

資 料

1 環境試料の放射能測定実績

表-1 (1) 宮城県実施分

平成27年度

区分	調査対象	測定試料	測定地点	採取月												備考	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
陸	農産物	精米	谷川														
		大根	根葉根葉	大沢								○					
			根葉根葉	谷川								○					
上	陸水	水道原水	野々浜				○	H						○	H		
			前網				○	H						○	H		
試	陸土	未耕土	谷川			○											
			大崎市岩出山			○											
	浮遊じん	浮遊じん	女川MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
料	降下物	雨水・ちり	寄磯MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			女川宿舎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			環境放射線監視センター	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			尾浦			○			○			○			○		
	指標植物	ヨモギ	渡波			○			○			○			○		
大原					○			○			○			○			
海	魚介類	アイナメ	谷川				◎										
			大崎市岩出山				◎										
		前面海域				◎											
		ホヤ	小屋取	◎													
		カキ	塚浜	○													
			野々浜								○						
	尾浦									◎							
	海藻	ワカメ	出島														
			気仙沼								◎						
	試	海水	表層水	放水口付近									○				
鮫浦湾																	
気仙沼湾											○	H					
料	海底土	表層土	放水口付近			○						○					
			鮫浦湾			○											
			気仙沼湾								○						
	指標海産物	アラメ	放水口付近			○			◎			○			◎		
			牡鹿半島北側			☆			☆		☆			☆			
ムラサキイガイ	前面海域	牡鹿半島西側			○			○			○			○			
		牡鹿半島西側			☆			☆		☆			☆				
検体数	Ge検出器による核種分析			8	16	9	9	11	8	10	17	8	6	11	8	計121検体	
	Sr-90放射化学分析			1	1		3	1		2				1		計 9検体	
	H-3分析				1		2			1	1		2			計 7検体	

(注1) ○印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析を表示した。

(注2) ◎印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析及びストロンチウム90の放射化学分析を表示した。

(注3) ☆印は、迅速法による核種分析を表示した (Ge半導体検出器を使用)。

(注4) H印は、トリチウム(H-3)分析を表示した。

表-1 (2) 東北電力実施分

平成27年度

区分	調査対象	測定試料	測定地点	採取月												備考		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
陸上	農産物	精米	大原									◎						
		大根	根葉根葉	付替県道								○						
			絞浦									○						
陸水	水道原水		飯子浜			○ H			○			○ H				○		
陸土	未耕土		牡鹿ゲート付近									◎						
試料	浮遊じん	浮遊じん	塚浜MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			前網MS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			寺間MS			○			○			○					○	
			江島MS			○			○			○					○	
降下物	雨水・ちり	小屋取	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		牡鹿ゲート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		塚浜			○			○			○					○		
		付替県道			○			○			○					○		
指標植物	ヨモギ		前網(東防波堤付近)				◎											
	松葉	小屋取		◎			○			○					○			
		牡鹿ゲート付近		○							○							
		付替県道		○							○							
魚介類	アイナメ		前面海域		○					◎								
	ホヤ		塚浜				◎											
	カキ		飯子浜							○			◎					
	ウニ		小屋取						○									
海藻	ワカメ		放水口付近		◎	○												
海水	表層水		放水口付近	○ ☆		☆	○ ☆ H			○ ☆		☆	◎ ☆ H					
			取水口付近	○			○ H			○			○ H					
海底土	表層土		放水口付近	○			○			◎			○					
			取水口付近	○			○			○			○					
指標海産物	アラメ		前面海域		○ ☆			◎ ☆			○ ☆				○ ☆			
			周辺海域		○ ☆				○ ☆			○ ☆			○ ☆			
			牡鹿半島南側			○ ☆			○ ☆			○ ☆			○ ☆			対照海域
	ムラサキイガイ		前面海域				◎							○				
検体数	Ge検出器による核種分析			9	13	13	12	7	14	13	12	13	11	11	9	計	137検体	
	Sr-90放射化学分析				2		3	1		2	1	1	2			計	12検体	
	H-3分析					1	2					1	2			計	6検体	

- (注1) ○印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析を表示した。
- (注2) ◎印は、ゲルマニウム(Ge)半導体検出器による核種分析及びストロンチウム90の放射化学分析を表示した。
- (注3) ☆印は、迅速法による核種分析を表示した (Ge半導体検出器を使用)。
- (注4) H印は、トリチウム(H-3)分析を表示した。

2 調査地点

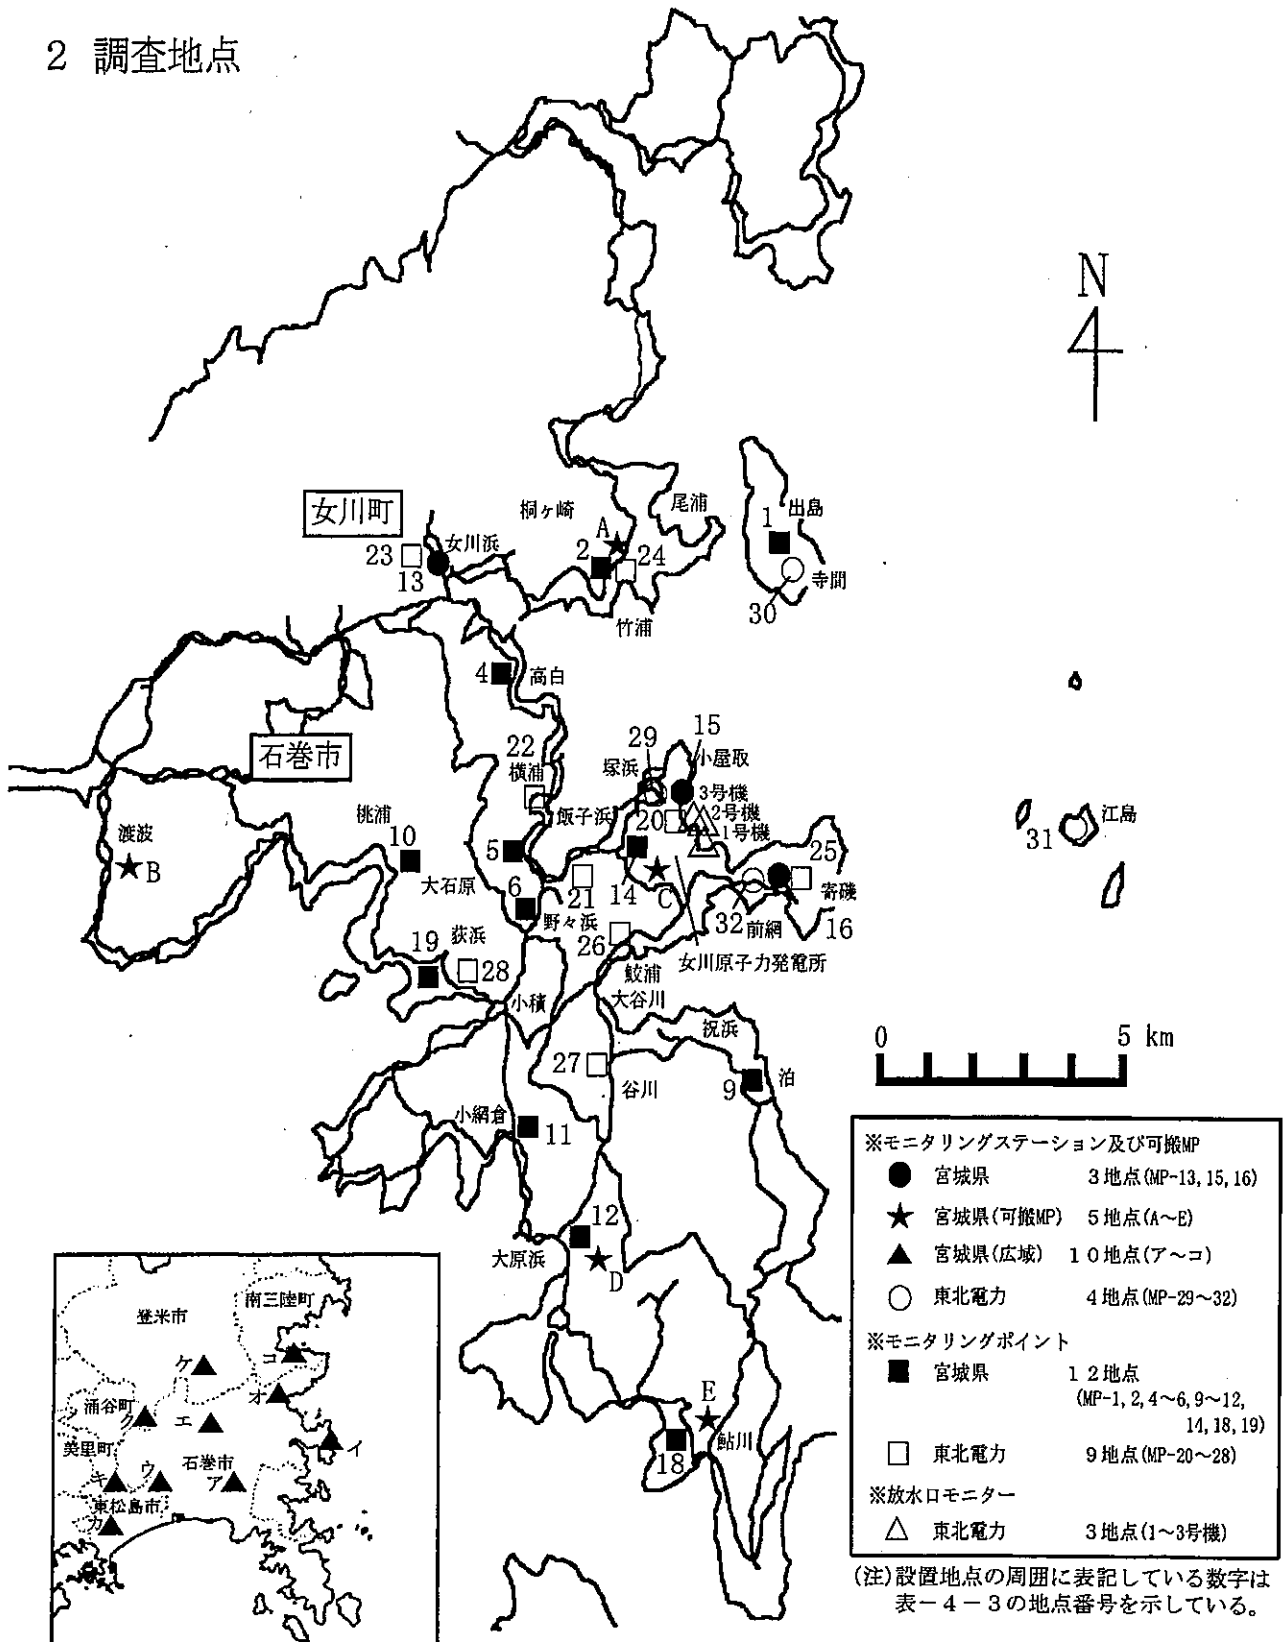


図-2-1 モニタリングステーション、可搬MP、モニタリングポイント及び放水口モニター設置地点

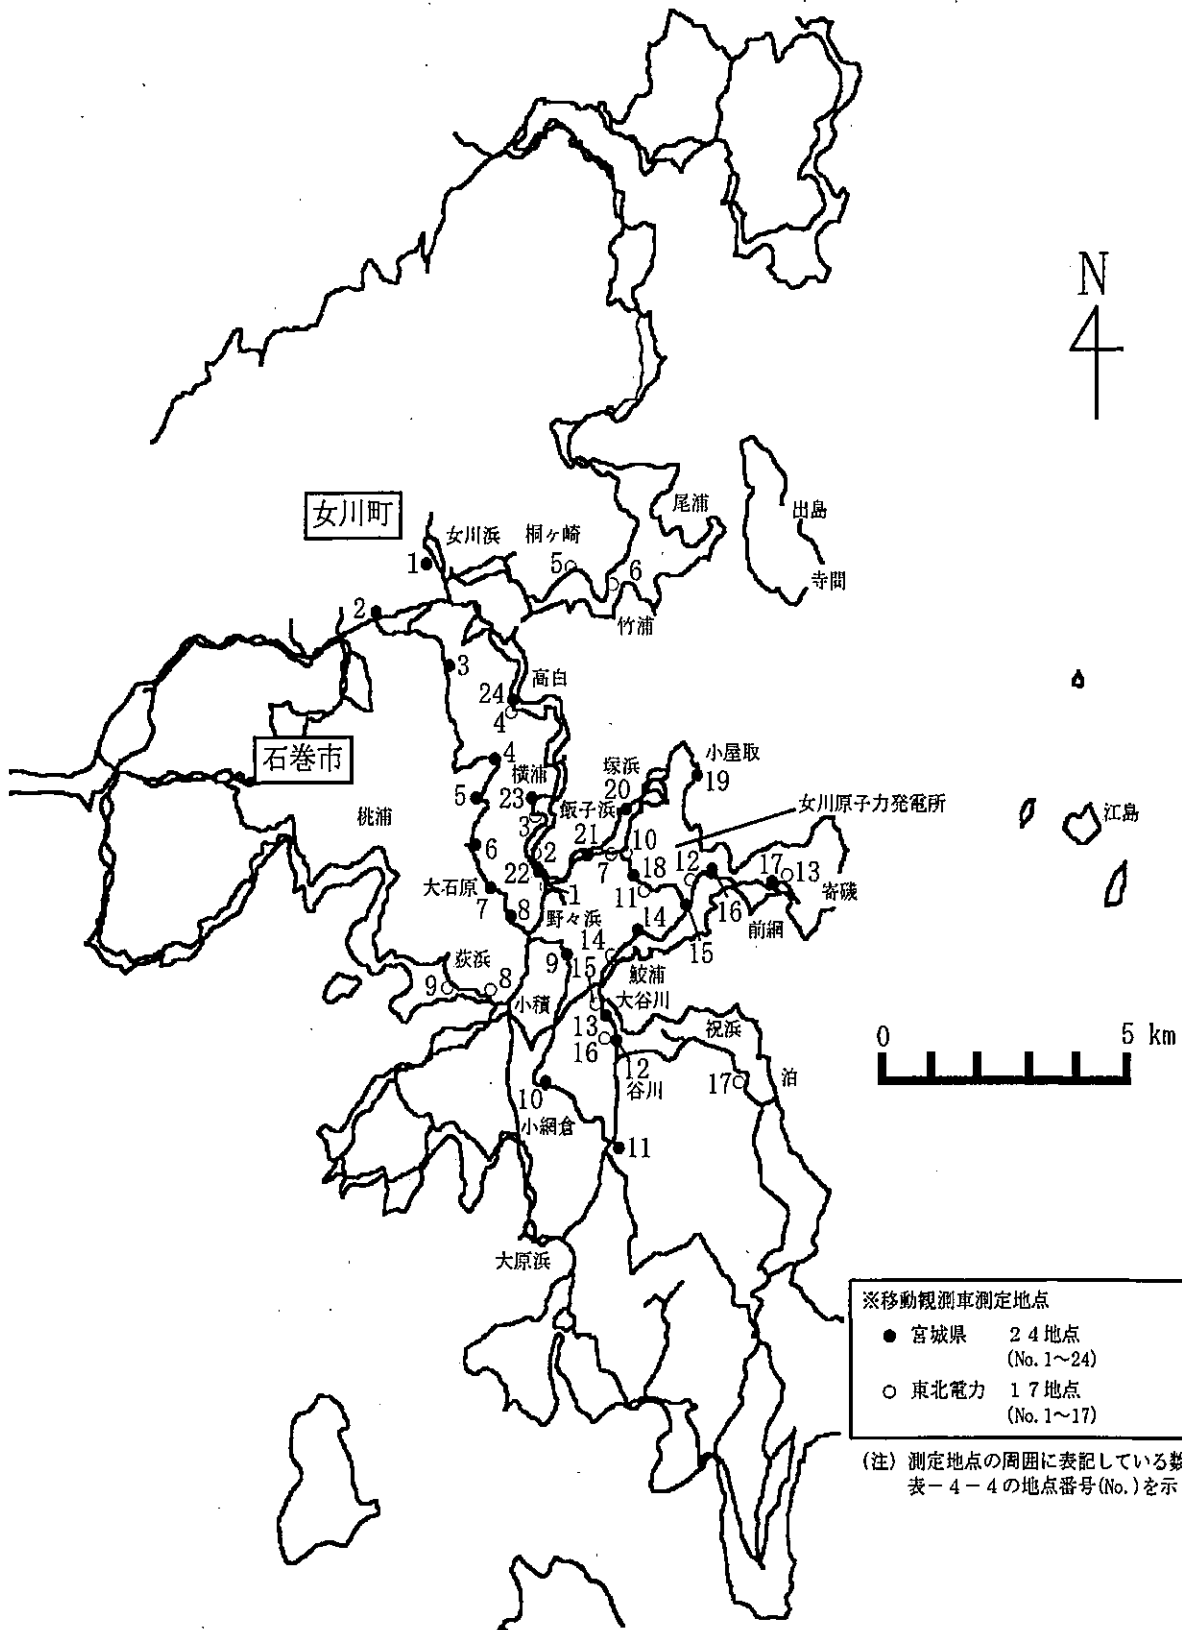


図-2-2 移動観測車測定地点

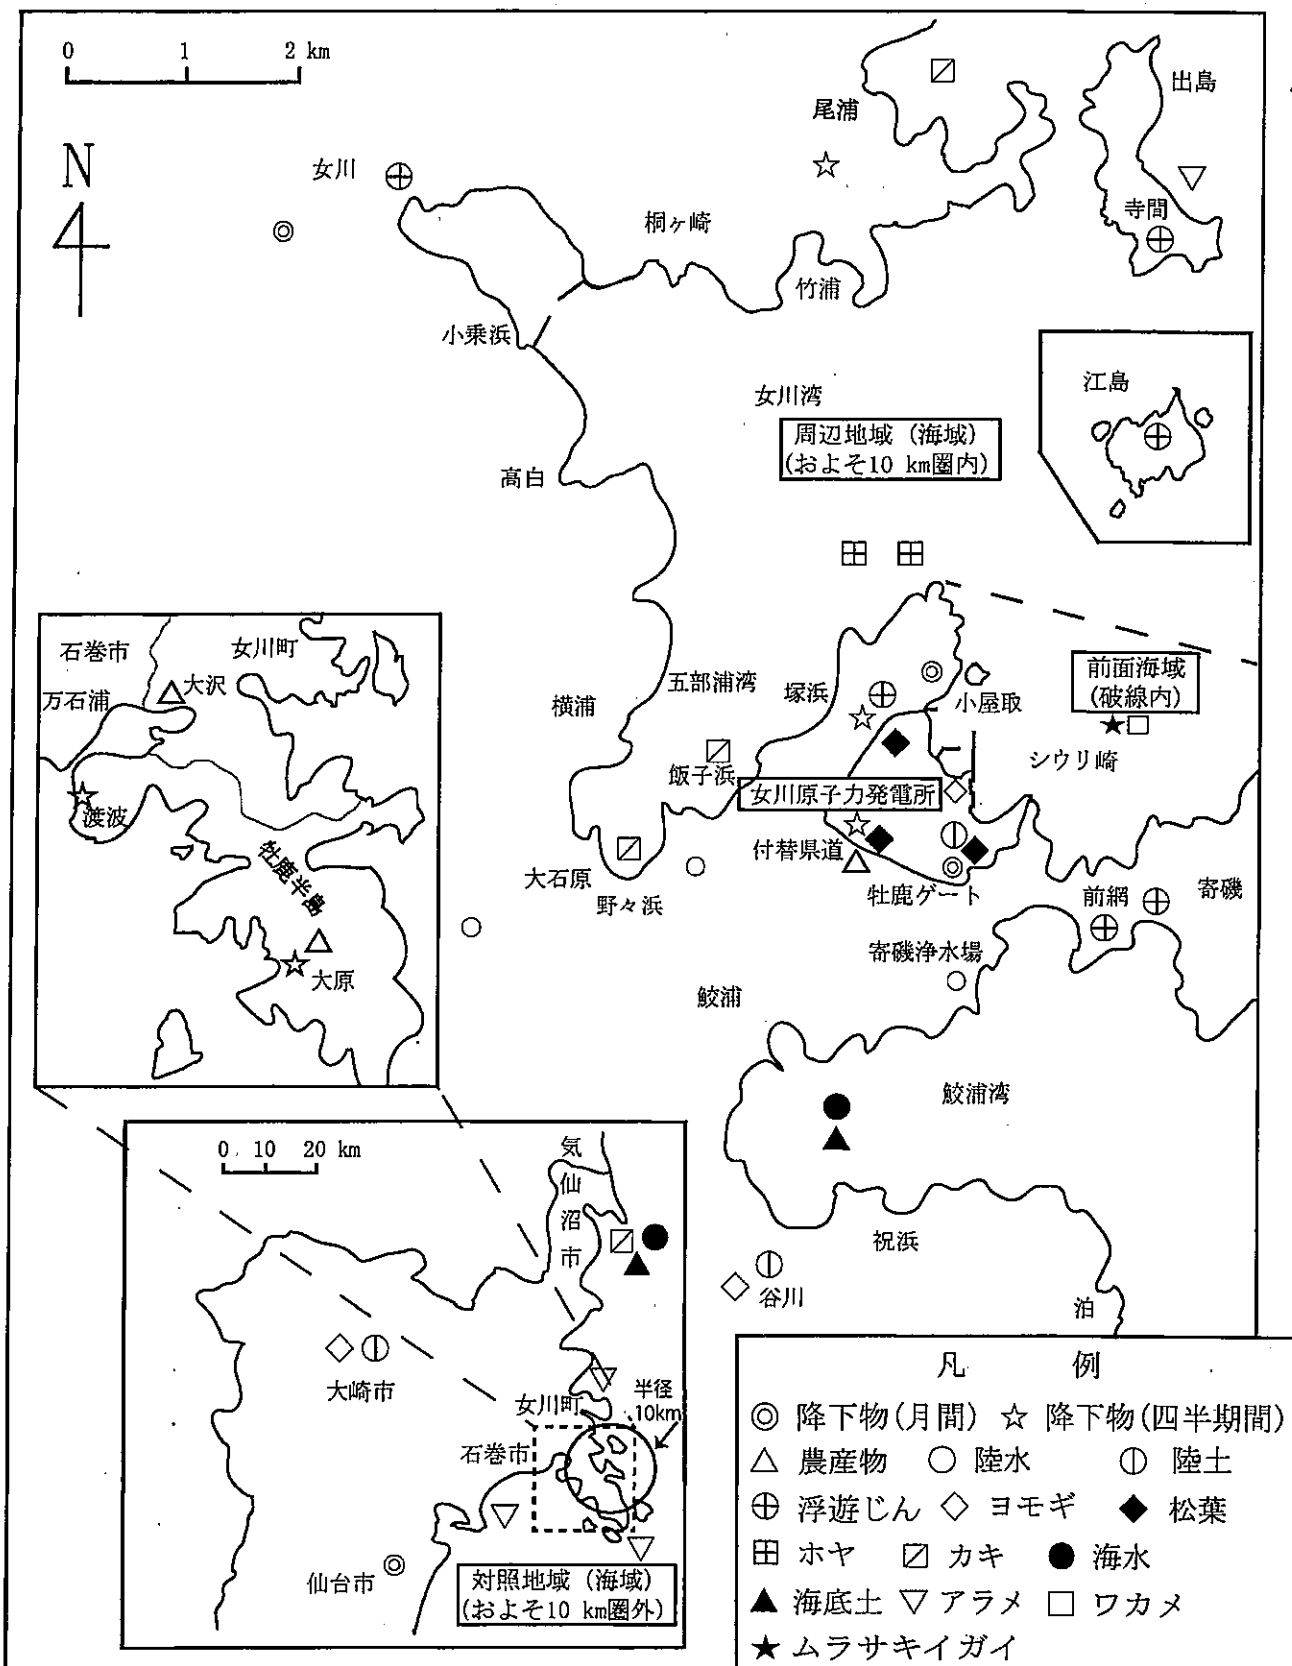


図-2-3 環境試料採取地点 (1)

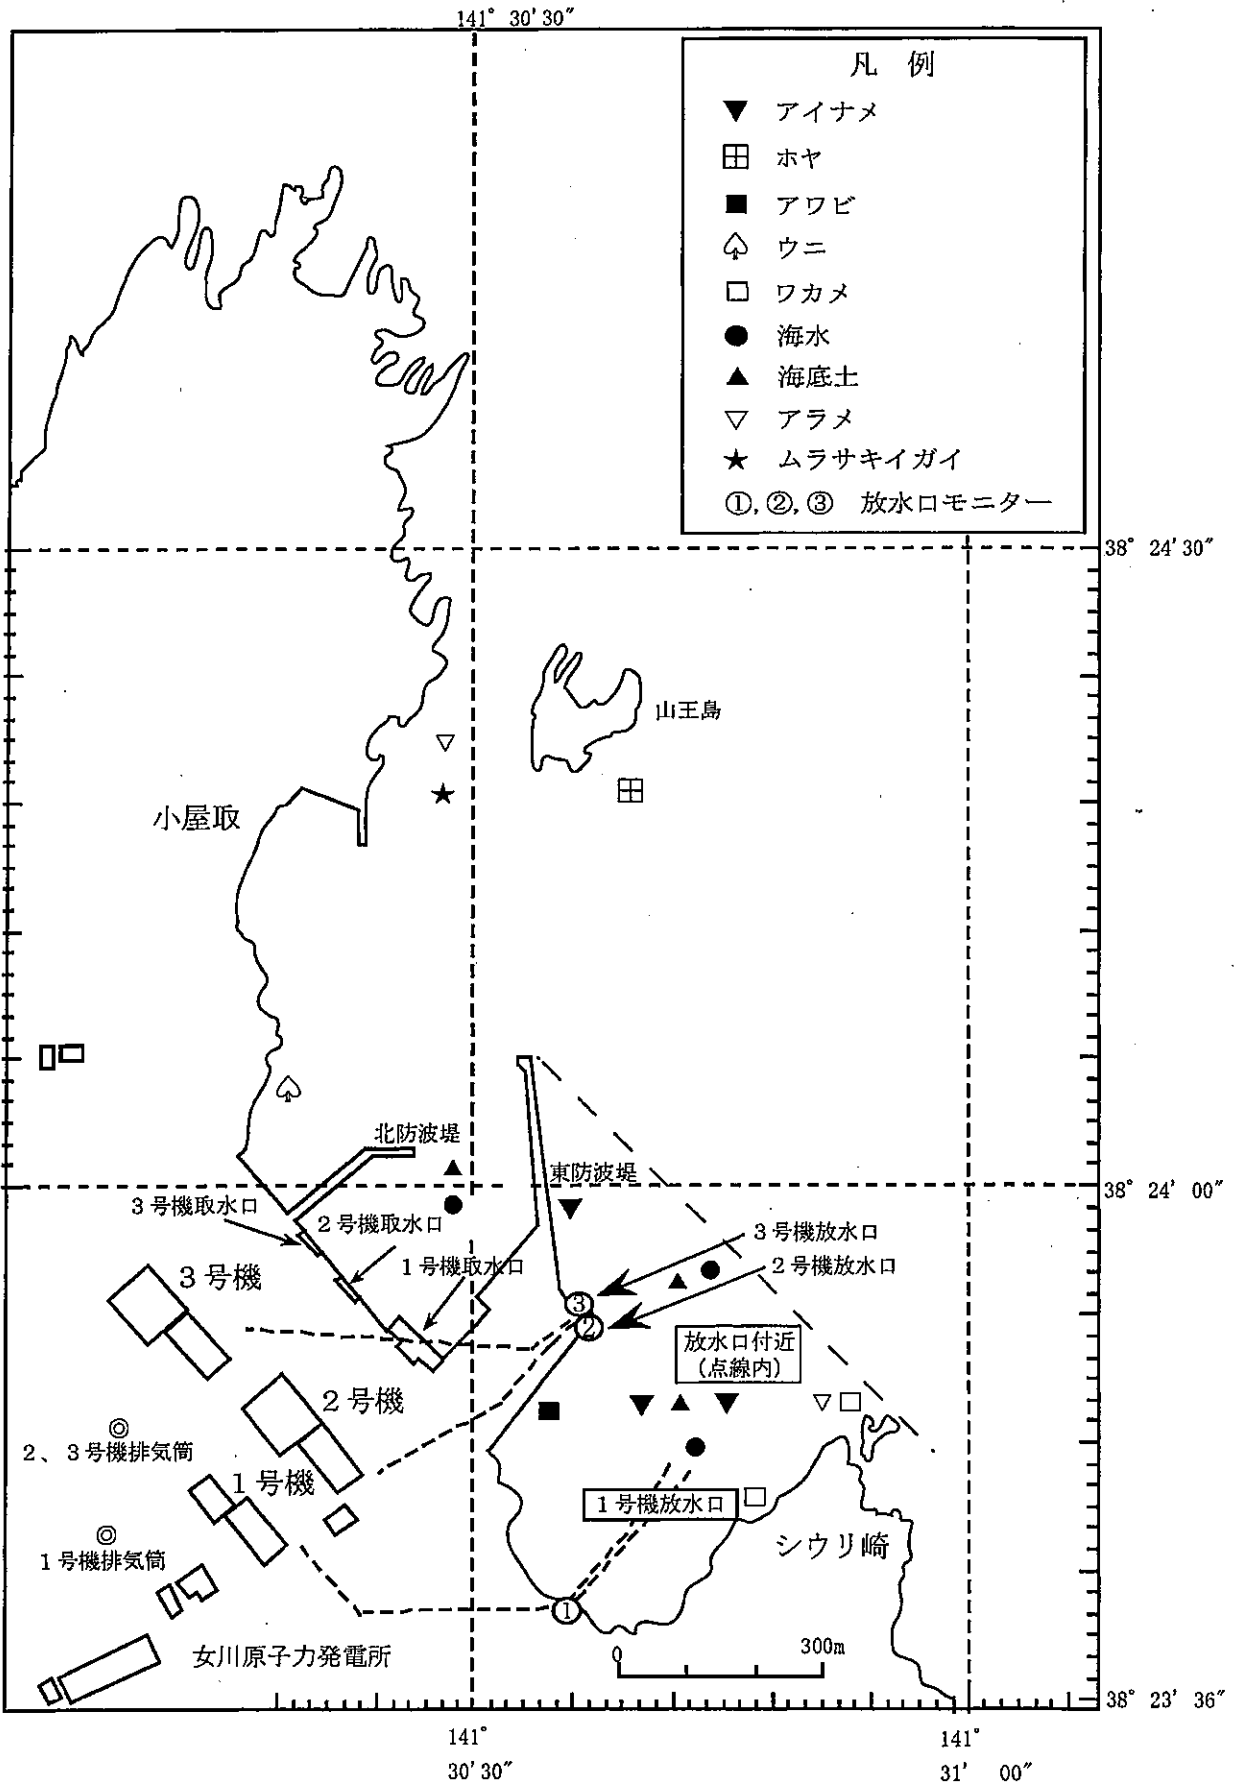


図-2-4 環境試料採取地点 (2)

3 測定方法及び測定機器等

(1) 測定方法及び測定機器

イ 環境試料の採取

「環境試料採取法」(昭和58年文部科学省)による。

ロ 大気浮遊じん

調査機関	ダストサンプラー型式	流量
宮城県	応用光研 S-2766 (女川局)	約30 L/分
	日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局)	
東北電力㈱	アロカ DSM-R41-21069 (寺間局、前網局)	約150 L/分
	日立アロカメディカル DSM-R41-20392*	

* 平成27年10月26日～11月2日に寺間局、平成27年10月19日～26日に前網局のダストサンプラーを更新した。

ハ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① NaI (Tl) 検出器	NaI (Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-132UR1型 3"φ×3" NaI (Tl) シンチレーション検出器、下方2π鉛遮へい*1、恒温装置付 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-352型
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ製 RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容積 約14L
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	
東北電力㈱	① NaI (Tl) 検出器	NaI (Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-132型 (寺間局、前網局) 又はADP-1132UR1型*2 3"φ×3" NaI (Tl) シンチレーション検出器、下方2π鉛遮へい*1、恒温装置付 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-357型 (寺間局、前網局) 又はASM-RC41型*2
	② 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器： アロカ製 RIC338型*2 Arガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容量 約14L
	③ データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

*1 上方の放射性物質に対する感度を高めるため、下方からのガンマ線影響を弱める目的で設置している。

*2 平成27年10月26日～11月2日に寺間局、平成27年10月19日～26日に前網局の測定器を更新した(電離箱検出器については更新の前後で型式の変更なし)。

(参考) モニタリングステーション代替地点(可搬MP)における空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① NaI(Tl)検出器	NaI(Tl)検出器によりDBM方式で吸収線量率を連続測定する方法	応用光研工業製 HND-304A型 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測定方法		測定器
宮城県	① 電離箱検出器	電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法	検出器: 富士電機製 NCE207K1型 Ar及び Neガス封入球形0.1W電離箱検出器、有効容積 約14L
	② データ収集	テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集	

ニ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

調査機関	測定方法		測定器
東北電力㈱	① 1号機 放水路内に設置した検出器で、海水(放水)の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法		1号機:日立製、 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器
	② 2、3号機 放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水(放水)を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法		2号機:アロカ製、 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 3号機:アロカ製、 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器

ホ 空間ガンマ線積算線量の測定

調査機関	測定方法	測定器	読み取り装置の校正
宮城県	各地点(モニタリングポイント及びモニタリングステーション)に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計(RPLD)素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法	AGCテクノガラス FGD252	Cs-137(3.7GBq) 標準照射装置による。
東北電力㈱	測定値は90日換算値で表わす。	AGCテクノガラス FGD-202S	Cs-137(18.5GBq) 標準照射装置による。

へ 移動観測車による空間ガンマ線線量率の測定

調査機関	測定方法	測定器
宮城県	NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法	検出器： アロカ製 ADP-1132 UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-1306型
東北電力(株)		検出器： アロカ製 ADP-1132型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ製 ASM-R41型

ト ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー (平成4年3訂 文部科学省)」による。

測定試料	試料形態	測定供試料量*	計測時間	報告単位
農産物	灰化物	灰 20g以上	30000～ 80000秒	Bq/kg生
陸水	蒸発濃縮物	10L以上		mBq/L
陸土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
浮遊じん	宮城県：ろ紙 HE-40T, CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化	1000m ³ 以上		mBq/m ³
降下物	月間	蒸発濃縮物	0.5m ² 以上	Bq/m ²
	四半期間	蒸発濃縮物	0.166m ² 以上	
指標植物	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
魚介藻類	灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
海水	共沈法：AMP-MnO ₂ 共沈物	20L以上		mBq/L
	迅速法：未処理海水*	2L		mBq/L
海底土	乾土	乾土 100g程度		Bq/kg乾土
指標海産物	灰化法：灰化物	灰 20g以上		Bq/kg生
	迅速法：生または乾燥物*	生 1kg相当以上		

*1. 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2. I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3. I-131を測定対象とするため。対象はアラメのみ。

② 測定器

調査機関	測定器
宮城県	オルテック 高純度Ge半導体検出器(相対効率* 28%)
	セイコー E G & G 7600型多重波高分析装置
東北電力(株)	キャンベラ 高純度Ge半導体検出器(相対効率* 42, 43, 44%)
	キャンベラ DSA-2000A型 多重波高分析装置

* 相対効率とは、距離25cmにおける⁶⁰Coの1.33MeVガンマ線に対する3"φ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

チ ストロンチウム-90の分析

調査機関	分析 方法	測 定 器
宮 城 県	放射性ストロンチウム分析法(平成15年4訂文部科学省)による。	低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-471Q ((公財)日本分析センター所有)
東北電力(株)		日立アロカメディカル LBC-4202B*
東北電力(株)		低バックグラウンド放射能自動測定装置 アロカ LBC-4301

* 第3四半期から環境放射線監視センターで分析を実施した。

リ トリチウムの分析

調査機関	分析 方法	測 定 器
宮 城 県	トリチウム分析法(平成14年2訂文部科学省)による。	低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター アロカ LSC-LB V ((公財)日本分析センター所有)
東北電力(株)		日立アロカメディカル LSC-LB 7*
東北電力(株)		低バックグラウンド液体シンチレーション カウンター アロカ LSC-LB V

* 第3四半期から環境放射線監視センターで分析を実施した。

ヌ 気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉に関する安全解析(平成13年一部改訂(原子力安全委員会))」による。	風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型 風速計 小笠原計器 RS-222A-1型 雨雪量計 小笠原計器 NS-100型 感雨雪計 小笠原計器 TS-3D1型 温度計 小笠原計器 P-MS-402F-C型 日射計 英弘精機 P-MF-11型 放射線計 英弘精機 P-DIK-321D型 土壌水分計 大起理化学工業
東北電力(株)		風向風速計 (前網局) 小笠原計器 WS-111型 小笠原計器 WS-BN6型* 雨雪量計 (前網局) 小笠原計器 RS-222型 小笠原計器 RS-222A型* 感雨雪計 小笠原計器 NS-100型*

* 第3四半期から前網局の観測装置を更新した(感雨雪計については更新の前後で型式の変更なし)。

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測

調査機関	観 測 方 法	観 測 装 置
宮 城 県	主に「発電用原子炉に関する安全解析(平成13年一部改訂(原子力安全委員会))」による。	風向風速計 光進電気工業 KVS-500型 雨雪量計 光進電気工業 RT-1025型 感雨雪計 光進電気工業 RT-1201型

(2) 検出下限値及び数値の表し方

イ 検出下限値

- ① ゲルマニウム半導体検出器による分析
検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。
- ② Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析
検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

ロ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を(n)桁とする場合、(n+1)桁まで計算し(n+1)桁目を四捨五入する。

① 環境放射線

- (イ) RPLD及びTLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。
- (ロ) 空間ガンマ線線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する
- (ハ) 降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。
- (ニ) 感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。
- (ホ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

② 環境放射能

- (イ) データはすべて統計誤差（1σ）を併記する。
- (ロ) 測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。
(例1) $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$
(例2) $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$
- (ハ) 測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。
ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。
(例3) $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$
(例4) $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$
(例5) $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$
- (ニ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。
- (ホ) 測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。
ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果については以下の方法で表示する
 - 1) 検出下限値未満であるがスペクトルに光電ピークが存在する場合は、その時の検出下限値を「()」（カッコ）でくくって表示する。
 - 2) 検出下限値未満であり、かつスペクトルに光電ピークが存在しない場合は、「ND」（Not Detected）で表示する。
- (ヘ) 測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。
- (ト) 陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m²への乗数を表す。

③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

4 測定結果

(1) モニタリングステーションでの測定結果

イ 年間測定値

表-4-1-1 電離箱検出器による空間ガンマ線線量率測定結果 *1

単位：nGy/h

調査機関	局名	項目	平成27年度測定値	前年度までの測定値(参考)*2	
				平成22年度までの値(福島第一原発事故前)	平成23年度以降の値(福島第一原発事故後)
宮城 県	女川	平均値	69.4	58.4 ~ 65.1	70.5 ~ 81.5
		最大値	128.0	79.8 ~ 103.3	97.0 ~ 112.0
		最小値	63.0	53.7 ~ 59.8	60.7 ~ 71.8
	小屋取	平均値	85.6	73.5 ~ 83.0	87.4 ~ 123.2
		最大値	135.5	95.2 ~ 124.3	121.8 ~ 160.3
		最小値	80.3	67.0 ~ 78.0	83.3 ~ 105.2
	寄磯	平均値	76.2	66.0 ~ 70.6	78.8 ~ 102.6
		最大値	129.5	85.5 ~ 105.0	111.0 ~ 141.3
		最小値	71.6	61.2 ~ 66.3	73.5 ~ 87.5
東北 電力	塚浜	平均値	83.8	73.6 ~ 80.4	87.1 ~ 114.5
		最大値	132.1	93.5 ~ 126.3	128.6 ~ 158.4
		最小値	77.8	68.2 ~ 76.8	79.9 ~ 97.1
	寺間	平均値	73.7	66.8 ~ 74.5	74.3 ~ 91.0
		最大値	119.2	85.5 ~ 121.0	107.0 ~ 126.5
		最小値	68.0	61.4 ~ 71.6	68.0 ~ 78.6
	江島	平均値	65.1	61.3 ~ 68.7	66.5 ~ 76.4
		最大値	127.5	77.8 ~ 103.3	95.1 ~ 111.2
		最小値	59.7	56.4 ~ 65.5	61.2 ~ 70.9
	前網	平均値	92.9	76.8 ~ 83.0	94.2 ~ 123.7
		最大値	146.1	85.3 ~ 126.3	126.2 ~ 165.2
		最小値	86.4	69.7 ~ 79.7	88.7 ~ 107.0

*1 各測定値は、いずれも10分値から求めたものである。

*2 「前年度までの測定値」は、小屋取局は昭和57年度から、女川、寄磯局は昭和58年度から、塚浜、寺間、江島、前網局は昭和59年度からの測定値について、各年度毎に求めた平均値、最大値、最小値の範囲を福島第一原発事故前後で区別して参考として示す。なお、震災の影響により、平成23年3月11日から平成23年4月～9月まで欠測が生じている（復旧時期は局により異なる）。

平成27年度

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線線量率
測定結果 *1 (電離箱検出器による線量率)

単位：nGy/h

調査機関	局名	項目	平成27年度測定値	前年度までの測定値(参考)*2
宮城県	石巻稲井	平均値	64.6	65.3 ~ 67.5
		最大値	118.4	93.3 ~ 98.3
		最小値	60.0	53.3 ~ 58.3
	雄勝	平均値	67.5	70.0 ~ 73.1
		最大値	113.3	106.7 ~ 108.3
		最小値	60.0	60.0 ~ 63.3
	河南	平均値	66.1	68.9 ~ 72.3
		最大値	143.4	103.3 ~ 105.0
		最小値	60.0	56.7 ~ 58.3
	河北	平均値	67.1	68.9 ~ 70.3
		最大値	128.3	98.3 ~ 108.3
		最小値	61.7	55.0 ~ 60.0
北上	平均値	80.5	82.7 ~ 85.4	
	最大値	141.7	115.0 ~ 120.0	
	最小値	73.3	68.3 ~ 69.8	
鳴瀬	平均値	62.3	64.0 ~ 67.1	
	最大値	126.7	100.0 ~ 103.3	
	最小値	55.0	55.0	
南郷	平均値	67.4	71.0 ~ 73.7	
	最大値	153.3	110.0 ~ 115.0	
	最小値	58.3	58.3 ~ 60.0	
涌谷	平均値	62.2	64.2 ~ 66.4	
	最大値	146.7	100.0 ~ 103.3	
	最小値	56.7	53.3 ~ 55.0	
津山	平均値	67.3	69.6 ~ 75.2	
	最大値	128.3	106.7 ~ 108.3	
	最小値	60.0	56.7 ~ 60.0	
志津川	平均値	66.5	68.4 ~ 71.5	
	最大値	126.7	105.0 ~ 110.0	
	最小値	60.0	58.3 ~ 61.7	

*1 各測定値は、いずれも10分値から求めたものである。

*2 平成25年度からの測定値の範囲を示す。

平成27年度

表一4-1-2 年間風速出現頻度

単位：%

調査機関	局名	風速 (m/s)											欠測率		
		CALM*1	≤1	≤2	≤3	≤4	≤5	≤6	≤7	≤8	≤9	≤10		>10	
宮城県	女川	9.4	29.9	30.0	16.2	8.6	3.9	1.4	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	小屋取	30.5	36.6	27.4	5.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	寄磯	6.7	18.8	28.9	19.9	12.1	6.2	3.4	1.8	0.9	0.5	0.3	0.6	0.0	0.0
東北電力	塚浜	40.2	32.3	23.1	4.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
	寺間	22.6	23.8	29.6	13.2	6.3	2.7	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.1
	江島	1.8	10.3	22.2	17.2	11.0	8.4	7.2	6.0	5.5	4.0	2.5	4.0	0.2	0.2
	前網	27.4	28.8	24.9	9.9	4.2	1.9	1.1	0.6	0.4	0.3	0.1	0.3	0.1	1.5

*1 CALMは、0.5m/秒未満を表わす。

表一4-1-3 年間大気安定度出現頻度


単位：%

調査機関	局名	大気安定度*2							欠測率			
		A	A-B	B	B-C	C	C-D	D		E	F	G
宮城県	女川	3.1	8.1	10.9	2.1	5.3	1.6	34.2	2.5	3.6	28.6	2.2


*2 A：強不安定、B：並不安定、C：弱不安定、D：中立、E：弱安定、F並安定、G：強安定
(原子力安全委員会、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の分類による)

平成27年度

女川

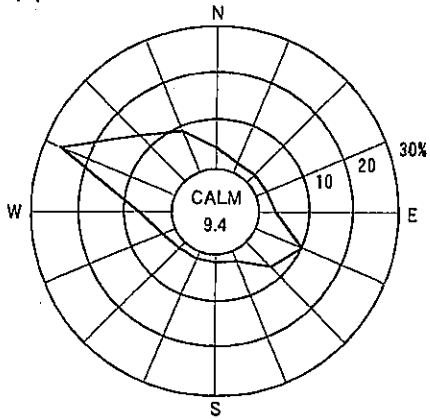

小屋取

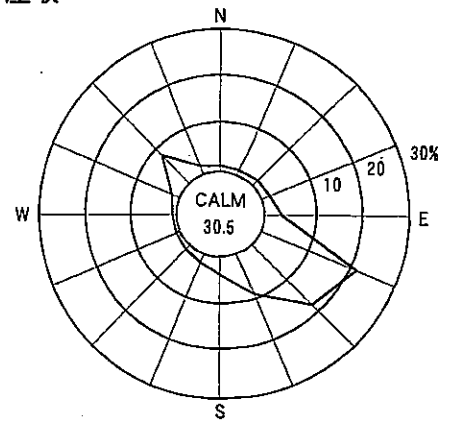

寄磯

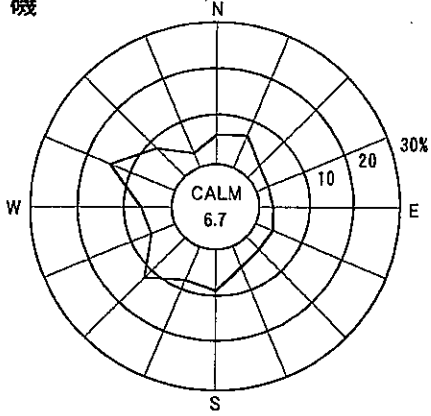


図-4-1-1 年間風配図(宮城県調査分)

平成27年度

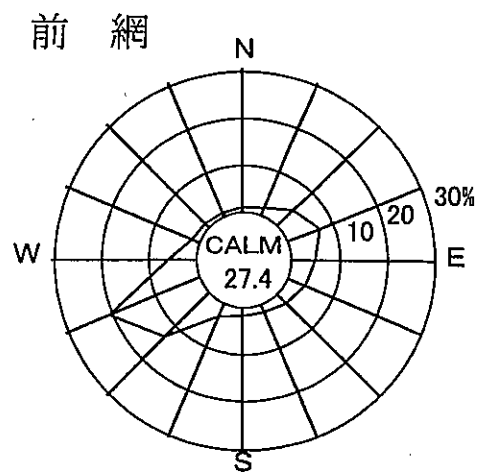
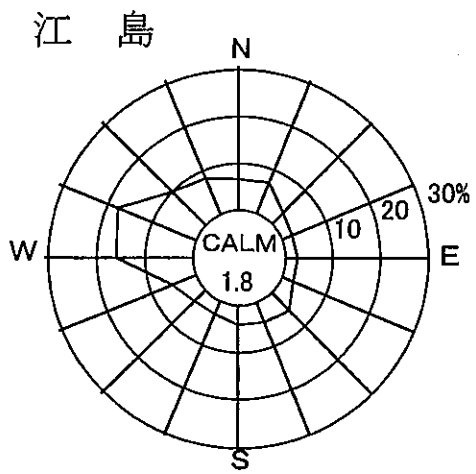
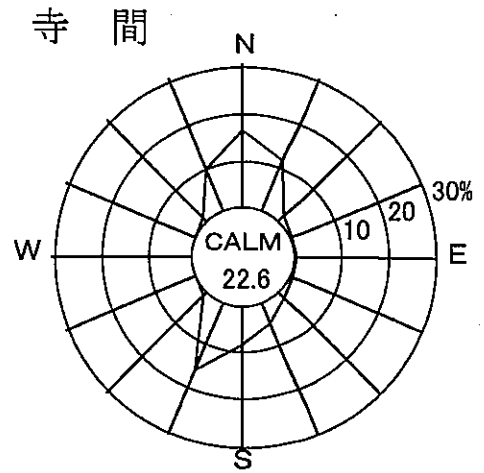
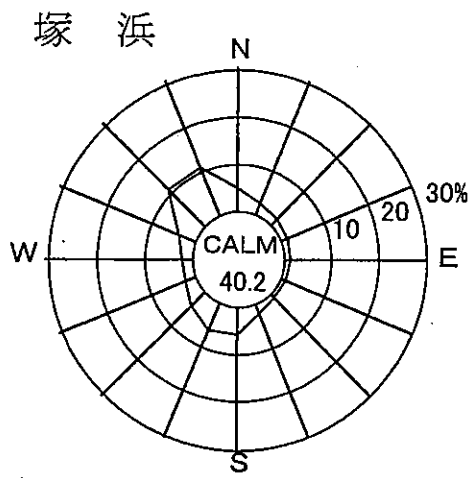


図-4-2-1 年間風配図(東北電力調査分)

平成27年度

□ 月間測定値

表-4-1-4 女川局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI (Tl) *1	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.7	68.8	13.7	69.3	13.8	69.8
標準偏差 (nGy/h)	1.3	3.0	0.9	2.1	1.0	1.9
最頻値 (nGy/h)	13.2	68.2	13.4	68.8	13.6	69.1
最大値 (nGy/h)	22.3	88.2	23.1	89.7	22.2	88.4
最小値 (nGy/h)	12.4	64.5	12.6	65.9	12.5	66.2
積算値 (μGy)	9.86	49.52	10.14	51.57	9.72	49.24
積算降水増分 (μGy) *2	0.30	0.69	0.15	0.32	0.14	0.30
降水増加率 (nGy/mm) *2	2.4	5.6	2.7	5.9	1.3	2.8
最多出現風向	WNW		WNW		ESE	
平均風速 (m/s)	1.7		1.8		1.8	
降水量 (mm)	123.5		54.0		120.0	
平均土壌水分 (%)	63.2 ± 3.2		54.0 ± 4.4		45.7 ± 6.9	
平均気温 (°C)	10.8		16.5		18.7	
最多出現大気安定度	D		D		D	

月	7		8		9	
項目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均値 (nGy/h)	13.9	70.0	14.1	70.5	13.8	69.9
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.8	1.4	2.6	1.1	2.3
最頻値 (nGy/h)	13.6	69.9	13.0	69.4	13.5	68.8
最大値 (nGy/h)	22.9	87.4	24.2	92.0	20.5	84.6
最小値 (nGy/h)	12.3	66.4	12.3	66.3	12.1	65.3
積算値 (μGy)	10.32	52.09	10.46	52.48	9.86	50.11
積算降水増分 (μGy)	0.12	0.21	0.29	0.60	0.34	0.66
降水増加率 (nGy/mm)	2.6	4.9	2.2	4.6	1.2	2.4
最多出現風向	WNW		ESE		WNW	
平均風速 (m/s)	1.4		1.7		1.6	
降水量 (mm)	44.0		129.5		274.0	
平均土壌水分 (%)	51.6 ± 5.5		49.9 ± 9.1		67.8 ± 6.1	
平均気温 (°C)	23.5		23.2		19.6	
最多出現大気安定度	D		D		D	

*1 下方を鉛で遮へいたNaI (Tl) 検出器により測定した (以下、同様)。

*2 積算降水増分とは、その月の降水に伴う線量率上昇の和を表し、降水増加率は、その値を降水量で割った値である。

平成27年度

表-4-1-4 女川局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	13.9	69.4	14.3	70.1	14.1	69.3
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.9	1.8	3.9	1.9	4.2
最頻値 (nGy/h)	14.0	69.5	13.5	68.5	13.1	67.8
最大值 (nGy/h)	24.6	93.0	26.7	96.6	40.6	128.0
最小値 (nGy/h)	12.6	65.9	12.4	65.6	12.4	65.2
積算値 (μGy)	10.36	51.60	10.27	50.48	10.13	50.55
積算降水増分 (μGy)	0.11	0.23	0.49	1.04	0.32	0.67
降水増加率 (nGy/mm)	4.2	9.1	3.6	7.6	3.8	7.8
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.6		1.6		1.8	
降水量 (mm)	25.0		138.0		86.0	
平均土壤水分 (%)	48.2 ± 9.8		59.4 ± 10.2		70.0 ± 2.2	
平均気温 (℃)	14.6		10.6		5.4	
最多出現大気安定度	G		D		G	

月	1		2		3	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	13.9	69.1	13.5	68.2	13.5	68.3
標準偏差 (nGy/h)	1.3	3.1	0.6	1.5	0.6	1.4
最頻値 (nGy/h)	13.3	68.2	13.2	67.9	13.2	68.3
最大值 (nGy/h)	24.5	93.4	17.4	79.0	19.7	82.6
最小値 (nGy/h)	12.4	63.0	12.1	63.8	12.6	65.4
積算値 (μGy)	10.31	51.41	9.33	47.27	10.01	50.84
積算降水増分 (μGy)	0.21	0.50	0.05	0.15	0.08	0.17
降水増加率 (nGy/mm)	2.7	6.5	2.2	6.0	3.8	8.4
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	1.8		1.8		1.8	
降水量 (mm)	77.0		24.5		20.0	
平均土壤水分 (%)	69.9 ± 5.0		73.1 ± 1.6		72.8 ± 1.6	
平均気温 (℃)	2.3		3.1		6.2	
最多出現大気安定度	D		D		G	

平成27年度

表-4-1-5 小屋取局 (1)

月 項目	4		5		6	
	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	26.4	84.8	26.9	86.3	26.8	86.2
標準偏差 (nGy/h)	1.6	3.1	1.1	2.0	1.1	2.0
最頻値 (nGy/h)	26.1	83.1	26.7	85.6	26.4	85.4
最大值 (nGy/h)	37.1	107.0	37.4	104.7	34.9	100.2
最小値 (nGy/h)	24.8	80.8	25.1	82.4	24.9	82.4
積算値 (μ Gy)	18.81	61.03	20.01	64.18	18.65	60.05
積算降水増分 (μ Gy)	0.41	0.80	0.17	0.29	0.18	0.34
降水増加率 (nGy/mm)	3.0	5.9	2.7	4.8	1.1	1.9
最多出現風向	SE		ESE		SE	
平均風速 (m/s)	0.8		0.9		0.9	
降水量 (mm)	137.0		60.5		174.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月 項目	7		8		9	
	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	26.4	85.9	26.7	86.3	25.7	84.7
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.6	1.6	2.7	1.4	2.3
最頻値 (nGy/h)	26.3	85.7	27.2	86.7	25.3	84.2
最大值 (nGy/h)	34.3	100.9	37.9	105.4	40.8	107.7
最小値 (nGy/h)	25.0	82.4	24.3	81.5	23.8	80.9
積算値 (μ Gy)	19.67	63.92	19.83	64.19	18.39	60.52
積算降水増分 (μ Gy)	0.14	0.22	0.41	0.69	0.37	0.58
降水増加率 (nGy/mm)	2.4	3.8	2.4	4.1	1.3	2.0
最多出現風向	ESE		SE		SE	
平均風速 (m/s)	0.6		0.8		0.8	
降水量 (mm)	58.0		165.5		288.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-5 小屋取局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	26.6	85.9	26.7	86.8	26.3	85.9
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.9	2.3	4.1	2.2	4.2
最頻値 (nGy/h)	26.8	86.2	25.9	85.1	25.6	85.0
最大值 (nGy/h)	36.0	100.5	42.3	113.5	54.1	135.5
最小値 (nGy/h)	25.0	81.7	24.8	81.6	24.8	82.1
積算値 (μGy)	19.78	63.89	19.22	62.49	19.20	62.81
積算降水増分 (μGy)	0.10	0.18	0.62	1.10	0.35	0.65
降水増加率 (nGy/mm)	4.3	7.6	4.5	7.9	4.6	8.4
最多出現風向	ESE		ESE		ESE	
平均風速 (m/s)	1.0		0.8		1.0	
降水量 (mm)	23.5		140.0		77.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (℃)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	26.1	85.4	25.4	84.3	25.5	84.5
標準偏差 (nGy/h)	1.4	2.9	0.8	1.6	0.9	1.8
最頻値 (nGy/h)	26.3	85.6	25.3	83.5	25.4	83.8
最大值 (nGy/h)	37.5	112.5	32.0	97.2	38.0	107.6
最小値 (nGy/h)	24.4	80.3	24.1	80.5	24.3	81.1
積算値 (μGy)	19.40	63.57	17.54	58.16	18.96	62.80
積算降水増分 (μGy)	0.24	0.48	0.07	0.14	0.12	0.22
降水増加率 (nGy/mm)	3.6	7.2	2.5	5.3	4.7	8.5
最多出現風向	ESE		ESE		ESE	
平均風速 (m/s)	1.0		1.0		0.9	
降水量 (mm)	66.5		27.0		26.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (℃)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-6 寄磯局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	20.0	76.7	20.1	77.3	20.0	76.7
標準偏差 (nGy/h)	1.1	2.6	0.8	1.8	0.8	1.7
最頻値 (nGy/h)	19.7	75.7	19.9	77.1	19.4	76.8
最大值 (nGy/h)	27.6	93.5	28.5	95.1	24.9	87.6
最小値 (nGy/h)	18.6	72.7	19.0	74.2	18.9	73.1
積算値 (μ Gy)	14.41	55.24	14.93	57.50	14.13	54.22
積算降水増分 (μ Gy)	0.26	0.65	0.12	0.25	0.14	0.29
降水増加率 (nGy/mm)	2.2	5.3	2.5	5.2	0.8	1.7
最多出現風向	SW		SW		S	
平均風速 (m/s)	2.5		2.8		2.3	
降水量 (mm)	121.0		49.0		170.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	7		8		9	
項目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	20.0	76.2	20.0	76.2	19.6	75.7
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.2	2.4	1.1	2.3
最頻値 (nGy/h)	19.8	76.2	19.2	74.6	19.4	75.0
最大值 (nGy/h)	25.9	87.6	29.9	95.7	29.3	95.0
最小値 (nGy/h)	18.7	72.9	18.2	72.0	18.1	71.6
積算値 (μ Gy)	14.85	56.71	14.86	56.73	14.09	54.27
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.18	0.31	0.60	0.30	0.58
降水増加率 (nGy/mm)	1.9	3.6	2.1	4.1	1.1	2.1
最多出現風向	SW		NNE		N	
平均風速 (m/s)	1.8		1.8		1.9	
降水量 (mm)	51.5		146.0		282.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-6 寄磯局 (2)

月	1 0		1 1		1 2	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	20.0	76.3	20.1	76.5	19.7	75.8
標準偏差 (nGy/h)	0.5	1.2	1.8	3.8	1.6	3.5
最頻値 (nGy/h)	20.1	76.2	19.4	74.9	19.0	75.1
最大值 (nGy/h)	24.4	85.4	31.5	100.2	44.3	129.5
最小値 (nGy/h)	18.6	73.5	18.4	72.1	18.4	72.0
積算値 (μ Gy)	14.88	56.79	14.45	55.05	14.40	55.36
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.13	0.45	0.93	0.21	0.46
降水増加率 (nGy/mm)	55.1	127.4	3.5	7.3	6.5	14.5
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.7		2.0		2.4	
降水量 (mm)	1.0		128.0		82.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
項 目	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱	NaI (Tl)	電離箱
平均值 (nGy/h)	19.7	76.1	19.3	75.4	19.3	75.5
標準偏差 (nGy/h)	0.9	2.4	0.6	1.4	0.6	1.5
最頻値 (nGy/h)	19.2	76.0	19.0	74.9	19.1	75.3
最大值 (nGy/h)	26.8	94.3	24.0	86.8	27.1	93.6
最小値 (nGy/h)	18.4	71.7	18.2	72.6	18.4	72.6
積算値 (μ Gy)	14.62	56.65	13.34	52.26	14.34	56.14
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.41	0.05	0.13	0.07	0.18
降水増加率 (nGy/mm)	2.4	6.0	1.9	4.9	3.1	7.7
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	2.5		2.8		2.3	
降水量 (mm)	68.5		26.0		24.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-7 塚浜局 (1)

月	4		5		6	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	22.5	84.4	22.9	85.1	22.8	84.8
標準偏差 (nGy/h)	1.5	3.1	1.1	2.0	1.1	1.9
最頻値 (nGy/h)	22.1	83.3	22.8	84.8	22.2	84.2
最大値 (nGy/h)	34.4	107.3	33.7	103.9	30.7	98.8
最小値 (nGy/h)	20.9	80.5	21.1	81.5	21.0	80.9
積算値 (μ Gy)	16.22	60.78	17.01	63.31	16.37	60.98
積算降水増分 (μ Gy)	0.38	0.78	0.17	0.29	0.22	0.40
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.8	5.7	2.9	4.8	1.3	2.3
最多出現風向	SSW		S		S	
平均風速 (m/s)	0.8		0.8		0.6	
降水量 (mm)	137.0		60.5		174.0	
平均土壌水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

*積算降水増分及び降水増加率は小屋取局の降水データを使用した。

月	7		8		9	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	22.4	84.1	22.6	84.3	21.9	83.0
標準偏差 (nGy/h)	0.9	1.6	1.7	2.9	1.5	2.6
最頻値 (nGy/h)	22.3	84.1	23.2	82.6	21.6	82.2
最大値 (nGy/h)	30.0	98.5	34.1	103.8	39.6	113.4
最小値 (nGy/h)	21.0	80.9	20.3	79.6	20.0	79.2
積算値 (μ Gy)	16.68	62.57	16.84	62.74	15.31	58.07
積算降水増分 (μ Gy)	0.14	0.24	0.44	0.71	0.42	0.69
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.4	4.1	2.7	4.3	1.5	2.4
最多出現風向	S		ENE		NNW	
平均風速 (m/s)	0.5		0.5		0.5	
降水量 (mm)	58.0		165.5		288.5	
平均土壌水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-7 塚浜局 (2)

月	10		11		12	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平 均 值 (nGy/h)	22.6	84.0	22.4	83.8	22.1	83.4
標 準 偏 差 (nGy/h)	0.9	1.7	2.2	4.3	2.1	4.2
最 頻 值 (nGy/h)	22.8	84.0	21.7	82.1	21.5	82.1
最 大 值 (nGy/h)	31.3	100.3	37.6	113.0	47.2	132.1
最 小 值 (nGy/h)	20.8	80.0	20.6	79.8	20.7	79.5
積 算 值 (μ Gy)	16.78	62.47	16.13	60.19	16.37	61.95
積算降水増分 (μ Gy)	0.11	0.19	0.46	0.88	0.34	0.66
降水増加率 (μ Gy/mm)	4.5	8.1	3.3	6.3	4.4	8.5
最多出現風向	NNW		NNW		NW	
平均風速 (m/s)	0.9		0.7		1.0	
降 水 量 (mm)	23.5		140.0		77.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平 均 值 (nGy/h)	21.9	83.4	21.3	82.5	21.4	82.8
標 準 偏 差 (nGy/h)	1.3	2.9	0.7	1.7	0.9	1.8
最 頻 值 (nGy/h)	22.1	83.6	21.3	82.0	21.2	82.4
最 大 值 (nGy/h)	33.0	111.6	27.7	96.3	34.2	107.7
最 小 值 (nGy/h)	20.0	77.8	19.8	78.6	20.4	80.1
積 算 值 (μ Gy)	16.26	62.06	14.86	57.41	15.92	61.50
積算降水増分 (μ Gy)	0.21	0.47	0.07	0.17	0.11	0.24
降水増加率 (μ Gy/mm)	3.1	7.1	2.5	6.2	4.4	9.2
最多出現風向	NW		NW		NW	
平均風速 (m/s)	1.0		1.1		0.9	
降 水 量 (mm)	66.5		27.0		26.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-8 寺間局 (1)

月	4		5		6	
項目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	18.0	73.1	18.3	73.5	18.1	73.1
標準偏差 (nGy/h)	1.3	2.9	0.9	2.0	0.9	1.9
最頻値 (nGy/h)	17.5	72.3	18.1	73.3	17.5	72.7
最大値 (nGy/h)	26.4	92.2	27.0	93.0	25.1	88.3
最小値 (nGy/h)	16.7	69.1	17.2	70.8	16.8	69.9
積算値 (μ Gy)	12.99	52.64	13.59	54.72	13.03	52.57
積算降水増分 (μ Gy)	0.30	0.73	0.13	0.27	0.16	0.35
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.4	5.8	2.1	4.4	0.8	1.8
最多出現風向	NNE		SSW		SSW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.4		1.0	
降水量 (mm)	125.5		62.5		197.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	7		8		9	
項目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	18.0	72.6	18.1	72.8	17.8	72.1
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.6	1.3	2.7	1.1	2.3
最頻値 (nGy/h)	17.9	72.2	17.4	72.0	17.5	71.5
最大値 (nGy/h)	24.9	87.1	28.7	94.5	27.6	94.6
最小値 (nGy/h)	16.6	69.7	16.3	68.5	16.2	68.0
積算値 (μ Gy)	13.38	54.03	13.49	54.18	12.63	51.27
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.21	0.33	0.70	0.29	0.62
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.0	4.3	2.1	4.4	1.0	2.1
最多出現風向	SSW		NNE		NNE	
平均風速 (m/s)	0.9		0.6		0.8	
降水量 (mm)	50.5		159.0		298.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-8 寺間局 (2)

月	10		11		12	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均 値 (nGy/h)	18.0	72.7	14.2	75.2	14.0	75.0
標準 偏差 (nGy/h)	0.6	1.6	1.7	3.8	1.6	3.9
最 頻 値 (nGy/h)	17.7	72.5	13.7	74.0	13.4	73.5
最 大 値 (nGy/h)	25.6	89.8	25.3	100.0	32.9	119.2
最 小 値 (nGy/h)	17.1	70.0	12.6	70.8	12.9	71.1
積 算 値 (μ Gy)	10.96	44.25	9.73	51.59	10.40	55.71
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.16	0.44	0.99	0.27	0.62
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.7	7.0	2.9	6.6	2.9	6.8
最多出現風向	N		NNE		N	
平均風速 (m/s)	1.6		1.7		1.8	
降水量 (mm)	22.5		151.5		91.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均 値 (nGy/h)	13.8	75.1	13.4	74.5	13.5	74.7
標準 偏差 (nGy/h)	1.0	2.7	0.6	1.6	0.6	1.5
最 頻 値 (nGy/h)	13.4	74.6	13.4	74.2	13.4	74.6
最 大 値 (nGy/h)	24.2	101.8	18.2	87.4	21.6	93.8
最 小 値 (nGy/h)	12.3	68.9	12.2	70.3	12.8	71.8
積 算 値 (μ Gy)	10.16	55.31	9.34	51.82	10.04	55.52
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.44	0.05	0.12	0.06	0.12
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.6	7.1	1.7	4.2	3.0	6.5
最多出現風向	N		N		N	
平均風速 (m/s)	1.9		2.1		2.0	
降水量 (mm)	62.5		29.0		19.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-9 江島局 (1)

月	4		5		6	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平 均 值 (nGy/h)	10.7	64.0	10.7	64.1	10.5	63.7
標 準 偏 差 (nGy/h)	1.1	2.5	0.8	1.7	0.7	1.6
最 頻 值 (nGy/h)	10.3	63.4	10.5	63.7	9.9	63.4
最 大 值 (nGy/h)	18.1	81.3	18.5	81.6	15.8	76.0
最 小 值 (nGy/h)	9.6	60.2	9.7	61.4	9.3	60.6
積 算 值 (μ Gy)	7.72	46.08	7.96	47.67	7.54	45.80
積算降水増分 (μ Gy)	0.28	0.66	0.11	0.23	0.12	0.27
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.4	5.7	1.6	3.2	0.9	2.1
最 多 出 現 風 向	NNW		W		SE	
平均風速 (m/s)	3.1		3.0		2.7	
降 水 量 (mm)	115.5		70.0		130.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	7		8		9	
項 目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平 均 值 (nGy/h)	10.4	63.2	10.5	63.4	10.5	64.0
標 準 偏 差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.0	2.0	0.9	2.2
最 頻 值 (nGy/h)	10.0	63.0	9.8	62.6	10.4	64.7
最 大 值 (nGy/h)	17.1	77.1	18.5	79.9	16.7	78.0
最 小 值 (nGy/h)	9.3	61.0	9.2	60.1	9.0	59.7
積 算 值 (μ Gy)	7.71	47.04	7.82	47.18	7.39	45.20
積算降水増分 (μ Gy)	0.10	0.20	0.24	0.56	0.11	0.34
降水増加率 (μ Gy/mm)	1.8	3.5	1.8	4.3	0.4	1.4
最 多 出 現 風 向	S		NNE		WNW	
平均風速 (m/s)	2.1		2.8		3.4	
降 水 量 (mm)	57.0		129.5		245.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-9 江島局 (2)

月	10		11		12	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	10.9	65.7	11.1	66.7	11.0	66.7
標準偏差 (nGy/h)	0.6	1.3	1.6	3.5	1.7	4.0
最頻値 (nGy/h)	10.5	65.5	10.3	65.6	10.3	65.2
最大値 (nGy/h)	15.9	77.4	21.3	90.2	36.6	127.5
最小値 (nGy/h)	10.0	63.0	9.5	62.8	9.9	63.2
積算値 (μ Gy)	8.10	48.86	7.91	47.49	8.14	49.57
積算降水増分 (μ Gy)	0.08	0.21	0.42	0.93	0.24	0.56
降水増加率 (μ Gy/mm)	4.1	10.4	3.2	7.1	2.8	6.3
最多出現風向	WNW		W		WNW	
平均風速 (m/s)	3.7		4.2		5.4	
降水量 (mm)	20.0		130.5		88.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	10.9	67.1	10.6	66.3	10.7	66.3
標準偏差 (nGy/h)	1.0	2.4	0.6	1.5	0.5	1.2
最頻値 (nGy/h)	10.6	66.6	10.4	65.9	10.5	66.2
最大値 (nGy/h)	19.5	89.0	16.2	79.3	18.4	83.0
最小値 (nGy/h)	9.9	64.1	9.8	63.5	10.0	63.9
積算値 (μ Gy)	8.14	49.89	7.41	46.18	7.93	49.31
積算降水増分 (μ Gy)	0.15	0.43	0.05	0.12	0.06	0.15
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.2	6.5	1.6	3.9	6.1	14.4
最多出現風向	WNW		WNW		WNW	
平均風速 (m/s)	5.7		5.2		4.3	
降水量 (mm)	66.0		32.0		10.5	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-10 前網局 (1)

月	4		5		6	
項目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	30.1	91.8	30.6	92.7	30.3	92.0
標準偏差 (nGy/h)	1.2	2.7	0.8	1.8	0.8	1.7
最頻値 (nGy/h)	29.5	91.2	30.7	92.4	30.0	91.4
最大値 (nGy/h)	37.9	109.0	38.5	109.9	35.1	101.3
最小値 (nGy/h)	28.5	87.8	29.0	89.3	28.4	87.7
積算値 (μ Gy)	21.64	66.11	22.80	68.95	21.82	66.19
積算降水増分 (μ Gy)	0.29	0.66	0.13	0.26	0.14	0.30
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.4	5.4	2.6	5.4	0.8	1.8
最多出現風向	WSW		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.6		1.2	
降水量 (mm)	121.0		49.0		170.5	
平均土壌水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

*積算降水増分及び降水増加率は寄磯局の降水データを使用した。

月	7		8		9	
項目	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱	Na I (T1)	電離箱
平均値 (nGy/h)	29.8	91.3	29.9	91.4	29.0	90.4
標準偏差 (nGy/h)	0.7	1.4	1.2	2.4	1.0	2.0
最頻値 (nGy/h)	29.8	91.0	29.0	92.2	28.9	90.1
最大値 (nGy/h)	35.3	102.3	37.3	107.3	37.1	107.2
最小値 (nGy/h)	28.4	87.8	27.7	86.5	27.3	86.4
積算値 (μ Gy)	22.20	67.95	22.25	67.99	20.51	63.89
積算降水増分 (μ Gy)	0.09	0.18	0.26	0.52	0.24	0.46
降水増加率 (μ Gy/mm)	1.7	3.4	1.8	3.6	0.8	1.6
最多出現風向	SW		ENE		ENE	
平均風速 (m/s)	1.0		1.2		1.0	
降水量 (mm)	51.5		146.0		282.5	
平均土壌水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

表-4-1-10 前網局 (2)

月	10		11		12	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均值 (nGy/h)	29.2	92.6	26.6	94.6	26.2	94.2
標準偏差 (nGy/h)	1.2	2.3	1.6	3.5	1.6	3.5
最頻値 (nGy/h)	29.3	92.0	25.6	93.4	25.7	93.3
最大値 (nGy/h)	35.4	104.6	37.0	116.9	51.1	146.1
最小値 (nGy/h)	26.3	88.7	24.9	90.5	24.7	90.7
積算値 (μ Gy)	15.48	49.04	19.14	68.12	19.47	70.02
積算降水増分 (μ Gy)	0.06	0.13	0.32	0.71	0.24	0.50
降水増加率 (μ Gy/mm)	56.6	127.4	2.5	5.5	2.9	6.1
最多出現風向	WSW		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	1.5		1.4		1.2	
降水量 (mm)	1.0		128.0		82.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	
最多出現大気安定度	/		/		/	

月	1		2		3	
項目	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱	NaI (T1)	電離箱
平均值 (nGy/h)	26.2	94.7	25.7	94.0	25.8	94.5
標準偏差 (nGy/h)	1.0	2.2	0.6	1.4	0.7	1.5
最頻値 (nGy/h)	26.5	94.6	25.8	93.8	25.7	94.4
最大値 (nGy/h)	34.5	114.4	30.1	104.0	35.0	113.2
最小値 (nGy/h)	24.5	89.9	24.5	90.7	24.6	91.1
積算値 (μ Gy)	19.50	70.44	17.88	65.44	19.16	70.24
積算降水増分 (μ Gy)	0.16	0.35	0.05	0.11	0.08	0.17
降水増加率 (μ Gy/mm)	2.3	5.1	2.0	4.2	3.3	6.9
最多出現風向	WSW		WSW		WSW	
平均風速 (m/s)	1.2		1.6		1.4	
降水量 (mm)	68.5		26.0		24.0	
平均土壤水分 (%)	/		/		/	
平均気温 (°C)	/		/		/	

平成27年度

(2) 海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

表-4-2-1 海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

月	4				5				6			
	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	291	271	428	466	292	273	433	470	281	265	432	469
標準偏差(cpm)	21	21	8	9	15	16	7	7	13	14	7	8
最頻値(cpm)	287	264	430	467	288	268	432	467	280	259	431	469
最大値(cpm)	710	668	461	510	411	393	459	502	400	376	460	500
最小値(cpm)	249	227	393	428	259	236	407	445	254	237	409	442

月	7				8				9			
	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	279	264	437	469	285	270	432	468	280	265	432	468
標準偏差(cpm)	10	10	7	7	16	17	7	7	12	13	7	8
最頻値(cpm)	277	262	436	469	281	263	430	466	278	260	432	466
最大値(cpm)	343	321	469	493	409	386	461	497	345	330	458	516
最小値(cpm)	256	233	412	434	257	236	406	442	251	235	407	437

月	10				11				12			
	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	287	267	437	471	260	261	432	468	264	262	432	469
標準偏差(cpm)	21	16	8	8	8	9	7	8	14	13	8	10
最頻値(cpm)	274	260	434	471	258	261	430	466	262	258	431	468
最大値(cpm)	406	355	467	520	309	292	457	503	374	360	485	622
最小値(cpm)	257	240	411	439	236	222	405	443	231	232	407	439

月	1				2				3			
	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機	1号機(A)	1号機(B)	2号機	3号機
平均値(cpm)	263	259	436	474	268	264	431	472	271	268	431	470
標準偏差(cpm)	15	14	8	8	12	11	7	8	12	11	7	8
最頻値(cpm)	256	254	434	473	260	257	431	470	265	264	428	469
最大値(cpm)	344	337	469	532	366	362	457	502	364	369	459	519
最小値(cpm)	234	232	407	449	239	237	407	441	240	238	406	445

平成27年度

(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表-4-3 (1) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果 (宮城県調査分)

調査機関	地点番号	測定地点名	平成27年度測定値					年間積算値	前年度までの年間積算値 ^{*1}
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	最小値~最大値(参考)		
宮城県	MP-1	出島 ^{*3}	0.19	0.19	0.19	0.19	0.77	0.51 ~ 0.63 0.73 ~ 0.78	
	MP-2	尾浦 ^{*4}	0.15	0.15	0.16	0.15	0.62	0.48 ~ 0.55 ^{*5} 0.60 ~ 0.66	
	MP-3	桐ヶ崎 ^{*4}	—	—	—	—	—	0.46 ~ 0.53 — ^{*6}	
	MP-4	高白 ^{*7}	0.17	0.16	0.17	0.18	0.69	0.46 ~ 0.52 0.67 ~ 0.70	
	MP-5	大石原 ^{*8}	0.17	—	0.18	0.17	(0.71) ^{*9}	0.53 ~ 0.59 0.68 ~ 0.74	
	MP-6	野々浜 ^{*10}	0.18	0.18	0.17	0.17	0.71	0.53 ~ 0.64 0.69 ~ 0.74	
	MP-7	大谷川 ^{*11}	—	—	—	—	—	0.50 ~ 0.56 ^{*12} — ^{*6}	
	MP-8	祝浜 ^{*11}	—	—	—	—	—	0.54 ~ 0.64 — ^{*6}	
	MP-9	泊浜	0.17	0.17	0.19	0.16	0.70	0.65 ~ 0.78 0.68 ~ 0.79	
	MP-10	桃浦 ^{*13}	0.16	0.16	0.18	0.16	0.67	0.43 ~ 0.49 ^{*14} 0.68 ~ 0.75	
	MP-11	小網倉 ^{*15}	0.20	0.20	0.18	0.20	0.79	0.49 ~ 0.63 0.74 ~ 0.79	
	MP-12	大原浜	0.14	0.14	0.15	0.14	0.58	0.49 ~ 0.55 0.56 ~ 0.68	
	MP-13	女川MS	0.14	0.14	0.14	0.14	0.57	0.46 ~ 0.50 0.56 ~ 0.59	
	MP-14	飯子浜MS ^{*16}	0.19	0.19	0.20	0.19	0.78	0.59 ~ 0.65 0.78 ~ 0.85	
	MP-15	小屋取MS	0.16	0.16	0.16	0.16	0.65	0.57 ~ 0.63 0.66 ~ 0.72	
	MP-16	寄磯MS	0.17	0.17	0.18	0.17	0.70	0.55 ~ 0.62 0.72 ~ 0.84	
	MP-17	鮫浦MS ^{*11}	—	—	—	—	—	0.57 ~ 0.64 — ^{*6}	
	MP-18	谷川MS ^{*17}	0.17	0.17	0.17	0.16	0.68	0.54 ~ 0.61 0.68 ~ 0.73 ^{*18}	
	MP-19	小積MS ^{*19}	0.18	0.18	0.18	0.18	0.73	0.62 ~ 0.67 ^{*20} 0.72 ~ 0.75	
測定値の単位			mGy/90日				mGy/365日		

- *1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。なお昭和56~平成22年度第3四半期測定値は、熱蛍光線量計によるものである。
- *2 平成22年度第4四半期~平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が流出し欠測となった。
- *3 出島:震災の影響により設備が消失したため、出島町営グラウンド応急仮設住宅敷地内で測定した。
- *4 尾浦、桐ヶ崎:震災の影響により設備が消失したため、旧女川第三小学校応急仮設住宅敷地内で測定した。データは尾浦の欄に記載した。
- *5 尾浦:平成14年3月11日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含んでいる。
- *6 震災の影響により設備が消失したため、平成22年度第4四半期~平成26年度第4四半期は欠測となった。
- *7 高白:震災の影響により設備が消失したため、高白浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。
- *8 大石原:震災の影響により設備が消失したため、平成24年第1四半期~平成27年第1四半期は大石原地区応急仮設住宅敷地内に、平成27年第3四半期からは大石原浜団地内集会所に移転して測定した。
- *9 移転後の第3及び第4四半期の値より計算し、参考値として記載した。
- *10 野々浜:震災の影響により設備が消失したため、野々浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。
- *11 震災の影響により設備が消失したため、欠測となった。
- *12 大谷川:昭和58年3月25日に測定地点を移動したため、昭和58年度第1四半期からのデータを示している。
- *13 桃浦:震災の影響により設備が消失したため、荻浜小学校敷地内で測定した。
- *14 桃浦:昭和57年11月29日に測定地点を移動したため、昭和57年度第4四半期からのデータを示している。
- *15 小網倉:震災の影響により設備が消失したため、小網倉地区応急仮設住宅敷地内で測定した。
- *16 飯子浜MS:震災の影響により設備が消失したため、飯子浜地区応急仮設住宅敷地内で測定した。
- *17 谷川MS:震災の影響により設備が消失したため、鮎川小学校敷地内で測定した。
- *18 平成24年度は参考値であったため、平成25年度~平成26年度の測定値を記載した。
- *19 小積MS:震災の影響により設備が消失したため、荻浜中学校敷地内で測定した。
- *20 小積MS:平成13年4月から測定を開始したため、平成13年度からのデータを示している。

平成27年度

表-4-3 (2) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果 (東北電力調査分)

調査機関	地点番号	測定地点名	平成27年度測定値					年間積算値	前年度までの年間積算値*1 最小値～最大値(参考)
			第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	(上段) S57年度～H21年度 (下段) H22年度～H26年度		
東北電力	MP-20	小屋取	0.17	0.17	0.17	0.17	0.69	0.60 ~ 0.67 0.73 ~ 0.96	
	MP-21	飯子浜	0.17	0.17	0.16	0.16	0.67	0.60 ~ 0.70 0.65 ~ 0.75 *3	
	MP-22	横浦	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.50 ~ 0.55 *6 0.68 ~ 0.82 *4	
	MP-23	女川	0.14	0.14	0.14	0.13	0.56	0.50 ~ 0.56 0.59 ~ 0.69	
	MP-24	竹浦 *2	0.13	0.13	0.13	0.13	0.53	0.50 ~ 0.58 *7 0.56 ~ 0.66 *3	
	MP-25	寄磯 *2	0.16	0.17	0.16	0.16	0.66	0.57 ~ 0.66 0.69 ~ 0.88 *3	
	MP-26	鮫浦	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.54 ~ 0.65 0.68 ~ 0.92 *3	
	MP-27	谷川	0.16	0.16	0.16	0.15	0.64	0.53 ~ 0.65 *8 0.65 ~ 0.67 *5	
	MP-28	荻浜	0.17	0.18	0.17	0.16	0.69	0.58 ~ 0.65 0.63 ~ 0.76	
	MP-29	塚浜 MS	0.18	0.18	0.18	0.17	0.72	0.64 ~ 0.71 0.78 ~ 1.01	
	MP-30	寺間 MS	0.17	0.17	0.16	0.16	0.67	0.60 ~ 0.69 0.72 ~ 0.91	
	MP-31	江島 MS	0.15	0.16	0.15	0.15	0.62	0.52 ~ 0.58 0.68 ~ 0.90	
	MP-32	前網 MS	0.22	0.22	0.22	0.21	0.88	0.75 ~ 0.85 0.95 ~ 1.31	
測定値の単位			mGy/90日				mGy/365日		

- *1 福島第一原発事故前後に分けて過去の年間積算値の範囲を表示した。参考値は含まれない。
- *2 震災の影響により、本来の地点付近において測定した。
- *3 平成22年度は参考値であったため、平成23年度～平成26年度の測定値を記載した。
- *4 平成22年度及び平成23年度は参考値であったため、平成24年度～平成26年度の測定値を記載した。
- *5 平成22年度～平成24年度は参考値であったため、平成25年度～平成26年度の測定値を記載した。
- *6 横浦：昭和63年9月29日測定地点移動のため昭和63年度第3四半期からのデータである。
- *7 竹浦：平成16年11月30日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。
- *8 谷川：平成9年3月27日に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

平成27年度

(4)移動観測車による空間ガンマ線線量率測定結果

表一4-4(1)宮城県調査分

地点名		測定時期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	前年度までの測定値*1 最小値～最大値(参考)
		測定年月日	H27.5.26	H27.8.28	H27.11.19	H28.2.17	(上段) S60年度～H22年度第3四半期
		天候	晴れ	曇	晴れ	晴れ	(下段) H24年度～H26年度*2
1	旧原子力センター*3	34.9	36.0	36.9	36.5	33.9～42.6 37.5～46.8	
2	コバルトライン入口*3	38.8	39.0	39.0	38.7	25.2～35.7 38.1～46.4	
3	コバルトライン料金所跡*3	41.5	40.8	41.5	41.4	24.3～35.7*4 40.4～53.3	
4	大六天駐車場	38.4	37.6	39.2	38.0	22.1～34.8 36.8～50.9	
5	コバルトライン横浦西	53.8	52.6	53.3	52.5	27.5～39.2 50.0～66.5	
6	コバルトライン大石原西	58.4	57.1	59.3	55.7	31.8～49.7 56.7～78.1	
7	コバルトライン野々浜西	64.9	64.7	67.4	63.7	42.9～61.8 63.7～86.5	
8	コバルトライン小積インター	94.1	87.1	90.1	84.8	38.3～55.8 87.4～133.0	
9	コバルトライン小積展望所	45.5	44.4	47.1	44.4	27.0～38.2 45.3～50.5*5	
10	コバルトライン大谷川林道	63.7	60.9	65.0	58.1	27.0～36.8 64.3～77.2*6	
11	コバルトライン大原インター	56.9	58.4	55.9	53.6	28.7～46.8 55.1～76.8	
12	水産技術総合センター 旧養殖生産部構内*3	43.3	43.2	45.0	42.6	27.0～39.4 42.9～54.4	
13	大谷川ポンプ小屋付近	46.5	46.8	47.7	45.0	27.0～39.8 43.8～54.2	
14	宮城県漁業協同組合 鮫浦支所前	39.6	39.9	42.6	43.7	24.7～37.4 37.6～48.2	
15	付替県道牡鹿側交差点	49.9	51.1	52.2	49.5	28.6～44.4 50.1～77.3	
16	発電所牡鹿ゲート	49.7	49.6	53.2	47.0	24.4～42.6 51.7～78.0	
17	寄磯小学校入口	54.4	56.0	56.7	53.8	33.9～44.8 55.4～73.1	
18	東北電力PRセンター前	40.9	41.2	42.1	38.8	24.7～35.7 39.2～56.0	
19	小屋取駐車場	38.6	39.4	38.6	36.3	24.6～35.7 38.5～47.4	
20	夏浜海水浴場前	40.1	39.7	41.6	39.1	23.5～33.1 39.2～52.8	
21	飯子浜バス停前	41.3	41.5	42.8	40.2	20.0～31.5 40.7～50.6	
22	野々浜旧六小・四中前*3	56.4	53.9	55.0	48.9	27.0～43.1 52.1～63.0	
23	横浦入口*3	38.6	39.9	40.8	38.6	26.1～37.3 39.4～49.1	
24	高白	40.7	41.7	44.4	39.6	23.5～33.2 41.1～61.4	

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて表示した。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。

*3 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*4 平成17年度第3四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

*5 平成25年第3四半期からの測定値の範囲を表示した。

平成27年度

表-4-4 (2) 東北電力調査分

単位:nGy/h

地点名	測定時期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	前年度までの測定値*1 最小値～最大値(参考)
	測定年月日	H27.5.21	H27.8.6	H27.11.12	H28.2.5	(上段)S60～H22年度
	天候	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	(下段)H23～H26年度
1	野々浜県道交差点*2	36.9	38.4	35.8	35.5	33.1～47.9 36.7～73.9
2	大石原入口	62.5	66.1	61.2	61.7	42.9～54.8 59.9～114.1
3	横浦入口*2	44.0	46.9	42.2	41.1	26.1～35.7 44.9～102.0
4	高白入口	47.4	49.0	43.9	41.1	28.7～38.3 46.9～102.4
5	桐ヶ崎*2	41.8	44.0	40.3	41.2	20.0～29.6 28.1～51.7
6	竹浦*2	36.1	38.4	35.9	35.0	25.2～35.7 35.6～54.8
7	飯子浜入口	53.5	56.6	51.1	50.6	31.3～45.2 52.3～79.1
8	小積防波堤付近	52.5	55.8	50.8	50.3	29.6～45.6*3 49.8～110.7
9	荻浜*2	43.8	46.5	42.9	42.9	30.5～40.1 43.3～67.8
10	発電所女川ゲート	51.5	54.8	49.4	48.4	31.8～40.9 48.5～101.6
11	付替県道第四駐車場	45.9*2	48.1*2	43.4*2	38.7	29.0～47.0 47.0～123.3
12	発電所牡鹿ゲート	42.9	44.7	41.3	41.0	25.2～33.3 43.1～100.7
13	寄磯岸壁*3	44.9	44.9	41.3	42.5	24.7～31.3 39.1～53.4
14	鮫浦M・P前*2	42.5	44.3	40.0	40.7	32.2～45.2 41.0～92.9
15	大谷川ポンプ小屋前*2	44.5	46.1	43.3	43.3	31.3～43.5 41.2～71.4
16	水産技術総合センター 旧養殖生産部前(谷川)*2	51.9	54.1	50.4	49.8	30.7～41.8 42.8～101.3
17	泊地区コミュニティセンター付近	65.6	68.9	62.9	60.3	44.5～59.2 66.6～107.0

*1 参考として、測定値点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後で分けて過去の測定値の範囲を表示した。

*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*3 平成9年度第1四半期から測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

平成27年度

(5) 環境試料の核種分析結果

イ ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表-4-5-1 月間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		女川宿舎 ^{*1}					
採取期間		27.4.1 ~ 27.5.1	27.5.1 ~ 27.6.1	27.6.1 ~ 27.7.2	27.7.2 ~ 27.8.3	27.8.3 ~ 27.9.1	27.9.1 ~ 27.10.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.20 ± 0.03	0.48 ± 0.03	0.17 ± 0.03	0.080 ± 0.023	N D	(0.072)
	Cs-137	0.81 ± 0.03	1.88 ± 0.05	0.57 ± 0.03	0.23 ± 0.02	0.34 ± 0.03	0.19 ± 0.02
天然核種	Be-7	195 ± 1	79.9 ± 0.9	144 ± 1	22.6 ± 0.5	220 ± 1	195 ± 1
	K-40	2.0 ± 0.4	1.4 ± 0.5 ^{*2}	(1.3) ^{*3}	N D	N D	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		8.6	11.1	6.6	2.7	4.6	3.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

*1 震災の影響により、平成23年8月10日から採取地点を女川町女川浜の旧原子力センターから同町浦宿浜の県職員宿舎に変更した。

*2 数値を丸める前は統計誤差の3倍以上であったが、数値を丸めた結果、表記上測定値の統計誤差の3倍未満の値となった。

*3 カッコ()内の値は、検出下限値未満であってスペクトルに光電ピークが存在する場合の検出下限値を示す(以下、同様)。

表-4-5-2 月間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		女川宿舎					
採取期間		27.10.1 ~ 27.11.4	27.11.4 ~ 27.12.1	27.12.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.2.1	28.2.1 ~ 28.3.1	28.3.1 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	[N D]	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.36 ± 0.03	[N D]	0.098 ± 0.023	0.19 ± 0.03	0.31 ± 0.03	0.17 ± 0.02
	Cs-137	1.40 ± 0.04	[1.1 ± 0.2]	0.44 ± 0.03	0.93 ± 0.04	1.39 ± 0.04	0.65 ± 0.03
天然核種	Be-7	62.4 ± 0.9	[190 ± 4]	42.1 ± 0.6	61.2 ± 0.8	47.7 ± 0.7	42.5 ± 0.6
	K-40	2.6 ± 0.5	[N D]	(1.3)	2.8 ± 0.4	3.4 ± 0.5	2.5 ± 0.4
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		7.3	[1.2]	2.6	8.3	7.9	5.3
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考			*				

* 前処理中に試料が一部損失したため、参考値扱いとしカッコ[]書きで示す。

表-4-5-3 月間降下物の核種分析結果(3)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		環境放射線監視センター*					
		27.3.30 ~ 27.5.1	27.5.1 ~ 27.6.1	27.6.1 ~ 27.7.2	27.7.2 ~ 27.8.3	27.8.3 ~ 27.9.1	27.9.1 ~ 27.10.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.36 ± 0.03	0.45 ± 0.03	0.21 ± 0.03	0.31 ± 0.03	0.10 ± 0.02	1.38 ± 0.04
	Cs-137	1.21 ± 0.04	1.55 ± 0.04	0.81 ± 0.03	1.19 ± 0.04	0.35 ± 0.03	5.21 ± 0.07
天然核種	Be-7	88.8 ± 1.0	58.6 ± 0.8	142 ± 1	31.0 ± 0.7	279 ± 1	253 ± 1
	K-40	1.3 ± 0.4	(1.3)	N D	N D	N D	N D
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		4.2	6.3	3.6	2.5	2.5	2.6
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		対 照 地 点					

* 平成27年3月30日から採取地点を仙台市宮城野区安養寺の原子力センター(旧消防学校)から同区幸町の環境放射線監視センターに変更した。

表-4-5-4 月間降下物の核種分析結果(4)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		環境放射線監視センター					
		27.10.1 ~ 27.11.4	27.11.4 ~ 27.12.1	27.12.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.2.1	28.2.1 ~ 28.3.1	28.3.1 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.42 ± 0.03	0.14 ± 0.02	0.085 ± 0.023	0.092 ± 0.022	0.40 ± 0.03	0.22 ± 0.03
	Cs-137	1.84 ± 0.05	0.46 ± 0.03	0.19 ± 0.02	0.45 ± 0.03	2.23 ± 0.05	0.98 ± 0.04
天然核種	Be-7	32.1 ± 0.7	119 ± 1	35.6 ± 0.5	30.3 ± 0.5	37.4 ± 0.6	21.8 ± 0.5
	K-40	N D	N D	N D	N D	1.3 ± 0.4	1.4 ± 0.4
試料採取面積(m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.7	1.2	0.9	1.7	3.1	3.2
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		対 照 地 点					

表-4-5-5 月間降下物の核種分析結果(5)

単位: Bq/m²

調査機関		東北電力					
試料名		降下物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		27.4.1 ~ 27.5.1		27.5.1 ~ 27.6.1		27.6.1 ~ 27.7.1	
		27.7.1 ~ 27.8.3		27.8.3 ~ 27.9.1		27.9.1 ~ 27.10.1	
対象核種	Mn-54	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-58	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Fe-59	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	0.30 ± 0.02	0.63 ± 0.02	0.32 ± 0.02	0.23 ± 0.02	0.42 ± 0.02	0.33 ± 0.02
	Cs-137	1.13 ± 0.03	2.33 ± 0.04	1.20 ± 0.03	0.92 ± 0.03	1.60 ± 0.03	1.27 ± 0.03
天然核種	Be-7	189 ± 1	59.4 ± 0.6	129.4 ± 0.8	20.6 ± 0.3	227 ± 1	238 ± 1
	K-40	1.1 ± 0.2	1.4 ± 0.2	0.80 ± 0.18	0.60 ± 0.18	0.78 ± 0.18	1.4 ± 0.2
試料採取面積 (m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		2.7	4.1	2.3	1.4	2.4	4.4
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-6 月間降下物の核種分析結果(6)

単位: Bq/m²

調査機関		東北電力					
試料名		降下物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		27.10.1 ~ 27.11.2		27.11.2 ~ 27.12.1		27.12.1 ~ 28.1.4	
		28.1.4 ~ 28.2.1		28.2.1 ~ 28.3.1		28.3.1 ~ 28.4.1	
対象核種	Mn-54	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-58	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Fe-59	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	0.67 ± 0.02	0.31 ± 0.02	0.12 ± 0.02	0.67 ± 0.03	0.32 ± 0.02	0.22 ± 0.02
	Cs-137	2.80 ± 0.04	1.24 ± 0.03	0.75 ± 0.03	3.13 ± 0.05	1.66 ± 0.03	0.94 ± 0.03
天然核種	Be-7	40.0 ± 0.4	162.5 ± 0.9	53.3 ± 0.5	40.5 ± 0.4	37.3 ± 0.4	55.5 ± 0.5
	K-40	1.5 ± 0.2	0.89 ± 0.16	0.66 ± 0.19	2.4 ± 0.2	1.4 ± 0.2	1.6 ± 0.2
試料採取面積 (m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量(g/m ²)		3.6	2.5	1.4	6.9	2.4	4.2
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-7 月間降下物の核種分析結果(7)

単位: Bq/m²

調査機関		東 北 電 力					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		牡鹿ゲート					
		27.4.1 ~ 27.5.1	27.5.1 ~ 27.6.1	27.6.1 ~ 27.7.1	27.7.1 ~ 27.8.3	27.8.3 ~ 27.9.1	27.9.1 ~ 27.10.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.28 ± 0.02	0.27 ± 0.02	0.68 ± 0.03	0.15 ± 0.02	0.16 ± 0.02	0.12 ± 0.02
	Cs-137	0.95 ± 0.03	1.21 ± 0.03	2.44 ± 0.04	0.62 ± 0.02	0.61 ± 0.02	0.65 ± 0.03
天然核種	Be-7	182.9 ± 0.9	47.1 ± 0.5	124.6 ± 0.8	26.6 ± 0.4	221 ± 1	189.7 ± 0.9
	K-40	1.2 ± 0.2	2.6 ± 0.2	0.59 ± 0.15	0.83 ± 0.16	1.5 ± 0.2	2.0 ± 0.2
試料採取面積 (m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量 (g/m ²)		2.4	4.5	2.9	2.4	3.2	4.9
測定時間 (秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-8 月間降下物の核種分析結果(8)

単位: Bq/m²

調査機関		東 北 電 力					
試料名		降 下 物					
採取地点		雨水・ちり					
採取期間		牡鹿ゲート					
		27.10.1 ~ 27.11.2	27.11.2 ~ 27.12.1	27.12.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.2.1	28.2.1 ~ 28.3.1	28.3.1 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.26 ± 0.02	0.095 ± 0.015	0.10 ± 0.01	0.34 ± 0.02	0.18 ± 0.02	0.33 ± 0.02
	Cs-137	1.08 ± 0.03	0.41 ± 0.02	0.38 ± 0.02	1.44 ± 0.03	1.05 ± 0.03	1.23 ± 0.03
天然核種	Be-7	30.3 ± 0.4	140.0 ± 0.9	39.1 ± 0.4	48.8 ± 0.5	36.5 ± 0.4	49.3 ± 0.5
	K-40	3.0 ± 0.2	1.6 ± 0.2	0.68 ± 0.16	4.4 ± 0.2	1.6 ± 0.2	1.4 ± 0.2
試料採取面積 (m ²)		0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
蒸発残渣量 (g/m ²)		4.1	3.1	1.9	11.2	3.7	4.2
測定時間 (秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-9 四半期間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試料名		降 下 物			
採取地点		雨水・ちり			
採取期間		尾 浦*			
		27.4.1 ~ 27.7.2	27.7.2 ~ 27.10.1	27.10.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	1.48 ± 0.10	3.6 ± 0.1	4.3 ± 0.1	0.65 ± 0.08
	Cs-137	6.0 ± 0.1	16.0 ± 0.2	17.9 ± 0.2	3.6 ± 0.1
天然核種	Be-7	288 ± 3	339 ± 3	127 ± 2	101 ± 2
	K-40	N D	N D	N D	8.2 ± 1.3
試料採取面積(m ²)		0.1689	0.1689	0.1689	0.1689
蒸発残渣量(g/m ²)		12.8	9.7	7.9	15.8
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

* 震災の影響により飯子浜MSで採取ができなかったため、代替として、尾浦において採取した。

表-4-5-10 四半期間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試料名		降 下 物			
採取地点		雨水・ちり			
採取期間		渡 波*			
		27.4.1 ~ 27.7.2	27.7.2 ~ 27.10.1	27.10.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.54 ± 0.08	0.26 ± 0.07	0.35 ± 0.08	0.30 ± 0.06
	Cs-137	1.83 ± 0.10	1.05 ± 0.08	1.48 ± 0.09	1.14 ± 0.08
天然核種	Be-7	199 ± 2	218 ± 2	98 ± 2	81 ± 2
	K-40	4.5 ± 1.3	N D	5.5 ± 1.3	4.2 ± 1.2
試料採取面積(m ²)		0.1689	0.1689	0.1689	0.1689
蒸発残渣量(g/m ²)		17.2	7.9	12.3	9.9
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

* 震災の影響により鮫浦MSで採取ができなかったため、代替として、渡波において採取した。

表-4-5-11 四半期間降下物の核種分析結果(3)

単位: Bq/m²

調査機関		宮 城 県			
試料名		降 下 物			
採取地点		雨水・ちり			
採取期間		大 原*			
		27.4.1 ~ 27.7.2	27.7.2 ~ 27.10.1	27.10.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	2.2 ± 0.1	0.94 ± 0.09	1.06 ± 0.08	1.12 ± 0.09
	Cs-137	8.3 ± 0.2	4.2 ± 0.1	4.9 ± 0.1	5.1 ± 0.1
天然核種	Be-7	219 ± 3	275 ± 3	119 ± 2	85 ± 2
	K-40	6.8 ± 1.3	N D	5.0 ± 1.3	5.6 ± 1.3
試料採取面積(m ²)		0.1689	0.1689	0.1689	0.1689
蒸発残渣量(g/m ²)		27.2	5.7	12.7	11.4
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

* 震災の影響により谷川MSで採取ができなかったため、代替として、大原において採取した。

表-4-5-12 四半期間降下物の核種分析結果(4)

単位: Bq/m²

調査機関		東 北 電 力			
試料名		降 下 物			
採取地点		雨水・ちり			
採取期間		塚 浜			
		27.4.1 ~ 27.7.1	27.7.1 ~ 27.10.1	27.10.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.53 ± 0.05	0.26 ± 0.04	0.35 ± 0.05	1.36 ± 0.06
	Cs-137	2.05 ± 0.07	1.19 ± 0.06	1.76 ± 0.07	5.7 ± 0.1
天然核種	Be-7	204 ± 2	519 ± 3	111 ± 1	93 ± 1
	K-40	3.5 ± 0.5	2.3 ± 0.5	7.6 ± 0.7	3.8 ± 0.6
試料採取面積(m ²)		0.173	0.173	0.173	0.173
蒸発残渣量(g/m ²)		7.6	7.2	8.8	11.3
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

表-4-5-13 四半期間降下物の核種分析結果(5)

単位: Bq/m²

調査機関	東北電力				
試料名	降下物				
	雨水・ちり				
採取地点	付替県道				
採取期間	27.4.1 ~ 27.7.1	27.7.1 ~ 27.10.1	27.10.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.4.1	
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	
	Co-58	N D	N D	N D	
	Fe-59	N D	N D	N D	
	Co-60	N D	N D	N D	
	Cs-134	0.44 ± 0.05	0.64 ± 0.05	0.42 ± 0.04	0.39 ± 0.04
	Cs-137	1.79 ± 0.07	2.48 ± 0.08	1.42 ± 0.06	1.15 ± 0.06
天然核種	Be-7	245 ± 2	463 ± 2	76 ± 1	82 ± 1
	K-40	3.8 ± 0.6	2.8 ± 0.5	5.3 ± 0.5	2.9 ± 0.5
試料採取面積(m ²)	0.173	0.173	0.173	0.173	
蒸発残渣量(g/m ²)	7.3	6.9	6.8	5.6	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備考					

表-4-5-14 農産物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関	宮城県	東北電力
試料名	精米	
採取地点	谷川	大原
採取月日	27.11.6	
対象核種	Mn-54	N D
	Co-58	N D
	Fe-59	N D
	Co-60	N D
	Cs-134	0.011 ± 0.002
	Cs-137	0.059 ± 0.003
天然核種	Be-7	(0.091)
	K-40	22.2 ± 0.2
試料量(kg生)	5.10	
測定時間(秒)	80000	
備考	*	

* 震災の影響により試料を入手できなかったため、欠測とした。

表-4-5-15 農産物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮 城 県			
試料名		大 根			
		根		葉	
採取地点		大 沢 ^{*1}		谷 川	
採取月日		27.11.26		27.11.26	
対象核種	Mn-54	N D		N D	
	Co-58	N D		N D	
	Fe-59	N D		N D	
	Co-60	N D		N D	
	Cs-134	N D		N D	
	Cs-137	N D		0.034 ± 0.009	
天然核種	Be-7	(0.19)		10.1 ± 0.2	
	K-40	57.5 ± 0.4		57.1 ± 0.6	
試料量(kg生)		4.03		2.11	
測定時間(秒)		80000		80000	
備 考				*2 *2	

*1 震災の影響により横浦で採取ができなかったため、大沢で採取した。

*2 震災の影響により試料を入手できなかったため、欠測とした。

表-4-5-16 農産物の核種分析結果(3)

単位: Bq/kg生

調査機関		東 北 電 力	
試料名		大 根	
		根	葉
採取地点		付替県道	
採取月日		27.10.19	27.10.19
対象核種	Mn-54	N D	N D
	Co-58	N D	N D
	Fe-59	N D	N D
	Co-60	N D	N D
	Cs-134	N D	N D
	Cs-137	(0.012)	0.063 ± 0.008
天然核種	Be-7	0.25 ± 0.02	7.7 ± 0.1
	K-40	73.8 ± 0.3	124.9 ± 0.6
試料量(kg生)		5.10	2.02
測定時間(秒)		80000	80000
備 考			

表-4-5-17 陸水の核種分析結果(1)

単位：mBq/L

調査機関		宮 城 県			
試料名		陸 水			
		水道原水			
採取地点		野々浜		前網	
採取月日		27.7.7	28.1.8	27.7.7	28.1.8
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	(1.6)	N D	2.6 ± 0.5
天然核種	Be-7	N D	(17)	N D	(16)
	K-40	N D	N D	N D	N D
試料量(L)		20.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

表-4-5-18 陸水の核種分析結果(2)

単位：mBq/L

調査機関		東 北 電 力			
試料名		陸 水			
		水道原水			
採取地点		飯子浜			
採取月日		27.6.18	27.9.24	27.12.9	28.3.9
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	1.3 ± 0.3	1.4 ± 0.5*
天然核種	Be-7	N D	N D	N D	N D
	K-40	25 ± 5	28 ± 5	(13)	(14)
試料量(L)		20.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備 考					

* 数値を丸める前は統計誤差の3倍以上であったが、数値を丸めた結果、表記上測定値の統計誤差の3倍未満の値となった。

表-4-5-19 陸土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

調査機関		宮 城 県		東北電力
試料名		陸土		
		未耕土		
採取地点		谷川	大崎市岩出山	牡鹿ゲート付近
採取月日		27.6.1	27.6.11	27.12.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D
	Cs-134	17.5 ± 0.5	99 ± 1	50.0 ± 0.6
	Cs-137	67.3 ± 0.9	377 ± 2	253 ± 1
天然核種	Be-7	N D	N D	N D
	K-40	431 ± 9	205 ± 9	441 ± 6
換算係数*		56.9	34.5	33.56
試料量(g乾土)		129	89.7	136
測定時間(秒)		80000	80000	80000
備 考			対照地点	

* 換算係数とは、Bq/kg乾土からBq/m²への換算乗数を表す。

表-4-5-20 浮遊じんの核種分析結果(1)

単位：mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試料名		浮遊じん					
採取地点		女川MS					
採取期間		27.3.31 ~ 27.4.30	27.4.30 ~ 27.5.29	27.5.29 ~ 27.6.30	27.6.30 ~ 27.7.31	27.7.31 ~ 27.8.31	27.8.31 ~ 27.10.5
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	(0.025)	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	3.9 ± 0.1	4.9 ± 0.2	2.9 ± 0.1	2.0 ± 0.1	2.6 ± 0.1	3.4 ± 0.1
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1174	1174	1317	1259	1230	1380
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-21 浮遊じんの核種分析結果(2)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試料名		浮 遊 じ ん					
採取地点		女川MS					
採取期間		27.10.5 ~ 27.11.2	27.11.2 ~ 27.11.30	27.11.30 ~ 27.12.25	27.12.25 ~ 28.1.29	28.1.29 ~ 28.2.29	28.2.29 ~ 28.3.31
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	0.022 ± 0.007	N D	N D
天然核種	Be-7	4.3 ± 0.2	3.3 ± 0.2	3.5 ± 0.1	2.7 ± 0.1	3.2 ± 0.1	3.7 ± 0.1
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1092	1093	1062	1384	1151	1099
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-22 浮遊じんの核種分析結果(3)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試料名		浮 遊 じ ん					
採取地点		寄磯MS ^{*1}					
採取期間		27.3.31 ~ 27.4.30	27.4.30 ~ 27.5.29	27.5.29 ~ 27.6.30	27.6.30 ~ 27.7.31	27.7.31 ~ 27.8.31	27.9.15 ~ 27.10.2
対象核種	Mn-54	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Co-58	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Fe-59	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Co-60	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Cs-134	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
	Cs-137	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]
天然核種	Be-7	3.1 ± 0.1	[3.3 ± 0.1]	[1.18 ± 0.07]	[0.73 ± 0.08]	[0.52 ± 0.07]	2.9 ± 0.2
	K-40	N D	[N D]	[N D]	[N D]	[N D]	N D
試料量(m ³)		1316	1336	1682	1423	1525	692
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考			*2	*2	*2	*2	

*1 震災の影響により鮫浦MSで採取ができなかったため、寄磯MSで採取した。

*2 ダストサンプラーの集塵部より前に設置している流量計内部に一部のダストが付着し、試料が正常に捕集されなかったため、参考値扱いとしカッコ[]書きで示す。

表-4-5-23 浮遊じんの核種分析結果(4)

単位: mBq/m³

調査機関		宮 城 県					
試料名		浮 遊 じ ん					
採取地点		寄磯MS					
採取期間		27.10.2 ~ 27.11.2	27.11.2 ~ 27.11.30	27.11.30 ~ 27.12.25	27.12.25 ~ 28.1.29	28.1.29 ~ 28.2.29	28.2.29 ~ 28.3.31
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	3.6 ± 0.1	3.0 ± 0.1	3.3 ± 0.1	2.21 ± 0.10	3.0 ± 0.1	3.1 ± 0.1
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		1341	1231	1102	1516	1315	1289
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-24 浮遊じんの核種分析結果(5)

単位: mBq/m³

調査機関		東 北 電 力					
試料名		浮 遊 じ ん					
採取地点		塚浜MS					
採取期間		27.4.1 ~ 27.5.1	27.5.1 ~ 27.6.1	27.6.1 ~ 27.7.1	27.7.1 ~ 27.8.3	27.8.3 ~ 27.9.1	27.9.1 ~ 27.10.1
対象核種	Mn- 54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe- 59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co- 60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	(0.0077)	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be- 7	3.29 ± 0.04	4.14 ± 0.04	2.39 ± 0.03	1.50 ± 0.02	2.61 ± 0.03	3.10 ± 0.03
	K - 40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		6435	6879	6530	7454	6552	6615
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-25 浮遊じんの核種分析結果(6)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力					
試料名		浮遊じん					
採取地点		塚浜MS					
採取期間		27.10.1 ~ 27.11.2	27.11.2 ~ 27.12.1	27.12.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.2.1	28.2.1 ~ 28.3.1	28.3.1 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	4.02 ± 0.04	2.90 ± 0.03	3.00 ± 0.03	2.72 ± 0.03	3.10 ± 0.03	3.37 ± 0.03
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		7037	6449	7544	6218	6481	6916
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-26 浮遊じんの核種分析結果(7)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力					
試料名		浮遊じん					
採取地点		前網MS					
採取期間		27.4.1 ~ 27.5.1	27.5.1 ~ 27.6.1	27.6.1 ~ 27.7.1	27.7.1 ~ 27.8.3	27.8.3 ~ 27.9.1	27.9.1 ~ 27.10.1
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	3.34 ± 0.04	4.03 ± 0.04	2.39 ± 0.03	1.44 ± 0.02	2.76 ± 0.03	3.26 ± 0.03
	K-40	N D	N D	N D	N D	N D	N D
試料量(m ³)		6481	6741	6594	7181	6525	6613
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考							

表-4-5-27 浮遊じんの核種分析結果(8)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力					
試料名		浮遊じん					
採取地点		前網MS					
採取期間		27.10.1 ~ 27.11.2	27.11.2 ~ 27.12.1	27.12.1 ~ 28.1.4	28.1.4 ~ 28.2.1	28.2.1 ~ 28.3.1	28.3.1 ~ 28.4.1
対象核種	Mn-54	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-58	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Fe-59	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Co-60	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	Cs-137	ND	ND	ND	ND	ND	ND
天然核種	Be-7	3.86 ± 0.04	3.08 ± 0.03	3.16 ± 0.03	2.84 ± 0.03	3.17 ± 0.03	3.52 ± 0.03
	K-40	ND	ND	ND	ND	ND	ND
試料量(m ³)		5226	6487	6844	5943	6178	6490
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考		*1		*2			

*1 設備の更新工事に伴い、10月19日~10月27日は採取していない。

*2 設備の不具合(サンプルポンプ停止)に伴い、12月8日~12月10日は採取していない。

表-4-5-28 浮遊じんの核種分析結果(9)

単位: mBq/m³

調査機関		東北電力			
試料名		浮遊じん			
採取地点		寺間MS			
採取期間		27.3.26 ~ 27.6.22	27.6.22 ~ 27.9.25	27.9.25 ~ 27.12.24	27.12.24 ~ 28.3.22
対象核種	Mn-54	ND	ND	ND	ND
	Co-58	ND	ND	ND	ND
	Fe-59	ND	ND	ND	ND
	Co-60	ND	ND	ND	ND
	Cs-134	ND	ND	ND	ND
	Cs-137	ND	ND	ND	ND
天然核種	Be-7	2.58 ± 0.02	1.78 ± 0.01	2.54 ± 0.02	2.67 ± 0.02
	K-40	ND	ND	ND	ND
試料量(m ³)		19481	21970	16877	19494
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考				*	

* 設備の更新工事に伴い、10月26日~11月9日は採取していない。

表-4-5-29 浮遊じんの核種分析結果(10)

単位: mBq/m³

調査機関	東北電力			
試料名	浮遊じん			
採取地点	江島MS			
採取期間	27.3.23 ~ 27.6.22	27.6.22 ~ 27.9.25	27.9.25 ~ 27.12.24	27.12.24 ~ 28.3.22
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	N D
天然核種	Be-7	2.71 ± 0.02	1.90 ± 0.02	2.59 ± 0.02
	K-40	N D	N D	N D
試料量(m ³)	19971	21047	19620	19920
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000
備考				

表-4-5-30 指標植物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関	宮城県		東北電力	
試料名	ヨモギ 葉			
採取地点	谷川	大崎市岩出山	前網* (東防波堤付近)	
採取月日	27.7.7	27.7.10	27.7.3	
対象核種	Mn-54	N D	N D	
	Co-58	N D	N D	
	Fe-59	N D	N D	
	Co-60	N D	N D	
	Cs-134	0.33 ± 0.02	0.86 ± 0.03	0.80 ± 0.02
	Cs-137	1.38 ± 0.03	3.33 ± 0.05	3.15 ± 0.03
天然核種	Be-7	24.8 ± 0.5	72.2 ± 0.7	
	K-40	184 ± 1	261 ± 2	
試料量(kg生)	2.08	2.18	1.50	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	
備考		対照地点		

* 植生の変化により前網で採取ができなかったため、代替として東防波堤付近で採取した。

表-4-5-31 指標植物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		東北電力			
試料名		松葉			
採取地点		小屋取			
採取月日		27.5.21	27.8.11	27.11.30	28.2.3
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.72 ± 0.01	0.40 ± 0.01	0.296 ± 0.010	0.46 ± 0.01
	Cs-137	2.82 ± 0.03	1.70 ± 0.02	1.38 ± 0.02	2.24 ± 0.02
天然核種	Be-7	28.7 ± 0.2	29.2 ± 0.2	51.7 ± 0.3	27.1 ± 0.2
	K-40	52.4 ± 0.4	58.2 ± 0.4	71.8 ± 0.5	58.3 ± 0.4
試料量(kg生)		2.01	2.02	2.01	2.01
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-32 指標植物の核種分析結果(3)

単位: Bq/kg生

調査機関		東北電力			
試料名		松葉			
採取地点		牡鹿ゲート付近		付替県道	
採取月日		27.5.15	27.11.12	27.5.15	27.11.12
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	0.90 ± 0.01	0.56 ± 0.01	0.49 ± 0.01	0.315 ± 0.010
	Cs-137	3.55 ± 0.03	2.39 ± 0.02	1.86 ± 0.02	1.43 ± 0.02
天然核種	Be-7	28.0 ± 0.2	44.7 ± 0.3	35.2 ± 0.2	45.4 ± 0.3
	K-40	59.9 ± 0.4	86.6 ± 0.5	54.9 ± 0.4	71.6 ± 0.5
試料量(kg生)		2.01	2.01	2.01	2.03
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-33 魚介類の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県		東北電力	
試料名		アイナメ			
		皮、筋肉			
採取地点		前面海域			
採取月日		27.7.8	27.5.28	27.10.21	
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	
	Co-58	N D	N D	N D	
	Fe-59	N D	N D	N D	
	Co-60	N D	N D	N D	
	Cs-134	(0.031)	0.047 ± 0.008	(0.028)	
	Cs-137	0.17 ± 0.01	0.22 ± 0.01	0.169 ± 0.010	
天然核種	Be-7	N D	N D	N D	
	K-40	115.5 ± 0.7	125.2 ± 0.7	125.4 ± 0.7	
試料量(kg生)		4.39	1.51	1.50	
測定時間(秒)		80000	80000	80000	
備考					

表-4-5-34 魚介類の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県			東北電力	
試料名		ホヤ		アワビ	ホヤ	ウニ
		筋肉層		軟体部 (除内臓)	筋肉層	生殖巣
採取地点		小屋取	塚浜	放水口付近	塚浜*	小屋取
採取月日		27.4.27	27.4.16	27.12.1	27.7.16	27.9.3
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	0.090 ± 0.017	(0.043)	0.057 ± 0.008	0.086 ± 0.010
天然核種	Be-7	7.0 ± 0.3	6.2 ± 0.2	(0.46)	6.9 ± 0.1	0.53 ± 0.06
	K-40	80.6 ± 0.8	73.2 ± 0.8	66.1 ± 0.7	100.3 ± 0.6	142.4 ± 0.8
試料量(kg生)		2.34	2.23	1.54	2.02	2.01
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備考						

* 震災の影響により小屋取で採取ができなかったため、塚浜で採取した。

表-4-5-35 魚介類の核種分析結果(3)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県			東北電力		
試料名		カキ 軟体部					
採取地点		野々浜 ^{*1}	尾浦 ^{*2}	出島	気仙沼	飯子浜	
採取月日		27.10.23	27.10.23		27.10.26	27.10.7	28.1.20
対象核種	Mn-54	N D	N D		N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D		N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D		N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D		N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D		N D	N D	(0.025)
	Cs-137	(0.040)	(0.033)		N D	0.061 ± 0.008	0.093 ± 0.009
天然核種	Be-7	1.3 ± 0.2	1.8 ± 0.1		1.5 ± 0.1	2.26 ± 0.08	0.82 ± 0.06
	K-40	61.1 ± 0.7	60.5 ± 0.6		80.8 ± 0.8	62.9 ± 0.5	75.3 ± 0.5
試料量(kg生)		1.93	2.23		1.94	2.00	2.01
測定時間(秒)		80000	80000		80000	80000	80000
備考				*3	対照地点		

*1 震災の影響により飯子浜で採取ができなかったため、野々浜で採取した。

*2 震災の影響により竹浦で採取ができなかったため、尾浦で採取した。

*3 震災の影響により試料を入手できなかったため、欠測とした。

表-4-5-36 海藻の核種分析結果

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県		東北電力	
試料名		ワカメ 葉部			
採取地点		放水口付近	前面海域	放水口付近	
採取月日		27.5.11	27.4.21	27.5.27	27.6.17
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	(0.045)	0.057 ± 0.013
天然核種	Be-7	N D	0.85 ± 0.22	0.50 ± 0.07	1.15 ± 0.09
	K-40	155 ± 1	172 ± 1	172 ± 1	193 ± 1
試料量(kg生)		1.89	1.96	1.50	1.50
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-37 海水の核種分析結果(1)

単位: mBq/L

調査機関		宮 城 県					
試料名		海 水					
		表 層 水					
採取地点		放水口付近					
採取月日		27.5.20		27.8.4	27.9.15	27.11.12	
処理方法		共沈法	迅速法	迅速法	迅速法	共沈法	迅速法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.1)	N D	N D	N D	3.4 ± 0.8	N D
天然核種	Be-7		N D	N D	N D		N D
	K-40		10500 ± 500	11400 ± 500	10400 ± 500		10000 ± 500
参考核種	I-131		N D	N D	N D		N D
試料量(L)		20.0	2.0	2.0	2.0	20.0	2.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考							

表-4-5-38 海水の核種分析結果(2)

単位: mBq/L

調査機関		宮 城 県				
試料名		海 水				
		表 層 水				
採取地点		放水口付近		鮫浦湾	気仙沼湾	
採取月日		28.2.2	28.3.17	27.5.12	27.11.18	27.10.19
処理方法		迅速法	迅速法	共沈法	共沈法	共沈法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	N D	N D	2.4 ± 0.8	3.1 ± 0.7	2.7 ± 0.7
天然核種	Be-7	N D	N D			
	K-40	11100 ± 500	10700 ± 500			
参考核種	I-131	N D	N D			
試料量(L)		2.0	2.0	20.0	20.0	20.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備 考						対照地点

表-4-5-39 海水の核種分析結果(3)

単位: mBq/L

調査機関		東北電力				
試料名		海水				
		表層水				
採取地点		放水口付近				
採取月日		27.4.21		27.6.17	27.7.14	
処理方法		共沈法	迅速法	迅速法	共沈法	迅速法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.5)	N D	N D	3.0 ± 0.8	N D
天然核種	Be-7		N D	N D		N D
	K-40		11500 ± 400	11600 ± 400		12600 ± 400
参考核種	I-131		N D	N D		N D
試料量(L)		20.0	2.0	2.0	20.0	2.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備考						

表-4-5-40 海水の核種分析結果(4)

単位: mBq/L

調査機関		東北電力				
試料名		海水				
		表層水				
採取地点		放水口付近				
採取月日		27.10.14		27.12.8	28.1.13	
処理方法		共沈法	迅速法	迅速法	共沈法	迅速法
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	(1.7)	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	3.3 ± 0.7	N D	N D	3.4 ± 0.7	N D
天然核種	Be-7		N D	N D		N D
	K-40		12300 ± 400	12000 ± 400		12200 ± 400
参考核種	I-131		N D	N D		N D
試料量(L)		20.0	2.0	2.0	20.0	2.0
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000
備考						

表-4-5-41 海水の核種分析結果(5)

単位：mBq/L

調査機関	東 北 電 力				
試料名	海 水				
	表 層 水				
採取地点	取水口付近				
採取月日	27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13	
処理方法	共沈法	共沈法	共沈法	共沈法	
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	N D
	Cs-137	(2.1)	2.8 ± 0.8	4.3 ± 0.7	(2.3)
試料量(L)	20.0	20.0	20.0	20.0	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	
備考					

表-4-5-42 海底土の核種分析結果(1)

単位：Bq/kg乾土

調査機関	宮 城 県					
試料名	海 底 土					
	表 層 土					
採取地点	放水口付近		鮫浦湾		気仙沼湾	
採取月日	27.5.20	27.11.12	27.5.12	27.11.18	27.10.19	
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	
	Co-58	N D	N D	N D	N D	
	Fe-59	N D	N D	N D	N D	
	Co-60	N D	N D	N D	N D	
	Cs-134	N D	N D	2.2 ± 0.3	4.6 ± 0.4	2.4 ± 0.3
	Cs-137	N D	(0.72)	10.8 ± 0.4	21.0 ± 0.6	11.4 ± 0.5
天然核種	Be-7	N D	N D	N D	17 ± 5	
	K-40	406 ± 9	453 ± 9	453 ± 10	490 ± 10	355 ± 10
試料量(g乾土)	137	135	118	113	100	
測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	
備考					対照地点	

表-4-5-43 海底土の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg乾土

調査機関		東北電力			
試料名		海底土			
		表層土			
採取地点		放水口付近			
採取月日		27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	(0.45)	N D
	Cs-137	0.80 ± 0.14	0.61 ± 0.14	1.7 ± 0.2	0.94 ± 0.17
天然核種	Be-7	N D	N D	N D	N D
	K-40	501 ± 6	501 ± 6	490 ± 6	503 ± 6
試料量(g乾土)		162	163	164	163
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-44 海底土の核種分析結果(3)

単位: Bq/kg乾土

調査機関		東北電力			
試料名		海底土			
		表層土			
採取地点		取水口付近			
採取月日		27.4.21	27.7.14	27.10.14	28.1.13
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	13.5 ± 0.3	17.6 ± 0.3	6.9 ± 0.2	6.0 ± 0.2
	Cs-137	53.4 ± 0.6	73.5 ± 0.7	30.9 ± 0.4	27.8 ± 0.4
天然核種	Be-7	9.3 ± 1.5	20 ± 2	26 ± 2	12 ± 1
	K-40	568 ± 7	570 ± 7	557 ± 7	573 ± 7
試料量(g乾土)		138	144	155	156
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

表-4-5-45 指標海産物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮 城 県						
試料名		ア ラ メ						
採取地点		放水口付近				牡鹿半島北側		
採取月日		27.5.11	27.8.5	27.11.16	28.2.3	27.5.26	27.8.18	
灰化法	対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	
		Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-134	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-137	(0.087)	0.15 ± 0.03	N D	N D	N D	0.10 ± 0.03
天然核種	Be-7	N D	N D	2.29 ± 0.4	N D	N D	0.83 ± 0.24	
	K-40	268 ± 2	242 ± 2	299 ± 2	385 ± 3	266 ± 2	232 ± 2	
試料量(kg生)		1.44	1.64	0.71	0.71	1.57	1.71	
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000	
迅速法	参考核種	I-131	N D	N D	N D	N D	N D	
		試料量(kg生)	1.96	1.86	1.96	1.94	1.82	1.68
		測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考				迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.10)		対照海域	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12 ± 0.03	

表-4-5-46 指標海産物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮 城 県						
試料名		ア ラ メ						
採取地点		牡鹿半島北側			牡鹿半島西側			
採取月日		27.11.30	28.2.22	27.5.26	27.8.18	27.11.30	28.2.22	
灰化法	対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	
		Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-134	N D	N D	N D	0.094 ± 0.025	N D	N D
		Cs-137	0.11 ± 0.03	N D	0.17 ± 0.03	0.25 ± 0.03	0.18 ± 0.04	0.15 ± 0.03
天然核種	Be-7	N D	N D	N D	N D	N D	N D	
	K-40	380 ± 3	327 ± 2	375 ± 2	245 ± 2	395 ± 3	333 ± 2	
試料量(kg生)		0.71	0.81	1.40	1.64	0.70	0.79	
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000	
迅速法	参考核種	I-131	N D	N D	(0.15)	0.20 ± 0.04	N D	(0.15)
		試料量(kg生)	1.98	1.85	1.59	1.80	1.59	1.76
		測定時間(秒)	80000	80000	80000	80000	80000	80000
備 考		対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12 ± 0.03	対照海域	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.18 ± 0.04	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.19 ± 0.03	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.17 ± 0.04	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.14 ± 0.04	

表-4-5-47 指標海産物の核種分析結果(3)

単位: Bq/kg生

調査機関		東北電力						
試料名		アラメ						
		葉部						
採取地点		前面海域				周辺海域		
採取月日		27.5.27	27.8.31	27.11.17	28.2.10	27.5.22	27.9.28	
灰化法	対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	
		Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-134	N D	N D	N D	N D	(0.051)	N D
		Cs-137	0.074 ± 0.016	0.084 ± 0.015	0.075 ± 0.017	(0.058)	0.15 ± 0.01	0.081 ± 0.016
天然核種	Be-7	0.46 ± 0.10	3.0 ± 0.1	1.2 ± 0.1	N D	(0.57)	2.4 ± 0.1	
	K-40	320 ± 1	290 ± 1	392 ± 2	382 ± 2	299 ± 1	311 ± 1	
試料量(kg生)		1.50	1.52	1.50	1.50	1.50	1.50	
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000	
迅速法	参考核種	I-131	N D	N D	N D	N D	0.11 ± 0.02	
	試料量(kg生)		1.92	1.95	1.95	1.94	1.92	2.00
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考		迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.092)	迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.085)	迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.090)	迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.098)		迅速法における その他検出核種 Cs-137: (0.086)	

表-4-5-48 指標海産物の核種分析結果(4)

単位: Bq/kg生

調査機関		東北電力						
試料名		アラメ						
		葉部						
採取地点		周辺海域			牡鹿半島南側			
採取月日		27.12.10	28.2.9	27.6.1	27.9.1	27.11.11	28.2.8	
灰化法	対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-58	N D	N D	N D	N D	N D	
		Fe-59	N D	N D	N D	N D	N D	
		Co-60	N D	N D	N D	N D	N D	
		Cs-134	N D	N D	N D	N D	(0.060)	N D
		Cs-137	0.065 ± 0.016	N D	0.076 ± 0.015	0.12 ± 0.01	0.18 ± 0.02	0.12 ± 0.02
天然核種	Be-7	0.63 ± 0.10	N D	N D	0.92 ± 0.12	(0.64)	N D	
	K-40	412 ± 2	424 ± 2	348 ± 1	335 ± 1	396 ± 2	397 ± 2	
試料量(kg生)		1.51	1.51	1.50	1.51	1.51	1.50	
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000	
迅速法	参考核種	I-131	(0.084)	N D	N D	N D	(0.081)	
	試料量(kg生)		1.94	1.85	1.91	1.96	1.97	1.76
	測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000	80000	80000
備考				対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.095 ± 0.026	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.12 ± 0.02	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.15 ± 0.03	対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-134: (0.082) Cs-137: 0.22 ± 0.03	

表-4-5-49 指標海産物の核種分析結果(5)

単位: Bq/kg生

調査機関		宮城県		東北電力	
試料名		ムラサキイガイ			
		軟体部			
採取地点		前面海域			
採取月日		27.4.21	27.10.14	27.7.23	28.1.25
対象核種	Mn-54	N D	N D	N D	N D
	Co-58	N D	N D	N D	N D
	Fe-59	N D	N D	N D	N D
	Co-60	N D	N D	N D	N D
	Cs-134	N D	N D	N D	0.029 ± 0.006
	Cs-137	0.050 ± 0.014	0.074 ± 0.017	0.030 ± 0.008	0.18 ± 0.01
天然核種	Be-7	8.4 ± 0.2	1.8 ± 0.2	3.0 ± 0.1	0.74 ± 0.07
	K-40	87.5 ± 0.8	74.2 ± 0.9	69.7 ± 0.5	59.3 ± 0.5
試料量(kg生)		2.53	1.85	1.51	1.50
測定時間(秒)		80000	80000	80000	80000
備考					

ロ Sr (ストロンチウム)-90 の分析結果

表-4-5-50 Sr-90 の分析結果

調査機関	試料名	部位	採取地点	採取月日	Sr-90 濃度		Ca濃度 (g/kg生)	Sr 単位 (Bq/g・Ca)
					測定値	単位		
宮城県	精米	精米	谷川	*2	*2	Bq/kg生	*2	*2
	ヨモギ ^{*1}	葉	谷川	27. 7. 7	0.54±0.03	Bq/kg生	3.4	0.160±0.008
	ヨモギ ^{*1}	葉	大崎市岩出山 (対照地点)	27. 7. 10	0.32±0.02	Bq/kg生	2.1	0.157±0.010
	アイナメ ^{*1}	皮、筋肉	前面海域	27. 7. 8	N D	Bq/kg生	1.7	N D
	カキ	軟体部	尾浦 ^{*3}	27.10.23	N D	Bq/kg生	0.40	N D
	カキ	軟体部	気仙沼 (対照地点)	27.10.26	N D	Bq/kg生	0.27	N D
	ホヤ ^{*1}	筋肉層	小屋取	27. 4. 27	N D	Bq/kg生	0.29	N D
	ワカメ ^{*1}	葉部	放水口付近	27. 5. 11	N D	Bq/kg生	0.99	N D
	アラメ ^{*1}	葉部	放水口付近	27. 8. 5	0.022±0.007	Bq/kg生	2.2	N D
	アラメ	葉部	放水口付近	28. 2. 3	N D	Bq/kg生	1.6	N D
東北電力	精米	精米	大原	27.11. 6	N D	Bq/kg生	0.06	N D
	陸土	未耕土	牡鹿ゲート付近	27.12. 1	1.8 ± 0.2	Bq/kg乾土		
	ヨモギ	葉	東防波堤付近 ^{*4}	27. 7. 3	0.075±0.012	Bq/kg生	3.8	0.020±0.003
	松	葉	小屋取	27. 5. 21	1.31±0.04	Bq/kg生	2.87	0.45±0.01
	アイナメ	皮、筋肉	前面海域	27.10.21	N D	Bq/kg生	2.11	N D
	カキ	軟体部	飯子浜	28. 1. 20	N D	Bq/kg生	0.84	N D
	ホヤ	筋肉層	塚浜 ^{*5}	27. 7. 16	N D	Bq/kg生	0.20	N D
	ワカメ	葉部	放水口付近	27. 5. 27	N D	Bq/kg生	0.95	N D
	ムラサキイガイ	軟体部	前面海域	27. 7. 23	N D	Bq/kg生	0.43	N D
	アラメ	葉部	前面海域	27. 8. 31	N D	Bq/kg生	2.4	N D
	海水	表層水	放水口付近	28. 1. 13	2.7±0.5	mBq/L		
	海底土	表層土	放水口付近	27.10.14	N D	Bq/kg乾土		

*1 宮城県実施分は公益財団法人日本分析センターで測定した。

*2 震災の影響により試料を入手できなかったため欠測とした。

*3 震災の影響により飯子浜で採取ができなかったため、尾浦で採取した。

*4 植生の変化により前網で採取ができなかったため、代替として東防波堤付近で採取した。

*5 震災の影響により小屋取で採取ができなかったため、塚浜で採取した。

ハ H-3 (トリチウム) の分析結果

表-4-5-51 H-3 の分析結果

調査機関	試料名		採取地点	採取年月日	H-3 濃度	
					測定値	単位
宮城県	陸水	水道原水	野々浜	27. 7. 7	410±110 *	mBq/L
				28. 1. 8	N D	
			前網	27. 7. 7	N D *	
				28. 1. 8	430±110	
	海水	表層水	放水口付近	27. 5. 20	N D *	
				27. 11. 12	N D	
			気仙沼湾 (対照地点)	27. 10. 19	N D	
東北電力	陸水	水道原水	飯子浜	27. 6. 18	330±80	
				27. 12. 9	350±80	
	海水	表層水	放水口付近	27. 7. 14	N D	
				28. 1. 13	N D	
			取水口付近	27. 7. 14	N D	
				28. 1. 13	N D	

* 宮城県実施分は公益財団法人日本分析センターで測定した。

5 自然放射線等による実効線量

女川原子力発電所に起因する被ばくは認められなかったが、参考のために自然放射線及び福島第一原発事故影響による外部被ばく並びに福島第一原発事故及び核実験由来の人工放射性核種等による内部被ばく線量を計算した。計算方法は「環境放射線モニタリング指針(原子力安全委員会)」による。

外部被ばくによる実効線量については、平成27年度における蛍光ガラス線量計(RPLD)による空間ガンマ線積算線量の最大値から推定したところ、0.70mSv(ミリシーベルト)であった。

内部被ばくによる預託実効線量(摂取後50年間の総線量)については、表-5に示したとおり、平成27年度に測定された人工放射性核種のCs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3の最大濃度から推定したところ、約0.00049mSvであった。

(注)公益財団法人原子力安全研究協会「新版 生活環境放射線(国民線量の算定)」(平成23年12月)によると、外部被ばくと内部被ばくを合計した国民の「自然放射線による1人当たりの年間実効線量」は2.1mSv(外部被ばく:0.63mSv、内部被ばく:1.47mSv)とされている。

(参考)1988年に放射線医学総合研究所が全国の自然放射線量(宇宙線、大地から来る放射線、食物摂取によって受ける放射線量で、ラドン等の吸入による内部被ばくを除く。)を調査したところ、1.19mSv/年から0.81mSv/年の範囲となっており、宮城県は0.94mSv/年であった。

表—5 内部被ばくによる預託実効線量計算結果(平成 27 年度)

核種等	飲食物の種類	葉根菜	米・加工品	魚	無脊椎動物	海藻	飲料水	合計
	1日当たり経口摂取量	100 g	359.9 g	200 g	20 g	40 g	2.65 L	
Cs-134	最大濃度(Bq/kg 生)	N D	0.011	0.047	N D	N D	N D (Bq/L)	0.09
	預託実効線量(μ Sv)	0.00	0.027	0.065	0.00	0.00	0.00	
Cs-137	最大濃度(Bq/kg 生)	0.063	0.059	0.22	0.093	0.057	0.0026 (Bq/L)	0.39
	預託実効線量(μ Sv)	0.030	0.10	0.21	0.009	0.011	0.033	
Sr-90	最大濃度(Bq/kg 生)		N D	N D	N D	N D		0.00
	預託実効線量(μ Sv)		0.00	0.00	0.00	0.00		
H-3	最大濃度(Bq/L)						0.43	0.01
	預託実効線量(μ Sv)						0.01	
該当する環境試料		大根(葉根)	精米	アイナメ	カキ ホヤ アワビ ウニ	ワカメ	水道原水	預託実効線量 合計 0.49 (μ Sv)

(注1)平成27年度の環境試料の核種分析結果のうち、飲食物中で測定された人工放射性核種等(Cs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3)の最大濃度を用いて、1年間の飲食物の摂取量から預託実効線量を計算した。

計算方法は原子力安全委員会「環境放射線モニタリング指針(平成20年3月決定)」によった。計算式は以下のとおりである。

$$[\text{預託実効線量(mSv)}] = [\text{実効線量係数(mSv/Bq)}] \times [\text{飲食物の1日当たり摂取量(kg)}] \times 365 \times [\text{飲食物中の核種の年間最大濃度(Bq/kg)}]$$

ここで、実効線量係数の値はCs-134、Cs-137、Sr-90及びH-3に対して、それぞれ 1.9×10^{-5} 、 1.3×10^{-5} 、 2.8×10^{-5} 、 1.8×10^{-8} である。

(注2)「N D」(Not Detected)はその核種が検出下限値未満であることを示す。空白の欄は測定対象外であることを示す。

(注3)成人が1人当たり摂取する精米の量には、厚生労働省発行の「平成26年国民健康・栄養調査報告」に記載されている東北地方の平均値を用いた。なお、平成13年版より食料の分が変更され「米」が「米・加工品」となった。その他の食品及び飲料水の摂取量は「環境放射線モニタリング指針」に引用されている値を用いた。

(注4) $1 \mu\text{Sv}$ (マイクロシーベルト) = $1/1000 \text{mSv}$ (ミリシーベルト)

(注5)預託実効線量の合計値は、各核種の寄与を合計したものである。

6 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の運転実績 (平成27年度)

項目	月	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数 (時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力 (kW)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼働率 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(注1) 時間稼働率 = (発電時間/暦時間) × 100%

(注2) 設備利用率 = (発電電力量/(認可出力×暦時間)) × 100%

(2) 2号機の運転実績 (平成27年度)

項目	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数 (日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数 (時間)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力 (kW)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼働率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(注1) 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100%

(注2) 設備利用率 = (認可出力 × 暦時間) / (発電電力量) × 100%

(3) 3号機の運転実績 (平成27年度)

項目	月	平成27年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年 1月	2月	3月	計
発電日数 (日)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発電時間数 (時間)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電力量(発電端) (10 ³ kWh)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最大電力 (kW)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
時間稼働率 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
設備利用率 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

(注1) 時間稼働率 = (発電時間/暦時間) × 100%

(注2) 設備利用率 = (発電電力量/(認可出力×暦時間)) × 100%

平成27年4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月

電力 [MW]

800

600


400

200

0

[運転状況]
 H23/ 3/11 地震による原子炉自動停止
 H23/ 9/10 ~ 第20回定期検査

女川原子力発電所1号機の運転状況(平成27年度)

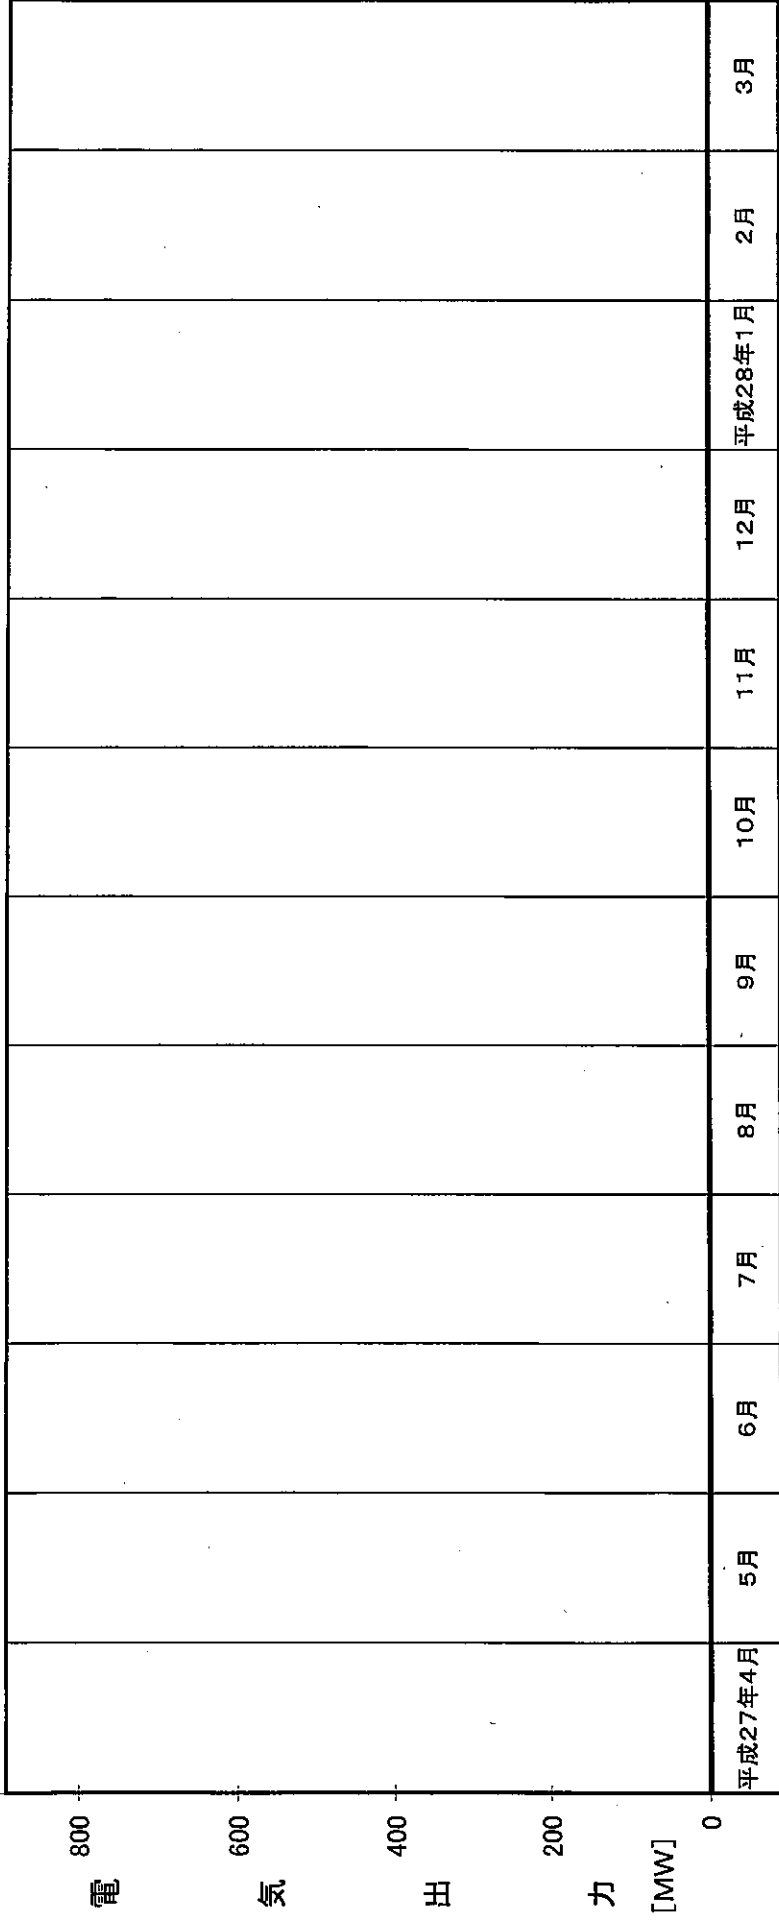

[運転状況]
 H23/ 3/11 地震による原子炉自動停止
 H23/ 9/10 ~ 第7回定期検査

女川原子力発電所3号機の運転状況（平成27年度）

(4) 放射性廃棄物の管理状況(平成27年度)

目 標 値	放射気体廃棄物		放射性液体廃棄物 ^{*1}		放射性固体廃棄物	
	放射性希ガス ^{*2} (Bq)	放射性ヨウ素 (I-131) ^{*3} (Bq)	トリチウム を除く ^{*4} (Bq)	トリチウム (Bq)	ドラム缶等 発 生 量 (本相当) ^{*8}	ドラム缶等累積 保管量 ^{*7} (本相当) ^{*8}
1 号 機	N D	N D	— ^{*5}	— ^{*5}		
2 号 機	N D	N D	N D	2.9×10 ⁹		
3 号 機	N D	N D	N D	1.2×10 ⁷		
原子炉施設合計	N D	N D	N D	2.9×10 ⁹		
年間放出管理	3.8×10 ¹⁵	1.3×10 ¹¹	1.1×10 ¹⁰		2,268	30,276
目 標 値						

*1 平成27年度は、洗濯廃液の処理水のみである。(1-2号機洗濯廃液処理設備は共用設備であり、洗濯廃液の処理水の放出は原則として1号機放水路から行う。)

*2 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ である。

*3 測定下限濃度は $7 \times 10^{-9} \text{Bq/cm}^3$ である。

*4 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ である。(60Coで代表した。)

*5 ---は当該号機放水路からの放射性液体廃棄物の放出がなかったことを表す。

*6 原子炉設置許可申請書記載の被ばく線量算定に用いる前提条件は年間 $1.11 \times 10^{13} \text{Bq}$ である。

*7 放射性固体廃棄物貯蔵能力は、55,488本相当である。

*8 200リットルドラム缶に換算した本数。

(5) モニタリングポスト測定結果 (平成27年度)

(単位: nGy/h)

	MP-1				MP-2				MP-3				MP-4				MP-5				MP-6			
	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差	最大	平均	最小	標準偏差
4月	64	48	45	2.5	65	50	47	2.4	63	44	41	2.7	64	45	41	2.7	65	46	43	2.8	80	61	57	2.8
5月	66	49	46	1.8	66	50	47	1.7	61	45	42	1.8	63	45	43	1.8	64	46	43	1.9	80	61	57	1.9
6月	58	48	45	1.6	59	50	46	1.6	56	45	41	1.7	57	45	42	1.6	59	46	42	1.7	74	61	57	1.7
7月	60	48	45	1.5	59	49	46	1.4	57	44	41	1.5	57	44	42	1.4	56	45	42	1.4	72	60	57	1.6
8月	67	48	44	2.6	66	49	44	2.6	67	45	40	2.8	65	45	41	2.5	64	45	42	2.6	77	60	56	2.7
9月	64	47	44	2.1	63	47	44	1.9	65	43	40	2.3	68	43	41	2.1	69	44	41	2.2	82	58	55	2.2
10月	63	48	45	1.6	61	49	46	1.3	57	44	41	1.4	59	44	42	1.5	61	45	42	1.5	77	61	56	1.8
11月	71	48	45	3.5	68	48	45	3.2	74	44	41	4.4	68	44	41	3.6	72	46	42	3.8	86	60	57	3.4
12月	106	47	45	3.4	102	48	45	3.4	94	43	41	3.1	108	43	41	3.9	94	45	42	3.6	111	60	57	3.9
1月	62	46	41	2.0	61	47	41	2.2	61	43	37	2.5	60	43	37	2.3	64	44	39	2.3	82	59	54	2.5
2月	55	45	42	1.3	56	46	42	1.5	55	42	37	1.6	53	42	38	1.5	55	43	40	1.6	71	58	55	1.6
3月	65	45	43	1.4	66	46	44	1.4	60	42	40	1.5	65	42	40	1.5	66	44	42	1.6	83	59	57	1.7

測定器: 2"φ×2" NaI (Tl) シンチレーション検出器 温度補償型

なお、モニタリングポストと異なり、下方2π遮蔽は使用していない。

備考

リサイクル適性(A)

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

