


女川原子力発電所
環境放射能調査結果(案)
資料編

令和4年度第4四半期



1 調査地点

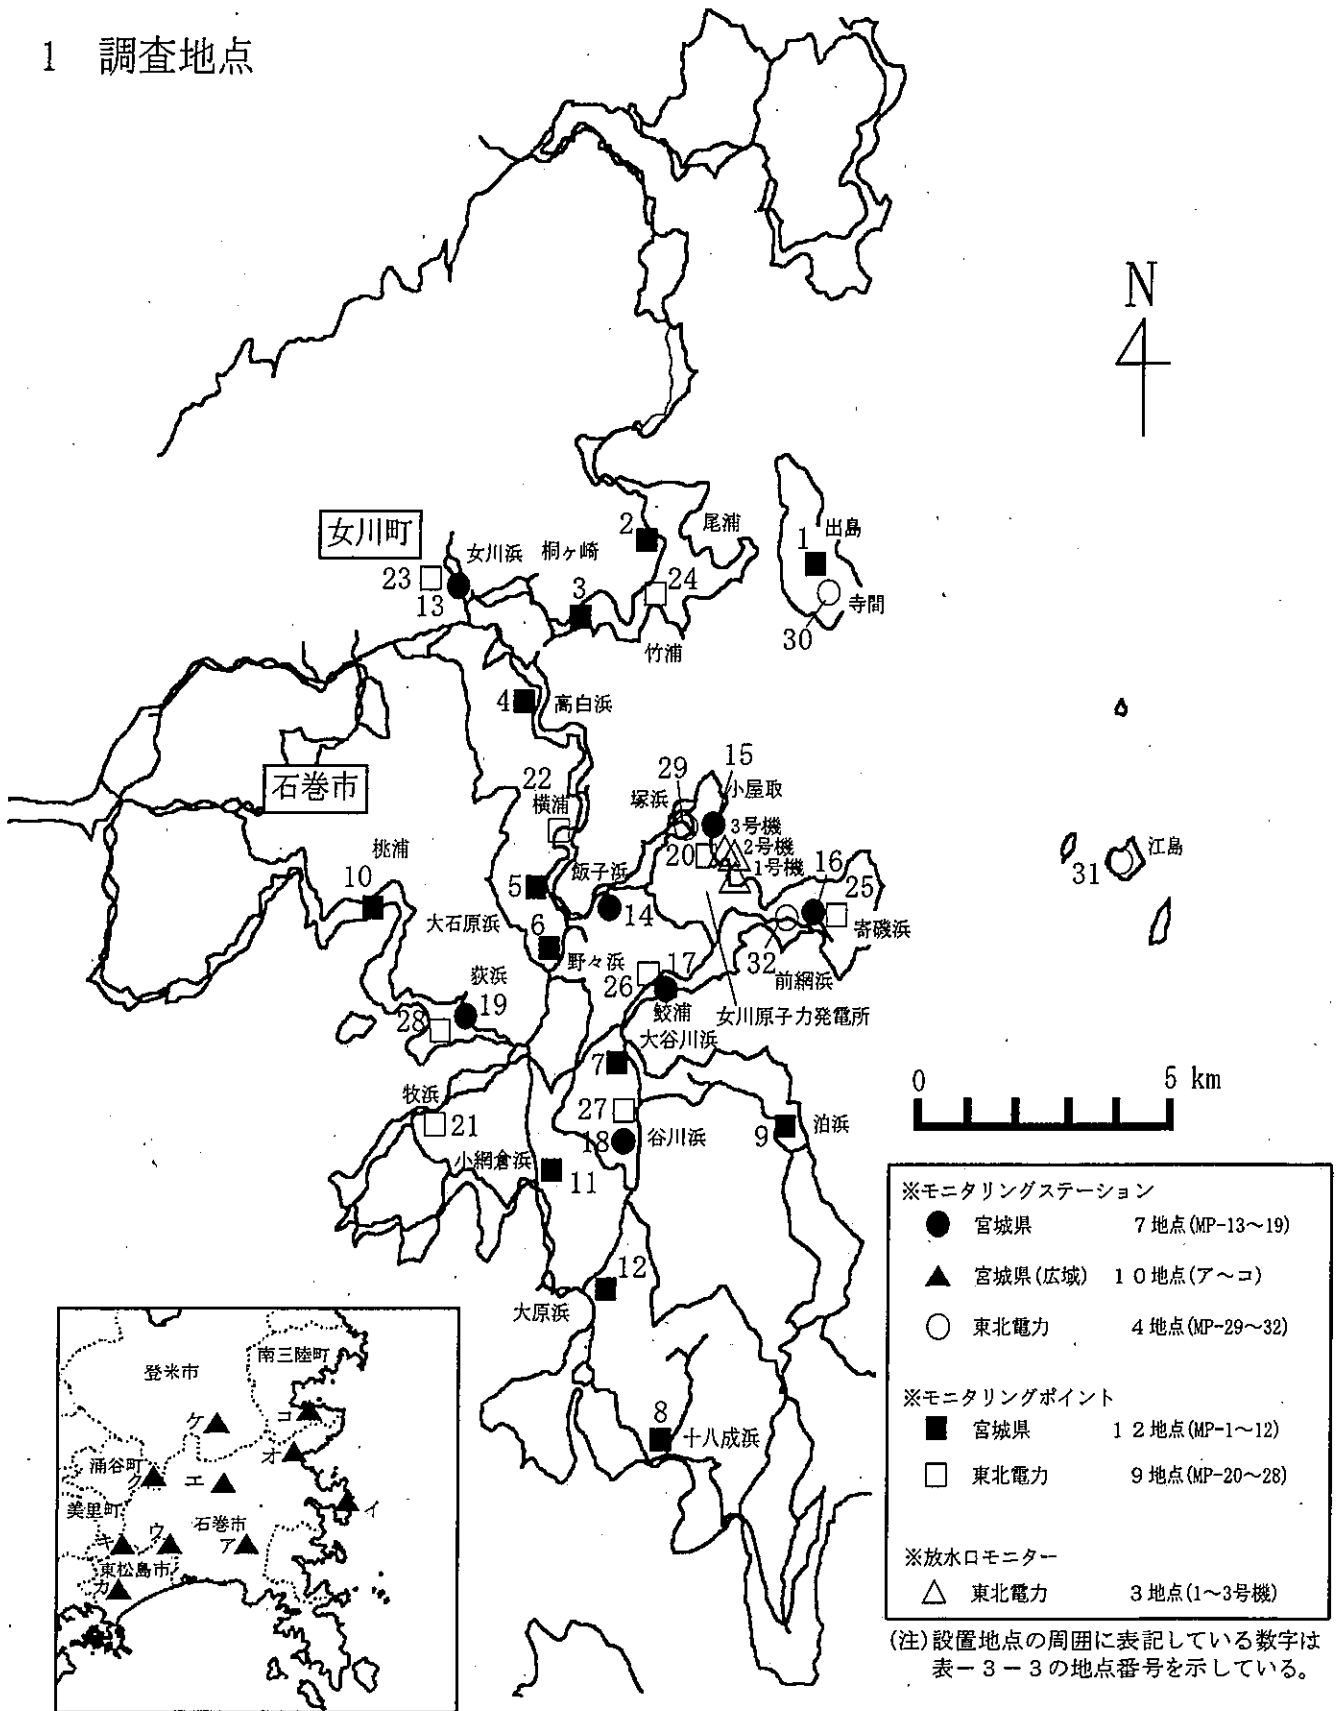


図-1-1 モニタリングステーション、モニタリングポイント及び放水口モニター設置地点

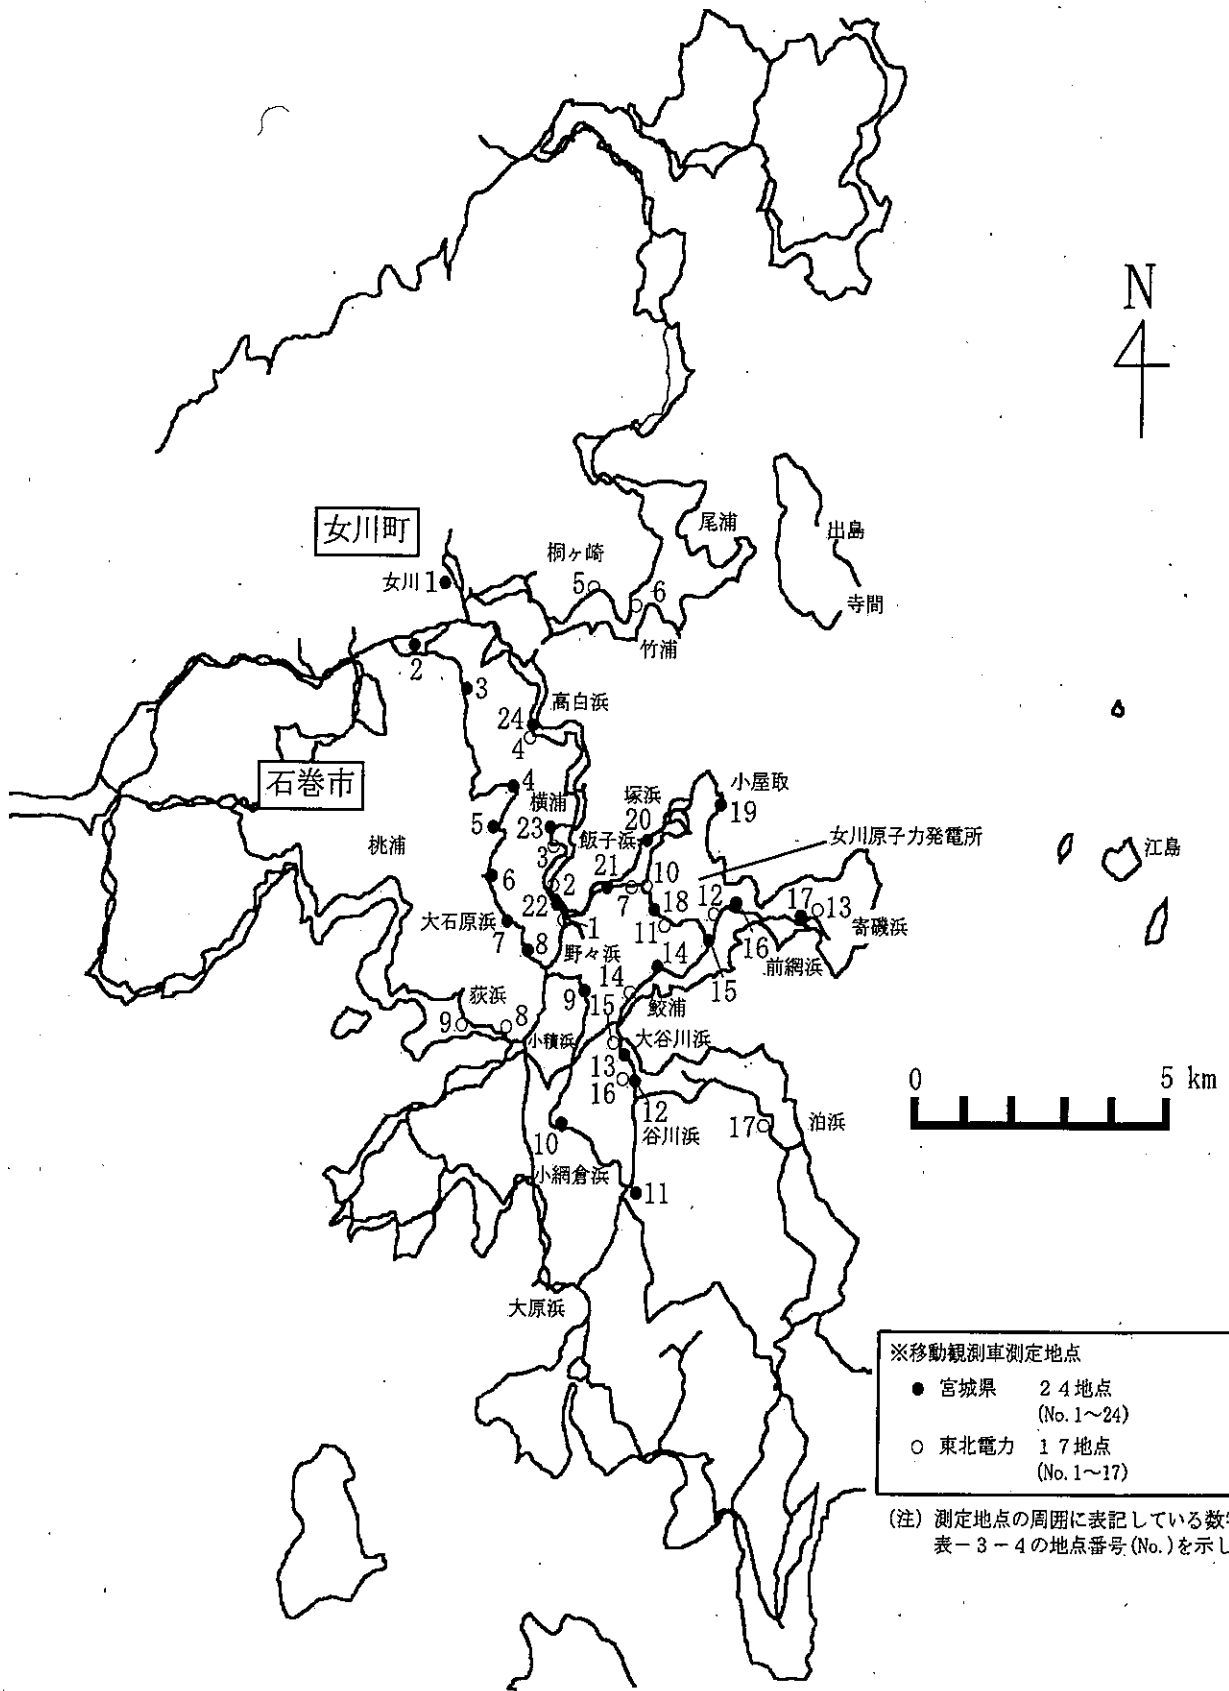


図-1-2 移動観測車測定地点

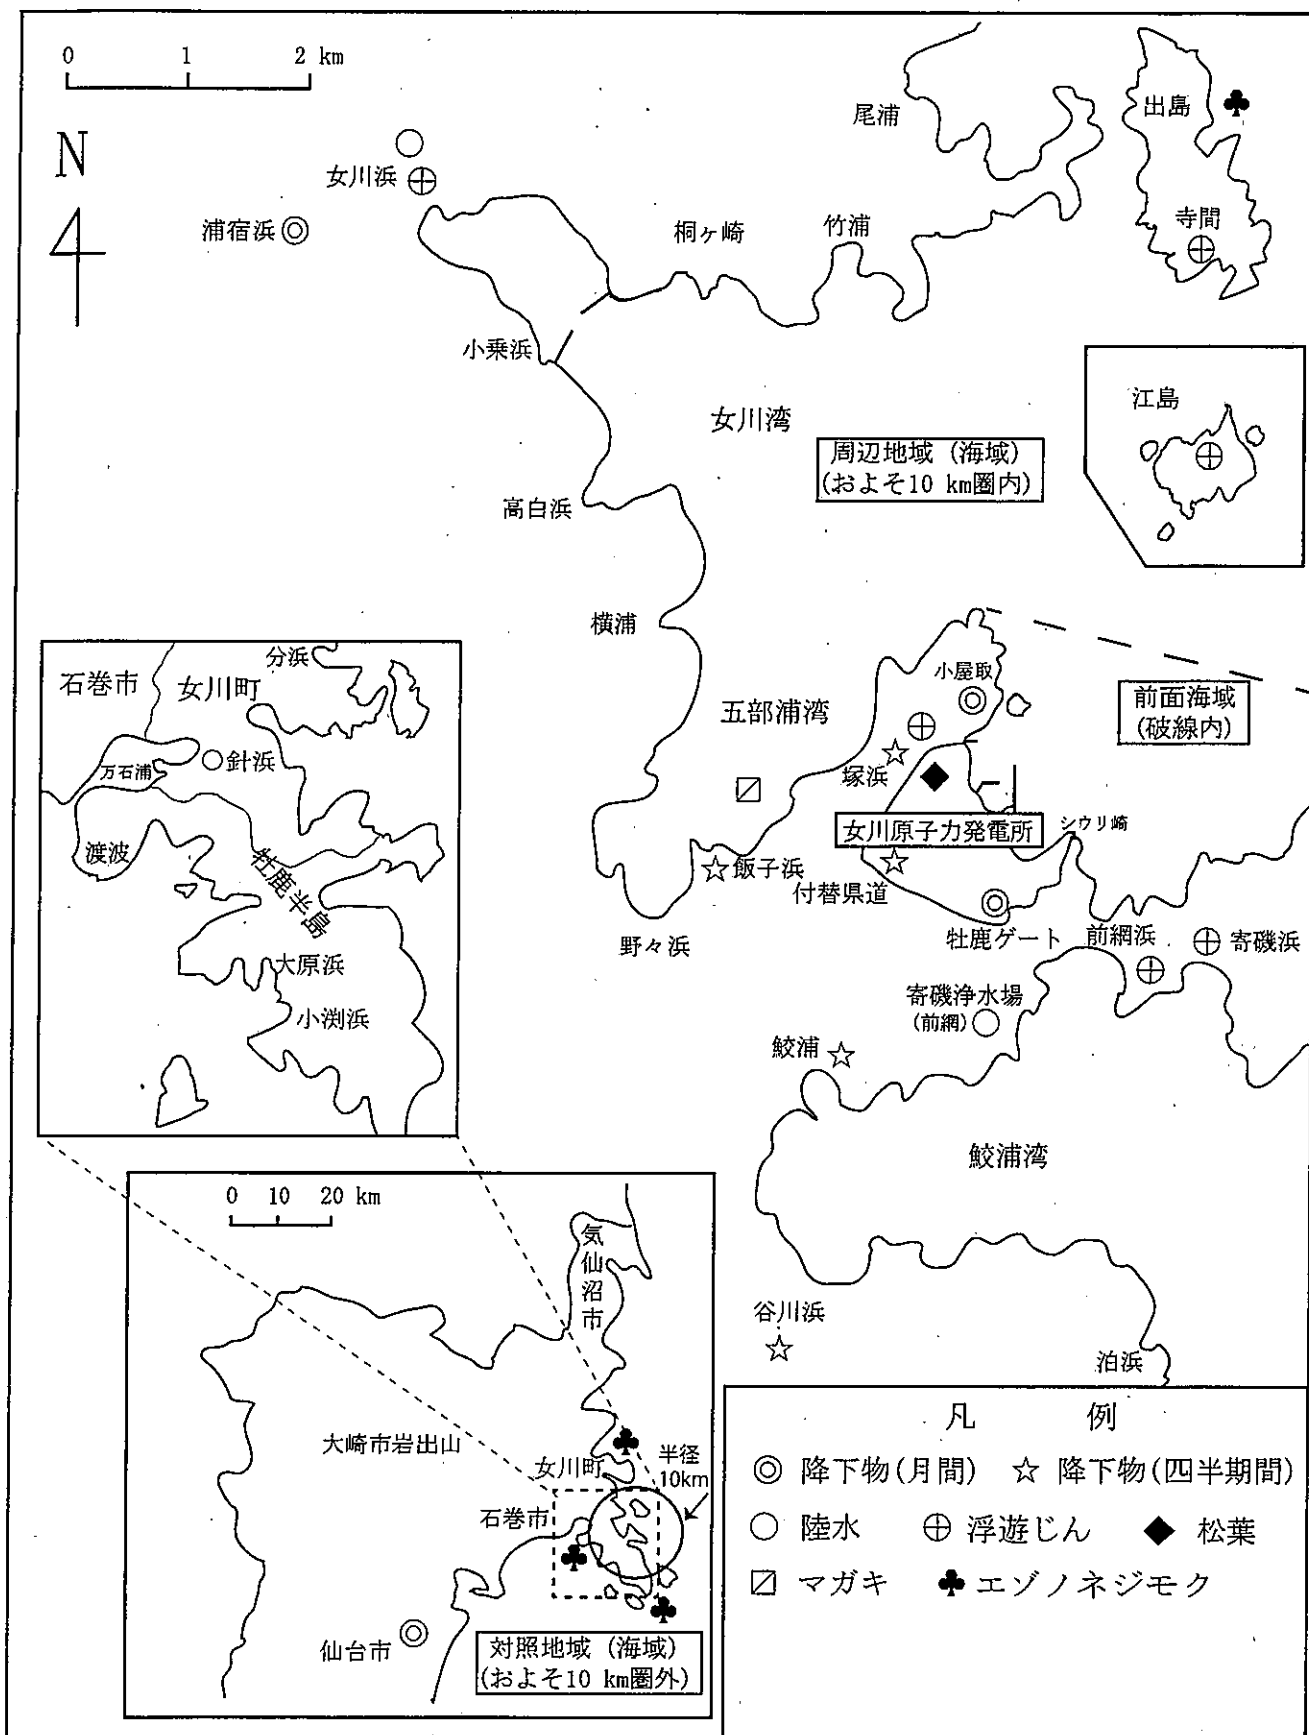


図-1-3 環境試料採取地点 (1)

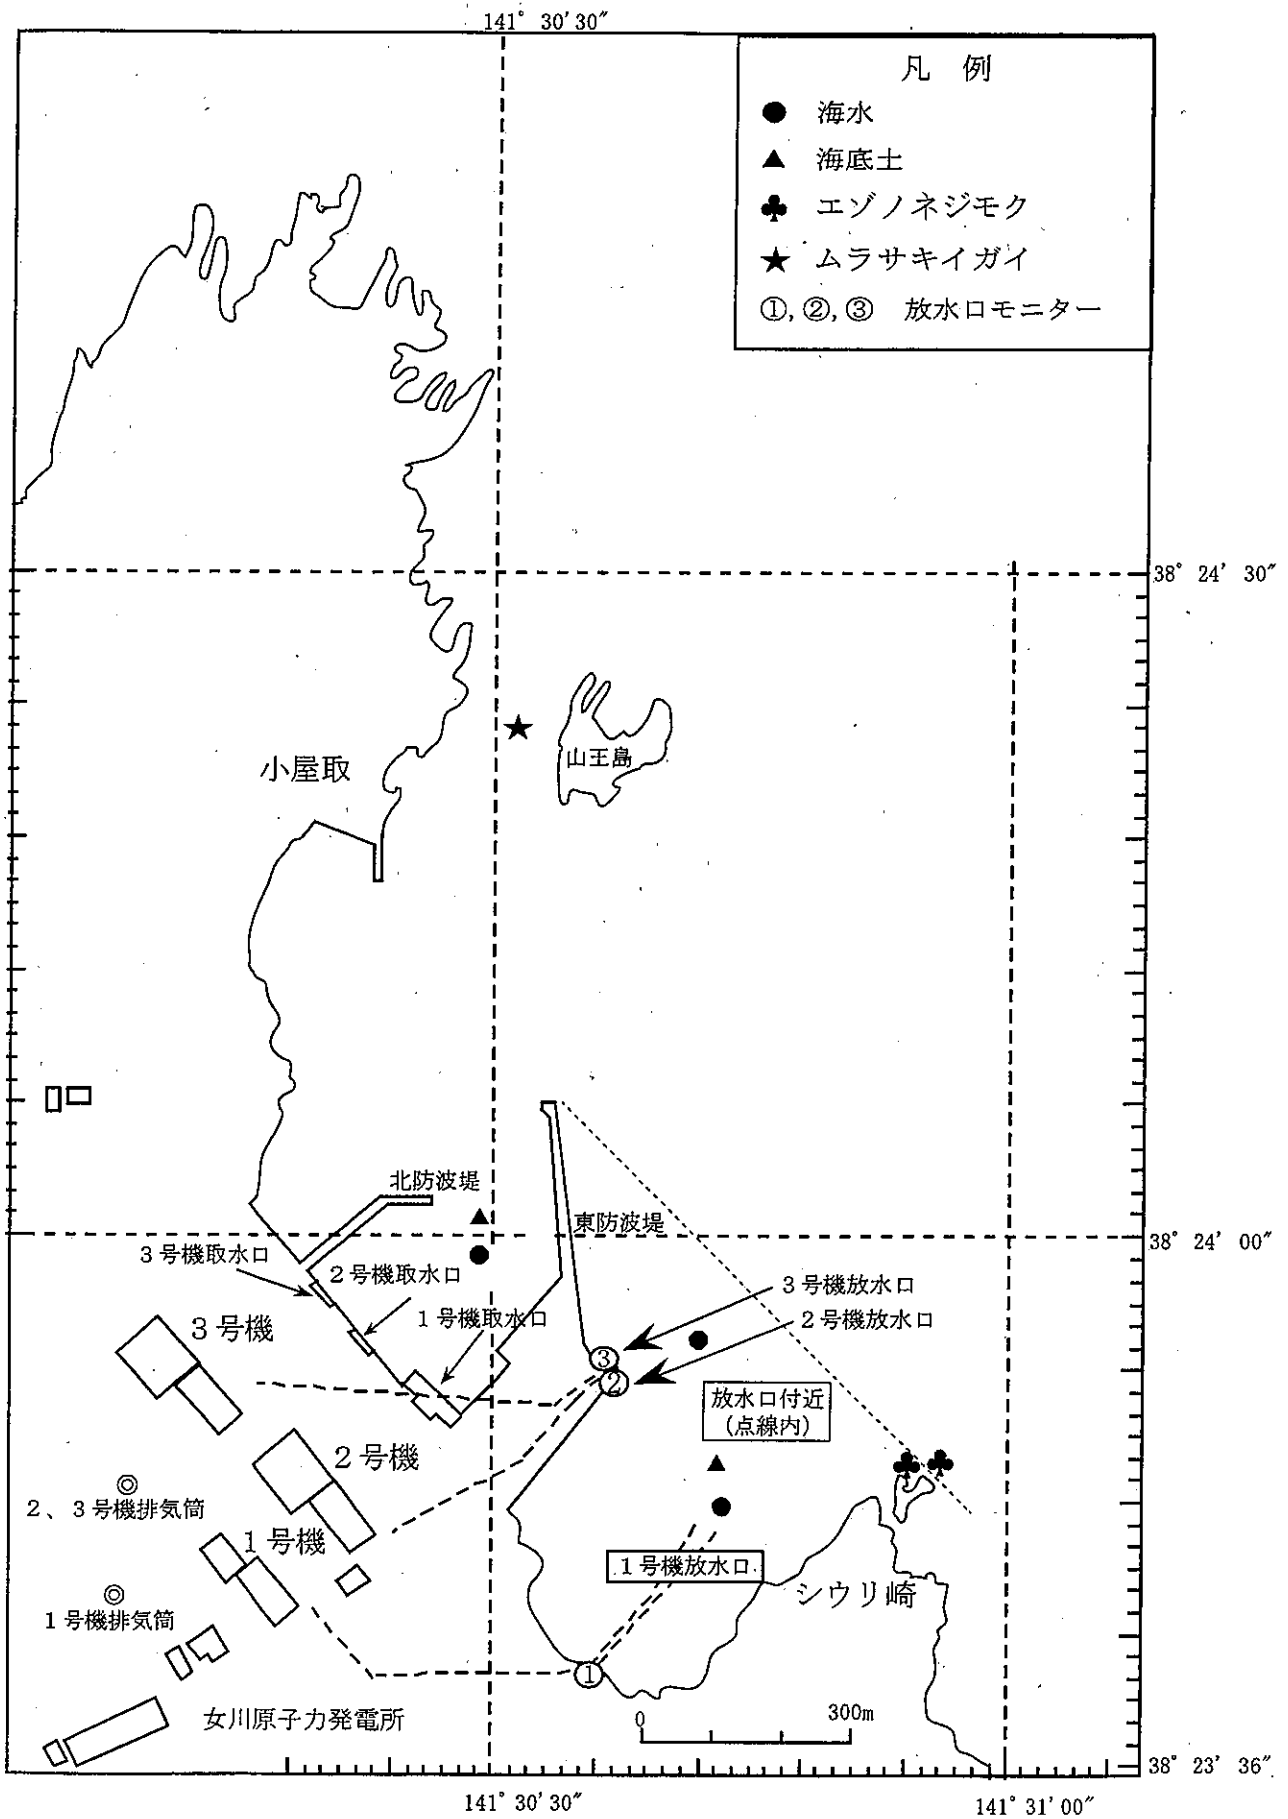


図-1-4 環境試料採取地点 (2)

2. 測定方法及び測定機器等

(1) 測定方法及び測定機器

イ 環境試料の採取

「環境試料採取法」(昭和58年文部科学省)による。

ロ 大気浮遊じん

| 調査機関 | ダストサンプラー型式 | 流量 |
|---------|---|----------|
| 宮城県 | 応用光研工業 S-2766 (女川局) 日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局) | 約30 L/分 |
| 東北電力(株) | 日立アロカメディカル DSM-RC41-20392 | 約150 L/分 |

ハ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測定方法 | | 測定器 |
|---------|---------------|---|---|
| 宮城県 | ① NaI(Tl) 検出器 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器： 日立製作所 ADP-1132UR1型 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(恒温装置付) スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1465型 |
| | ② 電離箱検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器： 日立製作所 RIC338型 Arガス封入球形加重電離箱検出器(有効容積約14L) |
| | ③ データ収集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |
| 東北電力(株) | ① NaI(Tl) 検出器 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器： アロカ ADP-1132UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器(恒温装置付) スペクトロメータ： アロカ ASM-RC41型 |
| | ② 電離箱検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器： アロカ RIC338型、Arガス封入球形加重電離箱検出器(有効容量約14L) |
| | ③ データ収集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測定方法 | | 測定器 |
|------|----------|--------------------------------|--|
| 宮城県 | ① 電離箱検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 | 検出器： 富士電機 NCE207K1型 Ar及びN ₂ ガス封入球形加圧電離箱検出器、有効容積 約14L |
| | ② データ収集 | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集 | |

ニ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

| 調査機関 | 測定方法 | 測定器 |
|-------|---|---|
| 東北電力株 | ① 1号機 放水路内に設置した検出器で、海水(放水)の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 ② 2、3号機 放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水(放水)を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法 | 1号機：日立製作所 2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器 2号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 3号機：アロカ 3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器 |

ホ 空間ガンマ線積算線量の測定

| 調査機関 | 測定方法 | 測定器 | 読み取り装置の校正 |
|-------|--|-----------------------|------------------------------|
| 宮城県 | 各地点(モニタリングポイント及びモニタリングステーション)に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計(RPLD)素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法。 測定値は90日換算値で表す。 | AGCテクノガラス FGD252 | Cs-137(3.7GBq) 標準照射装置による。 |
| 東北電力株 | | AGCテクノガラス FGD-202S | Cs-137(7.4GBq) 標準照射装置による。 |

へ 移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測定方法 | 測定器 |
|---------|---|--|
| 宮城県 | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器： アロカ ADP-1132 UR1型 3"φ ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： アロカ ASM-1306型 |
| 東北電力(株) | | 検出器： 日立製作所 ADP-1132型 3"φ ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型 スペクトロメータ： 日立製作所 ASM-1306型 |

ト ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

| 測定試料 | 試料形態 | 測定供試料量 ^{*1} | 計測時間 | 報告単位 |
|-------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 農産物 | 灰化物 | 灰 20g以上 | 30000～ | Bq/kg生 |
| 陸水 | 蒸発濃縮物 | 10L以上 | 80000秒 | mBq/L |
| 陸土 | 乾土 | 乾土 100g程度 | | Bq/kg乾土 |
| 浮遊じん | 宮城県：ろ紙 HE-40T, CP-20 東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化 | 1000m ³ 以上 | | mBq/m ³ |
| 降下物 | 月間 | 蒸発濃縮物 | 0.5m ² 以上 | Bq/m ² |
| | 四半期間 | 蒸発濃縮物 | 0.166m ² 以上 | |
| 指標植物 | 灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| 魚介藻類 | 灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| 海水 | 共沈法：AMP-MnO ₂ 共沈物 | 20L以上 | | mBq/L |
| | 迅速法：未処理海水 ^{*2} | 2L | | mBq/L |
| 海底土 | 乾土 | 乾土 100g程度 | | Bq/kg乾土 |
| 指標海産物 | 灰化法：灰化物 | 灰 20g以上 | | Bq/kg生 |
| | 迅速法：生または乾燥物 ^{*3} | 生 1kg相当以上 | | |

*1 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

*2 I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

*3 I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

② 測定器

| 調査機関 | 測定器 |
|---------|---|
| 宮城県 | オルテック 高純度Ge半導体検出器 (相対効率* 28%, 31%) |
| | セイコーEG&G MCA-7a型多重波高分析装置 |
| 東北電力(株) | シオテクノロジー・キャバラ GC3518型高純度Ge半導体検出器 (相対効率* 39%, 40% 2台) |
| | シオテクノロジー・キャバラ LYNX-MCA型多重波高分析装置 |

* 相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3"φ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。

チ ストロンチウム-90の分析

| 調査機関 | 分析 方法 | 測 定 器 |
|---------|---------------------------------|--|
| 宮 城 県 | 放射性ストロンチウム分析法(平成15年4訂文部科学省)による。 | 低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立アロカメディカル LBC-4202B |
| 東北電力(株) | | 低バックグラウンド放射能自動測定装置 日立アロカメディカル LBC-4601 |

リ トリチウムの分析

| 調査機関 | 分析 方法 | 測 定 器 |
|---------|----------------------------|---|
| 宮 城 県 | トリチウム分析法(平成14年2訂文部科学省)による。 | 低バックグラウンド液体シンチレーションカウンター 日立アロカメディカル LSC-LB 7 |
| 東北電力(株) | | 低バックグラウンド液体シンチレーションカウンター 日立製作所 LSC-LB 7 |

ヌ 気象観測

| 調査機関 | 観 測 方 法 | 観 測 装 置 |
|---------|---|--|
| 宮 城 県 | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。 | 風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型 雨雪量計 小笠原計器 RS-N52型 感雨雪計 小笠原計器 NS-100型 (飯子浜局, 鮫浦局, 谷川局, 荻浜局) 小笠原計器 NS-131型 (女川局, 小屋取局, 寄磯局) 温度計 小笠原計器 TS-3D1型 日射計 英弘精機 P-MS-402F-C型 放射収支計 英弘精機 P-MF-11型 土壌水分計 小笠原計器 DIK-311F-A1型 |
| 東北電力(株) | | 風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型 雨雪量計 小笠原計器 RS-222A型 感雨雪計 小笠原計器 NS-100型 |

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測

| 調査機関 | 観 測 方 法 | 観 測 装 置 |
|-------|---|---|
| 宮 城 県 | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による。 | 風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型 ANEOS (株) WS-BN6型* 雨雪量計 小笠原計器 RS-N52型 ANEOS (株) RS-A52型* 感雨雪計 小笠原計器 NS-100型 ANEOS (株) NS-131型* |

* 令和5年2月14日に鳴瀬局及び河南局、令和5年2月15日に河北局及び石巻稲井局、令和5年2月16日に志津川局及び津山局、令和5年2月17日に北上局及び雄勝局、令和5年2月24日に涌谷局及び南郷局の測定器を更新した。

(2) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の評価方法

空間ガンマ線量率については、気象状況、人工放射線寄与量（指標線量率）等を総合判断して評価を行っている。

指標線量率とは、NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせにより得られたガンマ線スペクトルをレスポンスマトリックス法で処理し、空間ガンマ線量率及び天然放射性核種であるU系列、Th系列及びK-40の寄与分を算出した後、自然放射線寄与分を推測し、空間ガンマ線量率から差し引いた成分である。

しかしながら、福島第一原発事故後は同事故に起因するCs-134、Cs-137等の人工放射性核種の寄与分についても常に観測されることから、この寄与分についても自然放射線寄与分と合わせて空間ガンマ線量率から差し引いて指標線量率と見なしている。

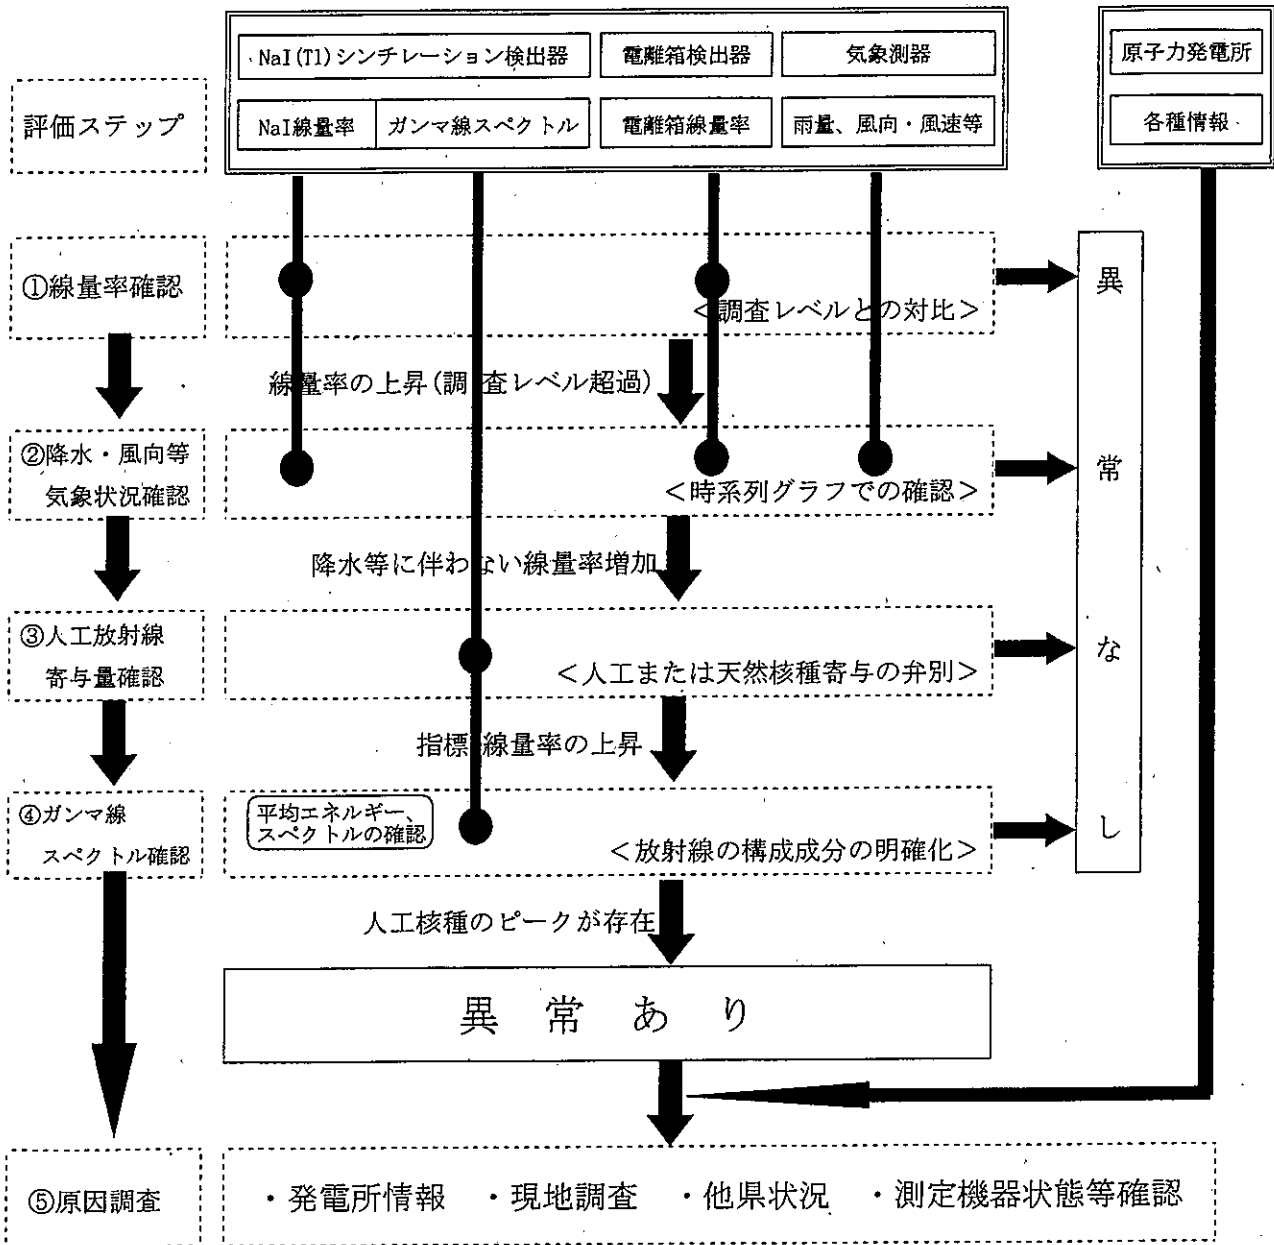


図-2-1 モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の評価流れ図

(3) 検出下限値及び数値の表し方

イ 検出下限値

- ① ゲルマニウム半導体検出器による分析
検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。
- ② Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析
検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

ロ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を(n)桁とする場合、(n+1)桁まで計算し(n+1)桁目を四捨五入する。

① 環境放射線

- (イ) RPLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。
- (ロ) 空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。
- (ハ) 降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。
- (ニ) 感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。
- (ホ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

② 環境放射能

- (イ) データはすべて統計誤差（ 1σ ）を併記する。
- (ロ) 測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。
(例1) $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$
(例2) $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$
- (ハ) 測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。
ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。
(例3) $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$
(例4) $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$
(例5) $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$
- (ニ) 測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。
- (ホ) 測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。
ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。
- (ヘ) 測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。
- (ト) 陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m²への乗数を表す。

③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

3 測定結果

(1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 女 川 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 37.4 | 29.7 | 28.3 | 75.2 | 67.7 | 64.7 | 0.5 | ○ |
| 2 | 29.9 | 28.9 | 28.2 | 69.3 | 66.9 | 64.8 | | ○ |
| 3 | 29.5 | 28.6 | 28.2 | 69.5 | 66.8 | 64.7 | | |
| 4 | 28.8 | 28.1 | 27.7 | 69.2 | 66.5 | 63.8 | | |
| 5 | 28.8 | 28.1 | 27.6 | 68.5 | 66.3 | 63.7 | | |
| 6 | 30.1 | 28.8 | 27.8 | 69.8 | 67.0 | 65.0 | | ○ |
| 7 | 30.7 | 29.8 | 28.9 | 72.0 | 68.4 | 65.3 | | ○ |
| 8 | 31.3 | 30.0 | 28.9 | 72.0 | 68.2 | 66.0 | | ○ |
| 9 | 35.4 | 30.8 | 29.6 | 74.3 | 69.3 | 66.5 | | ○ |
| 10 | 32.3 | 30.2 | 29.4 | 71.7 | 68.6 | 65.8 | | ○ |
| 11 | 31.2 | 29.5 | 28.4 | 71.0 | 67.5 | 64.5 | | |
| 12 | 30.6 | 29.5 | 28.7 | 70.3 | 67.4 | 65.3 | | ○ |
| 13 | 30.2 | 29.6 | 29.0 | 69.8 | 67.7 | 65.7 | | |
| 14 | 44.6 | 31.6 | 29.0 | 82.2 | 70.1 | 65.8 | 2.0 | ○ |
| 15 | 47.0 | 33.8 | 30.0 | 83.5 | 71.6 | 66.5 | 1.0 | ○ |
| 16 | 33.0 | 30.0 | 28.5 | 71.5 | 68.4 | 65.0 | | ○ |
| 17 | 31.3 | 29.8 | 28.4 | 70.2 | 67.5 | 63.7 | | ○ |
| 18 | 31.1 | 29.8 | 28.9 | 70.2 | 67.8 | 65.3 | | |
| 19 | 31.0 | 29.7 | 28.4 | 69.7 | 67.2 | 65.0 | | |
| 20 | 43.6 | 30.6 | 29.1 | 80.3 | 68.7 | 66.0 | 0.5 | ○ |
| 21 | 32.5 | 30.0 | 28.7 | 70.8 | 67.5 | 64.7 | | ○ |
| 22 | 31.2 | 30.1 | 29.3 | 69.5 | 67.5 | 65.5 | | |
| 23 | 31.7 | 30.7 | 29.8 | 72.0 | 68.7 | 66.3 | | ○ |
| 24 | 32.9 | 30.4 | 28.9 | 73.2 | 69.7 | 67.0 | 0.5 | ○ |
| 25 | 30.9 | 29.0 | 27.9 | 70.5 | 67.6 | 65.0 | | ○ |
| 26 | 28.8 | 28.2 | 27.6 | 68.8 | 66.4 | 63.7 | | |
| 27 | 29.8 | 29.0 | 28.2 | 69.8 | 67.5 | 65.3 | | ○ |
| 28 | 30.4 | 29.2 | 28.7 | 70.7 | 68.1 | 66.2 | | |
| 29 | 30.1 | 29.4 | 28.6 | 69.7 | 67.7 | 65.5 | | |
| 30 | 36.4 | 30.5 | 29.3 | 74.7 | 69.0 | 66.3 | | ○ |
| 31 | 30.2 | 29.1 | 28.5 | 70.5 | 67.4 | 65.5 | | |
| 月 間 | 47.0 | 29.8 | 27.6 | 83.5 | 67.9 | 63.7 | 4.5 | |
| 標準偏差 | 1.8 | | | 1.9 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.1 | | | 0.1 | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 飯子浜 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 46.0 | 42.6 | 41.6 | 87.5 | 82.1 | 78.7 | | | |
| 2 | 43.7 | 42.5 | 41.7 | 85.2 | 81.9 | 79.0 | | | |
| 3 | 43.0 | 42.2 | 41.6 | 85.5 | 82.3 | 79.2 | | | |
| 4 | 42.4 | 41.8 | 41.2 | 84.8 | 82.0 | 79.2 | | | |
| 5 | 42.3 | 41.7 | 41.0 | 84.5 | 81.5 | 78.7 | | | |
| 6 | 42.5 | 41.8 | 41.1 | 85.0 | 81.6 | 79.0 | | | |
| 7 | 43.4 | 42.5 | 41.8 | 85.2 | 82.6 | 79.5 | | | |
| 8 | 43.4 | 42.8 | 42.1 | 85.5 | 82.6 | 79.7 | | | |
| 9 | 49.4 | 43.6 | 42.5 | 89.5 | 83.6 | 80.0 | | | |
| 10 | 45.0 | 43.7 | 42.4 | 87.0 | 83.8 | 80.8 | | | |
| 11 | 43.2 | 42.4 | 41.6 | 85.0 | 82.1 | 79.7 | | | |
| 12 | 43.4 | 42.6 | 42.0 | 84.5 | 82.0 | 79.8 | | | |
| 13 | 43.3 | 42.7 | 42.1 | 84.8 | 82.1 | 79.0 | | | |
| 14 | 67.2 | 45.3 | 42.5 | 105.2 | 85.1 | 79.8 | | | |
| 15 | 68.4 | 47.8 | 42.8 | 106.3 | 87.1 | 80.3 | | | |
| 16 | 45.1 | 43.1 | 41.5 | 85.2 | 82.7 | 79.7 | | | |
| 17 | 43.0 | 42.1 | 41.6 | 84.3 | 81.5 | 78.7 | | | |
| 18 | 43.5 | 42.8 | 42.2 | 84.8 | 82.1 | 78.8 | | | |
| 19 | 43.5 | 42.6 | 42.0 | 85.8 | 81.8 | 78.5 | | | |
| 20 | 58.1 | 43.9 | 42.3 | 97.7 | 83.5 | 79.5 | | | |
| 21 | 47.1 | 43.4 | 41.9 | 87.2 | 82.4 | 78.7 | | | |
| 22 | 43.2 | 42.8 | 42.3 | 84.5 | 81.8 | 78.3 | | | |
| 23 | 45.1 | 43.2 | 42.6 | 86.0 | 82.7 | 80.2 | | | |
| 24 | 45.7 | 43.5 | 42.5 | 89.3 | 84.3 | 80.7 | | | |
| 25 | 44.0 | 42.6 | 41.6 | 86.7 | 83.4 | 80.2 | | | |
| 26 | 42.5 | 41.9 | 41.4 | 85.2 | 82.2 | 79.8 | | | |
| 27 | 43.8 | 42.4 | 41.7 | 87.7 | 82.6 | 80.0 | | | |
| 28 | 43.4 | 42.5 | 41.6 | 86.7 | 83.0 | 78.8 | | | |
| 29 | 43.7 | 43.0 | 42.4 | 86.2 | 83.1 | 80.3 | | | |
| 30 | 50.7 | 43.6 | 42.4 | 90.2 | 83.7 | 79.7 | | | |
| 31 | 43.2 | 42.6 | 42.0 | 86.0 | 82.6 | 80.0 | | | |
| 月 間 | 68.4 | 43.0 | 41.0 | 106.3 | 82.8 | 78.3 | | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.2 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 小屋取 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-----|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 54.8 | 49.7 | 48.7 | 91.2 | 85.5 | 82.5 | | ○ | |
| 2 | 52.3 | 49.6 | 48.8 | 90.7 | 85.6 | 83.0 | | ○ | |
| 3 | 50.1 | 49.1 | 48.2 | 87.8 | 85.3 | 82.8 | | ○ | |
| 4 | 48.8 | 47.9 | 47.1 | 87.0 | 84.3 | 81.2 | | | |
| 5 | 48.1 | 47.5 | 46.8 | 86.8 | 83.7 | 80.3 | | | |
| 6 | 49.1 | 48.2 | 47.3 | 88.7 | 84.0 | 81.3 | | ○ | |
| 7 | 50.4 | 49.5 | 48.7 | 88.5 | 85.7 | 82.5 | | ○ | |
| 8 | 50.4 | 49.8 | 49.2 | 89.5 | 86.0 | 83.3 | | ○ | |
| 9 | 57.4 | 50.6 | 49.4 | 94.2 | 86.8 | 83.7 | | ○ | |
| 10 | 51.4 | 49.4 | 47.9 | 89.8 | 85.8 | 82.3 | | ○ | |
| 11 | 48.6 | 48.0 | 47.4 | 87.7 | 83.9 | 80.5 | | | |
| 12 | 48.7 | 48.2 | 47.5 | 86.7 | 83.8 | 81.3 | | ○ | |
| 13 | 49.4 | 48.5 | 47.8 | 87.0 | 84.2 | 81.3 | | | |
| 14 | 76.4 | 51.9 | 48.8 | 110.5 | 88.2 | 84.2 | 2.0 | ○ | |
| 15 | 77.4 | 54.9 | 49.1 | 111.7 | 90.3 | 82.3 | 2.5 | ○ | |
| 16 | 51.0 | 48.9 | 47.2 | 88.7 | 85.1 | 82.0 | | ○ | |
| 17 | 48.4 | 47.6 | 47.2 | 86.0 | 83.3 | 80.7 | | ○ | |
| 18 | 48.8 | 48.2 | 47.5 | 87.8 | 84.0 | 81.7 | | | |
| 19 | 48.7 | 48.1 | 47.7 | 86.7 | 83.7 | 80.8 | | | |
| 20 | 64.0 | 50.0 | 48.2 | 99.5 | 85.9 | 81.3 | 0.5 | ○ | |
| 21 | 53.5 | 50.5 | 49.1 | 90.0 | 86.2 | 82.7 | | ○ | |
| 22 | 50.3 | 49.6 | 48.9 | 88.0 | 85.0 | 82.2 | | | |
| 23 | 50.9 | 49.0 | 48.1 | 87.8 | 85.0 | 82.0 | | ○ | |
| 24 | 51.5 | 49.0 | 48.0 | 90.2 | 86.4 | 83.2 | | ○ | |
| 25 | 50.6 | 48.5 | 47.3 | 88.5 | 85.5 | 82.5 | | ○ | |
| 26 | 48.7 | 47.8 | 47.0 | 86.8 | 84.3 | 81.2 | | ○ | |
| 27 | 50.6 | 48.8 | 47.9 | 89.0 | 85.4 | 81.8 | | ○ | |
| 28 | 50.5 | 49.6 | 48.7 | 89.7 | 86.7 | 84.2 | | ○ | |
| 29 | 50.8 | 50.0 | 49.3 | 89.7 | 86.5 | 82.8 | | | |
| 30 | 57.2 | 49.9 | 48.8 | 93.8 | 86.3 | 82.8 | 0.5 | ○ | |
| 31 | 49.2 | 48.6 | 48.0 | 87.8 | 84.7 | 82.0 | | | |
| 月 間 | 77.4 | 49.3 | 46.8 | 111.7 | 85.4 | 80.3 | 5.5 | | |
| 標準偏差 | 2.4 | | | 2.5 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 寄 磯 | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 38.5 | 36.1 | 35.3 | 66.0 | 63.4 | 61.7 | | ○ |
| 2 | 37.2 | 35.9 | 35.2 | 64.7 | 63.3 | 61.0 | | ○ |
| 3 | 36.2 | 35.5 | 35.0 | 64.8 | 63.3 | 61.8 | | ○ |
| 4 | 35.8 | 35.3 | 34.9 | 65.0 | 63.0 | 61.7 | | |
| 5 | 35.5 | 35.1 | 34.8 | 64.5 | 62.7 | 60.8 | | |
| 6 | 35.8 | 35.3 | 34.8 | 64.2 | 62.7 | 61.2 | | ○ |
| 7 | 36.9 | 36.0 | 35.4 | 65.7 | 63.8 | 62.3 | | ○ |
| 8 | 37.1 | 36.4 | 35.7 | 65.7 | 63.8 | 62.2 | | ○ |
| 9 | 43.5 | 37.3 | 36.3 | 70.2 | 64.7 | 62.7 | | ○ |
| 10 | 38.3 | 37.2 | 36.4 | 66.7 | 64.7 | 62.7 | | |
| 11 | 36.8 | 36.0 | 35.3 | 65.0 | 63.3 | 61.7 | | |
| 12 | 36.6 | 36.2 | 35.6 | 64.7 | 63.2 | 61.7 | | ○ |
| 13 | 37.1 | 36.3 | 35.7 | 64.8 | 63.4 | 61.5 | | |
| 14 | 53.5 | 38.4 | 36.1 | 77.5 | 65.6 | 62.8 | 1.5 | ○ |
| 15 | 84.6 | 44.7 | 36.9 | 101.7 | 70.2 | 63.2 | 6.5 | ○ |
| 16 | 39.5 | 36.7 | 35.3 | 66.5 | 64.1 | 61.7 | | ○ |
| 17 | 36.5 | 35.4 | 34.9 | 64.0 | 62.6 | 61.2 | | ○ |
| 18 | 36.9 | 36.1 | 35.5 | 65.3 | 63.2 | 61.7 | | |
| 19 | 36.6 | 36.0 | 35.4 | 65.2 | 62.9 | 61.5 | | |
| 20 | 48.1 | 37.2 | 35.6 | 73.5 | 64.2 | 62.2 | 0.5 | ○ |
| 21 | 39.7 | 36.8 | 35.6 | 66.5 | 63.7 | 61.3 | | ○ |
| 22 | 36.8 | 36.3 | 35.7 | 64.7 | 63.1 | 61.7 | | |
| 23 | 38.4 | 36.8 | 36.2 | 66.2 | 63.9 | 62.3 | | ○ |
| 24 | 37.7 | 36.7 | 35.8 | 67.0 | 64.9 | 63.2 | | ○ |
| 25 | 36.5 | 35.8 | 35.1 | 65.8 | 64.1 | 62.2 | | ○ |
| 26 | 36.1 | 35.4 | 34.8 | 65.0 | 63.2 | 61.7 | | ○ |
| 27 | 37.0 | 35.9 | 35.3 | 66.0 | 63.7 | 61.8 | | ○ |
| 28 | 37.0 | 35.9 | 35.1 | 65.8 | 64.2 | 62.2 | | ○ |
| 29 | 37.1 | 36.6 | 36.0 | 66.0 | 64.2 | 62.0 | | |
| 30 | 39.9 | 36.8 | 35.9 | 67.7 | 64.5 | 62.7 | | ○ |
| 31 | 36.6 | 36.1 | 35.5 | 65.2 | 63.7 | 61.7 | | |
| 月 間 | 84.6 | 36.5 | 34.8 | 101.7 | 63.9 | 60.8 | 8.5 | |
| 標準偏差 | 2.9 | | | 2.4 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.1 | | | 0.1 | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 鮫浦 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|-------|------|-----|-------------|----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 51.9 | 50.1 | 49.3 | 103.0 | 98.2 | 94.7 | | ○ | |
| 2 | 50.7 | 50.1 | 49.2 | 102.5 | 98.1 | 94.7 | | ○ | |
| 3 | 50.6 | 49.8 | 49.3 | 101.5 | 98.3 | 94.2 | | ○ | |
| 4 | 50.0 | 49.6 | 49.1 | 101.4 | 97.9 | 95.0 | | | |
| 5 | 50.0 | 49.4 | 48.7 | 101.7 | 97.6 | 95.0 | | | |
| 6 | 50.6 | 49.6 | 49.0 | 100.8 | 97.7 | 93.7 | | ○ | |
| 7 | 51.2 | 50.2 | 49.5 | 101.5 | 98.6 | 95.3 | | ○ | |
| 8 | 51.2 | 50.5 | 49.9 | 102.5 | 98.9 | 95.3 | | ○ | |
| 9 | 57.5 | 51.4 | 50.2 | 106.5 | 99.8 | 96.0 | | ○ | |
| 10 | 52.6 | 51.4 | 50.4 | 104.4 | 99.7 | 95.7 | | ○ | |
| 11 | 51.2 | 50.2 | 49.7 | 103.3 | 98.3 | 95.0 | | | |
| 12 | 51.4 | 50.4 | 49.9 | 101.3 | 98.2 | 94.3 | | ○ | |
| 13 | 51.2 | 50.5 | 49.8 | 101.3 | 98.3 | 94.7 | | | |
| 14 | 81.2 | 53.4 | 50.2 | 128.7 | 101.7 | 96.3 | 2.0 | ○ | |
| 15 | 83.8 | 56.3 | 50.5 | 133.8 | 104.1 | 96.3 | 2.0 | ○ | |
| 16 | 53.1 | 50.5 | 49.1 | 103.0 | 98.9 | 95.3 | | ○ | |
| 17 | 50.2 | 49.6 | 49.1 | 100.8 | 97.2 | 94.3 | | ○ | |
| 18 | 50.7 | 50.2 | 49.6 | 101.5 | 97.9 | 94.3 | | | |
| 19 | 51.0 | 50.1 | 49.5 | 101.2 | 97.6 | 94.0 | | | |
| 20 | 65.8 | 51.4 | 49.7 | 114.0 | 99.2 | 94.2 | | ○ | |
| 21 | 54.2 | 50.8 | 49.7 | 104.6 | 98.6 | 94.3 | | ○ | |
| 22 | 50.9 | 50.3 | 49.6 | 100.6 | 97.5 | 93.3 | | | |
| 23 | 52.2 | 50.7 | 50.0 | 101.7 | 98.3 | 94.7 | | ○ | |
| 24 | 52.8 | 50.9 | 49.9 | 103.7 | 100.0 | 96.2 | | ○ | |
| 25 | 51.5 | 50.1 | 49.0 | 103.0 | 98.8 | 95.2 | | ○ | |
| 26 | 50.0 | 49.4 | 48.7 | 101.5 | 97.6 | 94.7 | | ○ | |
| 27 | 52.2 | 49.9 | 49.0 | 102.7 | 98.5 | 95.5 | | ○ | |
| 28 | 51.3 | 49.9 | 49.0 | 102.3 | 98.8 | 94.5 | | ○ | |
| 29 | 51.3 | 50.4 | 49.8 | 101.7 | 98.7 | 95.8 | | | |
| 30 | 55.1 | 50.8 | 49.8 | 106.2 | 99.4 | 96.3 | | ○ | |
| 31 | 50.8 | 50.0 | 49.3 | 101.5 | 98.1 | 94.7 | | | |
| 月間 | 83.8 | 50.6 | 48.7 | 133.8 | 98.7 | 93.3 | 4.0 | | |
| 標準偏差 | 2.4 | | | 2.7 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 谷 川 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 50.2 | 48.9 | 48.2 | 84.5 | 82.0 | 79.7 | | |
| 2 | 49.5 | 48.7 | 47.8 | 83.8 | 81.9 | 79.5 | | |
| 3 | 49.1 | 48.4 | 48.0 | 83.7 | 81.9 | 79.5 | | |
| 4 | 48.8 | 48.2 | 47.4 | 83.5 | 81.8 | 79.8 | | |
| 5 | 49.0 | 48.1 | 47.6 | 83.0 | 81.3 | 79.0 | | |
| 6 | 49.7 | 48.4 | 47.6 | 84.3 | 81.7 | 79.3 | | |
| 7 | 50.3 | 49.3 | 48.4 | 85.8 | 82.7 | 80.5 | | |
| 8 | 50.2 | 49.3 | 48.7 | 84.3 | 82.6 | 80.2 | | |
| 9 | 52.9 | 49.9 | 48.9 | 86.8 | 83.3 | 81.2 | | |
| 10 | 54.1 | 50.2 | 49.1 | 88.0 | 83.7 | 81.0 | | |
| 11 | 49.8 | 49.0 | 48.0 | 84.8 | 82.1 | 79.7 | | |
| 12 | 51.5 | 49.2 | 48.6 | 84.2 | 82.0 | 79.7 | | |
| 13 | 50.0 | 49.3 | 48.8 | 84.3 | 82.2 | 79.8 | | |
| 14 | 70.3 | 51.6 | 49.2 | 100.7 | 84.9 | 81.2 | | |
| 15 | 73.2 | 55.3 | 49.2 | 104.7 | 88.0 | 81.2 | | |
| 16 | 53.3 | 49.8 | 48.2 | 87.3 | 83.3 | 80.7 | | |
| 17 | 50.0 | 48.9 | 47.8 | 83.7 | 81.7 | 79.7 | | |
| 18 | 50.0 | 49.3 | 48.3 | 84.7 | 82.3 | 80.3 | | |
| 19 | 50.2 | 49.3 | 48.5 | 83.8 | 81.9 | 80.0 | | |
| 20 | 60.6 | 50.1 | 48.8 | 94.3 | 83.2 | 80.7 | | |
| 21 | 51.6 | 49.8 | 48.8 | 86.7 | 82.4 | 79.2 | | |
| 22 | 50.3 | 49.6 | 48.7 | 84.0 | 82.1 | 80.3 | | |
| 23 | 51.6 | 50.0 | 49.1 | 85.3 | 82.9 | 80.8 | | |
| 24 | 51.5 | 50.3 | 49.1 | 87.0 | 84.5 | 81.5 | | |
| 25 | 51.3 | 49.3 | 48.2 | 85.8 | 83.4 | 80.8 | | |
| 26 | 49.5 | 48.4 | 47.7 | 85.0 | 81.9 | 80.0 | | |
| 27 | 53.7 | 49.3 | 48.3 | 88.5 | 83.0 | 80.7 | | |
| 28 | 50.3 | 49.1 | 48.3 | 85.3 | 83.1 | 80.3 | | |
| 29 | 50.3 | 49.6 | 49.0 | 85.5 | 83.2 | 81.0 | | |
| 30 | 58.4 | 50.3 | 49.0 | 90.8 | 84.0 | 81.8 | | |
| 31 | 50.1 | 49.1 | 48.5 | 84.7 | 82.5 | 80.5 | | |
| 月 間 | 73.2 | 49.6 | 47.4 | 104.7 | 82.8 | 79.0 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.1 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 荻 浜 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 56.8 | 55.4 | 54.7 | 92.5 | 89.4 | 86.8 | | ○ |
| 2 | 56.0 | 55.2 | 54.5 | 91.5 | 89.3 | 87.3 | | |
| 3 | 55.7 | 55.0 | 54.4 | 91.3 | 89.4 | 87.5 | | |
| 4 | 55.4 | 54.8 | 54.3 | 91.7 | 89.2 | 86.8 | | |
| 5 | 55.2 | 54.6 | 54.1 | 90.7 | 88.7 | 85.5 | | |
| 6 | 55.8 | 54.9 | 54.3 | 90.7 | 88.8 | 87.0 | | ○ |
| 7 | 56.3 | 55.5 | 54.7 | 92.2 | 89.8 | 87.3 | | ○ |
| 8 | 56.6 | 55.7 | 55.1 | 92.3 | 89.9 | 88.0 | | ○ |
| 9 | 62.4 | 56.6 | 55.3 | 96.8 | 90.9 | 88.7 | | ○ |
| 10 | 57.8 | 56.3 | 55.4 | 93.5 | 90.7 | 88.3 | | ○ |
| 11 | 56.4 | 55.5 | 54.7 | 91.5 | 89.4 | 87.5 | | |
| 12 | 56.7 | 55.6 | 54.9 | 91.3 | 89.4 | 86.8 | | ○ |
| 13 | 57.0 | 56.0 | 55.0 | 91.7 | 89.7 | 86.8 | | |
| 14 | 72.0 | 57.9 | 55.5 | 105.3 | 92.2 | 88.2 | 1.5 | ○ |
| 15 | 71.7 | 59.6 | 55.7 | 104.7 | 93.6 | 88.7 | 1.5 | ○ |
| 16 | 58.1 | 55.9 | 54.8 | 94.3 | 90.0 | 87.2 | | ○ |
| 17 | 56.1 | 55.2 | 54.8 | 91.2 | 88.8 | 86.7 | | ○ |
| 18 | 56.5 | 55.7 | 55.1 | 91.7 | 89.3 | 86.3 | | |
| 19 | 56.3 | 55.6 | 54.9 | 91.3 | 89.1 | 87.0 | | |
| 20 | 68.0 | 56.6 | 55.1 | 101.4 | 90.6 | 87.0 | 0.5 | ○ |
| 21 | 58.3 | 56.1 | 55.1 | 92.7 | 89.8 | 86.8 | | ○ |
| 22 | 56.4 | 55.8 | 55.3 | 95.7 | 89.2 | 86.7 | | |
| 23 | 57.7 | 56.3 | 55.3 | 94.2 | 90.2 | 87.8 | | ○ |
| 24 | 59.4 | 56.5 | 55.5 | 95.7 | 91.6 | 89.5 | | ○ |
| 25 | 57.4 | 55.7 | 54.5 | 93.3 | 90.5 | 87.8 | | ○ |
| 26 | 55.6 | 54.9 | 54.2 | 91.0 | 89.2 | 87.3 | | ○ |
| 27 | 58.8 | 55.6 | 54.6 | 93.7 | 90.2 | 87.2 | | ○ |
| 28 | 56.9 | 55.5 | 54.5 | 93.2 | 90.2 | 87.5 | | ○ |
| 29 | 56.8 | 55.9 | 55.2 | 92.7 | 90.2 | 88.3 | | |
| 30 | 59.6 | 56.3 | 55.3 | 94.8 | 91.1 | 88.7 | | ○ |
| 31 | 56.3 | 55.5 | 54.8 | 92.5 | 89.8 | 87.8 | | |
| 月 間 | 72.0 | 55.9 | 54.1 | 105.3 | 90.0 | 85.5 | 3.5 | |
| 標準偏差 | 1.6 | | | 1.8 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 塚 浜 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 55.2 | 49.1 | 48.0 | 84.3 | 78.5 | 76.3 | | |
| 2 | 51.7 | 49.0 | 48.0 | 80.7 | 78.3 | 76.5 | | |
| 3 | 49.3 | 48.6 | 48.1 | 80.4 | 78.4 | 76.9 | | |
| 4 | 48.8 | 48.3 | 47.7 | 79.8 | 78.1 | 76.3 | | |
| 5 | 48.6 | 48.2 | 47.6 | 79.1 | 77.6 | 76.1 | | |
| 6 | 49.0 | 48.2 | 47.7 | 79.0 | 77.6 | 76.1 | | |
| 7 | 49.6 | 48.8 | 48.1 | 80.6 | 78.6 | 77.0 | | |
| 8 | 49.6 | 49.0 | 48.4 | 80.1 | 78.6 | 77.0 | | |
| 9 | 58.2 | 50.1 | 48.6 | 87.9 | 79.7 | 77.6 | | |
| 10 | 52.1 | 50.1 | 49.0 | 82.2 | 79.9 | 78.0 | | |
| 11 | 49.9 | 48.8 | 47.9 | 80.3 | 78.3 | 77.1 | | |
| 12 | 49.4 | 48.8 | 48.3 | 79.8 | 78.2 | 76.8 | | |
| 13 | 49.5 | 48.9 | 48.1 | 79.5 | 78.2 | 76.8 | | |
| 14 | 82.1 | 52.1 | 48.6 | 110.2 | 81.8 | 77.7 | | |
| 15 | 81.6 | 55.3 | 49.0 | 107.6 | 84.4 | 78.3 | | |
| 16 | 51.5 | 49.3 | 47.9 | 80.9 | 79.0 | 77.1 | | |
| 17 | 49.3 | 48.3 | 47.8 | 78.8 | 77.3 | 75.7 | | |
| 18 | 49.9 | 48.9 | 48.1 | 79.9 | 78.1 | 76.6 | | |
| 19 | 49.4 | 48.7 | 48.0 | 79.3 | 77.6 | 76.4 | | |
| 20 | 66.1 | 50.2 | 48.3 | 95.3 | 79.7 | 76.9 | | |
| 21 | 53.7 | 49.8 | 48.5 | 82.8 | 78.9 | 77.0 | | |
| 22 | 49.6 | 49.1 | 48.5 | 79.6 | 77.9 | 76.1 | | |
| 23 | 51.2 | 49.4 | 48.7 | 81.0 | 78.7 | 77.1 | | |
| 24 | 52.8 | 49.7 | 48.7 | 83.8 | 80.4 | 78.2 | | |
| 25 | 51.0 | 49.1 | 47.9 | 82.0 | 79.5 | 77.3 | | |
| 26 | 49.0 | 48.3 | 47.7 | 80.2 | 78.3 | 77.2 | | |
| 27 | 50.6 | 48.7 | 48.0 | 81.0 | 78.9 | 76.8 | | |
| 28 | 49.8 | 48.9 | 47.9 | 81.0 | 79.3 | 78.0 | | |
| 29 | 50.0 | 49.4 | 48.9 | 81.0 | 79.3 | 77.7 | | |
| 30 | 57.3 | 50.0 | 48.6 | 86.8 | 80.1 | 78.1 | | |
| 31 | 49.6 | 49.0 | 48.4 | 79.9 | 78.7 | 77.5 | | |
| 月 間 | 82.1 | 49.4 | 47.6 | 110.2 | 79.0 | 75.7 | | |
| 標準偏差 | 2.6 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率(%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 寺 間 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-----|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 45.0 | 39.7 | 38.6 | 79.7 | 73.7 | 70.8 | | ○ | |
| 2 | 40.3 | 39.3 | 38.5 | 75.0 | 73.3 | 71.6 | | ○ | |
| 3 | 39.7 | 39.0 | 38.2 | 75.0 | 73.4 | 71.9 | | ○ | |
| 4 | 39.3 | 38.7 | 38.2 | 74.8 | 73.1 | 71.4 | | ○ | |
| 5 | 39.2 | 38.6 | 38.0 | 74.2 | 72.7 | 71.1 | | | |
| 6 | 39.1 | 38.7 | 38.2 | 74.5 | 72.6 | 71.1 | | ○ | |
| 7 | 40.3 | 39.3 | 38.6 | 76.1 | 73.7 | 71.8 | | ○ | |
| 8 | 40.2 | 39.7 | 39.2 | 75.1 | 73.6 | 72.2 | | ○ | |
| 9 | 47.6 | 40.5 | 39.4 | 81.6 | 74.6 | 72.5 | | ○ | |
| 10 | 42.7 | 40.7 | 39.7 | 78.1 | 74.9 | 72.6 | | ○ | |
| 11 | 40.1 | 39.3 | 38.7 | 74.7 | 73.1 | 71.5 | | ○ | |
| 12 | 39.9 | 39.3 | 38.8 | 74.6 | 73.0 | 71.6 | | ○ | |
| 13 | 40.0 | 39.4 | 38.9 | 75.0 | 73.2 | 71.8 | | | |
| 14 | 58.2 | 41.8 | 39.2 | 90.9 | 76.2 | 72.6 | 1.0 | ○ | |
| 15 | 109.6 | 50.0 | 39.8 | 139.3 | 83.5 | 73.0 | 6.0 | ○ | |
| 16 | 42.1 | 40.0 | 38.6 | 76.1 | 74.1 | 71.2 | | ○ | |
| 17 | 39.6 | 38.7 | 38.2 | 73.8 | 72.3 | 71.0 | | ○ | |
| 18 | 39.9 | 39.4 | 38.7 | 75.0 | 73.2 | 71.4 | | | |
| 19 | 40.1 | 39.3 | 38.6 | 74.6 | 72.8 | 70.7 | | | |
| 20 | 55.0 | 40.6 | 38.8 | 87.9 | 74.7 | 72.2 | 0.5 | ○ | |
| 21 | 43.0 | 40.3 | 38.9 | 77.9 | 73.7 | 71.2 | | ○ | |
| 22 | 40.4 | 39.7 | 39.2 | 74.1 | 72.9 | 71.2 | | | |
| 23 | 41.7 | 40.0 | 39.3 | 76.5 | 73.8 | 72.1 | | ○ | |
| 24 | 45.4 | 40.3 | 39.3 | 80.4 | 75.4 | 72.7 | 0.5 | ○ | |
| 25 | 41.8 | 39.5 | 38.2 | 77.7 | 74.4 | 72.1 | | ○ | |
| 26 | 39.7 | 38.7 | 38.0 | 74.7 | 73.0 | 70.7 | | ○ | |
| 27 | 40.8 | 39.2 | 38.5 | 76.1 | 73.7 | 71.5 | | ○ | |
| 28 | 40.5 | 39.3 | 38.4 | 76.0 | 74.2 | 72.5 | | ○ | |
| 29 | 40.5 | 39.9 | 39.2 | 76.0 | 74.2 | 72.5 | | ○ | |
| 30 | 45.1 | 40.3 | 39.1 | 79.0 | 74.7 | 72.6 | | ○ | |
| 31 | 40.1 | 39.5 | 39.0 | 75.2 | 73.6 | 71.7 | | ○ | |
| 月 間 | 109.6 | 40.0 | 38.0 | 139.3 | 74.0 | 70.7 | 8.0 | | |
| 標準偏差 | 3.9 | | | 3.8 | | | | | |
| 欠測率(%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 江 島 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-----|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 36.3 | 33.7 | 32.9 | 66.7 | 64.2 | 62.8 | | ○ | |
| 2 | 34.3 | 33.6 | 33.0 | 65.5 | 64.1 | 62.7 | | ○ | |
| 3 | 34.2 | 33.4 | 32.8 | 66.1 | 64.3 | 62.9 | | ○ | |
| 4 | 33.5 | 33.1 | 32.4 | 65.3 | 64.0 | 62.4 | | ○ | |
| 5 | 33.2 | 32.8 | 32.2 | 65.0 | 63.6 | 62.1 | | ○ | |
| 6 | 33.7 | 32.9 | 32.4 | 65.4 | 63.6 | 62.3 | | ○ | |
| 7 | 34.5 | 33.4 | 32.7 | 66.2 | 64.4 | 62.9 | | ○ | |
| 8 | 34.4 | 33.8 | 33.3 | 66.8 | 64.5 | 63.4 | | ○ | |
| 9 | 41.0 | 34.7 | 33.5 | 72.1 | 65.6 | 63.6 | | ○ | |
| 10 | 36.2 | 35.0 | 34.2 | 68.3 | 65.9 | 64.3 | | ○ | |
| 11 | 34.5 | 33.5 | 32.9 | 66.3 | 64.1 | 62.7 | | ○ | |
| 12 | 34.3 | 33.6 | 32.8 | 66.2 | 63.9 | 62.7 | | ○ | |
| 13 | 34.4 | 33.7 | 33.1 | 65.6 | 64.1 | 62.3 | | ○ | |
| 14 | 42.8 | 35.0 | 33.3 | 74.6 | 65.9 | 63.0 | | ○ | |
| 15 | 68.4 | 39.7 | 34.3 | 97.9 | 70.0 | 64.6 | 2.0 | ○ | |
| 16 | 38.6 | 34.7 | 33.1 | 69.3 | 65.4 | 63.4 | | ○ | |
| 17 | 33.6 | 33.1 | 32.4 | 64.5 | 63.3 | 62.0 | | ○ | |
| 18 | 34.3 | 33.7 | 32.9 | 65.6 | 64.1 | 62.7 | | ○ | |
| 19 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 65.0 | 63.7 | 62.1 | | ○ | |
| 20 | 47.4 | 34.8 | 33.2 | 78.4 | 65.4 | 62.5 | | ○ | |
| 21 | 38.9 | 34.9 | 33.7 | 70.2 | 65.0 | 62.6 | | ○ | |
| 22 | 34.7 | 34.1 | 33.7 | 65.3 | 64.0 | 62.9 | | ○ | |
| 23 | 36.8 | 34.4 | 33.6 | 67.7 | 64.8 | 63.1 | | ○ | |
| 24 | 36.2 | 34.5 | 33.5 | 68.9 | 66.2 | 63.8 | | ○ | |
| 25 | 34.8 | 33.8 | 33.0 | 67.0 | 65.3 | 63.6 | | ○ | |
| 26 | 33.8 | 33.2 | 32.6 | 65.5 | 64.2 | 62.7 | | ○ | |
| 27 | 36.4 | 33.7 | 32.8 | 68.1 | 64.9 | 63.0 | | ○ | |
| 28 | 34.7 | 33.7 | 32.9 | 67.1 | 65.3 | 63.8 | | ○ | |
| 29 | 34.9 | 34.4 | 33.8 | 66.6 | 65.4 | 64.2 | | ○ | |
| 30 | 41.6 | 34.8 | 33.5 | 73.4 | 66.0 | 64.2 | | ○ | |
| 31 | 34.5 | 33.9 | 33.2 | 65.8 | 64.8 | 63.6 | | ○ | |
| 月 間 | 68.4 | 34.1 | 32.2 | 97.9 | 64.8 | 62.0 | 2.0 | | |
| 標準偏差 | 2.0 | | | 2.0 | | | | | |
| 欠測率(%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-1

1月における空間ガンマ線量率測定結果(11)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 前 網 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 57.9 | 55.3 | 54.4 | 87.1 | 83.5 | 81.4 | | | |
| 2 | 56.8 | 55.2 | 54.4 | 85.2 | 83.5 | 81.2 | | | |
| 3 | 55.6 | 55.0 | 54.4 | 85.1 | 83.6 | 81.9 | | | |
| 4 | 55.4 | 54.8 | 54.1 | 85.4 | 83.4 | 81.7 | | | |
| 5 | 55.2 | 54.7 | 54.2 | 84.8 | 83.1 | 81.7 | | | |
| 6 | 55.6 | 54.8 | 54.1 | 84.3 | 83.1 | 81.5 | | | |
| 7 | 56.4 | 55.3 | 54.7 | 85.7 | 84.1 | 82.6 | | | |
| 8 | 56.2 | 55.6 | 55.0 | 87.4 | 84.0 | 82.4 | | | |
| 9 | 62.7 | 56.6 | 55.4 | 91.0 | 85.2 | 82.7 | | | |
| 10 | 58.0 | 56.4 | 55.5 | 87.7 | 85.0 | 82.9 | | | |
| 11 | 56.3 | 55.4 | 54.6 | 85.9 | 83.5 | 81.8 | | | |
| 12 | 56.0 | 55.5 | 54.8 | 85.2 | 83.5 | 81.7 | | | |
| 13 | 56.3 | 55.5 | 55.0 | 85.5 | 83.5 | 81.7 | | | |
| 14 | 78.1 | 57.8 | 55.3 | 106.0 | 86.5 | 82.6 | | | |
| 15 | 103.1 | 63.5 | 55.3 | 126.8 | 91.3 | 82.7 | | | |
| 16 | 57.7 | 55.6 | 54.4 | 86.7 | 84.1 | 81.7 | | | |
| 17 | 55.8 | 54.8 | 54.2 | 84.1 | 82.5 | 81.1 | | | |
| 18 | 56.5 | 55.4 | 54.6 | 85.0 | 83.3 | 82.0 | | | |
| 19 | 55.9 | 55.2 | 54.6 | 84.8 | 82.9 | 81.6 | | | |
| 20 | 68.0 | 56.3 | 54.7 | 95.1 | 84.7 | 81.8 | | | |
| 21 | 58.6 | 56.1 | 54.8 | 87.7 | 83.9 | 81.9 | | | |
| 22 | 56.2 | 55.6 | 55.1 | 84.1 | 83.1 | 81.8 | | | |
| 23 | 57.8 | 56.0 | 55.2 | 87.1 | 84.0 | 82.1 | | | |
| 24 | 57.4 | 56.1 | 55.3 | 88.7 | 85.6 | 83.6 | | | |
| 25 | 57.2 | 55.6 | 54.5 | 86.7 | 84.6 | 82.1 | | | |
| 26 | 55.7 | 55.0 | 54.3 | 85.2 | 83.6 | 82.1 | | | |
| 27 | 57.5 | 55.5 | 54.7 | 87.2 | 84.2 | 82.1 | | | |
| 28 | 56.5 | 55.5 | 54.6 | 86.2 | 84.7 | 83.1 | | | |
| 29 | 56.7 | 56.0 | 55.4 | 86.1 | 84.6 | 83.0 | | | |
| 30 | 60.9 | 56.4 | 55.2 | 89.7 | 85.3 | 83.2 | | | |
| 31 | 56.2 | 55.6 | 54.9 | 86.1 | 84.0 | 82.0 | | | |
| 月 間 | 103.1 | 55.9 | 54.1 | 126.8 | 84.3 | 81.1 | | | |
| 標準偏差 | 2.9 | | | 2.8 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 女 川 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 38.7 | 31.1 | 29.0 | 77.7 | 69.7 | 66.7 | 0.5 | ○ |
| 2 | 30.5 | 29.0 | 28.3 | 69.8 | 67.3 | 64.7 | | ○ |
| 3 | 29.4 | 28.6 | 28.2 | 68.8 | 66.7 | 64.2 | | |
| 4 | 36.7 | 30.4 | 28.7 | 76.3 | 68.7 | 65.3 | 0.5 | ○ |
| 5 | 31.2 | 29.4 | 28.2 | 70.3 | 67.7 | 63.8 | | |
| 6 | 30.6 | 29.6 | 28.7 | 70.3 | 67.8 | 65.5 | | |
| 7 | 30.5 | 29.7 | 29.0 | 69.7 | 67.8 | 66.0 | | ○ |
| 8 | 37.2 | 30.3 | 28.5 | 75.7 | 68.5 | 65.0 | 2.0 | ○ |
| 9 | 29.8 | 29.0 | 28.2 | 68.7 | 66.5 | 63.7 | | |
| 10 | 47.6 | 33.5 | 28.9 | 83.0 | 70.6 | 64.8 | 18.0 | ○ |
| 11 | 36.4 | 29.2 | 27.8 | 73.8 | 67.3 | 64.2 | 2.5 | ○ |
| 12 | 29.7 | 29.0 | 28.2 | 69.5 | 67.0 | 64.7 | | |
| 13 | 43.3 | 31.5 | 28.4 | 80.3 | 69.8 | 65.8 | 2.5 | ○ |
| 14 | 37.6 | 29.8 | 28.4 | 76.5 | 68.5 | 65.0 | 0.5 | ○ |
| 15 | 33.3 | 29.8 | 28.4 | 72.0 | 67.5 | 64.8 | | ○ |
| 16 | 30.8 | 29.3 | 28.0 | 70.3 | 66.7 | 63.3 | | |
| 17 | 29.8 | 28.7 | 28.0 | 69.3 | 66.3 | 64.5 | | |
| 18 | 31.8 | 29.4 | 28.4 | 69.8 | 67.1 | 65.0 | | ○ |
| 19 | 48.2 | 35.5 | 28.4 | 85.7 | 73.5 | 66.0 | 6.0 | ○ |
| 20 | 30.2 | 29.0 | 28.4 | 70.0 | 67.3 | 64.8 | | ○ |
| 21 | 40.8 | 30.6 | 28.6 | 79.2 | 68.0 | 65.0 | 1.0 | ○ |
| 22 | 31.0 | 29.1 | 27.8 | 69.0 | 66.2 | 63.7 | | ○ |
| 23 | 30.7 | 29.5 | 28.7 | 69.0 | 67.0 | 64.3 | | |
| 24 | 30.4 | 29.4 | 28.8 | 69.5 | 67.3 | 65.3 | | ○ |
| 25 | 31.6 | 29.2 | 28.0 | 70.5 | 67.0 | 64.2 | | ○ |
| 26 | 29.0 | 28.3 | 27.8 | 68.5 | 65.9 | 63.8 | | ○ |
| 27 | 29.3 | 28.5 | 28.0 | 68.7 | 65.8 | 64.0 | | |
| 28 | 29.2 | 28.4 | 27.9 | 68.7 | 65.9 | 63.3 | | |
| 月 間 | 48.2 | 29.8 | 27.8 | 85.7 | 67.7 | 63.3 | 33.5 | |
| 標準偏差 | 2.4 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 飯子浜 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 53.8 | 44.1 | 42.2 | 93.5 | 84.4 | 80.7 | | | |
| 2 | 45.0 | 42.7 | 42.0 | 86.7 | 82.9 | 79.7 | | | |
| 3 | 43.0 | 42.3 | 41.7 | 84.7 | 82.0 | 79.2 | | | |
| 4 | 49.4 | 43.5 | 42.2 | 88.8 | 83.3 | 79.8 | | | |
| 5 | 43.1 | 42.4 | 41.7 | 84.7 | 81.8 | 79.2 | | | |
| 6 | 43.5 | 42.5 | 41.9 | 84.2 | 82.0 | 79.0 | | | |
| 7 | 43.4 | 42.8 | 42.1 | 85.0 | 82.2 | 79.3 | | | |
| 8 | 49.9 | 43.5 | 41.9 | 89.7 | 83.1 | 79.7 | | | |
| 9 | 43.2 | 42.5 | 41.7 | 84.8 | 81.6 | 78.7 | | | |
| 10 | 56.4 | 47.2 | 42.1 | 96.7 | 85.7 | 78.5 | | | |
| 11 | 50.3 | 42.2 | 41.0 | 90.0 | 81.7 | 78.8 | | | |
| 12 | 42.4 | 41.8 | 41.2 | 85.0 | 81.2 | 78.2 | | | |
| 13 | 54.6 | 44.4 | 41.5 | 94.7 | 84.1 | 78.7 | | | |
| 14 | 47.8 | 42.7 | 41.7 | 89.5 | 83.0 | 79.8 | | | |
| 15 | 49.9 | 43.5 | 42.0 | 88.8 | 83.1 | 79.3 | | | |
| 16 | 42.7 | 42.1 | 41.4 | 84.3 | 81.4 | 79.0 | | | |
| 17 | 42.4 | 41.8 | 41.2 | 83.7 | 80.7 | 77.7 | | | |
| 18 | 44.4 | 42.4 | 41.7 | 84.2 | 81.3 | 78.0 | | | |
| 19 | 58.5 | 47.4 | 41.7 | 98.5 | 87.2 | 80.2 | | | |
| 20 | 43.8 | 42.6 | 41.8 | 84.7 | 82.4 | 79.3 | | | |
| 21 | 50.5 | 43.4 | 42.0 | 89.0 | 82.4 | 79.2 | | | |
| 22 | 42.7 | 41.9 | 41.2 | 83.2 | 80.6 | 77.7 | | | |
| 23 | 43.2 | 42.2 | 41.6 | 83.8 | 81.2 | 77.7 | | | |
| 24 | 43.1 | 42.4 | 41.9 | 84.8 | 81.9 | 79.0 | | | |
| 25 | 45.1 | 42.6 | 41.6 | 85.2 | 81.9 | 78.7 | | | |
| 26 | 42.5 | 42.0 | 41.6 | 85.3 | 81.5 | 79.3 | | | |
| 27 | 42.6 | 42.1 | 41.6 | 83.5 | 80.7 | 78.8 | | | |
| 28 | 42.6 | 42.1 | 41.6 | 83.2 | 80.8 | 78.2 | | | |
| 月 間 | 58.5 | 43.0 | 41.0 | 98.5 | 82.4 | 77.7 | | | |
| 標準偏差 | 2.2 | | | 2.5 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 小屋取 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 60.1 | 49.9 | 48.2 | 97.3 | 86.4 | 82.8 | 1.0 | ○ |
| 2 | 50.1 | 48.4 | 47.6 | 87.8 | 84.7 | 81.7 | | ○ |
| 3 | 49.9 | 48.5 | 47.8 | 87.5 | 84.4 | 80.7 | | |
| 4 | 59.4 | 50.8 | 49.3 | 94.7 | 86.8 | 83.7 | 0.5 | ○ |
| 5 | 50.2 | 49.4 | 48.5 | 88.5 | 85.4 | 82.8 | | |
| 6 | 49.3 | 48.7 | 48.1 | 88.0 | 84.6 | 81.7 | | |
| 7 | 49.5 | 48.7 | 48.1 | 87.2 | 84.4 | 81.5 | | ○ |
| 8 | 56.3 | 49.5 | 47.8 | 93.2 | 85.5 | 81.7 | 1.5 | ○ |
| 9 | 48.9 | 48.2 | 47.2 | 86.5 | 83.5 | 80.8 | | ○ |
| 10 | 60.1 | 52.2 | 47.4 | 95.2 | 87.1 | 81.3 | 17.0 | ○ |
| 11 | 56.8 | 48.9 | 47.5 | 93.0 | 84.8 | 81.3 | 3.0 | ○ |
| 12 | 49.4 | 48.5 | 47.6 | 87.3 | 84.4 | 81.8 | | |
| 13 | 59.8 | 50.2 | 47.5 | 95.7 | 86.2 | 81.7 | 3.0 | ○ |
| 14 | 54.0 | 48.3 | 47.2 | 91.0 | 85.0 | 82.2 | 0.5 | ○ |
| 15 | 53.0 | 48.8 | 47.4 | 91.2 | 84.5 | 80.8 | | ○ |
| 16 | 48.5 | 47.7 | 47.1 | 86.3 | 83.0 | 80.2 | | |
| 17 | 49.1 | 47.7 | 46.9 | 87.2 | 83.1 | 79.8 | | |
| 18 | 51.0 | 49.1 | 48.2 | 87.8 | 84.5 | 82.0 | | ○ |
| 19 | 67.8 | 55.0 | 47.8 | 103.0 | 90.8 | 83.0 | 6.0 | ○ |
| 20 | 49.4 | 48.0 | 47.2 | 86.5 | 84.1 | 81.7 | | ○ |
| 21 | 58.0 | 48.8 | 47.1 | 94.0 | 84.3 | 80.5 | 1.0 | ○ |
| 22 | 48.4 | 47.4 | 46.7 | 85.5 | 82.4 | 79.8 | | ○ |
| 23 | 49.7 | 48.8 | 47.9 | 87.2 | 84.2 | 81.2 | | |
| 24 | 49.9 | 49.1 | 48.5 | 87.8 | 84.7 | 82.2 | | ○ |
| 25 | 53.0 | 49.6 | 48.6 | 89.5 | 85.2 | 82.7 | | ○ |
| 26 | 49.6 | 48.8 | 48.1 | 87.3 | 84.5 | 81.0 | | ○ |
| 27 | 48.5 | 47.8 | 47.2 | 85.5 | 83.0 | 80.8 | | |
| 28 | 48.4 | 47.8 | 47.2 | 85.8 | 82.8 | 80.5 | | |
| 月間 | 67.8 | 49.1 | 46.7 | 103.0 | 84.8 | 79.8 | 33.5 | |
| 標準偏差 | 2.4 | | | 2.6 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 寄 磯 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 42.7 | 37.2 | 35.8 | 71.3 | 64.9 | 62.7 | 0.5 | ○ |
| 2 | 37.4 | 36.1 | 35.5 | 65.7 | 63.6 | 61.2 | | ○ |
| 3 | 36.4 | 35.8 | 35.2 | 64.8 | 63.2 | 61.7 | | |
| 4 | 44.9 | 37.1 | 35.9 | 70.8 | 64.4 | 62.0 | 0.5 | ○ |
| 5 | 36.8 | 35.9 | 35.2 | 65.7 | 63.3 | 61.8 | | |
| 6 | 36.9 | 36.2 | 35.6 | 65.2 | 63.4 | 61.7 | | |
| 7 | 37.1 | 36.5 | 35.7 | 65.2 | 63.6 | 61.7 | | ○ |
| 8 | 44.8 | 37.2 | 35.5 | 70.7 | 64.3 | 61.5 | 2.0 | ○ |
| 9 | 36.6 | 35.9 | 35.1 | 64.8 | 62.7 | 61.3 | | ○ |
| 10 | 50.5 | 39.6 | 35.5 | 75.3 | 65.5 | 60.7 | 20.0 | ○ |
| 11 | 45.3 | 36.1 | 34.8 | 70.7 | 63.2 | 61.0 | 2.5 | ○ |
| 12 | 36.3 | 35.5 | 34.8 | 65.5 | 62.6 | 60.7 | | |
| 13 | 43.2 | 37.7 | 35.3 | 69.0 | 64.9 | 62.0 | 3.5 | ○ |
| 14 | 39.0 | 36.1 | 35.4 | 67.5 | 63.8 | 62.0 | | ○ |
| 15 | 38.1 | 36.4 | 35.5 | 66.3 | 63.5 | 62.0 | | ○ |
| 16 | 36.1 | 35.6 | 34.9 | 63.8 | 62.3 | 60.5 | | |
| 17 | 36.0 | 35.3 | 34.9 | 63.8 | 61.9 | 60.7 | | |
| 18 | 37.7 | 36.1 | 35.5 | 65.7 | 62.9 | 61.0 | | ○ |
| 19 | 52.2 | 41.3 | 35.4 | 76.5 | 67.7 | 61.7 | 5.5 | ○ |
| 20 | 36.7 | 36.0 | 35.4 | 65.5 | 63.5 | 61.8 | | ○ |
| 21 | 42.3 | 36.8 | 35.6 | 68.0 | 63.5 | 60.8 | 0.5 | ○ |
| 22 | 36.2 | 35.4 | 34.8 | 63.8 | 61.9 | 60.3 | | ○ |
| 23 | 36.5 | 35.7 | 34.9 | 64.0 | 62.5 | 60.8 | | |
| 24 | 36.7 | 36.1 | 35.5 | 64.5 | 63.0 | 61.7 | | ○ |
| 25 | 39.6 | 36.3 | 35.2 | 66.0 | 63.1 | 61.2 | | ○ |
| 26 | 36.0 | 35.4 | 34.9 | 64.0 | 62.5 | 60.8 | | ○ |
| 27 | 36.1 | 35.5 | 35.1 | 63.7 | 62.0 | 60.3 | | |
| 28 | 36.1 | 35.6 | 35.2 | 63.8 | 62.4 | 61.2 | | |
| 月 間 | 52.2 | 36.4 | 34.8 | 76.5 | 63.4 | 60.3 | 35.0 | |
| 標準偏差 | 2.0 | | | 1.9 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 鮫 浦 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|-------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 59.1 | 51.4 | 49.6 | 108.8 | 100.2 | 95.7 | 0.5 | ○ |
| 2 | 52.2 | 50.2 | 49.4 | 102.2 | 98.5 | 95.0 | | ○ |
| 3 | 50.4 | 49.8 | 49.1 | 101.0 | 97.9 | 93.8 | | |
| 4 | 57.1 | 50.9 | 49.7 | 105.0 | 99.1 | 94.5 | 0.5 | ○ |
| 5 | 50.6 | 49.9 | 49.2 | 102.5 | 97.8 | 94.5 | | |
| 6 | 50.8 | 50.1 | 49.5 | 101.8 | 97.9 | 93.7 | | |
| 7 | 51.0 | 50.3 | 49.4 | 101.0 | 98.3 | 94.2 | | ○ |
| 8 | 63.8 | 51.3 | 49.3 | 111.8 | 99.3 | 95.0 | 2.0 | ○ |
| 9 | 50.5 | 49.8 | 49.0 | 100.8 | 97.3 | 94.0 | | ○ |
| 10 | 65.9 | 55.0 | 49.5 | 114.0 | 101.8 | 93.2 | 22.0 | ○ |
| 11 | 55.8 | 47.0 | 44.8 | 105.5 | 95.0 | 91.2 | 3.0 | ○ |
| 12 | 48.3 | 47.5 | 46.6 | 100.8 | 95.5 | 91.5 | | |
| 13 | 58.3 | 51.2 | 48.0 | 107.2 | 99.5 | 92.5 | 2.5 | ○ |
| 14 | 56.2 | 50.0 | 49.0 | 105.7 | 98.4 | 94.5 | 0.5 | ○ |
| 15 | 56.4 | 50.8 | 48.9 | 104.7 | 98.5 | 93.7 | | ○ |
| 16 | 49.9 | 49.3 | 48.8 | 101.5 | 96.6 | 93.3 | | |
| 17 | 49.6 | 49.1 | 48.6 | 99.5 | 96.4 | 93.8 | | |
| 18 | 51.6 | 49.8 | 49.2 | 101.7 | 97.2 | 93.7 | | ○ |
| 19 | 66.4 | 55.2 | 49.4 | 114.7 | 103.0 | 94.3 | 4.5 | ○ |
| 20 | 50.9 | 50.0 | 49.2 | 101.3 | 98.0 | 95.2 | | ○ |
| 21 | 59.3 | 50.9 | 49.1 | 107.8 | 98.4 | 94.0 | 0.5 | ○ |
| 22 | 49.9 | 49.1 | 48.5 | 100.5 | 96.2 | 91.7 | | ○ |
| 23 | 50.2 | 49.4 | 48.7 | 100.8 | 96.9 | 93.5 | | |
| 24 | 50.9 | 49.8 | 48.9 | 100.7 | 97.6 | 94.8 | | ○ |
| 25 | 54.2 | 50.1 | 49.1 | 103.3 | 97.8 | 94.0 | 0.5 | ○ |
| 26 | 50.2 | 49.5 | 48.9 | 101.0 | 97.2 | 92.7 | | |
| 27 | 50.1 | 49.5 | 48.9 | 100.5 | 96.9 | 93.2 | | ○ |
| 28 | 50.2 | 49.7 | 49.1 | 100.5 | 97.1 | 94.0 | | |
| 月 間 | 66.4 | 50.2 | 44.8 | 114.7 | 98.0 | 91.2 | 36.5 | |
| 標準偏差 | 2.6 | | | 2.8 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 谷 川 | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | |
| 1 | 58.8 | 50.5 | 48.7 | 92.7 | 84.3 | 81.7 | | |
| 2 | 50.9 | 49.2 | 48.4 | 85.0 | 82.6 | 79.7 | | |
| 3 | 49.6 | 48.9 | 48.3 | 84.7 | 82.0 | 80.3 | | |
| 4 | 54.9 | 50.0 | 48.9 | 89.2 | 83.3 | 80.8 | | |
| 5 | 50.0 | 49.3 | 48.4 | 84.5 | 82.3 | 80.5 | | |
| 6 | 50.1 | 49.5 | 48.7 | 84.2 | 82.4 | 80.3 | | |
| 7 | 50.5 | 49.5 | 48.9 | 84.8 | 82.6 | 80.5 | | |
| 8 | 61.2 | 50.5 | 48.5 | 93.7 | 83.4 | 79.7 | | |
| 9 | 49.7 | 49.0 | 48.2 | 83.7 | 81.5 | 79.5 | | |
| 10 | 67.4 | 54.6 | 48.8 | 98.8 | 86.6 | 79.7 | | |
| 11 | 57.1 | 47.7 | 45.9 | 88.7 | 80.7 | 78.0 | | |
| 12 | 48.7 | 48.1 | 47.4 | 83.7 | 81.0 | 79.0 | | |
| 13 | 55.5 | 50.2 | 48.2 | 90.7 | 83.4 | 79.7 | | |
| 14 | 53.6 | 48.8 | 47.6 | 87.7 | 82.4 | 80.5 | | |
| 15 | 57.7 | 49.9 | 48.0 | 90.0 | 82.6 | 79.5 | | |
| 16 | 49.0 | 48.5 | 47.7 | 82.8 | 80.9 | 78.0 | | |
| 17 | 49.3 | 48.4 | 47.7 | 83.2 | 80.9 | 78.5 | | |
| 18 | 50.0 | 48.9 | 48.1 | 84.0 | 81.4 | 79.5 | | |
| 19 | 64.4 | 53.8 | 47.9 | 97.8 | 86.8 | 80.7 | | |
| 20 | 50.7 | 48.8 | 48.0 | 84.5 | 82.1 | 80.2 | | |
| 21 | 57.9 | 49.7 | 48.3 | 89.7 | 82.2 | 78.8 | | |
| 22 | 49.2 | 48.3 | 47.5 | 82.2 | 80.5 | 79.2 | | |
| 23 | 50.1 | 48.7 | 47.9 | 83.5 | 81.4 | 79.2 | | |
| 24 | 49.8 | 48.8 | 48.1 | 84.0 | 81.8 | 80.0 | | |
| 25 | 53.0 | 48.9 | 48.0 | 86.5 | 81.8 | 79.3 | | |
| 26 | 48.9 | 48.3 | 47.9 | 83.2 | 81.2 | 79.3 | | |
| 27 | 49.0 | 48.4 | 47.7 | 83.2 | 80.8 | 78.7 | | |
| 28 | 49.3 | 48.6 | 48.1 | 83.0 | 81.2 | 79.2 | | |
| 月 間 | 67.4 | 49.4 | 45.9 | 98.8 | 82.3 | 78.0 | | |
| 標 準 偏 差 | 2.4 | | | 2.4 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 荻 浜 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 62.8 | 56.8 | 55.4 | 97.5 | 91.4 | 88.7 | | ○ |
| 2 | 58.6 | 55.7 | 54.9 | 93.2 | 90.0 | 87.5 | | ○ |
| 3 | 55.8 | 55.3 | 54.7 | 92.2 | 89.1 | 86.7 | | |
| 4 | 61.1 | 56.4 | 55.2 | 95.5 | 90.4 | 87.3 | 0.5 | ○ |
| 5 | 56.3 | 55.6 | 54.7 | 91.2 | 89.3 | 87.5 | | |
| 6 | 56.5 | 55.8 | 55.2 | 92.8 | 89.6 | 87.3 | | |
| 7 | 57.2 | 56.0 | 55.3 | 91.5 | 89.8 | 87.3 | | ○ |
| 8 | 65.1 | 56.6 | 54.9 | 98.0 | 90.5 | 87.3 | 2.0 | ○ |
| 9 | 56.1 | 55.4 | 54.6 | 91.3 | 88.9 | 86.8 | | ○ |
| 10 | 76.4 | 59.9 | 54.8 | 110.0 | 92.8 | 86.3 | 20.5 | ○ |
| 11 | 59.7 | 54.5 | 52.8 | 95.0 | 88.3 | 85.5 | 2.0 | ○ |
| 12 | 55.5 | 54.8 | 54.0 | 90.5 | 88.4 | 86.3 | | ○ |
| 13 | 64.8 | 57.2 | 54.6 | 99.3 | 91.4 | 87.0 | 3.5 | ○ |
| 14 | 61.8 | 55.4 | 54.2 | 96.5 | 90.0 | 86.8 | | ○ |
| 15 | 66.3 | 56.5 | 54.3 | 99.8 | 90.4 | 87.0 | 0.5 | ○ |
| 16 | 55.6 | 54.8 | 54.3 | 90.0 | 88.0 | 85.7 | | ○ |
| 17 | 55.8 | 54.8 | 54.1 | 90.5 | 88.0 | 85.8 | | |
| 18 | 56.8 | 55.4 | 54.7 | 91.3 | 88.7 | 86.5 | | ○ |
| 19 | 70.6 | 60.3 | 54.3 | 104.0 | 94.2 | 87.7 | 4.5 | ○ |
| 20 | 57.6 | 55.3 | 54.3 | 93.0 | 89.5 | 87.0 | | ○ |
| 21 | 62.6 | 55.9 | 54.4 | 96.8 | 89.4 | 86.3 | 0.5 | ○ |
| 22 | 55.5 | 54.8 | 54.1 | 89.8 | 87.6 | 85.2 | | ○ |
| 23 | 55.7 | 55.0 | 54.4 | 90.5 | 88.4 | 86.0 | | |
| 24 | 55.9 | 55.3 | 54.6 | 91.2 | 88.9 | 87.0 | | ○ |
| 25 | 57.7 | 55.4 | 54.3 | 91.8 | 88.9 | 86.5 | | ○ |
| 26 | 55.4 | 54.9 | 54.3 | 90.3 | 88.4 | 86.2 | | |
| 27 | 55.5 | 54.9 | 54.2 | 90.2 | 87.9 | 86.0 | | |
| 28 | 56.0 | 55.1 | 54.5 | 90.5 | 88.2 | 86.2 | | |
| 月 間 | 76.4 | 55.8 | 52.8 | 110.0 | 89.5 | 85.2 | 34.0 | |
| 標準偏差 | 2.2 | | | 2.4 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 塚 浜 | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | |
| 1 | 63.2 | 50.8 | 48.7 | 91.7 | 80.8 | 77.9 | | |
| 2 | 51.3 | 49.1 | 48.3 | 81.0 | 78.9 | 76.8 | | |
| 3 | 49.4 | 48.7 | 48.1 | 79.6 | 78.1 | 76.2 | | |
| 4 | 59.4 | 50.0 | 48.6 | 89.1 | 79.7 | 77.4 | | |
| 5 | 49.5 | 48.7 | 48.1 | 79.7 | 78.1 | 76.8 | | |
| 6 | 49.4 | 48.8 | 48.2 | 80.2 | 78.3 | 76.7 | | |
| 7 | 49.7 | 49.0 | 48.2 | 80.4 | 78.4 | 76.5 | | |
| 8 | 57.7 | 49.8 | 48.0 | 87.5 | 79.2 | 77.2 | | |
| 9 | 49.5 | 48.7 | 48.1 | 79.1 | 77.7 | 76.2 | | |
| 10 | 64.0 | 53.1 | 48.4 | 91.8 | 81.3 | 76.0 | | |
| 11 | 57.2 | 48.1 | 46.3 | 85.8 | 77.6 | 75.6 | | |
| 12 | 48.5 | 47.9 | 47.3 | 78.8 | 77.3 | 75.5 | | |
| 13 | 61.1 | 50.3 | 47.5 | 90.3 | 80.0 | 76.4 | | |
| 14 | 55.5 | 48.9 | 47.7 | 85.2 | 79.0 | 76.9 | | |
| 15 | 54.0 | 49.6 | 48.0 | 83.8 | 79.0 | 76.9 | | |
| 16 | 48.8 | 48.3 | 47.7 | 78.7 | 77.3 | 75.8 | | |
| 17 | 48.6 | 47.9 | 47.3 | 78.6 | 76.8 | 75.3 | | |
| 18 | 50.5 | 48.5 | 47.8 | 80.3 | 77.6 | 76.2 | | |
| 19 | 69.1 | 55.1 | 47.7 | 96.8 | 84.5 | 77.1 | | |
| 20 | 50.0 | 48.6 | 47.8 | 80.1 | 78.4 | 76.7 | | |
| 21 | 59.6 | 49.7 | 47.8 | 87.6 | 78.6 | 76.1 | | |
| 22 | 48.6 | 47.9 | 47.4 | 78.0 | 76.5 | 75.0 | | |
| 23 | 49.1 | 48.3 | 47.7 | 78.8 | 77.1 | 75.2 | | |
| 24 | 48.9 | 48.4 | 47.8 | 79.2 | 77.7 | 76.2 | | |
| 25 | 51.8 | 48.7 | 47.7 | 81.0 | 77.8 | 75.7 | | |
| 26 | 48.9 | 48.1 | 47.6 | 78.6 | 77.2 | 75.9 | | |
| 27 | 48.6 | 48.1 | 47.5 | 78.5 | 76.8 | 75.5 | | |
| 28 | 48.8 | 48.2 | 47.6 | 78.6 | 77.0 | 75.0 | | |
| 月 間 | 69.1 | 49.2 | 46.3 | 96.8 | 78.4 | 75.0 | | |
| 標 準 偏 差 | 2.6 | | | 2.6 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 寺 間 | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | |
| 1 | 48.6 | 40.8 | 39.2 | 83.1 | 75.3 | 72.5 | | ○ |
| 2 | 40.2 | 39.5 | 38.8 | 75.5 | 73.9 | 71.7 | | ○ |
| 3 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 75.0 | 73.1 | 71.6 | | |
| 4 | 52.6 | 40.7 | 39.1 | 85.9 | 74.8 | 72.0 | 0.5 | ○ |
| 5 | 39.9 | 39.2 | 38.6 | 75.0 | 72.9 | 71.3 | | |
| 6 | 40.1 | 39.4 | 38.6 | 74.9 | 73.3 | 71.0 | | |
| 7 | 40.4 | 39.6 | 38.8 | 75.2 | 73.4 | 71.8 | | ○ |
| 8 | 44.5 | 40.4 | 38.7 | 79.3 | 74.2 | 71.6 | 1.0 | ○ |
| 9 | 40.3 | 39.3 | 38.5 | 74.6 | 72.6 | 70.5 | | ○ |
| 10 | 51.5 | 43.4 | 38.8 | 83.6 | 76.1 | 70.6 | 21.0 | ○ |
| 11 | 46.3 | 38.8 | 36.7 | 79.7 | 72.4 | 70.1 | 4.5 | ○ |
| 12 | 39.3 | 38.6 | 38.0 | 74.1 | 72.3 | 70.8 | | |
| 13 | 47.1 | 40.7 | 38.1 | 80.8 | 74.8 | 71.5 | 2.5 | ○ |
| 14 | 49.1 | 40.4 | 38.6 | 82.6 | 74.9 | 72.0 | | ○ |
| 15 | 41.4 | 39.7 | 38.8 | 76.1 | 73.3 | 71.3 | | ○ |
| 16 | 39.7 | 39.0 | 38.5 | 73.9 | 72.1 | 70.4 | | |
| 17 | 39.3 | 38.6 | 38.1 | 73.5 | 71.7 | 69.9 | | |
| 18 | 41.6 | 39.2 | 38.4 | 75.6 | 72.4 | 70.9 | | ○ |
| 19 | 60.9 | 45.9 | 38.5 | 93.9 | 79.7 | 71.7 | 7.0 | ○ |
| 20 | 40.3 | 39.4 | 38.6 | 75.4 | 73.4 | 71.1 | | ○ |
| 21 | 51.4 | 40.5 | 38.7 | 85.7 | 73.7 | 70.3 | 0.5 | ○ |
| 22 | 39.7 | 38.7 | 38.1 | 72.9 | 71.5 | 69.8 | | ○ |
| 23 | 39.5 | 38.9 | 38.3 | 73.8 | 72.1 | 69.9 | | |
| 24 | 39.7 | 39.1 | 38.6 | 74.7 | 72.6 | 71.0 | | ○ |
| 25 | 42.3 | 39.4 | 38.4 | 75.0 | 72.9 | 71.0 | | ○ |
| 26 | 39.4 | 38.8 | 38.3 | 73.8 | 72.2 | 70.5 | | ○ |
| 27 | 39.3 | 38.9 | 38.4 | 73.7 | 71.9 | 70.1 | | |
| 28 | 39.3 | 38.8 | 38.3 | 73.9 | 71.8 | 70.0 | | |
| 月 間 | 60.9 | 39.8 | 36.7 | 93.9 | 73.4 | 69.8 | 37.0 | |
| 標準偏差 | 2.5 | | | 2.5 | | | | |
| 欠測率(%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 江 島 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 44.7 | 35.1 | 33.3 | 76.6 | 66.3 | 63.4 | | ○ | |
| 2 | 35.1 | 34.0 | 33.2 | 66.5 | 64.8 | 62.9 | | ○ | |
| 3 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 65.7 | 64.2 | 62.8 | | | |
| 4 | 43.3 | 34.8 | 33.6 | 73.4 | 65.4 | 62.9 | 0.5 | ○ | |
| 5 | 34.4 | 33.6 | 33.0 | 65.7 | 64.1 | 62.8 | | | |
| 6 | 34.7 | 33.7 | 33.2 | 66.0 | 64.2 | 63.1 | | | |
| 7 | 35.0 | 34.0 | 33.3 | 65.9 | 64.4 | 62.8 | | ○ | |
| 8 | 39.7 | 34.8 | 33.2 | 70.2 | 65.2 | 62.5 | 1.5 | ○ | |
| 9 | 34.4 | 33.7 | 32.9 | 65.2 | 63.6 | 61.9 | | ○ | |
| 10 | 45.7 | 38.0 | 33.2 | 76.0 | 67.5 | 61.8 | 17.5 | ○ | |
| 11 | 43.8 | 34.4 | 32.7 | 74.1 | 64.7 | 62.0 | 2.5 | ○ | |
| 12 | 33.8 | 33.1 | 32.3 | 65.0 | 63.5 | 62.1 | | | |
| 13 | 40.4 | 35.3 | 32.7 | 71.3 | 66.0 | 63.1 | 1.5 | ○ | |
| 14 | 39.1 | 34.2 | 33.0 | 70.7 | 65.3 | 63.4 | | ○ | |
| 15 | 35.1 | 34.1 | 33.3 | 66.3 | 64.5 | 62.7 | | ○ | |
| 16 | 34.1 | 33.5 | 32.8 | 64.9 | 63.4 | 62.0 | | ○ | |
| 17 | 33.8 | 33.0 | 32.5 | 65.1 | 62.8 | 61.2 | | ○ | |
| 18 | 34.8 | 33.5 | 32.9 | 66.0 | 63.5 | 62.0 | | ○ | |
| 19 | 53.3 | 39.4 | 33.0 | 82.6 | 69.9 | 63.3 | 5.0 | ○ | |
| 20 | 34.5 | 33.8 | 33.1 | 66.3 | 64.5 | 63.1 | | ○ | |
| 21 | 44.5 | 34.9 | 33.3 | 73.6 | 64.9 | 62.7 | | ○ | |
| 22 | 33.9 | 33.2 | 32.6 | 63.9 | 62.7 | 60.9 | | ○ | |
| 23 | 33.6 | 33.2 | 32.6 | 64.5 | 63.1 | 61.6 | | | |
| 24 | 34.0 | 33.5 | 33.0 | 65.8 | 63.9 | 62.5 | | ○ | |
| 25 | 35.9 | 33.8 | 33.1 | 67.2 | 63.9 | 62.1 | | ○ | |
| 26 | 33.6 | 33.2 | 32.7 | 64.5 | 63.3 | 62.0 | | ○ | |
| 27 | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 64.3 | 62.8 | 61.3 | | | |
| 28 | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 64.1 | 62.9 | 61.6 | | | |
| 月 間 | 53.3 | 34.2 | 32.3 | 82.6 | 64.5 | 60.9 | 28.5 | | |
| 標準偏差 | 2.3 | | | 2.4 | | | | | |
| 欠測率(%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-2

2月における空間ガンマ線量率測定結果(11)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 前 網 | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | |
| 1 | 63.1 | 56.7 | 55.2 | 92.0 | 85.6 | 83.4 | | |
| 2 | 57.8 | 55.7 | 54.8 | 86.7 | 84.3 | 82.3 | | |
| 3 | 56.3 | 55.5 | 54.9 | 85.6 | 83.5 | 81.7 | | |
| 4 | 65.6 | 56.8 | 55.2 | 93.3 | 85.1 | 82.5 | | |
| 5 | 56.2 | 55.4 | 54.9 | 85.4 | 83.6 | 82.0 | | |
| 6 | 56.3 | 55.6 | 55.0 | 85.8 | 83.9 | 81.8 | | |
| 7 | 56.5 | 55.8 | 55.0 | 85.8 | 83.9 | 82.0 | | |
| 8 | 64.3 | 56.5 | 54.7 | 92.0 | 84.6 | 82.2 | | |
| 9 | 56.3 | 55.5 | 54.6 | 84.6 | 82.9 | 81.4 | | |
| 10 | 66.6 | 59.0 | 54.9 | 94.5 | 86.2 | 80.9 | | |
| 11 | 65.1 | 55.5 | 53.7 | 93.1 | 83.5 | 81.1 | | |
| 12 | 55.2 | 54.5 | 53.8 | 84.4 | 82.5 | 80.6 | | |
| 13 | 62.4 | 56.7 | 54.2 | 90.5 | 85.3 | 81.7 | | |
| 14 | 60.2 | 55.2 | 54.1 | 88.2 | 83.9 | 82.1 | | |
| 15 | 59.4 | 55.9 | 54.3 | 88.8 | 83.9 | 81.7 | | |
| 16 | 55.5 | 54.9 | 54.3 | 84.5 | 82.3 | 80.7 | | |
| 17 | 55.2 | 54.7 | 54.1 | 83.9 | 82.2 | 80.2 | | |
| 18 | 56.7 | 55.2 | 54.4 | 84.6 | 82.9 | 81.4 | | |
| 19 | 72.3 | 60.4 | 54.4 | 100.0 | 88.7 | 82.2 | | |
| 20 | 56.2 | 55.1 | 54.5 | 85.2 | 83.5 | 81.9 | | |
| 21 | 63.2 | 56.1 | 54.5 | 90.8 | 83.7 | 81.1 | | |
| 22 | 55.2 | 54.7 | 54.0 | 83.6 | 81.8 | 80.5 | | |
| 23 | 55.7 | 54.9 | 53.9 | 84.3 | 82.5 | 80.5 | | |
| 24 | 55.8 | 55.2 | 54.2 | 84.4 | 83.1 | 81.6 | | |
| 25 | 58.8 | 55.4 | 54.2 | 86.1 | 83.1 | 81.0 | | |
| 26 | 55.5 | 54.9 | 54.4 | 84.5 | 82.5 | 81.2 | | |
| 27 | 55.6 | 54.9 | 54.4 | 83.6 | 82.1 | 80.0 | | |
| 28 | 55.6 | 55.0 | 54.4 | 83.7 | 82.4 | 80.6 | | |
| 月 間 | 72.3 | 55.8 | 53.7 | 100.0 | 83.7 | 80.0 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.2 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.0 | | | 0.0 | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 女 川 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | | |
| 1 | 29.3 | 28.6 | 28.1 | 69.3 | 66.9 | 64.5 | | | |
| 2 | 29.7 | 29.2 | 28.4 | 70.7 | 67.8 | 65.7 | | ○ | |
| 3 | 31.0 | 29.3 | 28.1 | 69.3 | 67.1 | 64.7 | | ○ | |
| 4 | 30.1 | 29.2 | 28.4 | 69.2 | 67.0 | 64.7 | | | |
| 5 | 29.8 | 29.3 | 28.7 | 69.5 | 66.7 | 64.3 | | | |
| 6 | 30.8 | 29.5 | 28.4 | 70.3 | 67.3 | 65.5 | | | |
| 7 | 30.1 | 29.4 | 28.7 | 70.8 | 67.8 | 64.7 | | | |
| 8 | 30.1 | 29.5 | 28.9 | 70.0 | 67.8 | 65.5 | | | |
| 9 | 30.6 | 29.4 | 28.7 | 70.3 | 67.7 | 65.3 | | | |
| 10 | 33.1 | 29.7 | 28.7 | 72.7 | 68.1 | 65.2 | | ○ | |
| 11 | 30.0 | 28.9 | 28.4 | 71.0 | 66.6 | 64.2 | | | |
| 12 | 31.0 | 29.7 | 28.8 | 70.5 | 67.5 | 65.2 | | ○ | |
| 13 | 39.5 | 30.9 | 28.3 | 78.2 | 69.3 | 65.3 | 7.0 | ○ | |
| 14 | 30.8 | 29.2 | 28.3 | 70.0 | 67.4 | 65.2 | | | |
| 15 | 30.3 | 29.5 | 28.5 | 70.8 | 66.8 | 64.7 | | | |
| 16 | 31.6 | 29.5 | 28.1 | 70.2 | 67.2 | 65.0 | | ○ | |
| 17 | 34.6 | 29.5 | 28.5 | 72.3 | 67.1 | 63.8 | 1.5 | ○ | |
| 18 | 39.9 | 32.8 | 29.6 | 77.7 | 70.5 | 66.7 | 9.0 | ○ | |
| 19 | 30.7 | 29.0 | 28.1 | 70.5 | 67.4 | 64.5 | | | |
| 20 | 29.9 | 28.8 | 28.2 | 69.0 | 66.9 | 64.8 | | | |
| 21 | 30.2 | 29.1 | 27.9 | 69.3 | 67.3 | 65.3 | | | |
| 22 | 30.6 | 29.3 | 28.2 | 69.7 | 67.3 | 65.0 | | | |
| 23 | 41.3 | 31.0 | 27.9 | 79.5 | 68.9 | 64.7 | 20.0 | ○ | |
| 24 | 41.6 | 29.9 | 27.9 | 78.8 | 68.2 | 63.2 | 2.5 | ○ | |
| 25 | 29.5 | 28.4 | 27.9 | 68.3 | 65.9 | 63.5 | | | |
| 26 | 43.0 | 35.4 | 29.2 | 80.5 | 72.9 | 65.3 | 34.5 | ○ | |
| 27 | 37.5 | 28.9 | 27.8 | 75.8 | 66.8 | 63.7 | 0.5 | ○ | |
| 28 | 30.0 | 28.7 | 27.9 | 69.2 | 66.2 | 64.0 | | | |
| 29 | 29.8 | 28.8 | 27.9 | 68.3 | 66.4 | 64.0 | | | |
| 30 | 30.1 | 28.7 | 27.9 | 69.5 | 66.8 | 65.0 | | | |
| 31 | 29.0 | 28.5 | 27.8 | 69.5 | 66.9 | 64.5 | | | |
| 月 間 | 43.0 | 29.6 | 27.8 | 80.5 | 67.6 | 63.2 | 75.0 | | |
| 標準偏差 | 2.0 | | | 2.1 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.3 | | | 0.3 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (2)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 飯子浜 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 42.7 | 42.2 | 41.6 | 84.7 | 81.7 | 78.8 | | | |
| 2 | 43.5 | 42.7 | 41.8 | 86.2 | 82.7 | 80.0 | | | |
| 3 | 43.1 | 42.5 | 41.8 | 85.3 | 81.8 | 78.7 | | | |
| 4 | 43.2 | 42.6 | 42.1 | 85.0 | 81.7 | 78.8 | | | |
| 5 | 43.4 | 42.5 | 42.0 | 84.0 | 81.5 | 78.8 | | | |
| 6 | 43.6 | 42.7 | 42.0 | 85.0 | 82.0 | 79.3 | | | |
| 7 | 43.2 | 42.7 | 42.0 | 84.3 | 82.2 | 80.0 | | | |
| 8 | 43.3 | 42.8 | 42.3 | 84.7 | 82.2 | 79.5 | | | |
| 9 | 43.9 | 42.8 | 42.1 | 85.2 | 82.3 | 79.0 | | | |
| 10 | 46.3 | 43.1 | 42.1 | 87.3 | 82.8 | 80.2 | | | |
| 11 | 42.9 | 42.4 | 41.8 | 84.2 | 81.6 | 79.2 | | | |
| 12 | 43.9 | 42.9 | 41.8 | 85.7 | 82.1 | 78.7 | | | |
| 13 | 56.5 | 44.4 | 41.8 | 97.5 | 84.3 | 79.3 | | | |
| 14 | 43.2 | 42.2 | 41.5 | 84.7 | 81.6 | 79.3 | | | |
| 15 | 43.5 | 42.4 | 41.6 | 83.3 | 81.2 | 77.8 | | | |
| 16 | 43.8 | 42.5 | 41.5 | 84.8 | 81.3 | 78.5 | | | |
| 17 | 45.1 | 42.6 | 41.8 | 85.2 | 81.7 | 78.3 | | | |
| 18 | 54.2 | 45.9 | 42.1 | 94.7 | 85.1 | 78.7 | | | |
| 19 | 42.6 | 42.0 | 41.2 | 84.8 | 81.6 | 78.8 | | | |
| 20 | 42.7 | 42.0 | 41.5 | 84.3 | 81.4 | 78.8 | | | |
| 21 | 43.6 | 42.0 | 41.0 | 85.2 | 81.7 | 79.3 | | | |
| 22 | 44.2 | 42.2 | 41.5 | 84.3 | 81.4 | 77.8 | | | |
| 23 | 55.2 | 44.3 | 41.1 | 95.0 | 83.4 | 79.0 | | | |
| 24 | 52.7 | 43.1 | 40.8 | 91.8 | 82.5 | 78.2 | | | |
| 25 | 42.2 | 41.6 | 41.0 | 83.2 | 80.8 | 77.8 | | | |
| 26 | 55.2 | 48.7 | 41.7 | 95.3 | 87.8 | 79.5 | | | |
| 27 | 49.4 | 42.3 | 41.0 | 88.8 | 81.6 | 78.5 | | | |
| 28 | 42.6 | 41.9 | 41.1 | 84.0 | 80.9 | 77.8 | | | |
| 29 | 42.6 | 41.9 | 41.2 | 84.2 | 80.9 | 77.5 | | | |
| 30 | 42.4 | 41.8 | 41.1 | 84.2 | 81.0 | 77.5 | | | |
| 31 | 42.7 | 41.8 | 41.1 | 84.8 | 81.3 | 78.2 | | | |
| 月 間 | 56.5 | 42.8 | 40.8 | 97.5 | 82.1 | 77.5 | | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.3 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.3 | | | 0.3 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (3)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 小屋取 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------------|----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 48.4 | 48.0 | 47.5 | 86.2 | 83.9 | 81.5 | | | |
| 2 | 49.3 | 48.5 | 47.7 | 87.5 | 84.8 | 81.8 | | ○ | |
| 3 | 49.8 | 48.6 | 47.8 | 87.2 | 84.2 | 81.7 | | ○ | |
| 4 | 50.1 | 49.4 | 48.9 | 88.0 | 84.8 | 82.5 | | | |
| 5 | 50.4 | 49.5 | 48.8 | 87.8 | 84.7 | 82.2 | | | |
| 6 | 49.7 | 49.0 | 48.2 | 88.5 | 84.7 | 82.0 | | | |
| 7 | 49.3 | 48.5 | 47.9 | 87.0 | 84.5 | 82.0 | | | |
| 8 | 49.0 | 48.5 | 48.0 | 87.5 | 84.6 | 82.3 | | | |
| 9 | 49.3 | 48.6 | 47.6 | 87.7 | 84.5 | 80.8 | | | |
| 10 | 54.1 | 49.4 | 48.4 | 90.3 | 85.7 | 82.7 | | ○ | |
| 11 | 50.1 | 49.5 | 49.0 | 87.7 | 85.1 | 82.8 | | | |
| 12 | 51.2 | 49.8 | 48.8 | 88.0 | 85.1 | 82.0 | | | |
| 13 | 63.2 | 50.6 | 47.5 | 99.5 | 86.7 | 81.7 | 13.5 | ○ | |
| 14 | 48.5 | 47.7 | 47.0 | 86.7 | 83.6 | 80.3 | | | |
| 15 | 48.9 | 47.9 | 47.1 | 86.0 | 83.3 | 81.0 | | | |
| 16 | 49.0 | 48.0 | 47.0 | 87.0 | 83.4 | 80.2 | | ○ | |
| 17 | 51.1 | 48.7 | 47.8 | 88.0 | 84.2 | 80.8 | 0.5 | ○ | |
| 18 | 60.5 | 52.6 | 48.6 | 96.0 | 88.2 | 82.0 | 12.0 | ○ | |
| 19 | 49.1 | 48.5 | 47.7 | 87.8 | 84.7 | 82.0 | | ○ | |
| 20 | 49.0 | 48.1 | 47.7 | 86.3 | 84.1 | 80.5 | | | |
| 21 | 49.6 | 48.6 | 47.8 | 87.7 | 84.5 | 81.7 | | | |
| 22 | 49.2 | 47.9 | 47.0 | 87.0 | 83.6 | 80.8 | | | |
| 23 | 61.5 | 49.6 | 46.7 | 96.0 | 85.1 | 79.8 | 17.5 | ○ | |
| 24 | 58.8 | 48.9 | 46.8 | 96.8 | 85.2 | 81.5 | 2.5 | ○ | |
| 25 | 48.8 | 48.0 | 47.0 | 86.7 | 83.7 | 80.0 | | | |
| 26 | 66.2 | 56.0 | 48.1 | 101.3 | 91.4 | 83.0 | 46.0 | ○ | |
| 27 | 55.5 | 47.8 | 46.4 | 93.0 | 83.7 | 80.2 | 1.0 | ○ | |
| 28 | 47.4 | 46.8 | 46.2 | 84.8 | 82.3 | 79.5 | | ○ | |
| 29 | 47.5 | 46.7 | 46.1 | 85.7 | 82.6 | 80.0 | | | |
| 30 | 47.3 | 46.7 | 46.2 | 85.2 | 82.7 | 80.3 | | ○ | |
| 31 | 48.7 | 47.3 | 46.4 | 86.5 | 83.7 | 81.0 | | | |
| 月間 | 66.2 | 48.8 | 46.1 | 101.3 | 84.6 | 79.5 | 93.0 | | |
| 標準偏差 | 2.4 | | | 2.5 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.4 | | | 0.4 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (4)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 寄 磯 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | |
| 1 | 36.1 | 35.7 | 35.2 | 64.5 | 62.9 | 61.2 | | |
| 2 | 37.1 | 36.3 | 35.6 | 65.3 | 63.8 | 61.8 | | ○ |
| 3 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 64.7 | 63.1 | 61.3 | | ○ |
| 4 | 36.7 | 36.1 | 35.6 | 64.7 | 62.9 | 61.3 | | |
| 5 | 36.5 | 36.0 | 35.6 | 64.5 | 62.6 | 61.3 | | |
| 6 | 37.0 | 36.2 | 35.6 | 65.2 | 63.1 | 61.3 | | |
| 7 | 37.3 | 36.4 | 35.7 | 65.5 | 63.5 | 61.8 | | |
| 8 | 37.0 | 36.4 | 35.8 | 65.3 | 63.5 | 61.8 | | |
| 9 | 37.2 | 36.3 | 35.6 | 65.2 | 63.4 | 61.5 | | |
| 10 | 38.9 | 36.7 | 35.8 | 66.3 | 63.9 | 61.7 | | ○ |
| 11 | 36.5 | 36.0 | 35.4 | 64.2 | 62.7 | 61.0 | | |
| 12 | 37.7 | 36.5 | 35.5 | 65.2 | 63.2 | 61.8 | | |
| 13 | 48.8 | 37.6 | 35.3 | 73.7 | 64.7 | 62.0 | 12.0 | ○ |
| 14 | 36.7 | 35.8 | 35.2 | 64.3 | 62.9 | 61.3 | | |
| 15 | 37.2 | 36.0 | 35.1 | 64.3 | 62.5 | 60.7 | | |
| 16 | 37.3 | 36.1 | 35.2 | 64.8 | 62.6 | 61.0 | | ○ |
| 17 | 38.0 | 36.3 | 35.6 | 65.2 | 62.9 | 61.2 | | ○ |
| 18 | 47.4 | 39.5 | 36.0 | 71.5 | 65.8 | 62.3 | 15.5 | ○ |
| 19 | 36.5 | 35.6 | 35.0 | 64.7 | 62.9 | 61.2 | | ○ |
| 20 | 36.4 | 35.6 | 35.1 | 64.5 | 62.6 | 61.2 | | |
| 21 | 36.8 | 35.8 | 34.7 | 64.5 | 62.8 | 60.8 | | |
| 22 | 36.9 | 35.8 | 34.9 | 64.5 | 62.7 | 61.2 | | |
| 23 | 44.9 | 36.9 | 35.0 | 70.3 | 63.7 | 60.3 | 6.0 | ○ |
| 24 | 43.5 | 36.3 | 34.7 | 70.0 | 63.3 | 59.8 | 2.0 | ○ |
| 25 | 35.8 | 35.3 | 34.7 | 64.2 | 62.0 | 60.5 | | |
| 26 | 49.4 | 42.2 | 35.5 | 74.7 | 67.7 | 61.7 | 45.0 | ○ |
| 27 | 42.5 | 35.9 | 34.8 | 68.3 | 62.8 | 60.3 | 1.0 | ○ |
| 28 | 36.2 | 35.5 | 34.9 | 64.3 | 62.1 | 60.3 | | ○ |
| 29 | 36.2 | 35.5 | 34.8 | 63.8 | 62.2 | 60.8 | | |
| 30 | 36.1 | 35.3 | 34.8 | 64.2 | 62.2 | 60.3 | | ○ |
| 31 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 65.2 | 62.7 | 61.0 | | |
| 月 間 | 49.4 | 36.4 | 34.7 | 74.7 | 63.2 | 59.8 | 81.5 | |
| 標準偏差 | 1.9 | | | 1.7 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.3 | | | 0.3 | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (5)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 鮫 浦 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | | |
| 1 | 50.7 | 49.9 | 49.2 | 101.3 | 98.1 | 94.8 | | | |
| 2 | 51.2 | 50.4 | 49.4 | 102.7 | 99.1 | 94.7 | | ○ | |
| 3 | 50.9 | 50.2 | 49.6 | 101.5 | 97.8 | 94.5 | | ○ | |
| 4 | 50.9 | 50.2 | 49.7 | 102.3 | 98.0 | 94.7 | | | |
| 5 | 50.9 | 50.1 | 49.6 | 100.7 | 97.4 | 93.3 | | | |
| 6 | 50.9 | 50.2 | 49.6 | 101.3 | 98.1 | 95.0 | | | |
| 7 | 51.4 | 50.5 | 49.8 | 101.7 | 98.5 | 95.2 | | | |
| 8 | 51.2 | 50.7 | 50.2 | 102.7 | 98.9 | 96.7 | | | |
| 9 | 51.5 | 50.5 | 49.9 | 103.2 | 98.9 | 95.3 | | | |
| 10 | 54.7 | 50.9 | 49.9 | 104.5 | 99.2 | 95.7 | | ○ | |
| 11 | 51.0 | 50.3 | 49.6 | 101.5 | 98.0 | 94.8 | | | |
| 12 | 51.7 | 50.5 | 49.7 | 101.3 | 98.2 | 95.2 | | ○ | |
| 13 | 65.5 | 52.2 | 49.1 | 112.9 | 100.4 | 95.8 | 9.5 | ○ | |
| 14 | 50.3 | 49.6 | 49.0 | 102.2 | 97.6 | 94.7 | | | |
| 15 | 50.8 | 49.8 | 49.0 | 101.3 | 97.1 | 93.8 | | | |
| 16 | 50.9 | 50.0 | 49.0 | 100.7 | 97.6 | 94.8 | | ○ | |
| 17 | 52.7 | 50.2 | 49.3 | 101.7 | 97.9 | 93.3 | 0.5 | ○ | |
| 18 | 63.8 | 54.0 | 49.6 | 112.2 | 101.7 | 94.0 | 14.0 | ○ | |
| 19 | 50.0 | 49.4 | 48.7 | 101.7 | 97.6 | 95.0 | | ○ | |
| 20 | 50.2 | 49.5 | 48.9 | 101.5 | 97.7 | 93.7 | | | |
| 21 | 50.4 | 49.6 | 48.8 | 102.8 | 97.8 | 94.7 | | | |
| 22 | 51.1 | 49.7 | 49.0 | 101.5 | 97.6 | 93.8 | | ○ | |
| 23 | 63.9 | 51.6 | 49.0 | 111.7 | 99.5 | 94.8 | 15.0 | ○ | |
| 24 | 61.2 | 50.7 | 48.6 | 110.7 | 99.0 | 94.2 | 3.0 | ○ | |
| 25 | 49.9 | 49.2 | 48.5 | 101.0 | 96.9 | 94.2 | | | |
| 26 | 64.6 | 56.5 | 49.1 | 112.7 | 104.0 | 94.3 | 39.5 | ○ | |
| 27 | 57.8 | 49.9 | 48.5 | 105.8 | 98.0 | 93.7 | 0.5 | ○ | |
| 28 | 50.2 | 49.4 | 48.8 | 101.8 | 96.9 | 93.8 | | | |
| 29 | 50.2 | 49.5 | 48.9 | 101.0 | 97.2 | 93.7 | | ○ | |
| 30 | 50.2 | 49.4 | 48.8 | 101.5 | 97.3 | 94.2 | | ○ | |
| 31 | 50.2 | 49.5 | 48.9 | 100.7 | 97.8 | 93.2 | | | |
| 月 間 | 65.5 | 50.5 | 48.5 | 112.9 | 98.4 | 93.2 | 82.0 | | |
| 標 準 偏 差 | 2.2 | | | 2.5 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.4 | | | 0.4 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (6)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 谷 川 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 49.3 | 48.6 | 48.0 | 83.8 | 81.8 | 79.8 | | |
| 2 | 50.2 | 49.2 | 48.5 | 84.7 | 82.7 | 80.2 | | |
| 3 | 49.6 | 49.0 | 48.5 | 84.2 | 81.8 | 79.5 | | |
| 4 | 49.7 | 49.0 | 48.3 | 84.3 | 81.8 | 80.0 | | |
| 5 | 49.8 | 49.2 | 48.5 | 83.3 | 81.6 | 79.5 | | |
| 6 | 50.0 | 49.2 | 48.5 | 84.0 | 82.1 | 80.2 | | |
| 7 | 50.5 | 49.4 | 48.6 | 85.0 | 82.4 | 80.8 | | |
| 8 | 50.1 | 49.5 | 49.0 | 85.0 | 82.7 | 80.8 | | |
| 9 | 50.7 | 49.4 | 48.6 | 85.3 | 82.5 | 80.2 | | |
| 10 | 54.4 | 49.8 | 48.6 | 88.2 | 83.2 | 80.3 | | |
| 11 | 49.6 | 49.1 | 48.5 | 83.7 | 81.8 | 79.3 | | |
| 12 | 50.8 | 49.6 | 48.6 | 84.2 | 82.3 | 80.3 | | |
| 13 | 62.7 | 50.8 | 48.0 | 95.7 | 84.2 | 80.5 | | |
| 14 | 49.5 | 48.6 | 47.9 | 84.2 | 81.7 | 79.0 | | |
| 15 | 50.0 | 48.9 | 48.1 | 84.2 | 81.3 | 79.2 | | |
| 16 | 50.5 | 49.0 | 48.0 | 83.5 | 81.7 | 79.7 | | |
| 17 | 51.0 | 49.1 | 48.4 | 84.2 | 81.8 | 79.2 | | |
| 18 | 62.6 | 52.8 | 48.2 | 94.8 | 85.4 | 79.8 | | |
| 19 | 48.8 | 48.2 | 47.5 | 83.8 | 81.4 | 79.0 | | |
| 20 | 49.4 | 48.4 | 47.9 | 83.3 | 81.4 | 79.7 | | |
| 21 | 49.6 | 48.5 | 47.6 | 83.8 | 81.7 | 80.0 | | |
| 22 | 50.0 | 48.6 | 47.6 | 84.7 | 81.6 | 79.2 | | |
| 23 | 62.0 | 50.4 | 47.7 | 94.7 | 83.2 | 78.7 | | |
| 24 | 58.7 | 49.1 | 47.2 | 92.7 | 82.4 | 78.7 | | |
| 25 | 48.4 | 47.9 | 47.2 | 87.0 | 80.6 | 78.5 | | |
| 26 | 61.4 | 54.8 | 47.8 | 93.8 | 87.3 | 79.7 | | |
| 27 | 55.3 | 48.2 | 46.9 | 89.3 | 81.3 | 78.7 | | |
| 28 | 48.6 | 47.9 | 47.2 | 83.0 | 80.4 | 78.5 | | |
| 29 | 48.6 | 47.9 | 47.1 | 83.7 | 80.8 | 79.2 | | |
| 30 | 48.5 | 47.8 | 47.2 | 83.0 | 80.8 | 79.2 | | |
| 31 | 48.8 | 48.0 | 47.2 | 83.5 | 81.2 | 78.8 | | |
| 月 間 | 62.7 | 49.2 | 46.9 | 95.7 | 82.2 | 78.5 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.2 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.3 | | | 0.3 | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果 (7)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 荻 浜 | | | | | | | |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電離箱 | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | |
| 1 | 55.9 | 55.2 | 54.6 | 90.8 | 89.1 | 87.0 | | |
| 2 | 56.5 | 55.7 | 55.0 | 92.2 | 90.0 | 87.7 | | ○ |
| 3 | 56.4 | 55.5 | 54.6 | 91.8 | 88.9 | 87.3 | | ○ |
| 4 | 56.2 | 55.5 | 54.9 | 90.8 | 88.9 | 86.2 | | |
| 5 | 56.2 | 55.5 | 54.8 | 90.7 | 88.6 | 86.8 | | |
| 6 | 56.7 | 55.6 | 54.9 | 92.0 | 89.3 | 86.8 | | |
| 7 | 57.0 | 55.9 | 55.2 | 91.5 | 89.6 | 87.5 | | |
| 8 | 56.6 | 56.0 | 55.1 | 92.5 | 90.1 | 88.2 | | |
| 9 | 56.6 | 55.8 | 54.9 | 92.3 | 89.8 | 87.8 | | |
| 10 | 59.2 | 56.1 | 55.3 | 93.8 | 90.3 | 87.8 | | ○ |
| 11 | 56.0 | 55.5 | 54.9 | 91.7 | 89.1 | 86.8 | | |
| 12 | 56.8 | 55.6 | 55.0 | 92.8 | 89.1 | 87.0 | | |
| 13 | 68.7 | 57.2 | 54.3 | 103.7 | 91.4 | 87.5 | 10.5 | ○ |
| 14 | 55.6 | 55.0 | 54.4 | 92.0 | 88.9 | 86.8 | | |
| 15 | 55.6 | 55.1 | 54.4 | 90.2 | 88.3 | 86.5 | | |
| 16 | 56.4 | 55.3 | 54.5 | 90.5 | 88.7 | 86.0 | | ○ |
| 17 | 58.0 | 55.5 | 54.5 | 92.3 | 88.9 | 87.0 | 0.5 | ○ |
| 18 | 66.3 | 58.7 | 54.7 | 99.8 | 92.3 | 87.5 | 12.5 | ○ |
| 19 | 55.4 | 54.8 | 54.1 | 90.5 | 88.8 | 85.0 | | ○ |
| 20 | 55.7 | 54.9 | 54.2 | 90.7 | 88.7 | 86.5 | | |
| 21 | 56.6 | 55.0 | 54.2 | 91.3 | 88.9 | 86.0 | | |
| 22 | 56.0 | 55.0 | 54.0 | 91.8 | 88.9 | 86.7 | | ○ |
| 23 | 68.2 | 56.7 | 54.0 | 102.5 | 90.6 | 86.5 | 18.0 | ○ |
| 24 | 65.7 | 55.7 | 53.7 | 100.2 | 89.8 | 85.7 | 3.0 | ○ |
| 25 | 55.0 | 54.4 | 53.9 | 90.3 | 87.8 | 85.2 | | |
| 26 | 67.6 | 60.9 | 54.5 | 101.0 | 94.3 | 86.3 | 31.0 | ○ |
| 27 | 62.5 | 55.0 | 53.5 | 97.3 | 88.8 | 85.7 | 1.0 | ○ |
| 28 | 55.1 | 54.5 | 54.0 | 90.0 | 88.1 | 85.7 | | |
| 29 | 55.4 | 54.5 | 53.9 | 90.7 | 88.2 | 85.7 | | |
| 30 | 55.2 | 54.5 | 53.9 | 91.3 | 88.3 | 85.7 | | |
| 31 | 55.4 | 54.7 | 53.8 | 90.8 | 88.7 | 86.2 | | |
| 月 間 | 68.7 | 55.7 | 53.5 | 103.7 | 89.4 | 85.0 | 76.5 | |
| 標準偏差 | 2.0 | | | 2.1 | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.3 | | | 0.3 | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果(8)

単位:nGy/h

| 局 項目 日 | 塚 浜 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | | |
| 1 | 49.1 | 48.3 | 47.7 | 79.2 | 77.7 | 76.3 | | | |
| 2 | 49.7 | 48.8 | 48.0 | 80.1 | 78.6 | 77.1 | | | |
| 3 | 49.2 | 48.6 | 48.1 | 79.7 | 77.8 | 76.4 | | | |
| 4 | 49.4 | 48.6 | 48.1 | 79.4 | 77.7 | 76.1 | | | |
| 5 | 49.1 | 48.6 | 47.9 | 78.6 | 77.3 | 75.9 | | | |
| 6 | 49.5 | 48.8 | 48.1 | 79.7 | 78.0 | 75.9 | | | |
| 7 | 49.4 | 48.8 | 48.1 | 80.3 | 78.4 | 77.1 | | | |
| 8 | 49.6 | 48.9 | 48.3 | 79.8 | 78.6 | 76.6 | | | |
| 9 | 50.0 | 48.8 | 48.1 | 80.3 | 78.5 | 77.1 | | | |
| 10 | 54.6 | 49.3 | 48.4 | 82.6 | 79.1 | 77.2 | | | |
| 11 | 49.2 | 48.6 | 47.9 | 79.3 | 77.7 | 76.2 | | | |
| 12 | 50.0 | 48.9 | 48.0 | 79.4 | 78.0 | 76.6 | | | |
| 13 | 66.3 | 50.9 | 47.7 | 95.2 | 80.6 | 76.5 | | | |
| 14 | 49.0 | 48.0 | 47.4 | 79.2 | 77.5 | 75.8 | | | |
| 15 | 49.3 | 48.2 | 47.4 | 78.4 | 77.0 | 75.8 | | | |
| 16 | 49.4 | 48.2 | 47.4 | 78.4 | 77.2 | 75.7 | | | |
| 17 | 51.5 | 48.6 | 47.8 | 80.7 | 77.7 | 75.7 | | | |
| 18 | 61.0 | 52.0 | 47.9 | 89.9 | 81.1 | 76.4 | | | |
| 19 | 48.4 | 47.7 | 46.9 | 79.2 | 77.4 | 76.1 | | | |
| 20 | 48.6 | 47.8 | 47.0 | 79.0 | 77.3 | 75.4 | | | |
| 21 | 48.7 | 47.8 | 46.8 | 79.1 | 77.5 | 75.8 | | | |
| 22 | 48.6 | 47.8 | 47.2 | 78.7 | 77.2 | 75.6 | | | |
| 23 | 61.9 | 49.8 | 47.2 | 91.6 | 79.1 | 76.0 | | | |
| 24 | 59.4 | 49.0 | 46.7 | 88.2 | 78.7 | 74.9 | | | |
| 25 | 47.9 | 47.3 | 46.7 | 77.8 | 76.4 | 75.1 | | | |
| 26 | 67.0 | 56.5 | 47.3 | 96.5 | 85.3 | 75.5 | | | |
| 27 | 56.7 | 48.2 | 46.9 | 86.4 | 77.7 | 75.0 | | | |
| 28 | 48.1 | 47.5 | 46.8 | 78.1 | 76.5 | 75.0 | | | |
| 29 | 48.1 | 47.5 | 46.8 | 78.3 | 76.7 | 74.8 | | | |
| 30 | 48.0 | 47.4 | 46.8 | 78.4 | 76.7 | 75.3 | | | |
| 31 | 48.3 | 47.6 | 47.0 | 78.6 | 77.3 | 75.4 | | | |
| 月 間 | 67.0 | 48.8 | 46.7 | 96.5 | 78.1 | 74.8 | | | |
| 標 準 偏 差 | 2.5 | | | 2.5 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果(9)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 寺 間 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | | |
| 1 | 39.4 | 38.9 | 38.5 | 74.8 | 72.6 | 71.3 | | | |
| 2 | 40.3 | 39.5 | 38.6 | 75.9 | 73.9 | 72.0 | | ○ | |
| 3 | 40.0 | 39.3 | 38.6 | 74.5 | 72.8 | 71.3 | | ○ | |
| 4 | 40.0 | 39.3 | 38.7 | 74.2 | 72.7 | 71.2 | | | |
| 5 | 39.8 | 39.2 | 38.6 | 74.5 | 72.3 | 70.5 | | | |
| 6 | 40.3 | 39.3 | 38.6 | 74.8 | 72.8 | 70.8 | | | |
| 7 | 39.9 | 39.4 | 38.9 | 74.8 | 73.2 | 71.6 | | | |
| 8 | 40.1 | 39.5 | 39.0 | 75.3 | 73.5 | 70.6 | | | |
| 9 | 40.5 | 39.4 | 38.8 | 75.5 | 73.5 | 71.7 | | | |
| 10 | 43.0 | 39.8 | 39.0 | 77.8 | 73.9 | 72.1 | | ○ | |
| 11 | 39.8 | 39.2 | 38.7 | 74.4 | 72.7 | 71.4 | | | |
| 12 | 40.9 | 39.6 | 38.7 | 75.4 | 73.3 | 71.4 | | ○ | |
| 13 | 52.5 | 41.1 | 38.8 | 87.2 | 75.5 | 71.9 | 11.5 | ○ | |
| 14 | 39.8 | 39.0 | 38.4 | 75.1 | 73.0 | 70.8 | | | |
| 15 | 40.2 | 39.2 | 38.3 | 74.7 | 72.5 | 70.3 | | | |
| 16 | 39.9 | 39.1 | 38.5 | 74.1 | 72.6 | 70.4 | | ○ | |
| 17 | 42.1 | 39.6 | 38.6 | 75.8 | 73.0 | 71.3 | | ○ | |
| 18 | 49.0 | 42.4 | 39.0 | 83.4 | 76.1 | 71.9 | 11.0 | ○ | |
| 19 | 39.6 | 38.8 | 38.2 | 74.7 | 72.6 | 70.9 | | | |
| 20 | 39.3 | 38.8 | 38.2 | 74.6 | 72.5 | 70.8 | | | |
| 21 | 39.7 | 38.8 | 38.1 | 74.4 | 72.7 | 71.0 | | | |
| 22 | 39.5 | 38.7 | 37.9 | 74.6 | 72.4 | 70.5 | | ○ | |
| 23 | 51.3 | 40.6 | 38.1 | 86.1 | 74.1 | 70.7 | 19.5 | ○ | |
| 24 | 49.3 | 40.0 | 37.8 | 83.7 | 74.0 | 70.2 | 2.5 | ○ | |
| 25 | 39.0 | 38.4 | 37.9 | 73.4 | 71.6 | 69.9 | | | |
| 26 | 56.0 | 46.3 | 38.5 | 90.0 | 79.6 | 71.1 | 48.0 | ○ | |
| 27 | 46.3 | 39.2 | 37.9 | 80.9 | 72.9 | 70.3 | 0.5 | ○ | |
| 28 | 39.4 | 38.6 | 38.0 | 73.2 | 71.6 | 70.1 | | | |
| 29 | 39.6 | 38.7 | 38.0 | 74.1 | 71.8 | 70.3 | | | |
| 30 | 38.8 | 38.3 | 37.8 | 73.0 | 71.8 | 70.0 | | ○ | |
| 31 | 39.1 | 38.5 | 37.8 | 74.2 | 72.3 | 70.6 | | | |
| 月 間 | 56.0 | 39.6 | 37.8 | 90.0 | 73.2 | 69.9 | 93.0 | | |
| 標 準 偏 差 | 2.2 | | | 2.3 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.4 | | | 0.4 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果(10)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 江 島 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|------|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | | | |
| 1 | 33.7 | 33.2 | 32.7 | 65.1 | 63.7 | 62.2 | | | |
| 2 | 34.7 | 33.9 | 33.0 | 66.4 | 64.8 | 63.3 | | ○ | |
| 3 | 34.3 | 33.6 | 33.1 | 65.4 | 63.8 | 62.4 | | ○ | |
| 4 | 34.2 | 33.6 | 33.1 | 65.0 | 63.7 | 62.4 | | | |
| 5 | 34.4 | 33.6 | 33.0 | 64.6 | 63.4 | 62.1 | | | |
| 6 | 35.0 | 33.8 | 33.0 | 66.0 | 64.2 | 62.7 | | | |
| 7 | 34.4 | 33.7 | 33.1 | 65.5 | 64.3 | 63.1 | | | |
| 8 | 34.6 | 33.9 | 33.3 | 66.0 | 64.5 | 63.4 | | | |
| 9 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | 66.4 | 64.4 | 63.1 | | | |
| 10 | 35.8 | 34.0 | 33.2 | 67.8 | 64.7 | 63.4 | | ○ | |
| 11 | 34.0 | 33.5 | 32.9 | 64.9 | 63.6 | 62.2 | | | |
| 12 | 34.7 | 33.6 | 32.9 | 65.4 | 63.7 | 62.2 | | ○ | |
| 13 | 42.6 | 34.7 | 32.9 | 73.9 | 65.6 | 63.0 | 5.5 | ○ | |
| 14 | 34.1 | 33.4 | 32.9 | 65.8 | 63.8 | 62.2 | | | |
| 15 | 34.6 | 33.4 | 32.8 | 64.6 | 63.1 | 61.7 | | | |
| 16 | 34.5 | 33.6 | 32.8 | 65.1 | 63.6 | 62.1 | | ○ | |
| 17 | 35.6 | 33.9 | 33.4 | 65.1 | 63.8 | 62.8 | | ○ | |
| 18 | 44.1 | 37.2 | 33.3 | 74.4 | 67.4 | 62.6 | 11.0 | ○ | |
| 19 | 34.3 | 33.2 | 32.6 | 65.6 | 63.8 | 62.0 | | ○ | |
| 20 | 34.0 | 33.1 | 32.7 | 64.7 | 63.5 | 62.4 | | | |
| 21 | 34.7 | 33.4 | 32.3 | 65.3 | 63.8 | 62.1 | | | |
| 22 | 34.5 | 33.5 | 32.6 | 65.8 | 63.6 | 61.9 | | ○ | |
| 23 | 44.3 | 34.8 | 32.2 | 75.0 | 65.0 | 62.2 | 19.0 | ○ | |
| 24 | 42.8 | 34.3 | 32.3 | 73.1 | 64.9 | 61.5 | 3.0 | ○ | |
| 25 | 33.3 | 32.8 | 32.4 | 64.3 | 62.8 | 61.5 | | | |
| 26 | 48.9 | 40.4 | 32.9 | 78.2 | 70.3 | 62.5 | 41.5 | ○ | |
| 27 | 42.7 | 33.6 | 32.1 | 72.7 | 63.9 | 61.8 | 0.5 | ○ | |
| 28 | 33.5 | 32.8 | 32.2 | 64.4 | 62.8 | 61.2 | | ○ | |
| 29 | 33.8 | 32.9 | 32.2 | 64.2 | 63.0 | 61.3 | | | |
| 30 | 33.4 | 32.8 | 32.1 | 64.7 | 63.1 | 61.9 | | ○ | |
| 31 | 33.5 | 32.8 | 32.1 | 64.6 | 63.4 | 62.1 | | | |
| 月 間 | 48.9 | 33.9 | 32.1 | 78.2 | 64.2 | 61.2 | 80.5 | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.1 | | | | | |
| 欠測率(%) | 0.4 | | | 0.4 | | | | | |

令和4年度

表-3-1-3

3月における空間ガンマ線量率測定結果(11)

単位: nGy/h

| 局 項目 日 | 前 網 | | | | | | | 降水量 (mm) | 感 雨 有無 |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|--|-------------|-----------|
| | NaI(Tl) | | | 電 離 箱 | | | | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | | | |
| 1 | 55.4 | 55.0 | 54.4 | 84.6 | 83.1 | 81.1 | | | |
| 2 | 56.2 | 55.5 | 54.6 | 85.7 | 84.1 | 82.2 | | | |
| 3 | 56.1 | 55.4 | 54.8 | 84.6 | 83.2 | 81.6 | | | |
| 4 | 56.1 | 55.4 | 54.8 | 84.9 | 83.1 | 80.9 | | | |
| 5 | 56.1 | 55.3 | 54.6 | 84.6 | 82.8 | 81.6 | | | |
| 6 | 56.4 | 55.5 | 54.9 | 85.0 | 83.3 | 81.5 | | | |
| 7 | 56.3 | 55.7 | 54.9 | 85.5 | 83.9 | 82.6 | | | |
| 8 | 56.3 | 55.7 | 54.9 | 86.6 | 84.1 | 82.4 | | | |
| 9 | 56.6 | 55.6 | 54.8 | 85.9 | 84.0 | 82.5 | | | |
| 10 | 58.9 | 56.0 | 55.0 | 88.1 | 84.4 | 82.5 | | | |
| 11 | 56.2 | 55.4 | 54.6 | 84.9 | 83.1 | 80.9 | | | |
| 12 | 56.8 | 55.8 | 55.0 | 85.5 | 83.5 | 81.7 | | | |
| 13 | 68.3 | 56.9 | 54.1 | 96.4 | 85.3 | 81.5 | | | |
| 14 | 55.5 | 54.8 | 54.1 | 84.7 | 82.9 | 81.1 | | | |
| 15 | 56.3 | 55.1 | 54.2 | 84.8 | 82.4 | 80.3 | | | |
| 16 | 56.3 | 55.1 | 54.3 | 84.2 | 82.7 | 81.3 | | | |
| 17 | 57.3 | 55.4 | 54.8 | 85.4 | 83.1 | 81.3 | | | |
| 18 | 65.4 | 58.4 | 54.4 | 93.2 | 86.3 | 82.4 | | | |
| 19 | 55.2 | 54.5 | 54.0 | 84.5 | 82.8 | 81.5 | | | |
| 20 | 55.4 | 54.6 | 54.1 | 84.8 | 82.8 | 81.5 | | | |
| 21 | 55.6 | 54.8 | 53.8 | 84.7 | 83.0 | 80.5 | | | |
| 22 | 55.7 | 54.8 | 54.1 | 85.9 | 82.8 | 81.4 | | | |
| 23 | 68.7 | 56.6 | 54.0 | 96.9 | 84.6 | 81.2 | | | |
| 24 | 64.4 | 55.3 | 52.9 | 92.5 | 83.7 | 80.3 | | | |
| 25 | 54.6 | 54.0 | 53.3 | 83.0 | 81.6 | 80.2 | | | |
| 26 | 69.8 | 61.4 | 54.1 | 98.3 | 89.1 | 80.9 | | | |
| 27 | 61.8 | 54.5 | 53.2 | 90.4 | 82.6 | 80.1 | | | |
| 28 | 54.7 | 54.1 | 53.4 | 83.2 | 81.7 | 80.3 | | | |
| 29 | 54.8 | 54.2 | 53.5 | 83.5 | 82.0 | 80.6 | | | |
| 30 | 54.8 | 54.2 | 53.5 | 83.8 | 82.1 | 80.6 | | | |
| 31 | 54.9 | 54.3 | 53.8 | 84.6 | 82.5 | 80.8 | | | |
| 月 間 | 69.8 | 55.5 | 52.9 | 98.3 | 83.4 | 80.1 | | | |
| 標準偏差 | 2.1 | | | 2.2 | | | | | |
| 欠測率 (%) | 0.1 | | | 0.1 | | | | | |

令和4年度

(2) 海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表-3-2-1 1月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1号機 (A) | | | 1号機 (B) | | | 2号機 | | | 3号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 440 | 416 | 399 | 491 | 474 | 458 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 434 | 417 | 400 | 491 | 474 | 455 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 440 | 419 | 402 | 487 | 473 | 456 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 433 | 420 | 403 | 491 | 473 | 456 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 436 | 417 | 399 | 485 | 472 | 456 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 432 | 418 | 402 | 491 | 473 | 454 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 457 | 426 | 401 | 492 | 477 | 463 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 444 | 426 | 403 | 495 | 477 | 459 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 446 | 424 | 410 | 499 | 477 | 456 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 446 | 422 | 406 | 494 | 476 | 461 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 436 | 417 | 400 | 493 | 475 | 455 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 429 | 416 | 401 | 496 | 475 | 457 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 433 | 415 | 402 | 496 | 478 | 459 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 442 | 420 | 400 | 503 | 484 | 466 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 447 | 421 | 405 | 499 | 481 | 465 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 436 | 419 | 406 | 504 | 478 | 462 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 431 | 416 | 398 | 494 | 474 | 453 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 433 | 414 | 395 | 491 | 468 | 451 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 429 | 412 | 395 | 482 | 462 | 439 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 436 | 416 | 401 | 490 | 467 | 449 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 435 | 415 | 401 | 489 | 467 | 449 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 432 | 415 | 396 | 482 | 469 | 453 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 441 | 417 | 400 | 487 | 473 | 457 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 439 | 424 | 405 | 499 | 480 | 460 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 440 | 424 | 399 | 495 | 476 | 462 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 437 | 422 | 405 | 489 | 473 | 455 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 436 | 421 | 402 | 502 | 474 | 456 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 436 | 420 | 402 | 494 | 476 | 460 |
| 29 | - | - | - | - | - | - | 435 | 418 | 398 | 489 | 474 | 453 |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 439 | 420 | 400 | 493 | 476 | 456 |
| 31 | - | - | - | - | - | - | 430 | 417 | 400 | 488 | 472 | 453 |
| 月間 | - | - | - | - | - | - | 457 | 419 | 395 | 504 | 474 | 439 |
| 標準偏差 | - | | | - | | | 8 | | | 8 | | |
| 欠測率(%) | 100.0 | | | 100.0 | | | 0.8 | | | 0.8 | | |

- : 有効データ数が1日または1月の半数に満たないこと（日または月欠測）を示す。

(注) 1号機放水口モニター (A)、(B) の月欠測及び1月1日～1月31日の欠測は、1号機流路縮小工事による放水路内の水位低下に伴い、本設設備での測定ができないことによるものである。

令和4年度

表-3-2-2

2月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|----|---------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1号機 (A) | | | 1号機 (B) | | | 2号機 | | | 3号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 436 | 419 | 400 | 491 | 476 | 453 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 436 | 419 | 399 | 492 | 474 | 458 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 435 | 418 | 397 | 484 | 470 | 456 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 434 | 418 | 402 | 495 | 474 | 453 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 435 | 416 | 400 | 488 | 474 | 454 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489 | 474 | 458 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 424 | 412 | 400 | 489 | 470 | 453 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 433 | 415 | 384 | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 426 | 412 | 398 | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 436 | 418 | 397 | 491 | 468 | 450 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 442 | 416 | 394 | 492 | 471 | 453 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 432 | 415 | 399 | 493 | 473 | 452 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 439 | 419 | 400 | 493 | 477 | 461 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 438 | 419 | 401 | 495 | 475 | 455 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 438 | 417 | 403 | 489 | 470 | 446 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 436 | 418 | 400 | 495 | 470 | 450 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 432 | 416 | 396 | 488 | 469 | 450 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 432 | 415 | 397 | 496 | 473 | 454 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 448 | 421 | 401 | 500 | 480 | 458 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 437 | 418 | 399 | 491 | 474 | 458 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 431 | 416 | 394 | 491 | 469 | 445 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 437 | 414 | 394 | 489 | 468 | 451 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 432 | 415 | 391 | 486 | 469 | 450 |
| 24 | - | - | - | - | - | - | 437 | 416 | 399 | 486 | 470 | 448 |
| 25 | - | - | - | - | - | - | 432 | 416 | 401 | 492 | 471 | 452 |
| 26 | - | - | - | - | - | - | 432 | 415 | 401 | 486 | 468 | 450 |
| 27 | - | - | - | - | - | - | 430 | 413 | 396 | 480 | 464 | 441 |
| 28 | - | - | - | - | - | - | 425 | 412 | 395 | 486 | 466 | 448 |
| 月間 | - | - | - | - | - | - | 448 | 416 | 384 | 500 | 471 | 441 |
| 標準偏差 | - | | | - | | | 7 | | | 8 | | |
| 欠測率(%) | 100.0 | | | 100.0 | | | 4.6 | | | 5.1 | | |

-：有効データ数が1日または1月の半数に満たないこと（日または月欠測）を示す。

(注) 1号機放水口モニター（A）、（B）の月欠測及び2月1日～2月28日の欠測は、1号機流路縮小工事による放水路内の水位低下に伴い、本設備での測定ができないことによるものである。

2号機放水口モニターの2月6日の日欠測は、定期点検によるものである。

3号機放水口モニターの2月8日～9日の日欠測は、定期点検によるものである。

令和4年度

表-3-2-3

3月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目 日 | 放水口モニター | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1号機 (A) | | | 1号機 (B) | | | 2号機 | | | 3号機 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 436 | 414 | 399 | 491 | 471 | 451 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 432 | 416 | 397 | 489 | 472 | 449 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 428 | 413 | 400 | 486 | 468 | 449 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 427 | 412 | 397 | 483 | 468 | 456 |
| 5 | - | - | - | - | - | - | 429 | 414 | 399 | 488 | 467 | 453 |
| 6 | - | - | - | - | - | - | 432 | 413 | 394 | 489 | 471 | 450 |
| 7 | - | - | - | - | - | - | 428 | 412 | 397 | 487 | 469 | 452 |
| 8 | - | - | - | - | - | - | 432 | 411 | 394 | 489 | 471 | 448 |
| 9 | - | - | - | - | - | - | 428 | 411 | 395 | 492 | 471 | 454 |
| 10 | - | - | - | - | - | - | 427 | 412 | 397 | 497 | 473 | 447 |
| 11 | - | - | - | - | - | - | 430 | 411 | 394 | 493 | 467 | 445 |
| 12 | - | - | - | - | - | - | 426 | 409 | 392 | 483 | 466 | 449 |
| 13 | - | - | - | - | - | - | 433 | 414 | 397 | 491 | 471 | 455 |
| 14 | - | - | - | - | - | - | 428 | 410 | 393 | 484 | 464 | 430 |
| 15 | - | - | - | - | - | - | 427 | 406 | 383 | 475 | 459 | 441 |
| 16 | - | - | - | - | - | - | 424 | 408 | 391 | 495 | 466 | 444 |
| 17 | - | - | - | - | - | - | 425 | 407 | 390 | 479 | 464 | 442 |
| 18 | - | - | - | - | - | - | 428 | 408 | 385 | 484 | 466 | 441 |
| 19 | - | - | - | - | - | - | 429 | 409 | 390 | 493 | 466 | 447 |
| 20 | - | - | - | - | - | - | 432 | 410 | 392 | 480 | 465 | 447 |
| 21 | - | - | - | - | - | - | 427 | 409 | 392 | 490 | 468 | 446 |
| 22 | - | - | - | - | - | - | 423 | 407 | 392 | 484 | 470 | 452 |
| 23 | - | - | - | - | - | - | 431 | 409 | 394 | 501 | 473 | 450 |
| 24 | 371 | 328 | 301 | 368 | 316 | 291 | 433 | 411 | 392 | 500 | 473 | 445 |
| 25 | 362 | 337 | 317 | 346 | 321 | 305 | 425 | 407 | 388 | 476 | 461 | 444 |
| 26 | 377 | 349 | 332 | 361 | 332 | 312 | 433 | 411 | 390 | 505 | 468 | 449 |
| 27 | 394 | 365 | 342 | 373 | 348 | 327 | 423 | 408 | 389 | 485 | 466 | 443 |
| 28 | 379 | 351 | 333 | 359 | 334 | 317 | 418 | 405 | 392 | 475 | 458 | 443 |
| 29 | 415 | 385 | 354 | 403 | 368 | 335 | 417 | 403 | 379 | 474 | 459 | 438 |
| 30 | 402 | 384 | 361 | 381 | 363 | 347 | 427 | 406 | 391 | 484 | 467 | 444 |
| 31 | 387 | 370 | 352 | 367 | 349 | 329 | 428 | 410 | 391 | 490 | 474 | 455 |
| 月間 | <u>415</u> | <u>359</u> | <u>301</u> | <u>403</u> | <u>341</u> | <u>291</u> | 436 | 410 | 379 | 505 | 467 | 430 |
| 標準偏差 | 22 | | | 21 | | | 7 | | | 9 | | |
| 欠測率(%) | 74.2 | | | 74.2 | | | 1.7 | | | 1.5 | | |

-：有効データ数が1日または1月の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

(注) 1号機放水口モニター (A)、(B) の月欠測及び3月1日～3月23日の欠測は、1号機流路縮小工事による放水路内の水位低下に伴い、本設備での測定ができないことによるものである。

有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値扱いとし、下線部で示す。

令和4年度

(参考) 1号機仮設放水口モニターによる海水(放水)中の全ガンマ線計数率測定結果

単位: cpm

| 項目 日 | 仮設放水口モニター | | | | | | | | |
|---------|-----------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
| | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 | 最大 | 平均 | 最小 |
| 1 | 325 | 308 | 294 | 396 | 371 | 330 | 383 | 349 | 318 |
| 2 | 321 | 308 | 293 | 408 | 380 | 336 | 377 | 344 | 314 |
| 3 | 320 | 308 | 295 | 404 | 373 | 349 | 357 | 334 | 313 |
| 4 | 948 | 451 | 291 | 411 | 371 | 333 | 348 | 332 | 301 |
| 5 | 392 | 350 | 313 | 384 | 366 | 342 | 348 | 331 | 306 |
| 6 | 777 | 442 | 299 | 389 | 365 | 338 | 349 | 333 | 313 |
| 7 | 526 | 410 | 356 | 384 | 359 | 319 | 352 | 333 | 302 |
| 8 | 427 | 383 | 339 | 402 | 369 | 340 | 360 | 335 | 310 |
| 9 | 409 | 372 | 340 | 423 | 372 | 334 | 375 | 343 | 315 |
| 10 | 422 | 373 | 330 | 458 | 383 | 340 | 367 | 341 | 309 |
| 11 | 428 | 374 | 329 | 434 | 400 | 376 | 353 | 336 | 310 |
| 12 | 406 | 372 | 324 | 417 | 389 | 360 | 353 | 334 | 312 |
| 13 | 404 | 366 | 335 | 432 | 395 | 368 | 360 | 335 | 307 |
| 14 | 393 | 367 | 338 | 456 | 396 | 374 | 421 | 342 | 306 |
| 15 | 393 | 355 | 323 | 403 | 382 | 355 | 425 | 332 | 273 |
| 16 | 389 | 354 | 318 | 426 | 386 | 349 | 407 | 327 | 284 |
| 17 | 379 | 343 | 313 | 434 | 398 | 372 | 389 | 327 | 275 |
| 18 | 379 | 351 | 321 | 428 | 402 | 366 | 395 | 380 | 362 |
| 19 | 371 | 340 | 315 | - | - | - | 428 | 385 | 367 |
| 20 | 384 | 346 | 316 | 1004 | 511 | 342 | 473 | 411 | 369 |
| 21 | 395 | 347 | 309 | 889 | 355 | 289 | 464 | 420 | 392 |
| 22 | 371 | 341 | 320 | 770 | 439 | 347 | 457 | 425 | 402 |
| 23 | 393 | 353 | 320 | 388 | 360 | 334 | 476 | 430 | 402 |
| 24 | 393 | 352 | 319 | 377 | 352 | 321 | 480 | 426 | 399 |
| 25 | 409 | 345 | 320 | 376 | 349 | 320 | 482 | 419 | 396 |
| 26 | 407 | 354 | 314 | 364 | 345 | 314 | 454 | 421 | 390 |
| 27 | 435 | 376 | 317 | 357 | 339 | 316 | 468 | 425 | 404 |
| 28 | 405 | 355 | 319 | 369 | 334 | 311 | 498 | 437 | 404 |
| 29 | 403 | 354 | 320 | | | | - | - | - |
| 30 | 433 | 383 | 324 | | | | - | - | - |
| 31 | 405 | 370 | 341 | | | | - | - | - |
| 月間 | 948 | 360 | 291 | 1004 | 353 | 289 | 498 | 334 | 273 |
| 標準偏差 | 54 | | | 53 | | | 45 | | |
| 欠測率(%) | 0.4 | | | 6.5 | | | 9.5 | | |

- : 有効データ数が1日または1月の半数に満たないこと(日または月欠測)を示す。

(注) 1号機流路縮小工事による放水路内の水位低下に伴い、本設備での測定ができないため、令和4年7月7日~令和5年3月23日の期間、仮設放水口モニターによる代替測定を実施し、令和5年3月24日~3月29日の期間は、本設備と並行測定を実施した。2月19日の日欠測は、構内配電線停電作業によるものである。

令和4年度

(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表-3-3 (1) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果 (宮城県調査分)

単位: mGy/90日

| 調査機関 | 地点番号 | 測定地点名 | 令和4年度 第4四半期 | 前年度までの測定値 ^{*1} 最小値～最大値(参考) |
|------|-------|---------------------|----------------|--|
| | | | | (上段) S56年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～R3年度 ^{*2} |
| 宮城 | MP-1 | 出島 ^{*3} | 0.13 | 0.12 ~ 0.17 0.14 ~ 0.20 |
| | MP-2 | 尾浦 ^{*4} | 0.13 | 0.11 ~ 0.15 0.14 ~ 0.17 |
| | MP-3 | 桐ヶ崎 ^{*3} | 0.12 | 0.10 ~ 0.14 0.13 ~ 0.16 |
| | MP-4 | 高白 ^{*3} | 0.12 | 0.10 ~ 0.14 0.12 ~ 0.18 |
| | MP-5 | 大石原 ^{*3} | 0.13 | 0.13 ~ 0.16 0.14 ~ 0.19 |
| | MP-6 | 野々浜 ^{*3} | 0.14 | 0.12 ~ 0.17 0.15 ~ 0.19 |
| | MP-7 | 大谷川 ^{*3} | 0.14 | 0.11 ~ 0.14 0.15 ~ 0.17 |
| | MP-8 | 十八成浜 ^{*3} | 0.14 | — 0.15 ~ 0.17 ^{*5} |
| | MP-9 | 泊浜 | 0.14 | 0.15 ~ 0.21 0.14 ~ 0.21 |
| | MP-10 | 桃浦 ^{*3} | 0.12 | 0.10 ~ 0.12 0.12 ~ 0.19 |
| 県 | MP-11 | 小網倉 ^{*3} | 0.19 | 0.12 ~ 0.17 0.18 ~ 0.21 |
| | MP-12 | 大原浜 | 0.11 | 0.11 ~ 0.15 0.12 ~ 0.17 |
| | MP-13 | 女川MS | 0.12 | 0.10 ~ 0.13 0.12 ~ 0.15 |
| | MP-14 | 飯子浜MS ^{*4} | 0.14 | 0.14 ~ 0.17 0.14 ~ 0.22 |
| | MP-15 | 小屋取MS | 0.14 | 0.13 ~ 0.17 0.14 ~ 0.20 |
| | MP-16 | 寄磯MS | 0.14 | 0.12 ~ 0.17 0.15 ~ 0.22 |
| | MP-17 | 鮫浦MS | 0.16 | 0.13 ~ 0.17 0.16 ~ 0.17 ^{*6} |
| | MP-18 | 谷川MS ^{*4} | 0.15 | 0.12 ~ 0.16 0.16 ~ 0.20 |
| | MP-19 | 荻浜MS ^{*4} | 0.14 | 0.15 ~ 0.17 0.15 ~ 0.20 |

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。

なお、昭和56年度～平成22年度第3四半期測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が消失し欠測となった。また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間がある。

*3 令和3年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

*4 令和4年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

*5 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

*6 令和元年度第1四半期から測定を再開した。

表-3-3 (2) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果 (東北電力調査分)

単位：mGy/90日

| 調査機関 | 地点番号 | 測定地点名 | 令和4年度 第4四半期 | 前年度までの測定値*1 |
|------------------|-------|-------|----------------|--|
| | | | | 最小値～最大値(参考) (上段) S56年度～H22年度第3四半期 (下段) H22年度第4四半期～R3年度 |
| 東 北 電 力 | MP-20 | 小屋取 | 0.16 | 0.14 ～ 0.17 0.15 ～ 0.38 |
| | MP-21 | 牧浜 | 0.13 | — 0.13 ～ 0.14 *2 |
| | MP-22 | 横浦 | 0.17 | 0.12 ～ 0.15 0.15 ～ 0.26 |
| | MP-23 | 女川 | 0.13 | 0.11 ～ 0.15 0.13 ～ 0.21 |
| | MP-24 | 竹浦 | 0.13 | 0.11 ～ 0.15 0.12 ～ 0.17 |
| | MP-25 | 寄磯 | 0.16 | 0.13 ～ 0.18 0.15 ～ 0.22 |
| | MP-26 | 鮫浦 | 0.14 | 0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.25 |
| | MP-27 | 谷川 | 0.15 | 0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.23 |
| | MP-28 | 荻浜 | 0.18 | 0.13 ～ 0.17 0.14 ～ 0.31 |
| | MP-29 | 塚浜MS | 0.16 | 0.15 ～ 0.18 0.16 ～ 0.41 |
| | MP-30 | 寺間MS | 0.15 | 0.13 ～ 0.18 0.15 ～ 0.37 |
| | MP-31 | 江島MS | 0.14 | 0.11 ～ 0.16 0.14 ～ 0.34 |
| | MP-32 | 前網MS | 0.18 | 0.17 ～ 0.23 0.18 ～ 0.58 |

*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。
なお、昭和56年度～平成26年度測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

*2 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

(4) 移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表-3-4 (1) 宮城県調査分

単位: nGy/h

| 調査年月日 | | R5年3月6日 | |
|-------|------------------------|---------|--|
| 天候 | | 曇りのち晴れ | |
| No | 地点名 | 測定値 | 前年度までの測定値*1 最小値～最大値(参考) |
| | | | (上段) S60年度～H22年度第3四半期 (下段) H24年度～R3年度*2 |
| 1 | 女川駅前 | 29.6 | 33.9 ～ 42.6 28.2 ～ 46.8 |
| 2 | コバルトライン入口 | 34.6 | 25.2 ～ 35.7 27.5 ～ 46.4 |
| 3 | コバルトライン料金所跡 | 35.5 | 24.3 ～ 35.7 32.9 ～ 53.3 |
| 4 | 大六天駐車場 | 33.0 | 22.1 ～ 34.8 31.6 ～ 50.9 |
| 5 | コバルトライン横浦西 | 45.0 | 27.5 ～ 39.2 42.7 ～ 66.5 |
| 6 | コバルトライン大石原西 | 46.8 | 31.8 ～ 49.7 45.2 ～ 78.1 |
| 7 | コバルトライン野々浜西 | 56.3 | 42.9 ～ 61.8 53.1 ～ 86.5 |
| 8 | コバルトライン小積インター | 65.3 | 38.3 ～ 55.8 63.4 ～ 133.0 |
| 9 | コバルトライン小積展望所 | 38.9 | 27.0 ～ 38.2 37.4 ～ 50.5 |
| 10 | コバルトライン大谷川林道 | 47.0 | 27.0 ～ 36.8 45.3 ～ 77.2 |
| 11 | コバルトライン大原インター | 45.3 | 28.7 ～ 46.8 42.6 ～ 76.8 |
| 12 | 水産技術総合センター 旧養殖生産部構内 | 43.8 | 27.0 ～ 39.4 34.5 ～ 54.4 |
| 13 | 旧大谷川ポンプ小屋付近 | 44.7 | 27.0 ～ 39.8 40.7 ～ 54.2 |
| 14 | 宮城県漁業協同組合 旧鮫浦支所前 | 42.7 | 24.7 ～ 37.4 37.6 ～ 48.2 |
| 15 | 付替県道牡鹿側交差点 | 45.3 | 28.6 ～ 44.4 41.0 ～ 77.3 |
| 16 | 発電所牡鹿ゲート | 40.8 | 24.4 ～ 42.6 37.7 ～ 78.0 |
| 17 | 寄磯小学校入口 | 47.1 | 33.9 ～ 44.8 45.6 ～ 73.1 |
| 18 | 東北電力PRセンター前 | 36.6 | 24.7 ～ 35.7 33.9 ～ 56.0 |
| 19 | 小屋取駐車場 | 33.2 | 24.6 ～ 35.7 33.6 ～ 47.4 |
| 20 | 旧夏浜海水浴場前 | 36.1 | 23.5 ～ 33.1 34.2 ～ 52.8 |
| 21 | 旧飯子浜バス停前 | 32.3 | 20.0 ～ 31.5 29.6 ～ 50.6 |
| 22 | 野々浜旧六小・四中前 | 47.1 | 27.0 ～ 43.1 40.3 ～ 63.0 |
| 23 | 横浦入口 | 37.6 | 26.1 ～ 37.3 32.0 ～ 49.1 |
| 24 | 高白 | 33.6 | 23.5 ～ 33.2 32.3 ～ 61.4 |

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。
また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表-3-4(2) 東北電力調査分

単位：nGy/h

| 調査年月日 | | R5年2月7日 | | |
|-------|---------------------------|---------|---------------------------------------|-----------------|
| 天候 | | 晴れ | | |
| No | 地点名 | 測定値 | 前年度までの測定値 ¹ 最小値～最大値(参考) | |
| | | | (上段) S60年度～H22年度 | (下段) H23年度～R3年度 |
| 1 | 野々浜県道交差点 | 34.7 *2 | 33.1 ~ 47.9 31.2 ~ 73.9 | |
| 2 | 大石原入口 | 47.4 | 42.9 ~ 54.8 45.2 ~ 114.1 | |
| 3 | 横浦入口 | 36.7 *2 | 26.1 ~ 35.7 33.9 ~ 102.0 | |
| 4 | 高白入口 | 29.9 *2 | 28.7 ~ 38.3 28.0 ~ 102.4 | |
| 5 | 桐ヶ崎 | 31.3 *2 | 20.0 ~ 29.6 28.1 ~ 51.7 | |
| 6 | 竹浦 | 32.9 *2 | 25.2 ~ 35.7 30.4 ~ 54.8 | |
| 7 | 飯子浜入口 | 39.4 | 31.3 ~ 45.2 38.6 ~ 79.1 | |
| 8 | 小積防波堤付近 | 41.0 | 29.6 ~ 45.6 *3 39.2 ~ 110.7 | |
| 9 | 荻浜 | 36.3 *2 | 30.5 ~ 40.1 33.7 ~ 67.8 | |
| 10 | 発電所女川ゲート | 36.0 | 31.8 ~ 40.9 33.9 ~ 101.6 | |
| 11 | 付替県道第四駐車場 | 34.3 | 29.0 ~ 47.0 33.3 ~ 123.3 | |
| 12 | 発電所牡鹿ゲート | 32.1 | 25.2 ~ 33.3 30.6 ~ 100.7 | |
| 13 | 寄磯岸壁 | 36.2 *2 | 24.7 ~ 31.3 34.0 ~ 53.4 | |
| 14 | 鮫浦MP前 | 34.1 *2 | 32.2 ~ 45.2 32.2 ~ 92.9 | |
| 15 | 大谷川ポンプ小屋前 | 35.5 *2 | 31.3 ~ 43.5 34.1 ~ 71.4 | |
| 16 | 水産技術総合センター 旧養殖生産部前(谷川) | 43.0 *2 | 30.7 ~ 41.8 42.4 ~ 101.3 | |
| 17 | 泊コミュニティセンター付近 | 52.9 | 44.5 ~ 59.2 50.7 ~ 107.0 | |

*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

*3 平成9年度第1四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

(5) 環境試料の核種分析結果

イ ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表-3-5-1 月間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m²

| 調査機関 | | 宮 城 県 | | | | | |
|--------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 試料名 | | 降 下 物 | | | | | |
| 採取地点 | | 女川町浦宿浜 (女川オフサイトセンター) * | | | 仙台市宮城野区幸町 (環境放射線監視センター) | | |
| 採取期間 | | R5.1.5 ~ R5.2.1 | R5.2.1 ~ R5.3.1 | R5.3.1 ~ R5.4.4 | R5.1.5 ~ R5.2.1 | R5.2.1 ~ R5.3.1 | R5.3.1 ~ R5.4.4 |
| 対象核種 | Mn-54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-58 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Fe-59 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-134 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-137 | ND | ND | 0.21±0.03 | 0.19±0.02 | 0.45±0.03 | 1.15±0.04 |
| 天然核種 | Be-7 | 18.1±0.5 | 36.2±0.6 | 64.3±0.7 | 21.1±0.5 | 42.0±0.6 | 52.2±0.7 |
| | K-40 | ND | ND | 1.7±0.4 | (1.1) | ND | (1.1) |
| 試料採取面積(m ²) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 蒸発残渣量(g/m ²) | | 1.4 | 1.8 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 4.4 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備 考 | | | | | | | 対照地点 |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

* 令和3年4月1日以降、採取場所を女川町浦宿浜地内の女川宿舎から女川オフサイトセンターに変更している。

表-3-5-2 月間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m²

| 調査機関 | | 東 北 電 力 | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 試料名 | | 降 下 物 | | | | | |
| 採取地点 | | 小 屋 取 | | | 牡 鹿 ゲ ー ト | | |
| 採取期間 | | R5.1.4 ~ R5.2.1 | R5.2.1 ~ R5.3.1 | R5.3.1 ~ R5.4.3 | R5.1.4 ~ R5.2.1 | R5.2.1 ~ R5.3.1 | R5.3.1 ~ R5.4.3 |
| 対象核種 | Mn-54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-58 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Fe-59 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-60 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-134 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-137 | 0.27±0.02 | 0.15±0.02 | 0.28±0.02 | 0.13±0.02 | 0.18±0.02 | 0.36±0.02 |
| 天然核種 | Be-7 | 18.6±0.3 | 52.8±0.5 | 92.0±0.6 | 16.9±0.3 | 41.1±0.5 | 84.9±0.6 |
| | K-40 | ND | (0.60) | 2.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.5±0.2 | 2.8±0.2 |
| 試料採取面積(m ²) | | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 蒸発残渣量(g/m ²) | | 1.2 | 1.7 | 5.9 | 2.6 | 3.3 | 7.5 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備 考 | | | | | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-5-3 四半期間降下物の核種分析結果

単位：Bq/m²

| 調査機関 | | 宮 城 県 | | | 東 北 電 力 | |
|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 試料名 | | 降 下 物 | | | | |
| | | 雨水・ちり | | | | |
| 採取地点 | | 飯子浜 | 鮫浦 | 谷川浜 | 塚浜 | 付替県道 |
| 採取期間 | | R5.1.5 ～ R5.4.4 | R5.1.5 ～ R5.4.4 | R5.1.5 ～ R5.4.4 | R5.1.4 ～ R5.4.3 | R5.1.4 ～ R5.4.3 |
| 対象核種 | Mn-54 | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co-58 | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Fe-59 | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co-60 | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-134 | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-137 | 0.38±0.05 | 0.34±0.05 | 0.30±0.06 | 0.52±0.05 | 0.54±0.05 |
| 天然核種 | Be-7 | 99±1 | 115±1 | 122±2 | 119±1 | 95±1 |
| | K-40 | 2.8±0.7 | (2.0) | (3.0) | 2.3±0.5 | 5.4±0.6 |
| 試料採取面積(m ²) | | 0.1886 | 0.1886 | 0.1886 | 0.173 | 0.173 |
| 蒸発残渣量(g/m ²) | | 6.3 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 8.8 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備 考 | | | | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表-3-5-4 陸水の核種分析結果

単位：mBq/L

| 調査機関 | | 宮 城 県 | | 東 北 電 力 |
|---------|--------|---------|---------|---------|
| 試料名 | | 陸 水 | | |
| | | 水道原水 | | |
| 採取地点 | | 女川浜 | 前網 | 針浜 |
| 採取月日 | | R5.1.13 | R5.1.13 | R5.3.2 |
| 対象核種 | Mn-54 | N D | N D | N D |
| | Co-58 | N D | N D | N D |
| | Fe-59 | N D | N D | N D |
| | Co-60 | N D | N D | N D |
| | Cs-134 | N D | N D | N D |
| | Cs-137 | N D | N D | N D |
| 天然核種 | Be-7 | 35±5 | 51±6 | N D |
| | K-40 | (18) | (19) | 16±4 |
| 試料量(L) | | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備 考 | | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ () 書きで示す。

表-3-5-5 浮遊じんの核種分析結果(1)

単位: mBq/m³

| 調査機関 | | 宮 城 県 | | | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 試料名 | | 浮遊じん | | | | | |
| 採取地点 | | 女川MS | | | 寄磯MS | | |
| 採取期間 | | R4. 12. 26 ~ R5. 2. 1 | R5. 2. 1 ~ R5. 2. 28 | R5. 2. 28 ~ R5. 3. 30 | R4. 12. 26 ~ R5. 2. 1 | R5. 2. 1 ~ R5. 2. 28 | R5. 2. 28 ~ R5. 3. 30 |
| 対象核種 | Mn- 54 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co- 58 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Fe- 59 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co- 60 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-134 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-137 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| 天然核種 | Be- 7 | 3.5±0.1 | 4.5±0.1 | 4.4±0.1 | 3.5±0.1 | 4.6±0.1 | 4.6±0.1 |
| | K - 40 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| 試料量(m ³) | | 1504 | 1109 | 1180 | 1598 | 1186 | 1282 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | | | | | |

表-3-5-6 浮遊じんの核種分析結果(2)

単位: mBq/m³

| 調査機関 | | 東 北 電 力 | | | | | |
|----------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 試料名 | | 浮遊じん | | | | | |
| 採取地点 | | 塚浜MS | | | 前網MS | | |
| 採取期間 | | R5. 1. 4 ~ R5. 2. 1 | R5. 2. 1 ~ R5. 3. 1 | R5. 3. 1 ~ R5. 4. 3 | R5. 1. 4 ~ R5. 2. 1 | R5. 2. 1 ~ R5. 3. 1 | R5. 3. 1 ~ R5. 4. 3 |
| 対象核種 | Mn- 54 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co- 58 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Fe- 59 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Co- 60 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-134 | N D | N D | N D | N D | N D | N D |
| | Cs-137 | N D | N D | N D | N D | N D | (0.0037) |
| 天然核種 | Be- 7 | 2.42±0.03 | 2.82±0.03 | 3.25±0.03 | 3.25±0.04 | 3.83±0.04 | 4.51±0.04 |
| | K - 40 | N D | N D | (0.048) | N D | N D | N D |
| 試料量(m ³) | | 5958 | 6029 | 7047 | 5988 | 5969 | 6748 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | | | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-5-7 浮遊じんの核種分析結果 (3)

単位：mBq/m³

| | | | |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 調査機関 | | 東北電力 | |
| 試料名 | | 浮遊じん | |
| 採取地点 | | 寺間MS | 江島MS |
| 採取期間 | | R4.12.27 ～ R5.3.28 | R4.12.27 ～ R5.3.29 |
| 対象核種 | Mn-54 | N D | N D |
| | Co-58 | N D | N D |
| | Fe-59 | N D | N D |
| | Co-60 | N D | N D |
| | Cs-134 | N D | N D |
| | Cs-137 | N D | N D |
| 天然核種 | Be-7 | 2.73±0.02 | 2.67±0.02 |
| | K-40 | N D | N D |
| 試料量(m ³) | | 19894 | 19210 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | |

表-3-5-8 指標植物の核種分析結果

単位：Bq/kg生

| | | | |
|----------|--------|-------------|--|
| 調査機関 | | 東北電力 | |
| 試料名 | | 松葉 | |
| 採取地点 | | 小屋取 | |
| 採取月日 | | R5.2.17 | |
| 対象核種 | Mn-54 | N D | |
| | Co-58 | N D | |
| | Fe-59 | N D | |
| | Co-60 | N D | |
| | Cs-134 | N D | |
| | Cs-137 | 0.259±0.010 | |
| 天然核種 | Be-7 | 33.1±0.2 | |
| | K-40 | 60.3±0.5 | |
| 試料量(kg生) | | 2.00 | |
| 測定時間(秒) | | 80000 | |
| 備考 | | | |

表-3-5-9 魚介類の核種分析結果

単位：Bq/kg生

| | | | |
|----------|--------|-------------|--|
| 調査機関 | | 東北電力 | |
| 試料名 | | マガキ 軟体部 | |
| 採取地点 | | 飯子浜 | |
| 採取月日 | | R5.1.17 | |
| 対象核種 | Mn-54 | N D | |
| | Co-58 | N D | |
| | Fe-59 | N D | |
| | Co-60 | N D | |
| | Cs-134 | N D | |
| | Cs-137 | 0.050±0.008 | |
| 天然核種 | Be-7 | 0.71±0.05 | |
| | K-40 | 70.0±0.5 | |
| 試料量(kg生) | | 2.00 | |
| 測定時間(秒) | | 80000 | |
| 備考 | | | |

表-3-5-10 海水の核種分析結果

単位：mBq/L

| 調査機関 | | 宮城県 | | 東北電力 | | |
|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| 試料名 | | 海水 | | | | |
| | | 表層水 | | | | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | | 放水口付近 | | 取水口付近 |
| 採取月日 | | R5.2.13 | R5.3.14 | R5.1.27 | R5.1.27 | R5.1.27 |
| 処理方法 | | 迅速法 | 迅速法 | 共沈法 | 迅速法 | 共沈法 |
| 対象核種 | Mn-54 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-58 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Fe-59 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Co-60 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-134 | ND | ND | ND | ND | ND |
| | Cs-137 | ND | ND | 2.8±0.6 | ND | (2.2) |
| 天然核種 | Be-7 | ND | ND | | ND | |
| | K-40 | 10900±500 | 11000±400 | | 12200±400 | |
| 参考核種 | I-131 | ND | ND | | ND | |
| 試料量(L) | | 2.0 | 2.0 | 20.0 | 2.0 | 20.0 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-5-11 海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

| 調査機関 | | 東北電力 | |
|----------|--------|---------|----------|
| 試料名 | | 海底土 | |
| | | 表層土 | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | 取水口付近 |
| 採取月日 | | R5.1.27 | R5.1.27 |
| 対象核種 | Mn-54 | ND | ND |
| | Co-58 | ND | ND |
| | Fe-59 | ND | ND |
| | Co-60 | ND | ND |
| | Cs-134 | ND | (0.49) |
| | Cs-137 | ND | 10.6±0.3 |
| 天然核種 | Be-7 | ND | 9.1±1.7 |
| | K-40 | 477±6 | 614±8 |
| 試料量(g乾土) | | 156 | 144 |
| 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-5-12 指標海産物の核種分析結果(1)

単位: Bq/kg生

| 調査機関 | | 宮城県 | | | 東北電力 | | | |
|------|----------|----------|--|--|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| 試料名 | | エゾノネジモク | | | | | | |
| | | 除付着器 | | | | | | |
| 採取地点 | | 放水口付近 | 牡鹿半島北側 | 牡鹿半島西側 | 前面海域 | 周辺海域 | 牡鹿半島南側 | |
| 採取月日 | | R5.2.20 | R5.2.1 | R5.2.1 | R5.2.21 | R5.2.24 | R5.2.22 | |
| 灰化法 | 対象核種 | Mn-54 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | Co-58 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | Fe-59 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | Co-60 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | Cs-134 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | Cs-137 | ND | 0.14±0.03 | 0.18±0.04 | (0.059) | (0.054) | (0.059) |
| | 天然核種 | Be-7 | 1.4±0.3 | ND | ND | 0.68±0.10 | 0.54±0.10 | 2.3±0.1 |
| | | K-40 | 269±2 | 334±2 | 265±2 | 248±1 | 251±1 | 265±1 |
| | 試料量(kg生) | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| | 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 迅速法 | 参考核種 | I-131 | ND | ND | ND | ND | ND | |
| | | 試料量(kg生) | 1.25 | 1.59 | 1.69 | 1.76 | 1.66 | 1.77 |
| | 測定時間(秒) | | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 備考 | | | 対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.16±0.04 | 対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137: 0.16±0.03 | 迅速法における その他検出核種 Cs-137:(0.091) | | 対照海域 迅速法における その他検出核種 Cs-137:(0.092) | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

表-3-5-13 指標海産物の核種分析結果(2)

単位: Bq/kg生

| 調査機関 | | 東北電力 |
|----------|--------|-----------|
| 試料名 | | ムラサキイガイ |
| | | 軟体部 |
| 採取地点 | | 前面海域 |
| 採取月日 | | R5.1.23 |
| 対象核種 | Mn-54 | ND |
| | Co-58 | ND |
| | Fe-59 | ND |
| | Co-60 | ND |
| | Cs-134 | ND |
| | Cs-137 | (0.031) |
| 天然核種 | Be-7 | 1.10±0.07 |
| | K-40 | 66.1±0.6 |
| 試料量(kg生) | | 1.50 |
| 測定時間(秒) | | 80000 |
| 備考 | | |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ()書きで示す。

ロ Sr (ストロンチウム)-90 の分析結果

表-3-5-14 Sr-90 の分析結果

| 調査機関 | 試料名 | 部位 | 採取地点 | 採取年月日 | Sr-90 濃度 | | Ca 濃度 (g/kg生) | Sr 単位 (Bq/g・Ca) |
|------|---------|------|-------|-----------|-------------|--------|---------------|-----------------|
| | | | | | 測定値 | 単位 | | |
| 宮城県 | エゾノネジモク | 除付着器 | 放水口付近 | R5. 2. 20 | 0.047±0.015 | Bq/kg生 | 2.66 | 0.018±0.006 |
| 東北電力 | マガキ | 軟体部 | 飯子浜 | R5. 1. 17 | N D | Bq/kg生 | 1.02 | N D |
| | 海水 | 表層水 | 放水口付近 | R5. 1. 27 | N D | mBq/L | / | / |
| | エゾノネジモク | 除付着器 | 前面海域 | R5. 2. 21 | 0.044±0.011 | Bq/kg生 | 2.51 | 0.017±0.004 |

ハ H-3 (トリチウム) の分析結果

表-3-5-15 H-3 の分析結果

| 調査機関 | 試料名 | | 採取地点 | 採取年月日 | H-3 濃度 | |
|------|-----|------|-------|-----------|--------|-------|
| | | | | | 測定値 | 単位 |
| 宮城県 | 陸水 | 水道原水 | 女川浜 | R5. 1. 13 | N D | mBq/L |
| | | | 前網 | R5. 1. 13 | N D | |
| 東北電力 | 海水 | 表層水 | 放水口付近 | R5. 1. 27 | N D | |
| | | | 取水口付近 | R5. 1. 27 | N D | |


4. 女川原子力発電所の運転状況

(1) 1号機の廃止措置の状況

| | |
|-----------|---|
| H30/12/21 | 運転終了 |
| R2/3/18 | 廃止措置計画認可 |
| R2/7/28～ | 廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手 |
| R2/8/3～ | 「核燃料物質の搬出」、「汚染状況の調査」、「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手 |


(2) 2号機の運転状況

| 項目 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 発電日数 (日) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発電時間数 (時間) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力量 (発電端) (10 ³ kWh) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大電力 (kW) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間稼働率 ^{*1} (%) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備利用率 ^{*2} (%) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 備 考 | H22/11/6～ 第11回定期事業者検査 H23/3/11 地震による原子炉自動停止 | | | | |

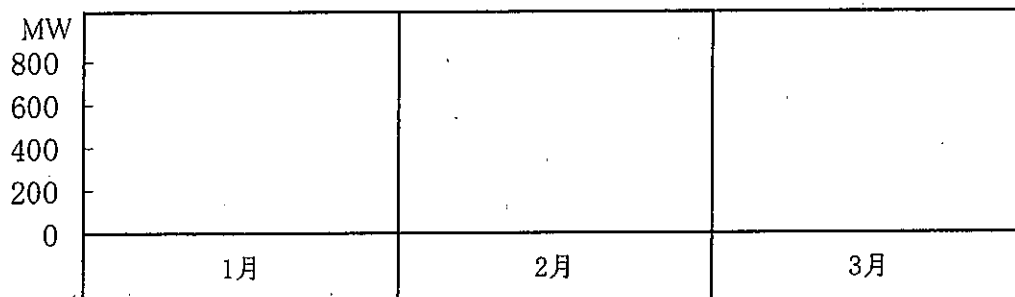

(3) 3号機の運転状況

| 項目 | 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
|---------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 発電日数 (日) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発電時間数 (時間) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力量 (発電端) (10 ³ kWh) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大電力 (kW) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間稼働率*1 (%) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備利用率*2 (%) | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 備 考 | H23/3/11 地震による原子炉自動停止 H23/9/10～ 第7回定期事業者検査 | | | | |

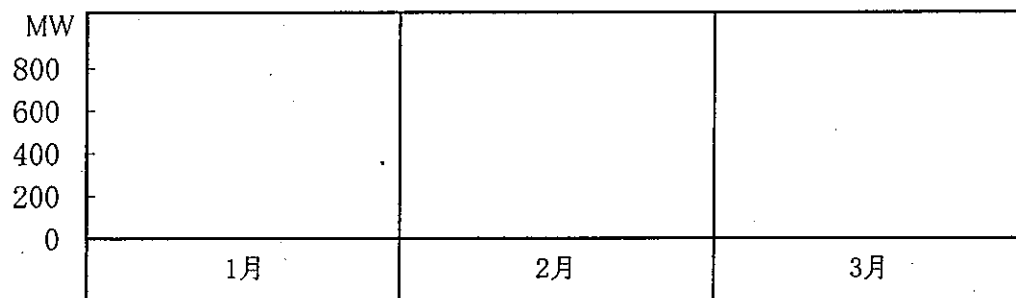

*1 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100 (%)

*2 設備利用率 = (発電電力量 / (認可出力 × 暦時間)) × 100 (%)

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位: Bq

| | 放射性気体廃棄物 | | | | | | | | | 放射性液体廃棄物 | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|---------------------|-----|-----|---------------------|---------------------|-----|--|--|--|
| | 放射性希ガス *1 | | | I-131 *2 | | | H-3を除く *3 | | | H-3 | | | | | |
| | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | 1号 | 2号 | 3号 | | | |
| 令和5年 1月～3月 | N D | N D | N D | N D | N D | N D | --- | --- | --- | --- | 2.9×10 ⁹ | --- | | | |
| 令和4年度 | N D | N D | N D | N D | N D | N D | --- | --- | --- | --- | 2.9×10 ⁹ | --- | | | |
| 累 計 | N D | | | N D | | | N D | | | 2.9×10 ⁹ | | | | | |
| 年間放出 管理目標値 *5 | 2.3×10 ¹⁵ | | | 4.1×10 ¹⁰ | | | 7.4×10 ⁹ | | | *6 | | | | | |

*1 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2} \text{ Bq/cm}^3$ である。

*2 測定下限濃度は $7 \times 10^{-9} \text{ Bq/cm}^3$ である。

*3 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2} \text{ Bq/cm}^3$ である。(60Coで代表した。)

*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。

*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。

*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間 $7.4 \times 10^{12} \text{ Bq}$ である。


(5) モニタリングポスト測定結果

(単位 nGy/h)


| | 1月 | | | | 2月 | | | | 3月 | | | | 過去の測定値範囲* | |
|------|--|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|-----------|----|
| | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準偏差 | 最大 | 最小 |
| MP-1 | 68 | 39 | 36 | 2.2 | 54 | 38 | 36 | 1.9 | 54 | 38 | 36 | 2.1 | 70 | 32 |
| | | | | | | | | | | | | | 74 | 35 |
| MP-2 | 64 | 36 | 34 | 2.1 | 50 | 36 | 34 | 1.8 | 51 | 36 | 34 | 2.0 | 65 | 25 |
| | | | | | | | | | | | | | 66 | 32 |
| MP-3 | 69 | 36 | 34 | 2.4 | 51 | 36 | 32 | 2.0 | 52 | 36 | 34 | 2.1 | 69 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | 69 | 33 |
| MP-4 | 61 | 36 | 34 | 2.1 | 50 | 36 | 32 | 2.1 | 50 | 35 | 33 | 2.1 | 67 | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | 69 | 32 |
| MP-5 | 63 | 37 | 35 | 2.1 | 50 | 36 | 33 | 1.9 | 51 | 36 | 34 | 1.9 | 68 | 29 |
| | | | | | | | | | | | | | 72 | 34 |
| MP-6 | 74 | 46 | 44 | 2.4 | 64 | 46 | 43 | 2.3 | 63 | 46 | 43 | 2.2 | 81 | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | 80 | 42 |
| 備考 | 測定器：2" φ×2" NaI (Tl)シンチレーション検出器 温度補償型 ・定期点検による欠測 MP-1：1/19(5個)、MP-2：1/19(4個)、MP-3：1/20(5個)、MP-4：1/20(4個)、MP-5：1/20(5個)、MP-6：1/19(6個) | | | | | | | | | | | | | |

*上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。
 下段：令和2年4月～令和4年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。


モニタリングポスト設置地点

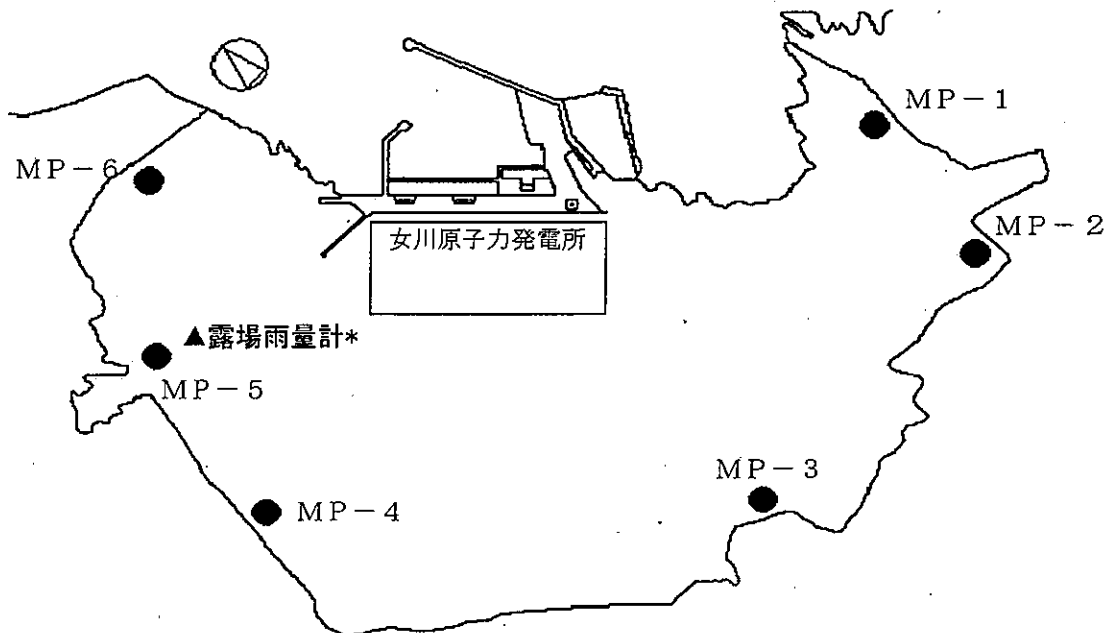

* 次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

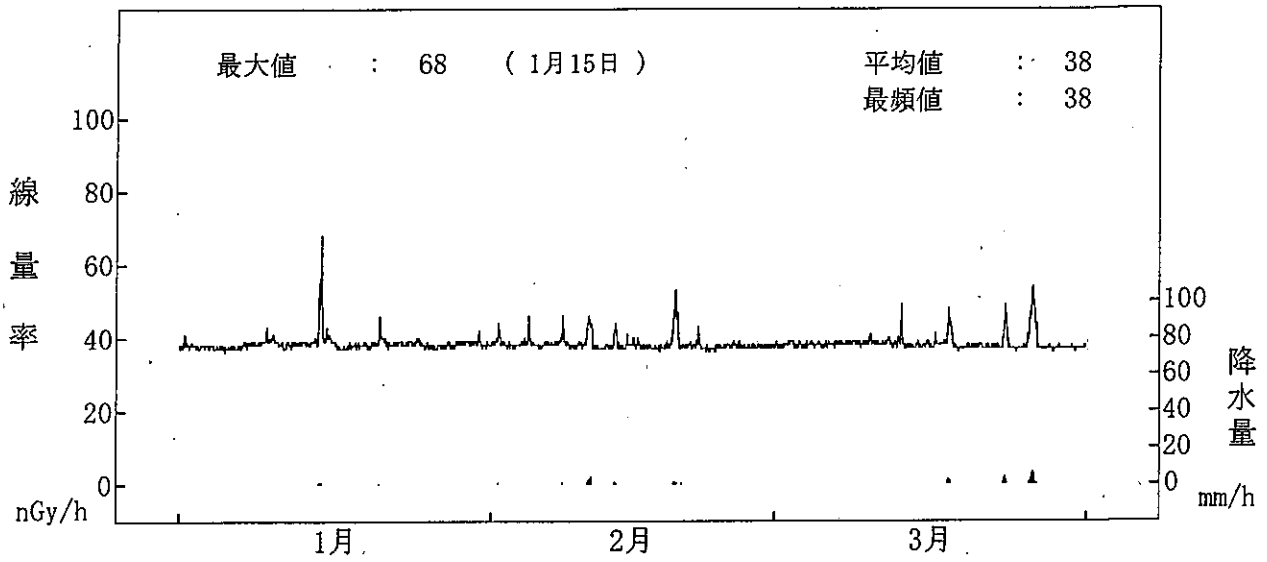


空間ガンマ線量率監視結果(MP-1)

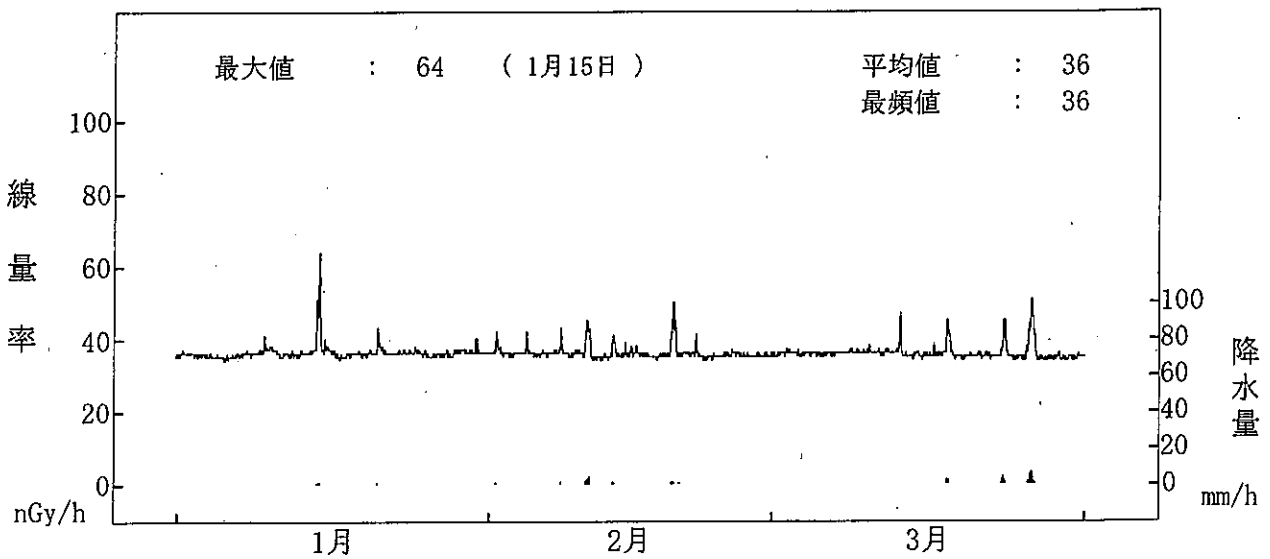


空間ガンマ線量率監視結果(MP-2)

令和4年度

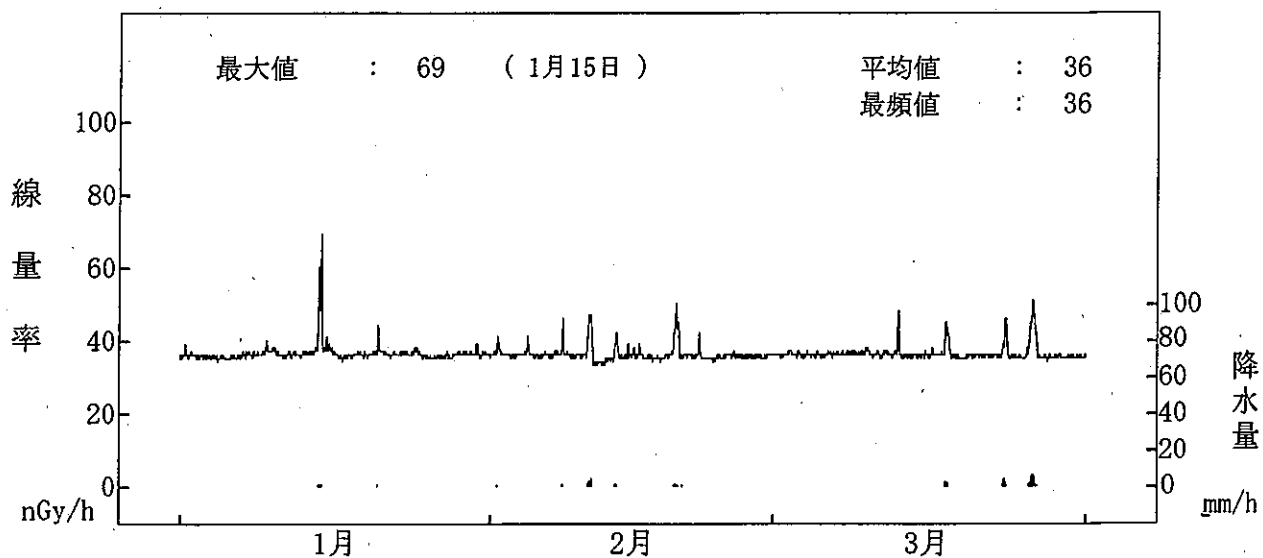


空間ガンマ線量率監視結果(MP-3)

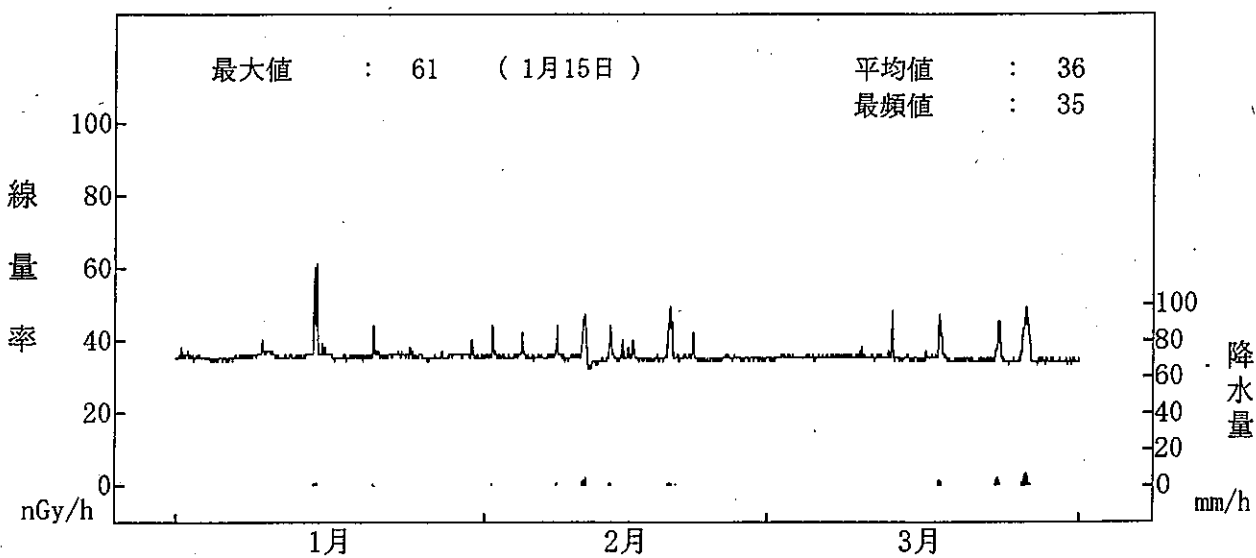


空間ガンマ線量率監視結果(MP-4)

令和4年度

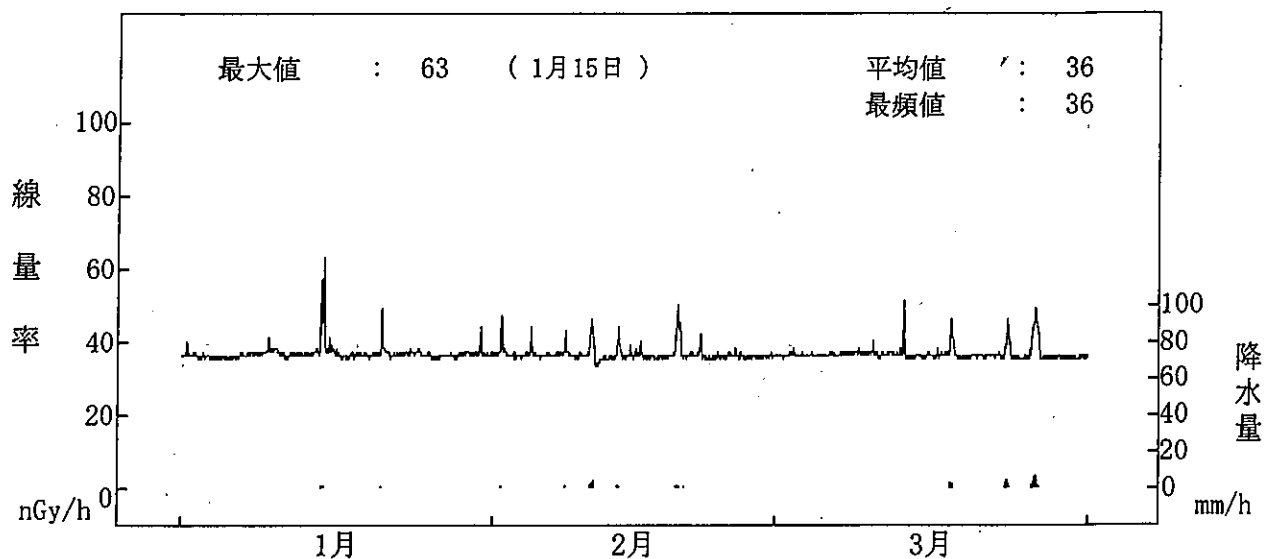

空間ガンマ線量率監視結果(MP-5)

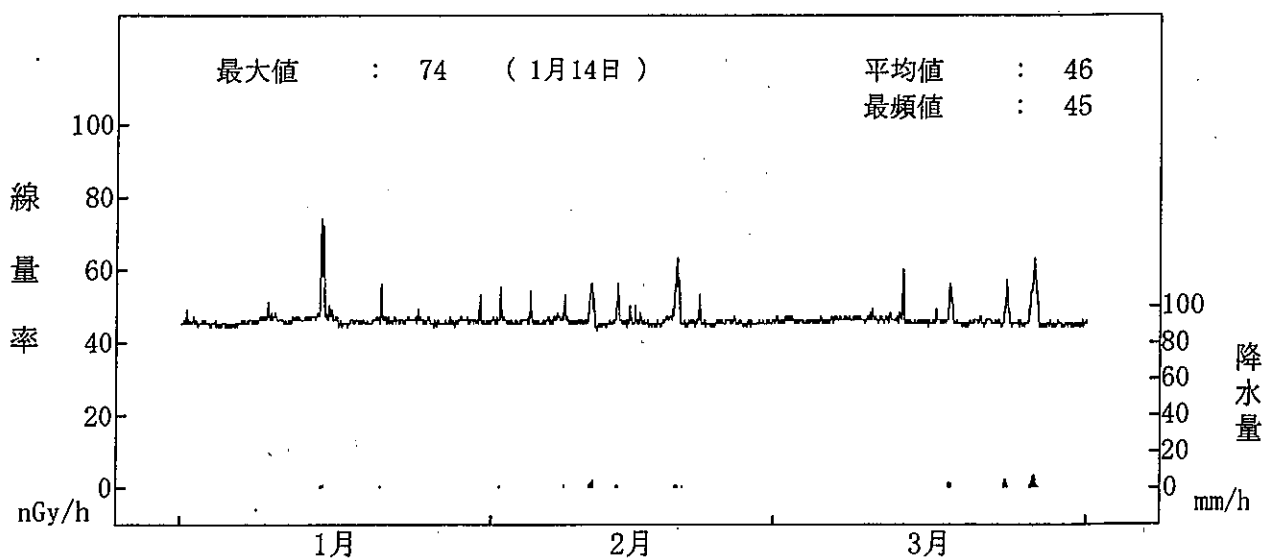

空間ガンマ線量率監視結果(MP-6)

令和4年度

