


参 考 資 料 - 1

第 154 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料


# 指標線量率関連資料

令和 2 年度第 2 四半期

# 女川局

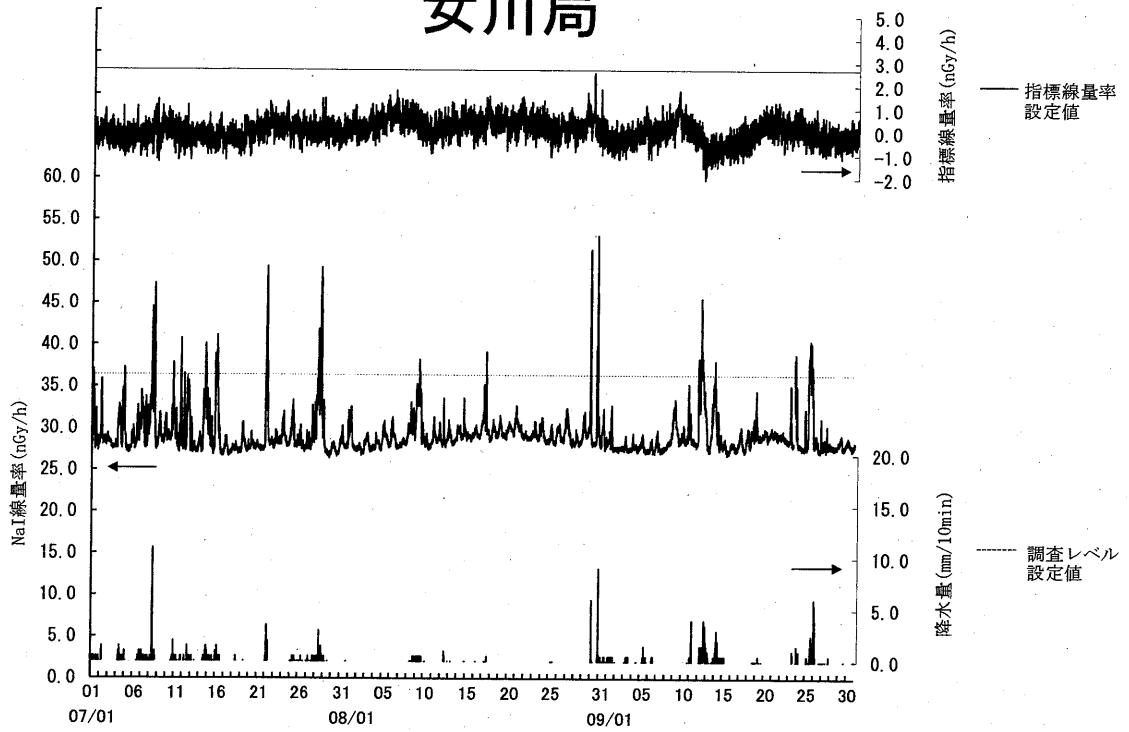

# 飯子浜局

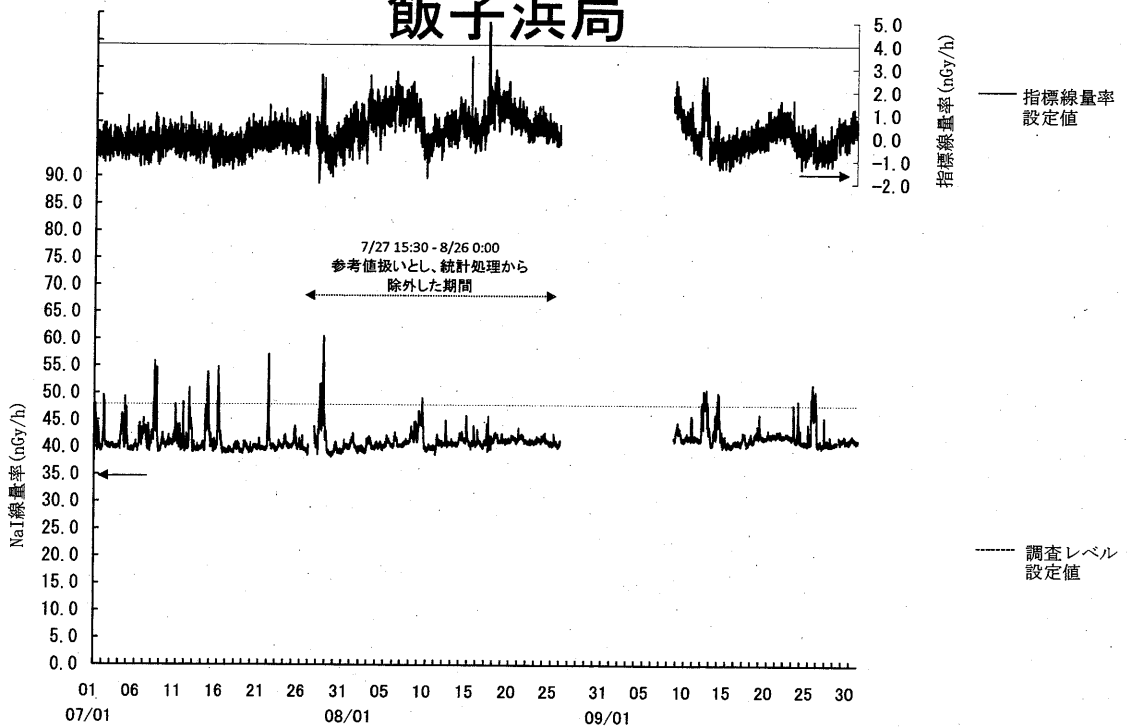


(注1) 7月26日～27日及び8月26日～9月8日の欠測は、検出器の動作不良によるものである。


なお、9月8日に検出器を正常なものに交換した。

(注2) 7月27日～8月26日の期間は検出器の動作不良による著しい影響は認められなかったが、測定値は参考値扱いとし、統計処理から除外した。


# 小屋取局

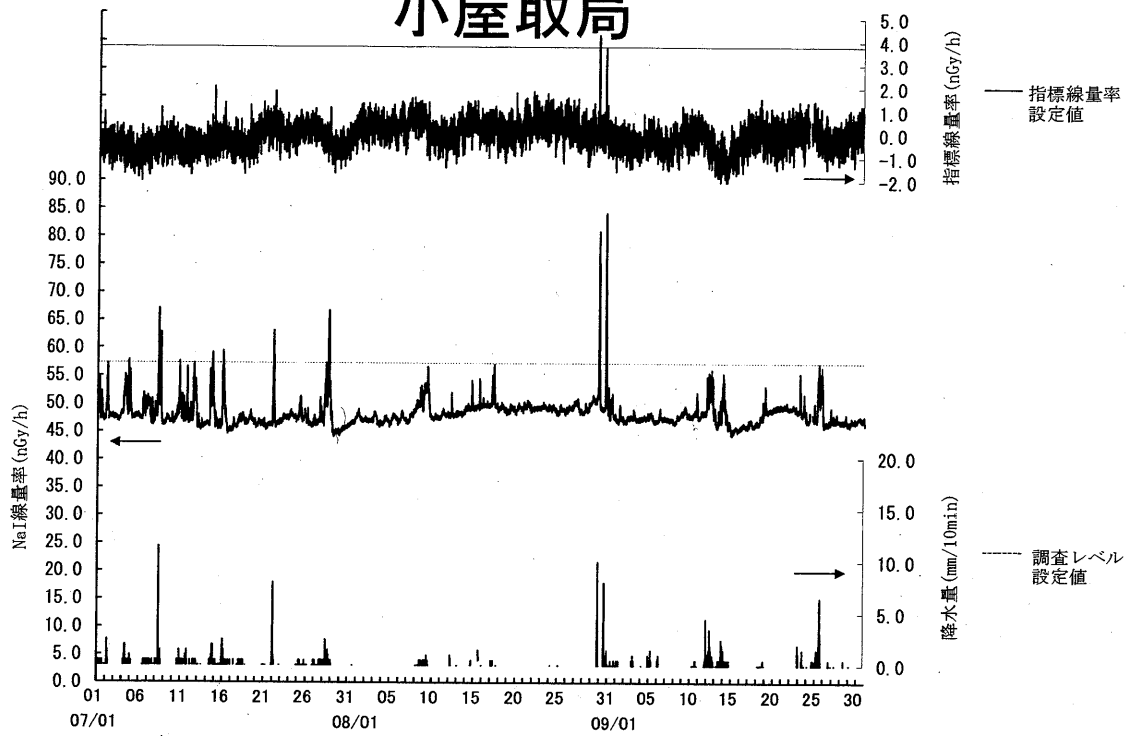


# 寄磯局

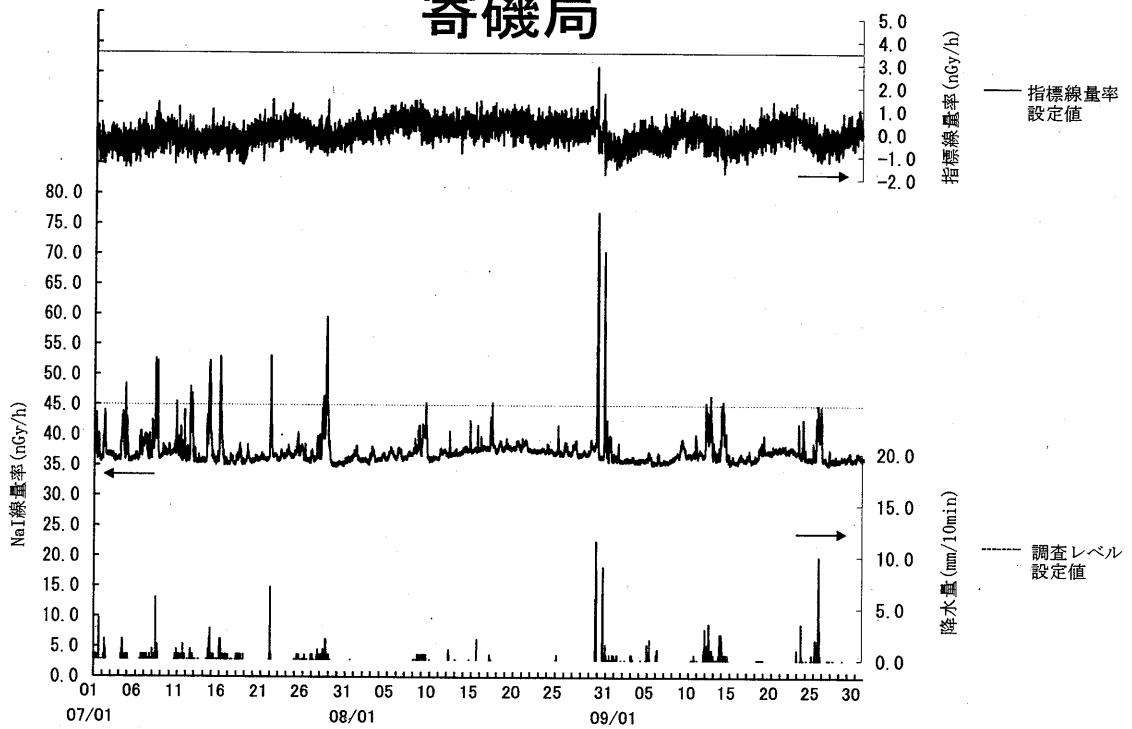


# 鮫浦局

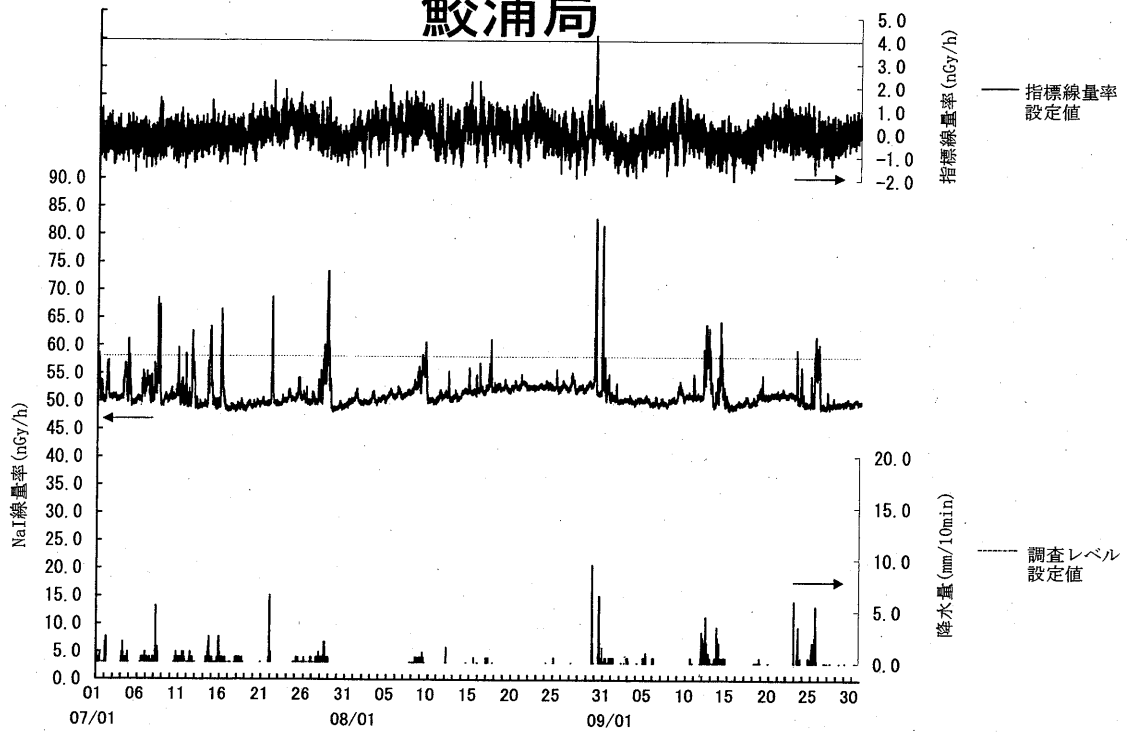


# 谷川局

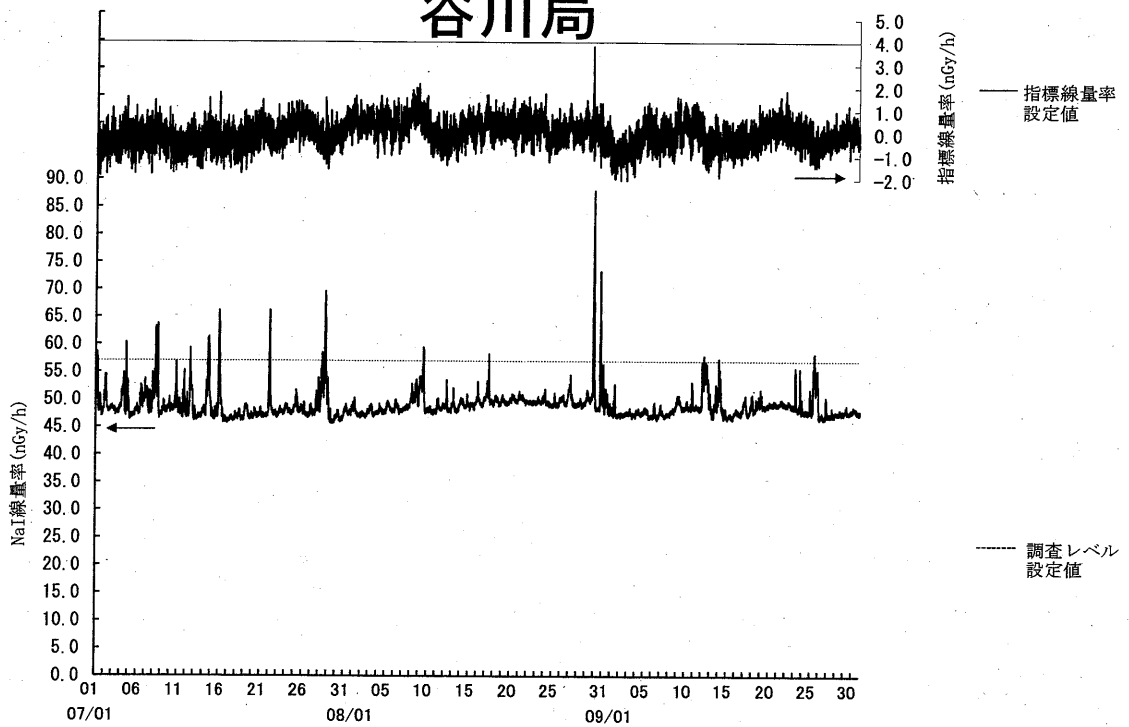

# 荻浜局

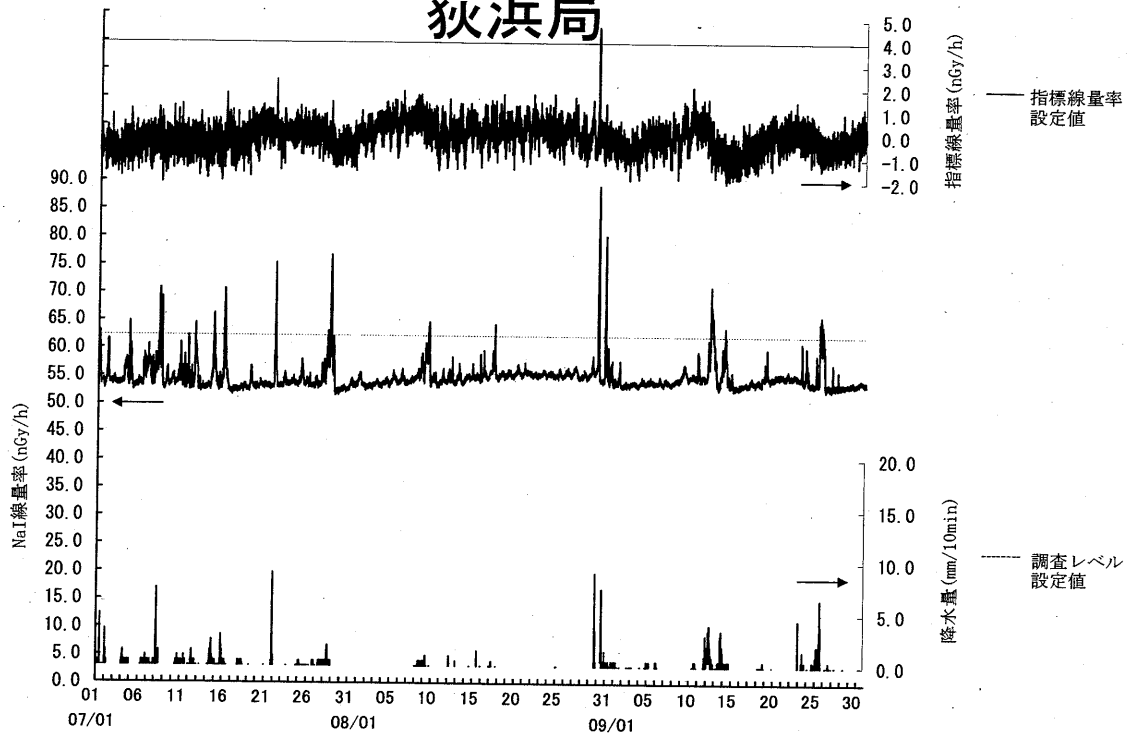


# 塚浜局

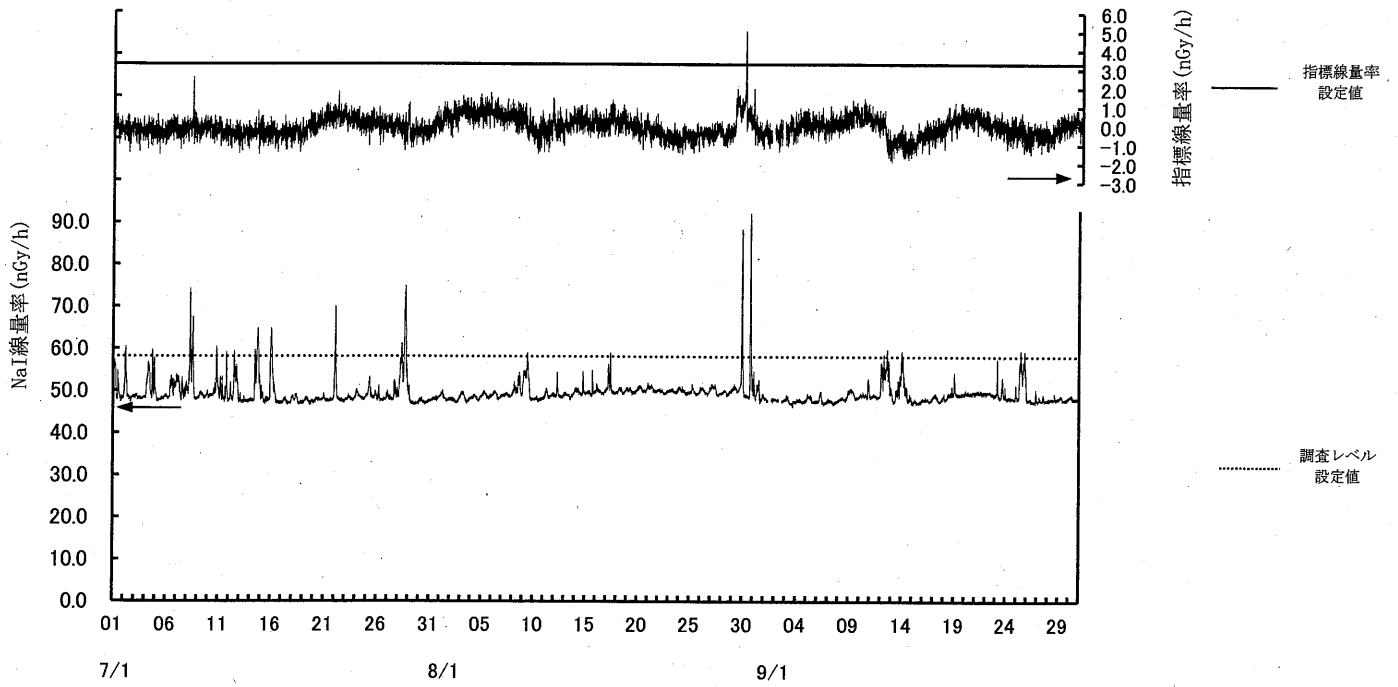


(注) 9月1日及び9月2日の欠測は、定期点検によるものである。

# 寺間局

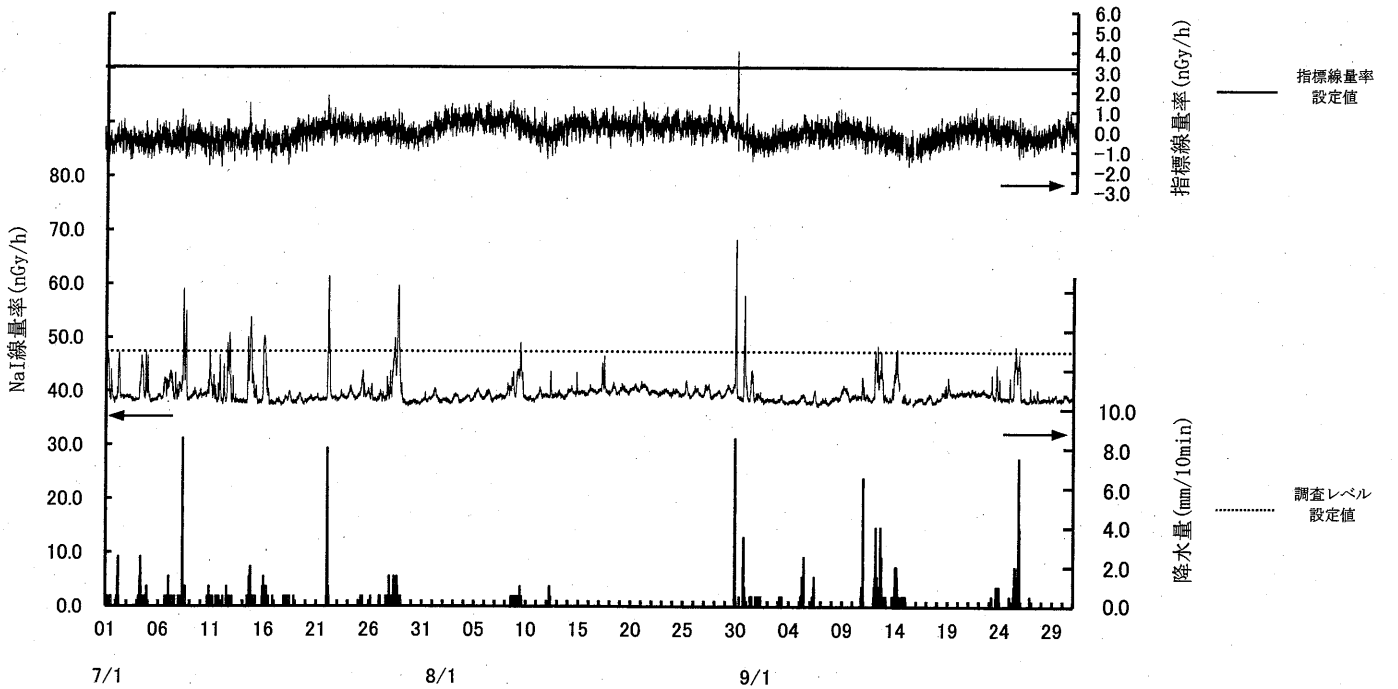


(注) 9月14日及び9月15日の欠測は、定期点検によるものである。

# 江島局

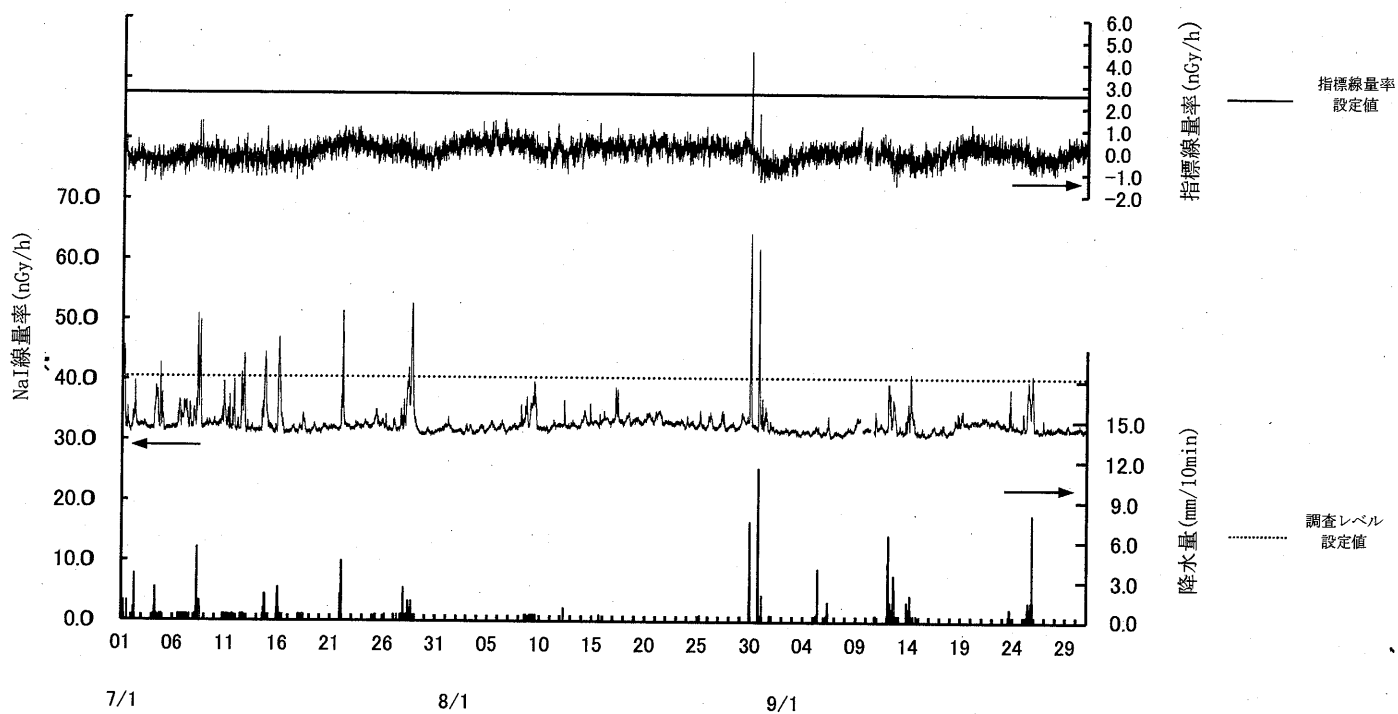

(注) 9月9日及び9月10日の欠測は、定期点検によるものである。

# 前網局

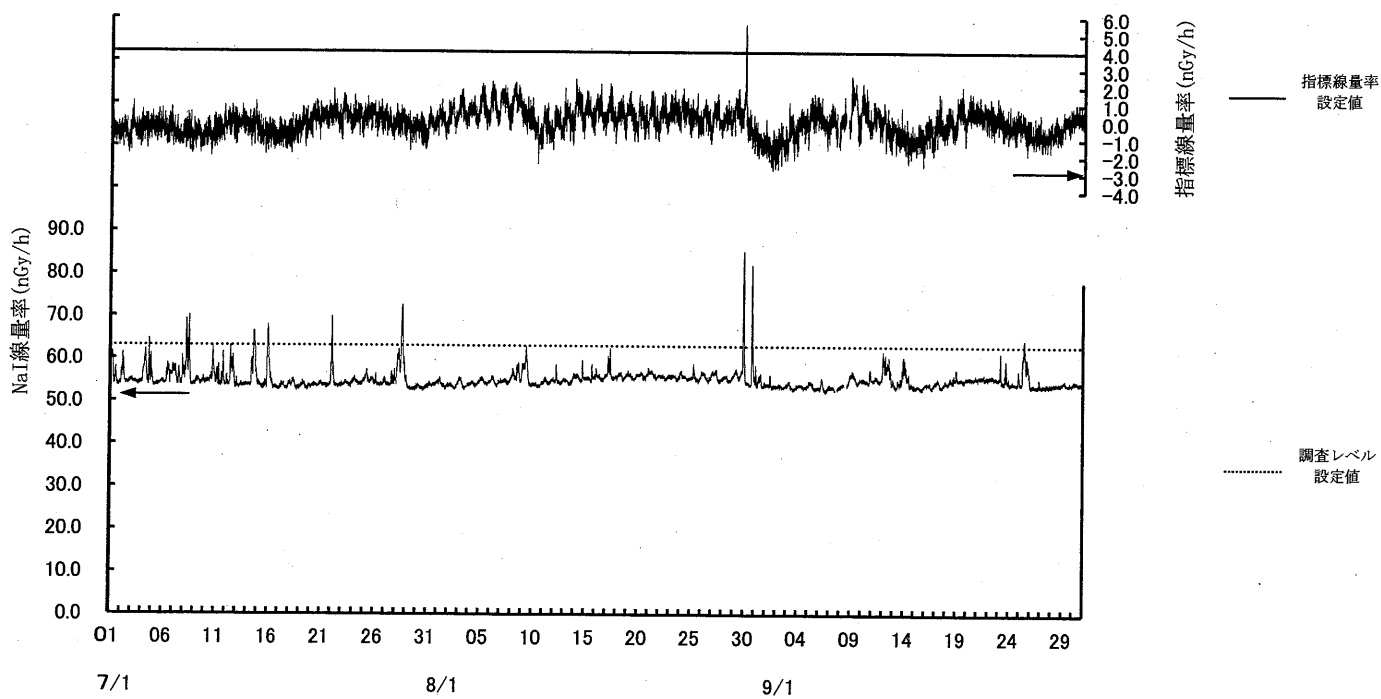

(注) 9月7日及び9月8日の欠測は、定期点検によるものである。