

第12回宮城県災害対策本部会議

平成23年3月14日 9時00分

- 1 地震の状況 前回と変更なし。
- 2 津波の状況 前回と変更なし。
- 3 人的被害（判明分・別紙のとおり）

死者	431人
行方不明者	840人
重傷	65人
軽傷	259人
- 4 各部局の状況
別添のとおり

市町村	死者 人	行方不明者 人	重傷 人	軽傷 人	その他 人	電気	ガス	水道	避難所数	避難者数	火災発生件数	孤立地域	孤立人数	被害の大きい箇所	報告日時	
仙台市	10	調査中	調査中	調査中	70	全域停電	一部供給停止	市内各地で断水		102,433	35	沿岸部ほとんど				
石巻市	21	150	多数	多数	多数	全域停電	ガス漏れあり	全域断水	71	15,000	角ノ脇地区	沿岸部ほとんど		雄勝地区・北上地区・牡鹿地区	3/13 7:45	
塩竈市	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	35	8,079	1	浦戸				
気仙沼市	42	59	42	55	多数	全域停電		全域断水	97	15,159		沿岸域	多数あり	鹿折地区、弁天町重油タンク火災 梶が浦、鶴が浦、日向貝、小小 汐で家屋全壊	3/13 8:20	
白石市	1	1	調査中	調査中	12	全域停電		全域断水	22	1,700						
名取市	120	調査中	1	43	24	全域停電	全都不通	約半数断水	45	7,888	調査中	閑上、老人ホーム らやす等		閑上 下増田	3/13 16:09	
角田市	0	0	0	4	0	全域停電		全域断水	6	284				阿武隈堤防法面崩壊	3/13 20:26	
多賀城市	46	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	31	9,718	4地区	桜木地区、明月 地区、宮内地区 →全域、八幡地 区→一部			3/13 11:06	
岩沼市	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中					5,700						
登米市	1	3	12	23	66	全域停電		全域断水	49	5,688	1				3/14 0:05	
栗原市	調査中	調査中	2	58	調査中	全域停電		全域断水	50	2,816	0					
東松島市	152	400	0	0	4	全域停電		全域断水	81	13,376			6	2,039	太平洋沿岸	3/14 0:54
大崎市	2	調査中	2	48	調査中				21	2,700	1					
蔵王町	0	0	0	0	0	全域停電		2,700戸断水	10	284					3/13 18:38	
七ヶ宿町	0	0	0	0	0	全域停電		20断水	3	40				県道通行止め	3/13 14:56	
大河原町	0	0	調査中	調査中	1	全域停電		全域断水	14	1,116	0				3/14 6:45	
村田町	0	0	0	0	0	全域停電		全域断水	6	171				宮町地区	3/13 1:46	
柴田町	2	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	6	466					3/13 15:00	
川崎町	調査中	調査中	調査中	調査中	3	全域停電		2,000戸断水	5	188				小野地区	3/14 6:57	
丸森町	0	0	0	0	0	全域停電		一部断水	11	158	なし				3/13 14:43	
亘理町	7	多数	1	多数	多数	11千戸停電		11千戸断水	14	6,699	2			荒浜・吉田東部地区	3/13 8:16	
山元町	調査中	210	調査中	調査中	調査中	全域停電		全域断水	18	4,191					3/13 17:00	
松島町	0	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	14	1,900						
七ヶ浜町	25	120	多数	多数	多数	6,500戸停電		6,500戸断水	32	3,871					3/13 3:00	
利府町	1	調査中	調査中	調査中	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	23	1,920						
大和町	調査中	1	調査中	2	調査中	一部停電		一部断水	12	1,513					3/13 14:00	
大郷町	0	0	1	1	0	全域停電		全域断水	8	426					3/13 13:15	
富谷町	なし	調査中	1	4	調査中	全域停電	全戸不通	全域断水	27	3,000	1地区				3/13 16:47	
大衡村	0	2	0	2	0	全域停電		全域断水	6	212					3/13 22:00	
色麻町	調査中	調査中	調査中	7	調査中	全域停電		一部断水	1	12					3/13 3:47	
加美町	調査中	調査中	調査中	12	1	全域停電		全域断水	7	272					3/13 20:19	
満谷町	1	13	調査中	調査中	21	全域停電		全域断水	19	507					3/13 22:00	
美里町	0	12	3	0	0	全域停電		全域断水	19	2,019					3/13 20:30	
女川町	調査中	調査中	調査中	調査中	調査中					1,160						
南三陸町	調査中	78	調査中	調査中	調査中				25	7,500					3/12 16:00	
計	432	1049	65	259	202				788	228,166			2,039			

13
3月12日

時刻	情報・要請	情報発生源
18:06	概況 12:00現在の道路被害状況について	東北地方整備局
	要請 石巻市 日本製紙工場に昨日 午前5時に孤立者有り 救助要請	一般県民
18:30	概況 気仙沼市唐桑町 吉田宅 畠山宅 祖母,母が近所の人たちと一緒に避難している。	増田
18:34	要請 唐桑町東羽根の住民が集まっている。救助要請。	一般県民
18:35	要請 遺体収容袋 150~200 大至急	岩沼市
18:55	概況 大島開発総合センター250人怪我人 食糧1食分,毛布,水,発電機あり。1名不明	一般県民
18:55	概況 新王平付近 約40名食糧1食分のみ 水,毛布あり 子供あずかっている。両親が気仙沼いる 安否不明	一般県民
19:10	概況 宮戸島 死者8名,不明5名 日赤ヘリで8名収容避難。宮戸小学校に800人避難。	自衛隊
19:15	要請 崎浜保育所の被災者40名は自宅に帰り,夜のみ集まっている。 大島小学校に750人避難。米,水は2日分は大丈夫。	自衛隊
19:20	概況 「ホテル浦嶋」と連絡がとれ,地域住民を含め60人が避難。	一般県民
19:30	要請 南三陸町県道172号線。「迫峠381,818ここまで」から瓦礫により前進不可。のろけ峠368,802避難者15名,ガソリン50リットル,軽油50リットル,幼児用おむつ必要。	一般県民
	概況 大崎市田尻の公民館に避難 南三陸町志津川字浦ノ沢239 ハラシナ ルリ他2名	一般県民
19:40	要請 岩沼市の病院で人工透析している患者を山形に移送したい。高速道路を通行したいので手続を 教えてほしい。	岩沼市
20:10	概況 丸森町で福島県民の避難者受入 丸森町コミュニティセンターへ70人収容	丸森町
	概況 被災地の物資輸送にオートバイを乗り手付きで無償で提供してもいい。	消防庁災害対策本部
	要請 唐桑町オオサワ地区数十名孤立している。	一般県民
20:30	要請 石巻市網地島500人が避難。死亡1人(病死)。アミ小医院に150人避難。 区長さんからの情報で長渡地区350人避難中。長渡地区公民館に70	自衛隊
20:30	要請 食料・米500名分 衛星携帯×2 トイレ用ペーパー 漁船用の重油 家屋被害については不明	自衛隊
20:35	要請 飲料水 米 ベットボトル カンパン 毛布 救急箱 暖房器具 ミルク おむつ 生理用ナプキン ガソリン 混合油 軽油 乾電池 軍手 医療用ゴム手袋(3箱) 導尿用の管 おむつ キシロカイン ゼリー二つ 経管栄養の注射器	大須小学校
20:50	要請 雄勝町立浜,県道283号沿いのリョウカク寺に51名が避難中。食料,水ともに1日分のみ。 物資要請 灯油50L,ガソリン50L,医薬品	自衛隊
20:50	要請 リョウカク寺の東500mの住宅地内に50名が避難中。食料2,3日分あり。水は川の水を使用 物資要望 灯油100L,ガソリン100L,軽油40L,単1,単3電池	自衛隊
20:55	要請 登米斎場からの物資要請	食と暮らしの安全推進課
21:00	要請 雄勝町民4300人中生存者数2000人 確認は徒歩・車両で行った 医師・看護師は全滅 食料は手持ちの菓子程度 医師・看護師薬品不足であり要請頼む	自連絡官が石巻消防より
21:20	要請 物資要請 東松島市の宮戸島で毛布50枚,子供用・大人用のオムツ,生理用品,下着,生野菜 志津川町戸倉在郷R398号沿いに42名,戸倉中学校より東の水郷で40名確認 神割崎で数名の避難者あり。	自衛隊
21:30	要請 石巻市網地島長渡(ふたわたし)地区公民館に70人避難。その他280人が自宅待機。 物資要請 水,食料,毛布,灯油50L,ガソリン50L 旅客船ブルーライナー,マーメイドの2隻が沖合で停泊(350410)付近。水,食料ない模様。	自衛隊
	概況 石巻市牧山300~400人取り残されている。	自衛隊
	要請 石巻市牧山に避難5人(男1名,女4名) パンダイさん 空路のみ 救助要請願う。	一般県民
	要請 オジマ~オオハマ中間付近特別老人ホームじゆうかん180名避難者あり。単1乾電池多量,大人 用おむつ必要。食事,燃料はある。	一般県民
	要請 町長ベイサイドアリーナに。物資がない。衛星携帯1台を渡す。 遺体1,000体以上。遺体処理については身元確認できたものから,法規的処理(埋める)したい。 明日の朝まで返事が欲しい。内場合は現地判断で行う。 水尻川の橋が落橋。仮設橋を造りたい。 仮設住宅の手配 志津川病院が被災。医療支援を。	気仙沼地方対策本部
	概況 田代島の避難所に仙台市内からの観光客2名	石巻消防本部
22:00	要請 知り合いの家族が気仙沼市の海沿いの民宿に取り残されているのではないかとの連絡を受け た。他にも100人ほどの老人や子供がいるとのこと。場所「民宿崎野屋」気仙沼市波路字岩井先	一般県民
22:12	要請 石巻市北上十三浜長塩谷57 裏山に父(77才)母(74才) 避難している沢にはさまれているので 孤立していると思われる 救助をお願いしたい	一般県民
22:17	要請 水道の給水がストップしているため水の確保が必要(40t給水車毎日) 非常食の確保が必要。現在一般住宅と電気が使用できず足りなくなる(避難者500人分,朝昼 晩,パン等) 燃料の確保(ガソリン・軽油・灯油)が急務。一般購買できる燃料が底をつき,まもなく公的に制限 かけた給油所もなくなる(プロパンガス20K×5本,ガソリン軽油灯油1000L以上)	村田町
23:00	概況 海上自衛隊護衛艦「たかなみ」が石巻沖で28名を救助	海上自衛隊

13
3月12日～14日

時刻		情報・要請	情報発生源
23:50	要請	避難所の収容員数が限界に。登米市等に県から要請を。(南三陸からも受入)	
23:50	要請	市長がへり運航を個別要請。市立病院機能停止。車両は無理、160名分。明日(14日)の運航確認していない。	
22:40	概況	県道220号県道41南から寄磯浜、谷川浜以北は通行不可。泊浜コミュニティーセンターに避難所があるとの住民の情報あり。徒歩により偵察する。寄磯付近の現在状況 民家5件に避難中。人数不明。食、水はOKで、寄木の民家でんにゆ得応じようのおむつ、ミルク、ほ乳瓶を1週間分	
23:35	概況	23:10泊浜、県道41号、海岸沿い泊浜コミュニティーセンターに120名避難中。けがなし、食糧3日分有り。	
23:40	要請	石巻市松波1-9-7 根子 収蔵 以下家族6名 2階へ避難しており出ることができない 救助要請	
23:45	要請	佐藤整形外科 石巻市中央1-13-17 入院患者 40名 2・3階にて孤立	孤立者の家族(一般県民)
0:00	要請	歌津集会所他で孤立している者がいる	孤立者の知人(一般県民)
0:30	要請	歌津字田の頭39(株)〇鈴阿部商店12名孤立状態 うち3名避難中にけが(重度)	一般県民
3:11	要請	石巻大街道、釜谷小学校に多数避難者がいる救助に向かってほしい	一般県民
4:20	要請	女川町小家取浜に住む家族を早く救助してほしい	孤立者の家族(一般住民)
4:30	要請	山元町山寺下川キナミシヨウジさんからメールが届いた(4:00ころ) 山元町立山下中学校に避難中 食料・毛布ない 給水車もない 車もガソリンもなく動けない	一般県民
5:50	要請	脱線したJR貨物の取扱の件について確認したい	亘理消防本部
7:20	要請	ブルーシート 200枚(遺体処理用)	亘理町対策本部
7:30	報告	物資在庫 パン32000食 水2L 1960ケース等 要請あれば対応可能	登米地方振興事務所

5時天気予報と概況5時

平成23年3月14日
仙台管区气象台発表

宮城県 14日 5時

東部
今日 西の風 やや強く 後 北西の風 晴れ 夕方
から くもり

明日 北の風 後 東の風 くもり 夜 雪か雨

海
今日 波 1メートル 後 1.5メートル
明日 波 1メートル 後 1.5メートル

西部
今日 西の風 晴れ 夕方 から くもり
明日 西の風 くもり 夕方 から 雪か雨

気温 今日日中の最高

17度	(仙台)	4月下旬
16度	(石巻)	4月下旬
15度	(古川)	4月下旬
16度	(白石)	4月下旬

降水確率 (06-12)	00%	(東部)
	00%	(西部)
(12-18)	10%	(東部)
	20%	(西部)
(18-00)	10%	(東部)
	20%	(西部)
(00-06)	00%	(東部)
	10%	(西部)

天気概況

平成23年3月14日04時47分 仙台管区气象台発表

低気圧が日本海北部を東へ進んでいます。一方、高気圧が日本の東にあって本州付近を覆っています。

【宮城県】

宮城県は、概ね晴れています。

14日は、晴れますが、低気圧からのびる寒冷前線の影響により、夕方から次第に曇る見込みです。

15日は、気圧の谷の影響により、曇りで、夕方から雪や雨の降る所が多くなるでしょう。

【東北地方】

東北地方は、北部は曇りの所がありますが、南部では晴れています。


14日は、低気圧からのびる寒冷前線の影響により、日本海側北部は曇りで昼頃は一時雨の降る所が多いでしょう。日本海側南部や太平洋側では、晴れのち曇りで、午後は一時雨の降る所がある見込みです。

15日は、気圧の谷の影響により、曇りで、南部では夕方から雪や雨となるでしょう。太平洋側北部では、湿った東よりの風の影響で、夜は雪の降る所がある見込みです。


「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」 余震の活動状況

震央分布図

(2011年3月11日14時～3月14日07時、深さ90km以浅、M5.0以上)

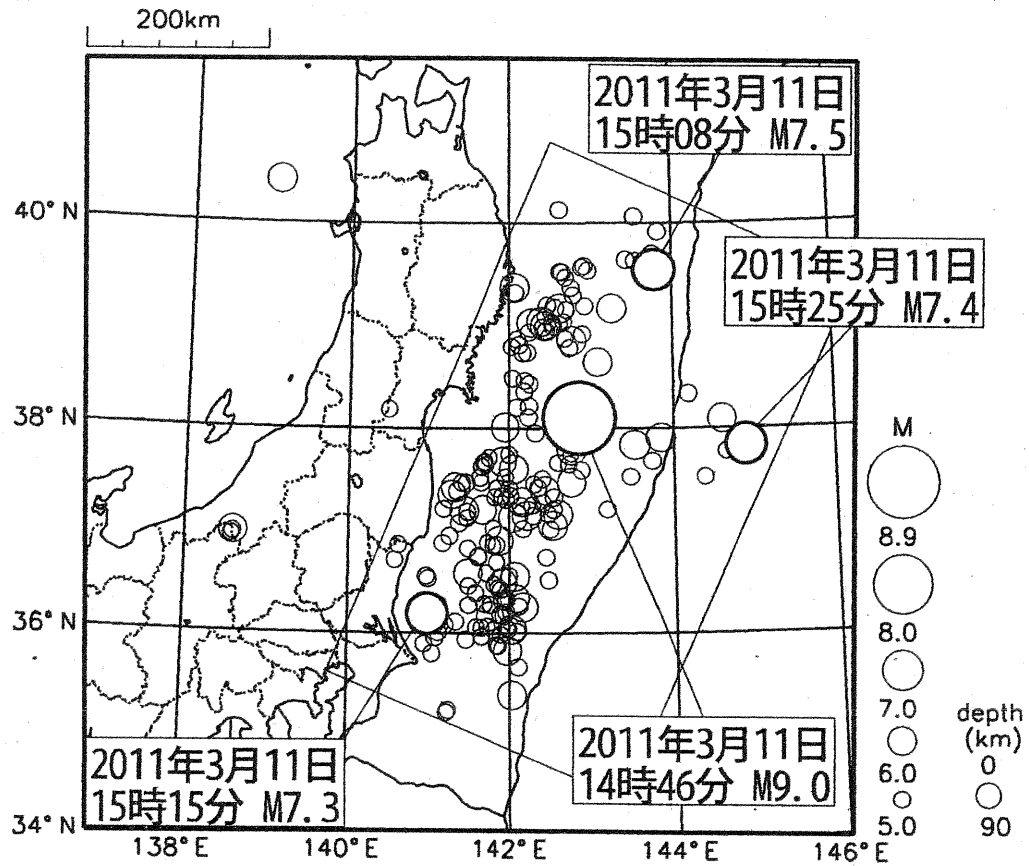

上図の矩形領域内の地震活動経過図

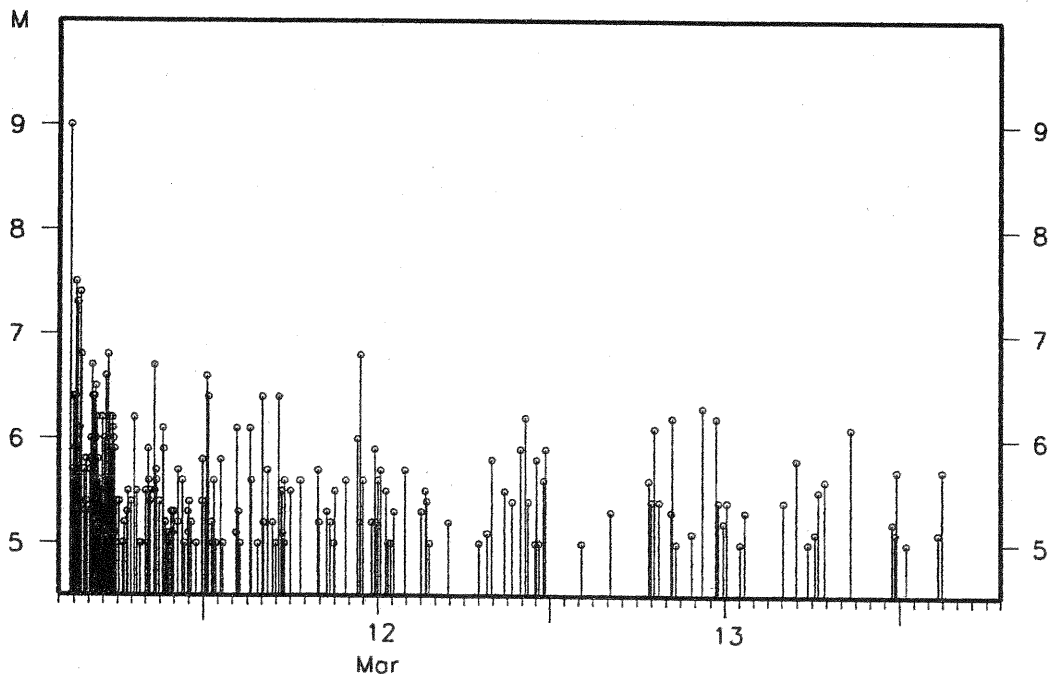

平成23年(2011)東北地方太平洋沖地震における被害状況等【総務部】

県庁に避難していた県民の状況

- ・現在、県庁舎1階ロビー・救護所(広報室)及び2階の食堂・廊下等に避難している人は約1000人。

・物資等支給状況

11日 毛布700枚, ダンボール

12日 朝 α米1000食, 水(500ml)700本

昼 パン5000個

夜 パン5200個, いちご2700パック, 水(500ml)900本

毛布100枚

13日 朝 ご飯1600食, トマト1600個

昼 おにぎり1500個, 水(500ml)1000本

夜 支給せず(物資が到着せず)

14日 朝 パン1200個, キュウリ1200本

応急救護班の対応

現在は、日赤救護班で対応しているため、応急救護班は解散。

職員の安否について

- ・安否不明 約240(前回報告と同じ:知事部局)。引続き確認中。
- ・死亡 1名(水産技術総合センター 43歳 男性)。引続き確認中。

施設関係

○県庁舎, 議会庁舎

- ・3階渡り廊下破損通行止め
- ・トイレ使用可能
- ・2階講堂ロビータンネル
- ・2階食堂、3階スプリングクーラー水漏れ(復旧)
- ・1階ホール照明落下
- ・7階ダクト外れ

○大河原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中
- ・駐車場ひび割れ

○仙台合同庁舎

- ・天井、内壁で小破損
- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ

○大崎合同庁舎, 栗原合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ, 停電中

○登米合同庁舎

- ・電気、水道、は自家発電等で対応中
- ・ガスはストップ、停電中
- ・一部水漏れ
- ・階段、天井一部破損地割れ、タイル破損

○石巻合同庁舎，気仙沼合同庁舎，南三陸合同庁舎
不明（連絡取れず）

○職員診療所

地震の影響により，診察不可。

○知事公館

庭園の四阿（あずまや）が倒壊 台帳価格 170 千円
灯籠 3 基倒壊
建物内の壁に亀裂
敷地内の管理人宿舎の屋根瓦が破損
管理人に怪我等なし。（当日の利用者、見学者はなし）

○仙台南県税事務所

建物の基礎部分から離れているところはあるが，倒壊のおそれはなし。
正面玄関の支柱が基礎からはずれ，通用危険な状況。
数人の職員で散乱した書類の整理中。

○中央県税扇町出張所

窓ガラス 3 枚破損。

○塩釜県税事務所

壁にクラック多数・玄関破損
タイル落下・窓ガラス 1 枚破損

○公文書館

窓ガラス破損。
天井パネル等落下あり（詳細は不明）
外壁タイル落下及び薄利あり（詳細は不明）

私立学校関係

ウルスラ英智小中高	生徒の無事を確認（怪我なし）。 体育館の屋根に一部破損あり。
仙台 YMCA 幼稚園	園児，教員はケガなし。全員帰宅済み。園舎に被害なし。 園舎を地域の避難所に提供している。 併設する専修学校は，危険なため進入禁止としている。 卒園式（3/11 予定）の無期延期，春休みを前倒して 3/14(月)からとする。
大沢幼稚園	ホールの天井落下等園舎半壊 当分の間休園措置（開始時期未定） 新学期の開始時期未定
折立幼稚園	ライフライン停止 当分の間休園措置（開始時期未定） 新学期開始時期未定

愛子幼稚園 ライフライン停止
 当分の間休園措置（開始時期未定）
 新学期開始時期未定
その他は現在、被害状況を確認中。（連絡取れず）

宮城大学関係

明日（3/12）の入試延期 期日未定（3/11 18:30 の県政記者に口頭で説明。県ホームページで周知）
両キャンパスの教職員にけが等なし。
大学に避難した学生38人は事務部で就寝（毛布・かんぱん、水等配布）
3/12に寺岡小・中学校の指定避難所に誘導する予定だが、本人が望めば大学での待機に対応する。
建物に大きな被害は無いが、大和キャンパス事務部、4階、ブリッジ棟の天井等に破損あり。

寄付金、義援金等の申し込み

- 税務課メールに、15件の申し込みあり。今後、関係課と調整し、受け入れ先を決定する。
- ふるさと寄付金申し込み状況 48件2,111,000円
- 山崎パンより提供を受けた5,000個のパンを12日午前10時30分に配布

職員宿舎関係（電気、ガス、水道は全宿舎でストップしている）

仙台市内宿舎分

- ① 八幡県職員住宅
 - ・住宅北側のブロック塀破損
- ② 台原3号県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ③ 北六番丁県職員住宅
 - ・空室の網戸はずれ
- ④ 安養寺中2号県職員住宅
 - ・駐車場の地割れ及びアスファルトひび割れ
 - ・ベランダの排水管折れ
 - ・物置の外壁ひび割れ
 - ・住宅西側壁のひび割れ
- ⑤ 宮町県職員住宅
 - ・住宅北側の塀破損
- ⑥ 下愛子県職員住宅
 - ・上水道受水槽のポンプから水漏れ
 - ・廊下及び玄関周りのひび割れ
 - ・1号棟と2号棟の建物を繋いでいる接続板及び廊下手すりの破損
- ⑦ 下愛子県職員寮
 - ・外階段のコンクリート破損
 - ・外壁のひび割れ
 - ・雨水排水管のひび割れ

地方宿舎分

- ① 古川県職員寮
 - ・土台のひび割れ
 - ・食堂の食器破損
- ② 築館1号県職員寮
 - ・玄関前の地割れ
 - ・外壁の剥がれ

③ 迫2号県職員寮

- ・新棟と旧棟の連絡通路で段差ができた。

市町村行政機能サポート窓口の設置について

総務省（自治行政局）より「市町村行政機能サポート窓口の設置」について連絡があった。

各市町村には、13日 午前8時45分に防災用FAXにより連絡済。（石巻市，女川町，南三陸町，柴田町には，FAX送信不可であった。対応は検討中）

今後は，市町村課が各市町村の窓口となり，対応する。

企画部関係被害確認状況（3月14日8時30分現在）

1 交通関係

東北新幹線
JR各線
塩釜航路
阿武隈急行
仙台市地下鉄

終日運転見合わせ

シーパル女川
網地島ライン
大島航路
仙台市営バス

午前5時35分から富沢駅～台原駅折り返し運転再開。
台原駅～泉中央駅間は、無料バス運行。

事務所壊滅、船舶は沈没した可能性あり（東北運輸局情報）
船舶2隻運行中行方不明、1隻沈没（東北運輸局情報）
連絡とれず

主要幹線路線を午前6時30分から概ね30分～1時間間隔で
運行。

泉中央駅～仙台駅間、長町南駅と仙台駅間で代替輸送バスを
運行中。

宮城交通バス

栗原～仙台間

古川～仙台間

鳴子～仙台間

加美～仙台間

大衡～仙台間

佐沼～仙台間

蔵王～仙台間

休日ダイヤで運行

不定期で運行

主要幹線路線を不定期で運行中。

仙台～山形間を不定期で運行中。

石巻営業所の全車両が水没のため、運行不能。

気仙沼市の要請で、物資搬送。

山形交通バス

新庄～仙台間

寒河江～仙台間

山形～新潟間

通常運行

仙台～山形間、臨時便運行中。

【関東方面の帰宅困難者対策】

※関東方面への帰宅困難者に対応するため、仙台～山形間及び山形～新潟間の増便につ
いて山形県、新潟県及びバス会社に要請し、対応を行った。

なお、県外の避難者の方への情報提供として、庁内放送や県庁1階ロビーの掲示板に
より周知している。

2 企画部所管施設関係

大崎市ふるさとプラザ

- ・人的被害は現在のところない模様。
- ・建物被害は、不明であり、引き続き調査中。
- ・建物敷地では、液状化しており、マンホールが起伏している。

3 情報システム関係

石巻合同庁舎

気仙沼合同庁舎

南三陸合同庁舎

栗原合同庁舎

※仙台、大崎、大河原、登米合同庁舎で通信可能

} ネットワーク通信が不通

4 その他

以下のとおり、総務省審議官から電話依頼あり（13日22時52分）。

・片山総務大臣から直接指示を受け、その依頼を取り急ぎ伝える。以下のとおり。

「大畠国土交通大臣から、『仮設住宅の必要個数について、可及的速やかに国土交通省に報告されたい旨、被災県にお願いしてほしい。』との依頼を受けた。宜しくお願ひしたい。」

平成23年3月14日

8時30分現在

環境生活部

環境生活部の状況

※下線は前回からの変更箇所

1 職員安否（連絡不通）

- ・原子力センター2人（オフサイトセンターに避難する旨連絡あるも、その後音信不通）

2 女川原発

- ・全号機、地震発生とともに停止
- ・1号機タービン建屋地下1階火災消火（11日22時55分）
- ・女川原発に避難している住民より、食料、水の提供を求められている。（12日20時）
- ・原子力災害対策特別措置法第10条通報（号機特定不可）（13日12時50分）

3 水道施設の被害状況

○給水に支障のある市町村（30市町村）

仙台市（一部）	石巻市（全戸。漏水多数）	<u>塩竈市（全戸。漏水）</u>
<u>気仙沼市（全戸）</u>	白石市（2／3程度）	名取市（全戸）
角田市（全戸。 <u>浄水場近くで漏水</u> ）	<u>多賀城市（全戸）</u>	岩沼市（全戸）
登米市（ほぼ全戸）	栗原市（ <u>ほぼ全戸</u> ）	東松島市（全戸）
大崎市（一部）	大河原町（漏水6件）	村田町（全戸）
柴田町（全戸）	川崎町（青根、小野、前川、ダム周辺）	丸森町（一部。 <u>各所漏水</u> ）
山元町（全戸）	松島町（配水池の水が無くなる見込み）	<u>七ヶ浜町（全戸）</u>
利府町（全戸）	<u>大和町（一部（2,700戸6,000人））</u>	<u>大郷町（全戸）</u>
富谷町（全戸）	<u>大衡村（全戸）</u>	色麻町（ <u>ほぼ全戸、漏水1件</u> ）
加美町（ <u>今日までに全戸断水予定</u> ）	涌谷町（今日午後までには配水池の水が無くなる見込み）	<u>美里町（全戸）</u>

○連絡の取れない市町村（5町村）

七ヶ宿町、蔵王町、亘理町、女川町、南三陸町

○ 広域水道の状況

- ・仙南・仙塩広域水道用水供給事業 断水による給水制限 11日15時45分から
- ・大崎広域水道用水供給事業 断水による給水制限 11日15時23分から
一部通水開始

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始（12日2時50分現在）

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始（12日10時40分現在）

4 水道応援体制（応急給水体制）

日本水道協会は、各市町村からの応援給水の要請に基づき、同協会中部地区等から東北方面に向け、これまで47台の給水車を手配し、罹災市町村において給水活動を行っている。今後も各方面から給水車が本県に配備される。

また、自衛隊による給水車は、気仙沼市、女川町、南三陸町など大きな被害の地域でも給水活動中。

5 「県警：行方不明者相談ダイヤル」への消費生活相談員の協力派遣

- ・平日 9:00～17:00 5人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・平日 9:00～16:00 4人以上（相談員の出勤可能状態により変動あり）
- ・受付・内容聴取及び入力を実施（身元判明時の連絡は警察で対応）
- ・3月14日（月）より派遣開始

6 県民会館

- ・給排水管破裂 舞台、楽屋、廊下など各所水浸し
- ・内壁タイル剥落、壁亀裂
- ・大ホール2階通路壁に穴が空き、外が見える状況
- ・鉄の重りが落下し、舞台に穴空き
- ・当面、休館せざるを得ない状況

7 保健環境センター

- ・受水槽の水流出（亀裂）、排水パイプ切断（外付部分）、排煙突から白煙（ドラフトか?）
- ・12日、土木部営繕課職員による建築物及び設備の検査を実施。破損はあるが、使用に支障なし。破損の大きい箇所は、修繕要。

8 竹の内産廃処分場

- ・仙南保健所が処分場外から敷地内を確認したところ異常なし。12日竹の内産廃処分場対策室職員2人が現地確認。
- ・停電のため、送水ポンプ、ガス吸引ポンプとも停止中。処分場内に臭気無し。
- ・法肩崩れ（脱硫塔裏側）L=15m（要修繕）速やかに修繕を行う。
- ・東側水路側溝に10箇所程度クラック有（要修繕）速やかに修繕を行う。
- ・NO.3 浸透水噴出痕有（修繕済）
- ・処分場内に一部クラック有（修繕済）

9 生活物資供給

- 宮城県生活協同組合の店舗在庫より、飲食品を搬送済（12日23時現在）
 - ・塩釜市災害対策本部搬送分 パン3,000個、カップメン14,000個、ジュース10,000本
 - ・多賀城市災害対策本部搬送分 パン1,500個、カップメン10,000個、ジュース74,000本
 - ・七ヶ浜町災害対策本部搬送分 毛布3,000枚、水（2L）1,200本
- 宮城県生活協同組合の13日以降調達可能物資
 - ・水（500ml）115,200本、水（2L）17,232本、毛布5,000枚、タオル2,500本、ジュース262,000本、カップご飯400個、バナナ10t、アクアクララ300個、パン（12,340個）

10 遺体処理関係

- (1) 遺体安置
 - ・グランディ21、旧角田女子高校など、県内12カ所が遺体安置場所に。（13日現在）
 - ・テント（1000人用）が東北管区警察学校へ搬入される予定。
- (2) 埋火葬関係
 - ・ 全国知事会あてに、火葬の支援を要望（14日発出予定）。
- (2) 棺等葬祭用品
 - ・宮城県葬祭業協同組合に支援要請（13日 380基を搬入）
 - ・全日本葬祭業協同組合連合会に支援要請

11 今後想定される対応

《環境対策課》

- ・工場・事業場からの有害物質の飛散・流出の有無の確認

《食と暮らしの安全推進課》

- ・食中毒の未然防止

(1) 避難所に対し、食品衛生監視員を派遣し、食品の衛生的な取扱い、加熱処理、食用不適な食品の廃棄、器具・容器等の消毒等について指導

(2) 食品衛生監視員を食品の流通集積拠点に派遣し、食品の配送等における衛生確保について指導

- ・水道被害調査（日本水道協会から情報収集、保健所による被害状況調査、厚生労働省との連携、応急給水等調整等）

- ・避難所設置後

(1) ペット関係

避難動物等の収容場所の確保等、獣医師会等の連携

(2) 公衆浴場関係

自衛隊と連携し風呂の確保

《廃棄物対策課》

- ・当面の間、宮城県環境事業公社に対し、公社職員による24時間体制を取り、場内の管理に当たるよう指示
- ・災害等に起因する災害等廃棄物の発生及び廃棄物処理施設の被災について、情報収集、広域連携、災害復旧費補助申請等の支援を実施
- ・災害により発生する災害等廃棄物（し尿含む）の処理について、市町村の要請を受け災害時支援協定団体へ応援要請を実施
- ・環境省より、災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な野外焼却は、例外的に認められる回答有（12日20時30分）

《共同参画社会推進課》

- ・共社課所管のNPO関係7施設の地震被害の有無等を電話連絡により確認

遺体の処理方法について

環境生活部 H23.3.14 午前8時現在

現状と問題点

- ・相当数の遺体が発見され（南三陸町，山元町），腐乱が激しい状況にある。火葬が待てず，早急に処理する必要に迫られている。
- ・南三陸町，山元町から，土葬にしたいとの要望がある。

今後の対応案

- ① 県内で火葬できる容量が，1日当たり約50体程度であり，火葬では処理しきれないこと。
- ② 土葬は緊急の場合，首長の判断で法的に可能。実際に，土葬をどのように行うかは早急に決定する必要がある。
 - ・厚生労働省に手続きの迅速化を要望中。
 - ・県警本部と手続きについて調整中（検死手続きが必要かどうか）。
- ③ 土葬の方法
 - ・場所の選定
 - ・埋葬の方法
 - ・作業主体

3/14(月) 8:00現在 現在保健福祉部情報

担当課	箇所	被害状況	
社会福祉課	常磐台霊園	墓石倒壊	
	太白荘	人的被害なし	
医療整備課	別途記載		
長寿社会政策課	介護研修センター	人的被害なし	
	和風園	人的被害なし	
	借楽園	人的被害なし	
健康推進課	情報収集中		
疾病・感染症対策室	東北新生園	人的被害なし	
子育て支援課	子ども総合センター	人的被害なし	
	中央児童相談所	人的被害なし	
	北部児童相談所	人的被害なし	
	乳児院	人的被害なし	
	東部児童相談所	職員軽傷者あり	
	東部児童相談所気仙沼支所	人的被害なし	
	女性相談センター	人的被害なし	
	さくらハイツ	人的被害なし	
	コスモスハウス	人的被害なし	
	さわらび学園	人的被害なし	
	旭ヶ丘学園	人的被害なし	
	障害福祉課	リハビリテーション支援センター	人的被害なし
		精神保健福祉センター	人的被害なし
		拓桃医療療育センター	人的被害なし
障害者福祉センター		人的被害なし	
障害者総合体育センター		人的被害なし	
不忘園		人的被害なし	
啓佑学園		人的被害なし	
第二啓佑学園		人的被害なし	
船形コロニー		人的被害なし	
七つ森希望の家		人的被害なし	
援護寮		人的被害なし	
視覚障害者情報センター		人的被害なし	
薬務課	情報収集中		
国保医療課	情報収集中		

3/14(月) 8:00現在 社会福祉施設関係被災情報

《老人福祉施設関係》

施設名	住所	被災状況	確認日時
きたかみグループホーム	石巻市北上町橋浦字大須234	5名死亡	3/12
グループホームなつぎ埜	仙台市若林区種次中屋敷37	1名死亡, 6名行方不明	3/12 15:10
うらやす(特養)	名取市小塚	50名孤立	3/13 4:55
梅香園(養護)	山元町	入所者20名, 職員27名行方不明	3/13 9:30
福寿の園(ケアハウス)	山元町	入所者17名, 職員?名行方不明	3/13 9:30
万生園(養護)	石巻市	入所者4名行方不明	3/13 15:30

《障害福祉施設関係》

施設名	住所	被災状況	確認日時
まどか荒浜	仙台市若林区荒浜一本杉2-2	利用者2名, 職員2名行方不明	3/13 13:20

3月14日(月)8:00現在 保健福祉部状況

○ 職員安否確認

区分	職員数	確認済	未確認	備考
本庁計	253	251	2	週休日等
保健福祉事務所計	402	393	9	出張等
施設等計	339	318	21	出張、週休日等
総計	994	962	32	

○ 施設状況確認

区分	備考
仙南保健福祉事務所	特に大きな被害なし
仙台保健福祉事務所	—
本所	1階部分の浸水、汚泥等の侵入により事務所使用に支障
岩沼支所	特に大きな被害なし
黒川支所	特に大きな被害なし
北部保健福祉事務所	—
本所	特に大きな被害なし
栗原地域事務所	特に大きな被害なし
東部保健福祉事務所	—
本所	連絡不能
登米地域事務所	特に大きな被害なし
気仙沼保健福祉事務所	特に大きな被害なし

災害拠点病院の状況 (EMIS 被災害救急医療情報システム) の情報等による

NO.	病院名	状況・物資の要請状況
1	仙台医療センター	重症に限り受入可能
2	公立刈田綜合病院	患者受入可能
3	みやぎ県南中核病院	重症に限り受入可能
4	仙台市立病院	重症に限り受入可能
5	東北大学病院	重症に限り受入可能 電気復旧
6	仙台赤十字病院	患者の受入困難
7	東北労災病院	軽症受入可能
8	東北厚生年金病院	患者の受入困難
9	坂綜合病院	患者受入可能
10	大崎市民病院	重症に限り受入可能だが限界に近い 電気復旧
11	栗原市立栗原中央病院	患者受入可能
12	登米市立佐沼病院	不明
13	石巻赤十字病院	手術患者受入可能
14	気仙沼市立病院	患者受入可能

県内の医療機関の受診対応状況など

現在情報を得ている県内医療機関の状況です。
なお、重症の患者を優先しなければなりません。皆様のご理解とご協力をお願いします。

1 仙台市内で受診が可能な病院等

- ◆ 仙台市青葉区
 - JR仙台病院(軽症から中程度)266-9671
 - 仙台逋信病院(急患のみ)268-3150
 - 東北労災病院(軽症のみ)275-1111
 - 県立こども病院(小児救急の軽症・中等症のみ)391-5111
- ◆ 仙台市宮城野区
 - 東北厚生年金病院(軽症のみ)259-1221
 - 自衛隊仙台病院(軽症のみ)231-1111
 - 中嶋病院(軽症のみ)291-5191
 - 仙台オープン病院(軽症のみ)252-1111
 - 東部休日診療所(軽症のみ)291-5566
- ◆ 仙台市若林区
 - 仙台市急患センター(13日は午後11時まで)266-6561
 - 仙台市立病院(重症患者優先)266-7111
- ◆ 仙台市太白区
 - 仙台赤十字病院(軽症、中程度)243-1111
 - 広南病院248-2131
 - 長町病院(軽症のみ)746-5161
- ◇ 救命救急を優先するため当面一般の外来は休診
 - 東北大学病院717-7000
 - 国立病院機構仙台医療センター293-1111

[▲ページのトップへ戻る](#)

2 仙台市以外の医療機関についての情報

- ◆ みやぎ県南中核病院(大河原町)0224-51-5500
重傷者を優先とするため、14日から当面の間、一般外来は休診
- ◆ 公立刈田総合病院(白石市)0224-25-2145
受診可能
- ◆ 坂総合病院(塩竈市)365-5175
受診可能
- ◆ 塩竈市立病院(塩竈市)364-5521
軽易な外来に対応
- ◆ 守病院(名取市)384-1211
簡単な内科外来に対応
- ◆ 大崎市民病院(大崎市古川)0229-23-3311
受診可能
- ◆ 大崎市民病院鹿島台分院(大崎市鹿島台)0229-56-2611
ある程度の外来に対応
- ◆ 古川星陵病院(大崎市古川)0229-23-8181
重症以外の外来に対応
- ◆ 涌谷国保病院(涌谷町)0229-43-5111
救急外来に対応可能
- ◆ 栗原市立栗原中央病院(栗原市築館)0228-21-5330

随時
37セス厚員ハマ。

平成23年3月11日に発生した地震による
経済商工観光部所管施設等の状況（3月14日8:00現在）
第11報

1 職員の安否

本庁：200人中 200人 確認済

地方機関：926人中 863人 確認済

（未確認63人中 出張2人，休暇27人，病休3人，
通信不能31人（気仙沼地方振興事務所））

2 所管施設の状況

○石巻合同庁舎

・庁舎周辺が広範囲にわたり水没（合庁付近で1.4M）。一般県民300名，職員400名 計700名が避難。現在，ボートを確保し，逃げ遅れた住民の保護にあたっている。（この報告は，東部下水道事務所までボートで移動して対応したもの。途中，徒歩3キロ程度）

・食料・水が全くない状況。体力的に限界寸前。

・必要物品

水・食料（700人分），通信手段の確保（防災携帯無線，オムツ（大人，子供用），湿布薬，かぜ薬，アルコール消毒液，赤ちゃん用ミルク，毛布，シート，生理用品）

○産業技術総合センター

外壁にクラックあり 詳細は調査中

○高等技術専門学校，障害者職業訓練校

・白石高等技術専門学校・・・暖房設備の配管にズレ，壁・床にひび割れ

・仙台高等技術専門学校・・・体育館の壁がはがれ，外壁に亀裂。旋盤が倒れ，暖房配管から漏水。本館から4号館への通路が波状に変形。

・大崎高等技術専門学校・・・本館の基礎部分にひび割れ，段差が生じた。訓練機材の落下あり。

・石巻高等技術専門学校・・・床上1m程度の浸水（3月12日9:45現在も水位変わらず）。浸水により実習機材に被害が生じた。実習棟建物に若干のゆがみあり。

・気仙沼高等技術専門学校・・・調査中

・宮城障害者職業訓練校・・・教室の窓ガラス3箇所破損，消火栓配管1箇所破損

○松島公園管理事務所

・事務所は，1m水没，土砂堆積で壊滅。

・レストハウスは，ガラス全損，自販機全損（津波による）

・県営駐車場は，水没。（残留車／第1・3：車なし，第2：バス1台，第4：車1台，第5：車3台）

○宮城海外研修員会館

外壁亀裂，タイル落下等

○夢メッセ・アクセル

・3月12日15時30分現在，全員避難完了。

・アクセル，夢メッセとも1階ガラス破損，1階部分に多数車両が流れ込むなど被害

が生じている。

○ガレージファクトリー名取
未確認（3月14日確認予定）

○商工振興センター

外壁タイル剥離、停電により駐車場使用不能（職員用4台・外部用11台出庫不可）

○青葉インキュベーションスクエア（研究機関）

天井・ガラスの落下，研究機器破損など

3 その他の状況

○山元町からの要望事項への対応について（別紙）

○南三陸町の調査結果について（別紙）

○「高校生のためのものづくり企業見学会」（産業人材対策課）

3月11日に4コース（各コース50名前後，県北・石巻・仙台・県南の4コース）で実施（県庁発着）。3コースは県庁に到着したが，石巻コースは車中泊（28人）。脱出が可能となり，県庁に到着した。

○仙台港のエコノハ住宅展示場

屋上に人が避難している模様（仙台港湾事務所情報）

○フジパン仙台工場（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

生産ライン（1F）全滅。従業員336名が孤立し，支援要請あり。

孤立していた従業員336名全員が舘腰小学校に向け自力避難を開始（3月12日14時頃）。

中部地方の工場からパン等の支援物資提供の申し出があったが，輸送手段が確保できない状態。

○株式会社ジャムコ（仙台空港内）

事務棟に174名が避難したが，うち3月12日15時現在海水が引いて約80名が棟外へ帰途に就く。残る約100名については引き続き事務所棟3階で救援待ち。

3月12日午後6時30分，救助完了。

社員の家族の安否確認について依頼あり。災害対策本部，県警へ伝達済み。

○日本通運株式会社仙台空港支店（仙台空港岩沼臨空・矢野目）

従業員が建物3階に孤立し，救助要請あり。病人・けが人なし。非常用の食事及び水あり。3月12日午前10時を目処に自力で避難予定。

○3月12日13：15日本GE株式会社（米ゼネラルエレクトリック日本法人）から物資提供等について協力の申し出あり。

○県石油商業協同組合等に対する要請について

緊急車両への優先的な給油及びタンクローリーの緊急交通路利用について

○韓国総領事からの申し出

韓国総領事から救護隊派遣の申し出あり。（国対応）

詳細は別紙のとおり。

○住友商事㈱からの救援物資提供

水，毛布，医療資機材の提供申し出あり。

○国際援助団体（NGO）社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンから救援食料の提供申し出配布先の情報について提供依頼あり。

山元町からの要望事項への対応について

【平成23年3月14日(月) 7:50現在】

要望事項		用意可能		対応等	部局名
		時期	数量		
燃料等	車両用ガソリン	—	—	・調達に向けて努力する。	総務部
	暖房用灯油	—	—	・調達に向けて努力する。	
	避難所用暖房器具 (石油ストーブ等)	—	約20個	・仙台合同庁舎にあるので、搬送については、トラック協会と調整予定	
	暖房用の薪	—	—	・林野庁から炭の提供申し出有り。搬送については、今後検討	
食料関係	水	—	—	・ペットボトルを大河原合同庁舎に送った。現地への搬送については、トラック協会と調整予定	
	食料(米、パン、カップ麺等)	—	—	・本日(14日)、大河原合同庁舎に送るので、搬送については、トラック協会と調整予定	
	調味料	—	—	・調達に向けて努力する。	
	ペットフード	—	—	・調達に向けて努力する。	
	粉ミルク	—	約20缶	・県庁舎にあるので、県の公用車で搬送予定	
生活用品	毛布	—	約4,500枚	・調達可(先に約2,500枚を送付)。日赤が山元町まで届ける。	
	タオルケット	—	—	・調達に向けて努力する。	
	生理用品	—	—	・調達に向けて努力する。	
	トイレトペーパー	—	—	・仙台合同庁舎から、県の公用車で搬送予定	
	紙おむつ	—	—	・子供用は県庁舎にあるので、県の公用車で搬送予定	
	紙コップ、使い捨てどんぶり、割り箸	—	—	・少し時間がかかるが、調達可	
機材等	ドラムリール	—	—	・調達に向けて努力する。	
	携帯電話用充電器	—	—	・auから提供され次第、県の公用車で搬送予定	
	乾電池	—	—	・県庁舎にあるので、県の公用車で搬送予定	
住宅関係	仮設住宅の発注	—	全県で 約10,000戸	・(社)プレハブ建築協会へ要請する。 ・不足する場合には、状況を見ながら追加対応	保健福祉部
埋葬関係	遺体の取扱い	—	—		環境生活部

〈南三陸町の調査結果について〉

南三陸町の状況について

1. 日時 平成23年3月13日 16時現在の状況
2. 確認者 東部振興事務所登米地域事務所 地域振興部 浅野幸夫 次長(総括),
武田 寛(主幹)
東部家畜保健衛生所 石黒裕敏(主幹)
農業振興部 大庭康彦(主任)

15:53 ベイサイドアリーナ南三陸総合体育館(対策本部)着

要望: 佐藤 仁 町長, 及び副町長より状況聞き取り。

- 1) 昨日と変わらず避難場所に7500人。絶対的に食糧が足りないので, 早急にお願いしたい。飲料水, 炊き出し用の燃料も欲しい。
- 2) 寒いので, 毛布等温かさを確保して欲しい。暖房器具, 発電機それらの燃料も不足している。
- 3) 物資の運ぶ場所は, 交通の関係で入谷小学校にお願いしたい。
- 4) 消防や自衛隊の連絡網はあるが, 直接県とやり取りしたいので, 衛星携帯電話が欲しい。
- 5) 医薬品に関しては, 岩手の病院から手配して居る状況。
- 6) 物資の調達見込みを早めに知らせて欲しい。

現在の状況:

- 1) 県との直通の情報網が無く, 職員が定期的に往復して情報収集している状況。
- 2) 現在国道398号線は車両が通過できない。(復旧作業中)
(現在アクセスできる道路は非常に狭く, 軽乗用車すらすれ違えない。)
- 3) 町職員で担当部署を作り指示系統を構築している。
- 4) 遺体が数百人確認されており, 損傷が激しい状況。

帰庁時刻: 17時13分

平成23年東北地方太平洋沖地震 農林水産部関係確認状況

(前回からの変更部分にアンダーライン)

1 日時

平成23年3月14日 08時00分現在

2 職員状況（本庁・地方公所／ただし地方振興事務所は除く）

(1) 本庁

- ・職員数 366人
- ・うち安否確認済み職員 360人 (←359人)
- ・うち安否未確認職員 6人 (←7人)
- ◆職員家族安否未確認 20人

(2) 地方公所（ただし地方振興事務所を除く）

- ・職員数 375人
- ・うち安否確認済み職員 338人 (←335人)
- ・うち安否未確認職員 37人 (←40人) *水技C及び船舶職員が中心
- ◆職員家族安否未確認 118人

3 激甚災害の指定

- ・公共土木施設、農地・農業用施設、共同利用施設、養殖施設に係る災害復旧事業について、3月12日に閣議決定。
- ・農地などの被害は復旧費の8～9割、養殖施設は復旧費の9割の補助見込み。

4 県有施設状況（地方公所）

(1) 農業関係

- ・農業大学校／停電中で電話使用不可。
- ・農園研／電話使用不可。講堂天井落下等の被害あり。
- ・古川農試／本館で水漏れ等の被害あり。
- ・病虫害防除所／被害はなし。

(2) 畜産関係

- ・家保（大崎・仙台・北部・栗原・東郷）／一部に水道管破裂等の被害あり。
- ・畜試／断水並びに井戸水タンク破壊等し、給水を大崎市に要請中。
毎日2回の搾乳作業は自家発電機で対応中だが、集乳が無く場内で廃棄。
家畜被害は無し。飼料は確保済み。
- ・岩出山牧場／家畜死体保冷库内に牛8頭を保管中だが、停電で腐敗が心配。

(3) 農業農村整備関係

- ・王城寺原／溜池法面にクラックが発生したが、水位を下げ安全確保済み。
- ・栗駒ダム／自家発電の燃料供給に不具合が生じている。
- ・村田（大河原）、宿の沢（栗原）、菅生（栗原）／確認済み。貯水池の法面一部崩落等あるが、大きな異常はなし。
- ・牛野ダム（仙台）、ため池、集落排水等については調査継続中。

(4) 林業関係

- ・林技C／外観上の大きな異常なし。

(5) 水産関係

- ・水産技術総合C / 2階まで浸水。
- ・養殖生産部、加工開発部 / 連絡取れず、施設の状態不明。
- ・内水面試験場 / 大きな被害なし。
- ・気仙沼水試 / 本館のみ残存、他施設は流失。
- ・所管船舶 / 取締船：1隻は転覆 1隻は所在不明
新宮城丸：転覆 / 蒼洋：転覆 / 拓洋：陸地乗揚げ

5 農林水産業関係状況 *いずれも、被害状況は不明。

(1) 農業関係

- ・石巻、仙台湾岸、亘理・山元地域を中心に“いちご”等の園芸作物及び各種農業施設への大きな被害が想定される。

(2) 農業農村整備関係

- ・各ため池施設の法面亀裂・漏水等の調査を実施。
- ・大崎市、加美町、松島町、大郷町の排水機場・サイフォン等に被害あり、対策中。
- ・栗原市内の県事業実施地区数か所で軽度の被災を確認。
- ・館下地すべり地区において、クラック・崩落箇所があり応急対策済み。

(3) 畜産関係

- ・沿岸地域で飼養されている畜産農家（頭数）の状況は、以下のとおり。
[養鶏：20戸（264千羽） / 肉用肥育農家：245戸（2,652頭） / 養豚7戸（2,801等）]
- ・酪農は、約半数が断水による影響を受け、給水車等の対応を要請中。
生乳処理が止まっており、生乳が出荷できず廃棄処理が続いている状況。
- ・乳業は、みちのくミルク㈱の一部操業ラインが破損し、当分の間供給不可。
仙台港に所在する東北森永㈱は、供給不可と想定。
古川乳業㈱は、牛乳製造施設が破損し操業再開が困難な状況。
- ・大規模養鶏場では、今後の飼料確保に向けた対応を検討中。
- ・飼料工業会で14日に対策会議を開催予定。

(4) 林業関係

- ・北部及び栗原管内で林地・治山施設被害が発生。特に人的被害はない。
- ・海岸地域における防潮堤等（延長30,749m）及び保安林（面積1,036ha）が津波により被災した模様。

(5) 水産業関係

- ・全域で漁港、水産関連施設、養殖施設は壊滅状態。

6 県の対応状況

(1) 支援物資の要請

- ・コンビニ関係各社、山崎製パン、シライシパン等と需給調整を継続。
- ・林業技術総合Cで薪を確保し、東北厚生年金病院へ提供済み。
- ・林野庁から炭の調達情報を得るが、発送先が群馬県であるため、配送方法と県内配布先を調整中。
- ・牛乳確保については、停電による牛乳製品の劣化や燃料不足により配送が困難。
また、一部操業ライン破損などの影響もあり。

(2) 遺伝子検査関連機器の保有状況

・畜産試験場

サーマルサイクラー：タカラ96穴プレート／6台（移動可）

冷却高速遠心機：24検体／2台（移動可）

- ・農園研で1台保有、古試は無し。
- ・使用については、県警と調整中。

(3) 全漁連に対する支援要請

- ・漁船の被害状況の調査や行方不明者の捜索、物資輸送等のための漁船の派遣、燃料調達を要請。

(4) 湾外待機船の状況確認

- ・沖合での待機船について、海上保安庁に注意喚起の協力を要請している。
- ・漁業無線局については、連絡不能で機能していない模様。

(5) 名取地域の排水ポンプ対応要請

- ・名取地域の全ての排水機場については、津波浸水により故障し、東北農政局に排水対策を要請。
- ・うち、寺野排水機場は国交省ポンプを搬入し排水作業中（3/13～）。
- ・また、閑上排水機場については、本日（3/14）ポンプ搬入（5～10台）予定。
- ・残る相野釜、藤曾根、蒲崎の3機場については、調整中。

(6) 若林区荒浜地区における強制排水への対応

- ・対応について、東北地方整備局と協議中。本日（3/14）現地調査を実施し、可能性等を検討する。

(7) 阿武隈川下流域下水道（土木部）への対応

- ・対応について、土木部と協議中。
- ・農林水産部としては、漁業権・農業水利関係を中心に整理していく方向。

平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震
土木部関連公共施設等の状況 (3 月 14 日 07:00 現在)

第 1 1 報

1 土木部職員安否

課 室 319 人中 318 人確認済 (未確認 1 人 (休暇))

地方機関 657 人中 645 人確認済

(未確認 12 人中、休暇 5 人、出張 2 人、病休等 2 人、不明 3 人
不明のうち 気仙沼土木 3 人)

計 976 人中 確認済み計 963 人 未確認計 13 人

2 被害状況等

単位：百万円

工 種	件 数	概算被害額
道路	105 箇所	3,347
橋梁	23 箇所	5,019
河川	108 箇所	2,600
ダム	2 箇所	2
砂防	1 箇所	1
公園	4 箇所	4,150
都市災	1 箇所	5,000
港湾	8 箇所	2,262
下水道	7 箇所	93,000
計	259 箇所	115,381

○道路

7.6 路線 120 箇所について規制中

うち全面通行止め 61 箇所

(内訳)

うち落橋 4 箇所

(国) 398 号 新北上大橋 (2 次緊急輸送道路)

(一) 石巻工業港矢本線 定川大橋 (1 次緊急輸送道路)

(一) 閉上港線 宮下橋 (2 次緊急輸送道路)

(主) 奥松島松島公園線 松ヶ島橋

橋梁段差 18 箇所

うち片側交通交互通行 59 箇所

三陸道, (国) 6 号, (国) 45 号: 14 箇所について全面通行止め

うち落橋 4 箇所

(国) 45 号 小泉大橋, (国) 45 号 歌津大橋

(国) 45 号 二十一浜橋, (国) 45 号 外尾川大橋

(国) 4号から沿岸に行くルートとして確認できた路線

(国) 45号は仙台市内から多賀城方面は通行可を確認

(国) 108号は古川から矢本方面へ通行可ただし架線の垂れ下がりや段差有り

(国) 284号は一関から気仙沼市役所まで通行可ただし片側通行有り

(主) 石巻鹿島台大衡線は大衡から矢本方面へ通行可だが冠水のため赤井地区より先へは行けない

(国) 113号から (一) 角田山下線で白石から山元への通行可ただし若干の崖崩れ有り

(国) 6号は岩沼から福島県境1km手前まで通行可

ライフラインの復旧支援として、女川原子力発電所までの輸送ルートの確認を行う。

(一) 牡鹿半島公園線

(主) 女川牡鹿線

(主) 石巻鮎川線

14日東北電力が原発側から女川牡鹿線の道路啓開実施し本日中に牡鹿半島公園線に到達見込み

被災箇所 128箇所 概算被害額 8,366百万円

(内訳)

道路 105箇所 3,347百万円

橋梁 23箇所 5,019百万円

○河川

・迫川：堤防沈下 1箇所，堤防亀裂 6箇所，法欠け 1箇所

・鳴瀬川：法欠け 1箇所，堤防亀裂・陥没 1箇所，堤防欠壊 2箇所

・広瀬川：河道閉塞 1箇所

・砂押川：護岸破損 1箇所，堤防破堤 1箇所，堤防欠壊 1箇所

・増田川：法欠け 8箇所

・川内沢川：堤防亀裂 3箇所，法欠け 1箇所，河道埋塞 1箇所

・坂元川：堤防亀裂 2箇所

他36河川 77箇所

被災箇所 108箇所 概算被害額 2,600百万円

○ダム

・土木部管理14ダム (全ダム)

第1報による目視点検異常なし

一次点検も異常なし

二次点検も異常なし (全14ダム)

樽水ダムにおいて下流警報装置の外周フェンス損傷

被災箇所 2箇所 概算被害額 2百万円

○海岸

- ・本日（14日）夜明けから現地調査開始

○砂防施設

砂防関係パトロール状況

- ・大和町井泥地区でモルタル吹付の剥離（県単災） 100万円
- ・砂防パトロール完了（北部：異常なし）
- ・砂防パトロール継続（3/12, 13：仙台、栗原、大河原、登米）

気象関係

- ・土砂災害警戒情報発表基準の暫定運用を開始（震度6弱以上を観測の市町村：通常の6割、震度5強を観測の市町村：通常の8割、震度5弱以下：通常どおり）

被害状況

砂防 1箇所 100万円

○都市施設（公園）

公園被災状況（5公園）

（1）海岸沿い公園：園内冠水。津波警報解除により本日調査予定

①矢本海浜緑地 推定被災額：約10億円

②岩沼海浜緑地 推定被災額：約19億円

③仙台港多賀城地区緩衝緑地

推定被災額：約12億円

（2）内陸部公園

④加瀬沼公園：園路舗装沈下，クラック等20箇所

推定被災額：約5千万円

⑤県総合運動公園：調査中 推定被災額：不明

計 約41億5千万円

○仙台港背後地

地区内被災状況

- ・道路舗装破損，排水施設の閉塞・破損箇所多数
- ・地区内全域に土砂堆積，散乱ゴミ及び放置車両多数あり
- ・工業地区は，特にひどく車両通行不能

被災箇所 1箇所 推定被災額：50億円

○港湾

被災状況

・仙台塩釜港（仙台港区）

- ・高砂コンテナターミナル舗装損壊，荷役機械レール損傷，コンテナ流出
- ・高砂2号岸壁（-14m）法線はらみだし，取付護岸倒壊
- ・高松埠頭取付護岸背後陥没
- ・中央公園前釣り護岸倒壊
- ・中野公共埠頭エプロン沈下
- ・臨港道路全線漂流物（車両等）散乱により通行不可

- ・ 各埠頭のフェンス倒壊等
- ・ 仙台塩釜港（塩釜港区）
 - ・ 東埠頭護岸水叩陥没，エプロン沈下
 - ・ 貞山埠頭エプロン沈下，陥没
 - ・ 臨港道路貞山埠頭5号線漂着物（車両等）散乱により通行不可
- ・ 石巻港
 - ・ 臨港道路釜北線漂着物（車両等）散乱により通行不可
 - ・ 14日，養鶏場用の餌の手配について，石巻埠頭サイロと調整。

被災箇所 16箇所 概算被害額 2,262百万円

○空港関係

東北地方整備局

- ・ 本省と東京航空局が本日来仙し，復旧に向けて調査開始予定。
- ・ 滑走路等を清掃するために，羽田からスーパー1台を移送したが，清掃開始予定時刻については不明。

仙台空港ビル

- ・ ~~避難者数 約1,400名~~
- ・ ~~3月13日午前9時時点で，老人・重病者200名が空港外へ避難完了。~~
- ・ ~~滑走路を館腰方面へ徒歩で自主避難開始。~~
- ・ 16時現在，空ビル，航空会社の職員等約100名が残っている状況。

仙台空港鉄道

- ・ 空港トンネル冠水。
- ・ 仙台空港駅からトンネルに向かう擁護壁（風よけ）が崩壊。
- ・ 架線が垂下。
- ・ 名取駅から美田園駅間，軌道上の上下・左右の変異大，防音壁の破損も著しい。

仙台空港事務所

- ・ 連絡付かず。東京航空局でも仙台空港事務所と連絡がとれていない。

空港周辺緑地等

- ・ 水没している状況

被災箇所 1箇所 概算被害額 15百万円

○下水施設

被災状況：仙塩水没停止，阿武隈川全壊，北上川下流東部水没停止，

燃料切れにより吉田川，迫川下水道処理停止中

鳴瀬川，北上川下流流域下水道放流中

石巻環境サービス職員1名死亡（北上川下流東部流域指定管理者）

燃料及びポンプ，発電機の物資調達を危機対策課に依頼中

公共下水道については調査中

県南浄化センターの対応について，関係部局と連携して実施。今後，漁業委関係者と要調整。

被災箇所 7箇所 概算被害額 930億円

○仮設住宅への対応

- ・ 3月14日日本日(社)プレハブ建築協会へ仮設住宅10,000戸の建設を要請する。
 - ・ 合わせて公営住宅85戸を確保済み(3月定期募集を停止分)
 - ・ さらに市町村公営住宅の状況を把握, 賃貸住宅, 旅館, ホテル等の確保も要請する。
 - ・ それでも不足の可能性を考え, 親戚への疎開を誘導するなどの施策も検討。
- ・ 応急仮設住宅建設調整担当者を国土交通省に1名派遣要請(15日中に着任予定)

○県営住宅

被災状況：県営太白住宅7号棟高架水槽から水漏れ発生確認
宮城野区梶の杜住宅3,4号棟：壁せん断破壊多数, EXP.J破損
志津川廻館住宅：全壊(写真確認)

○工事中物件被災

黒川高新築実習棟の内壁壁ボード一部落下(被害額2,000千円)
気仙沼向洋高校舎大規模改造工事現場が津波により水没(被害額400,000千円)

○県有建築物被災状況調査

3/11 実施 保健環境センター(使用の支障はないが, 補修必要。被害額算定中)
3/14 予定 農業・園芸総合研究所

○応急危険度判定

栗原市で3/11~13に被災建築物応急危険度判定324棟を実施終了。
その他市町村のうち, 仙台市, 登米市, 村田町で実施または実施計画作成中。
その他市町村でも実施を検討中。

○土木総務課所管施設

被災状況：仙台土木事務所1,2階トイレガラス, 天井, タイル破損
仙台地方ダム一部天井落下, 一部窓破損
東部土木(12日6:40現在), 1.5m冠水中, 公用車水没
13日国土交通省へ緊急排水ポンプの出動を要請し14日から対応予定
東部下水, 床, タイル一部破損
栗原地方ダム, 一部クラック有り
大崎地方ダム, 2階FF式暖房機2台の燃料供給装置の故障

○執務状況

中南部下水道事務所職員は仙台土木事務所へ移動, パトロール開始
仙台塩釜港湾事務所職員は仙台土木事務所へ移動, パトロール開始
仙台港背後地職員は仙台土木事務所へ移動, パトロール開始
石巻港湾事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動済み。
東部土木事務所職員は一部のみ東部下水道事務所へ移動, パトロール開始
気仙沼土木事務所は気仙沼保健福祉事務所に移動, パトロール開始

- 3 災害時応援協定に基づく地震津波被害への応援協力実施中の協会
 - 宮城県建設業協会
 - 宮城県測量設計業協会
 - 建設コンサルタンツ協会
 - 土工協東北支部
 - 埋立浚渫協会
 - 宮城県造園建設業協会
 - 宮城県宅地建物取引業協会

- 4 被害状況調査
 - 12日6:30から地方整備局へリにて県土木部職員2名、沿岸及び栗原を調査実施済み

- 5 土木部BCPによる情報提供状況
 - 道路状況 道路課ホームページにて緊急輸送道路の通行規制箇所を発表
 - ダム 河川課ホームページにてダム調査状況を発表
 - 下水道 下水道課ホームページにて下水処理場調査状況を発表

- 6 平成23年東北地方太平洋沖地震における災害調査・復旧体制及び市町村への支援体制
第9報のとおり

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震の被害状況
平成23年3月14日(月)8時00分現在(※下線部分が前回からの変更箇所です。)

宮城県教育庁総務課

施設被害	小中学校	県立学校	教育庁所管施設	社会教育施設等
<p>【丸森町立丸森東中】 ・校舎にクラック 【丸森町立金山小】 ・体育館基礎部分にひび 【石巻市立門脇小】 ・全壊(NHKニュースにて) 【蔵王町立平沢小】 ・校舎の壁の一部落下 【蔵王町立田中】 ・校舎の壁の一部落下 【蔵王町立田中】 ・校舎敷地の周囲が陥没 【大河原町立南小】 ・校舎、体育館ジョイント部分剥離 【大和町立宮床中】 ・高架水槽破裂 【大和町立大和中】 ・校舎裏屋根崩れ 【岩沼市立成田中】 ・複数の学校で校舎外壁に亀裂 【富谷町立成田中】 ・体育館屋根一部破損 【大河原町内小中】 ・町内学校校舎の一部亀裂 【角田市内小中】 ・壁モルタル部分落下、ガラス破損 【大崎市立古川東中】 ・校舎倒壊の恐れあり、立ち入り禁止 【大崎市立古川第一小】 ・木造部分倒壊の恐れあり 【大崎市立西古川小】 ・体育館天井落下 【大崎市立長岡小】 ・体育館天井落下 【加美町立小中】 ・備品散乱、ガラス破損 【加美町立ひび割れ</p>	<p>【築館高】 ・備品倒壊 【山元支庁】 ・岩出山高校破損有 ・校舎2、3階エキパンジョイント落下、破損、音響サシンの歪み等・体育館ガラス21枚破損・生徒会館ガラス3枚破損、天井落下 ・グラウンドに亀裂多数有り(幅30～40cm、深さ60cm)・周辺の電線等が切断し、電話不通、停電 ・柔剣道場周りに地盤沈下 ※被害額は100万円超 【仙台第三高校】 ・校舎破損(壁破損、窓ガラス割れ等)、体育館窓落下 下破損、校地に段差発生、グラウンドに細かいクラック発生 【仙台第一高校】 ・5階ボイラー温水管破損・水浸し、校舎・壁・クラック 【東松島高校】 ・校舎の壁に亀裂多数有り、第二体育館の土台の浮き 【仙西高校】 ・外壁はがれ、通路エキスパンジョイント破損、体育館通路ポルトの落下、グラウンド地割れ、駐車場地割れ、中庭歪み 【宮城野高校】 ・校舎クラック、地盤沈下、ボイラー水漏れ 【船岡支庁】 ・床10cm程度沈下、壁のひび割れ、地下タンクコンクリート亀裂等 【古川高】 ・蛍光灯落下等113基、室内亀裂17カ所(深いものではない)、教室で壁にすき間5mmぐら(1階)、エキパンジョイント7カ所落下、教室・渡り廊下盛り上がり(通行は可)、体育館内装パネル4枚落下、蛍雪会館トイレット13枚はがれ 【古川工業高】 ・受水槽上部FRPパネル割れ(雨水等混入の恐れ有)、防球ネット支柱(大崎市道側)沈んでいる(傾きはなし)、野球グラウンド防球ネット支柱グラウンド側に傾いている。 【白石工業高】 ・屋根コンパネ3カ所落下(教室棟、管理棟)、エック</p>	<p>【図書館】 ・館内図書の破損、落下、館内図書はすべて落下、電動書架に歪み 【松島自然の家】 ・本館2階の2/3まで冠水流出 ・施設の屋根は浸水により流出 ・本館重油タンク本体が流出 ・窓ガラスは全て破損 【美術館】 ・1、2階の大型展示ケース破損、借用作品に被害 【玉造市立学校共済組合(公立学校共済組合)】 ・食器検査室水漏れ被害1カ所 ・会議室シャワーリア落下、食器等多数破損 【特別支援教育センター】 ・検査室水漏れ被害1カ所 【(仮称)教育・福祉複合施設】 ・建設現場が津波により水没(水位70～80センチ) ・作業員等の車が被害 【東北歴史博物館】 ・敷地が波打っている ・壁に亀裂有り ・展示物の倒壊破損 【仙台地区向山教職員宿舎】 ・階段にひび割れ、段差 ・天井材の剥離落下 【角田地区教職員宿舎】 ・基礎部分に隙間、ブロック塀亀裂あり 【第三総合運動場】 ・武道館5階天井落下、柔道場・剣道場照明カバー落下 【仙南総合プール】 ・プール内壁落下、可動床一部破損 【婦人会館】</p>	<p>【大和町】 ・町民体育館の屋根 ・給食センター貯水槽割れ 【大河原町】 ・給食センター内給湯管破裂</p>	

天
一
・3階ガラス23枚破損,
井部落下

- 【色麻町内小中】
 - 【建物損傷軽微】
 - 【美里町内小中】
 - 【建築物被害はあらざるが詳細分からず】
 - 【大崎市立岩田山中】
 - 【校舎内ガラス散乱】
 - 【大崎市東大崎小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立富永小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立富永小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立数玉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立数玉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立松山小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立板田全面落下】
 - 【富谷町立成田中】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【大崎市立戸倉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【南三陸町立戸倉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【南三陸町立戸倉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【南三陸町立戸倉小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【南三陸町立名足小】
 - 【校舎内ガラス破損】
 - 【津波による全壊】
 - 【気仙沼市立鹿折小】
 - 【全壊】
 - 【亘理町立荒浜中】
 - 【校舎1階部分は完全に水没】
 - 【東松島市立大曲小】
 - 【1階水没】
 - 【東松島市立浜市小】
 - 【1階水没, 敷地内瓦礫の山】
 - 【東松島市立野蒜小】
 - 【1階水没, 敷地内瓦礫の山】
 - 【東松島市立赤井南小】
 - 【1階水没】
 - 【東松島市立鳴瀬二中】
 - 【2階まで水没】
 - 【東松島市立矢本二中】
 - 【1階水没】
- スパンションをかきとれている金具が外れている, 管理棟前が波打っている状態, 水道本管破裂, 敷石が二重高】
- 【仙台二重高】
 - ・暖房配管破損の可能性あり, 7階天井水漏れ, エアコン取り付けがはずれた, エキスパンションはずれ
 - 【泉高】
 - ・体育館: 窓ガラス破損, 屋根と住外壁大きいひび割れ, ソフトボール場: 地割れ, 水漏れ
 - ・泉陽会館: 外壁ひび割れ, 正面玄関の入口のコンクリートひび割れ, 段差が出来る
 - ・C棟: 被害大, 入場禁止
 - 【白石高】
 - ・壁クラック多数, 一部小破, 生徒昇降口地盤沈下により地盤沈下約20cm 沈下小破, 校舎基礎部分の地盤沈下約2cm7カ所
 - 【岩ヶ崎高】
 - ・ガラス管に亀裂あり (損害小), ガラス破損
 - 【佐沼高】
 - ・地面段差発生
 - 【利府高】
 - ・水道管破裂
 - 【迫桜高】
 - ・校舎がガタガタの状態
 - ・校舎壁クラック多数, 教室天井落下等, 校舎周りに地盤沈下, 農場管理棟の傾き等
 - 【角田高】
 - ・ガラス1枚破損
 - ・プレハブ校舎天井ボード落下, 新校舎スロープ沈下あり
 - 【伊具高】
 - ・昇降口に亀裂, プリンター落下
 - 【古川黎明高】
 - ・渡り廊下破損, 部屋内は散乱
 - 【加美農業高】
 - ・校舎北棟南棟の連絡通路 (2階) で北棟側のつなぎ目部分が隆起している, 北棟の外壁亀裂, 職員室前のPタイルが浮いている, 図書室の天井上の鉄筋 (1本) が抜けて, 天井に刺さり抜けている
 - 【仙台第二高】
 - ・体育館天井パネル落下, 理科器具破損
 - 【名取高】
 - ・体育館の被害が大きい
 - 【宮城工業高】
 - ・給水管破損, 水浸し

<p>【大河原商業高】 ・大きな亀裂が入っている，水道管破損，トイレ排水管破損 【鹿島商業高】 ・ガス破損，バスケットボード落下 【中新田高校】 ・校舎ベランダひび割れ 【上沼高校】 ・校舎窓ガラス破損，連絡通路及び木造校舎の天井板落下</p>	<p>【仙台山高校】 ・配水管破損，停電，受水槽水不足 【小牛田農林高】 ・屋上の受水槽破損で東校舎内水浸し，渡り廊下ポルト落下 【涌谷高】 ・体育館外壁等落下 【富谷高】 ・テニスコート沈下，プール法面崩れ，ジョイント破損 【気沼向洋高】 ・校舎4階まで浸水 【女川高】 ・被害大，壁から外が見える状況 【宮城水産高】 ・校舎基礎にひび，1階床上浸水 50センチ，栽培施設覆滅</p>	<p>【石巻工業高】 ・校舎1階，体育館，弓道場浸水 【石巻支援】 ・校舎の継ぎ目のズレ 【松山高】 ・体育館，図書館の壁崩落等 【登米高】 ・校舎A，B棟のつなぎ目部分亀裂破損，受水槽破損 【仙台南高】 ・被害あり詳細不明 【米谷工高】 ・プール土台ひび割れ，4階物理室ガス漏れの疑い 【第二工業高】 ・温水パネル倒壊のため校舎1～4階浸水，校舎クラック多数，校舎周り段差あり</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

平成23年3月11日東北地方太平洋沖地震に伴う臨時休業等について

教育庁総務課
平成23年3月14日(月)午前7時現在

臨時休業								
事務所	市町村	対象	学校数					期間
			幼稚園	小学校	中学校	高校	特別支援	
		全ての県立学校(中・高・特)			2	73	17	3月14日～18日
	仙台市	仙台市立の全幼稚園, 小学校, 中学校, 中等教育学校, 高等学校, 特別支援学校						3月14日～18日
大河原管内	白石市	白石市立の全幼稚園小中学校	2	15	7			3月14日～18日
	角田市	角田市立の全幼稚園小中学校	2	9	3			3月14日～18日
	蔵王町	蔵王町立の全小中学校		5	3			3月14日
	七ヶ宿町							
	大河原町	大河原町立の全小中学校		3	2			3月14日以降当分の間休業
	村田町	村田町立の全小中学校		5	2			3月14日～16日
	柴田町	柴田町立の全小中学校		6	3			3月14日
	川崎町	川崎町立の全小中学校		8	2			3月14日～16日
	丸森町	丸森町立の全小中学校		9	4			3月14日～15日
		計	4	60	26	0	0	
仙台管内	塩竈市							
	名取市	名取市立の全幼稚園小中学校	4	11	5			3月14日～15日
	亘理町							
	山元町							
	岩沼市	岩沼市立の全小中学校		4	4			当分の間休業
	松島町							
	多賀城市	多賀城市立の全小中学校		6	4			3月14日～16日
	七ヶ浜町	七ヶ浜町立の全小中学校		3	2			3月14日～18日
	利府町	利府町立の全小中学校		6	3			3月14日
	大和町	大和町立の全小中学校		7	2			3月14日
	大郷町	大郷町立の全幼稚園小中学校	1	4	1			3月14日
	富谷町	富谷町立の全幼稚園小中学校	2	7	5			3月14日～15日
大衡村	大衡村立の全幼稚園小中学校	1	1	1			3月14日	
		計	8	49	27	0	0	
北部管内	大崎市	大崎市立の全幼稚園小中学校 ※但し, 幼保総合3施設(ひまわり園, なかよし園, すまいる園)を除く。3月14日から当面午前中のみ保育実施。	19	31	11			3月14日～18日
	加美町	加美町立の全幼稚園小中学校	4	10	3			3月14日～15日
	色麻町	色麻町立の全幼稚園小中学校	2	2	1			3月14日～18日
	涌谷町	涌谷町立の全幼稚園小中学校	5	5	2			3月14日～18日
	美里町	美里町立の全幼稚園小中学校	5	6	3			3月14日～18日
		計	35	54	20	0	0	
栗原管内	栗原市	栗原市立の全小学校		31	0			3月14日～15日
		計	0	31	0	0	0	
東部管内	石巻市							
	東松島市	東松島市立の全小中学校		10	4			3月14日～18日
	女川町							
		計	0	10	4	0	0	
登米管内	登米市	登米市立の全幼稚園小中学校	15	23	10			3月14日～18日
		計	15	23	10	0	0	
南三陸管内	南三陸町							
	気仙沼市							
		計	0	0	0	0	0	
		合計	62	227	89	73	17	

※対象が空欄については現在確認中

病院局 対応状況 (3/14 8時現在)

	循・呼センター 栗原市瀬峰根岸55-2 0228-38-3152~3	精神医療センター 名取市手倉田字山無番地 022-384-4534	がんセンター 名取市愛鳥堀字野田山47-1 022-384-4711
	現状	対応状況	対応状況
	現状	現状	現状
水道	13日朝自衛隊から供給された1トンは14日昼には枯渇する。緊急に対応依頼する	・1日2トン必要 ・貯水タンク業者修繕中	3/14 8:00 自衛隊給水車から給水中
電気	自家発電。 重油備蓄不足。	A重油→災对本部に依頼中。3/15枯渇 自衛隊軽油陸送3/13午前給油済→約4日分	A重油→災对本部に依頼中。3/14枯渇 自家発電。 A重油備蓄不足。
食糧	・食料備蓄3/14夕分まで。1食130人分(患者90、職員40)必要	・食料備蓄3/16夜分まで。1食300人分(患者240、職員60)必要	・食料備蓄 3/14夜分まで。 食料450人分(入院患者300、臨時受入れ分50職員分100 必要) → 3/13 パン配布
医薬品	輸液等の要請。 在宅酸素50本不足。	・在宅酸素以外要望どおり3/13中に納品依頼中 ・在宅酸素目途立たず。	3/13納品済み
職員安否	・職員5人と連絡とれず。	・職員4人と連絡とれず。	・職員11人と連絡とれず。
医療支援	・3/12・13 栗原市内の避難所へ医療支援活動に着手。今後も継続予定で、栗原市・登米市へ要望等調査中		
その他			

平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における
企業局の状況報告(平成23年3月14日 8:00現在)

1 地震の情報

発生時刻 平成23年3月11日(金) 14:46頃
震源地 三陸沖 深さ10km マグニチュード8.8
9.0に変更
震度 7 栗原市築館
6強 涌谷、登米市、大崎市、名取市、蔵王町、山元町、宮城野区、
塩竈市、東松島市、大衡村
大津波警報 宮城県(到達確認 1.0m以上)
青森 岩手 福島県 北海道太平洋沿岸 茨城 他
津波警報報切り替え(12日 20:20)
津波注意報解除(13日 18:00)

2 職員安否状況(11日 16:30確認)

公営事業課・水道経営管理室 → 全員無事確認(25名)
大崎 → 全員無事確認(21名)
仙南・仙塩 → 無事確認済み
工水 → 10名中9名無事確認 1名は海外に出向中(佐々木仁)

3 企業局浄水場での給水車への供給

企業局各浄水場で、給水車への飲料水供給が可能な旨、食と暮らしの安全推進課へ情報提供(11日 21:50)
自衛隊からの麓山浄水場、中峰浄水場で給水車へ補給することについて了解済み。
(12日 10:55)

月日	浄水場	給水者等	給水量
3月12日	南部山	村田町	2トン×2回
3月13日	南部山	村田町	2トン×2回
	麓山	涌谷町	2.4トン

4 被害状況報告

- ① 大崎広域水道事務所関係
緊急指定業者3社調査活動中(11日 18:00現在)
送水停止(11日 15:23)
緊急指定協力業者6社復旧工事準備作業中(12日 14:00現在)
麓山浄水場で停電(12日 16:40現在) → 18:23自家発電により復旧

一部通水開始

第1幹線 中新田受水と古川第1受水へ送水開始530m³ (12日 2:50)

中峰浄水場より富谷第1受水、第2受水へ送水開始300m³ (12日 10:40)

区分	件数	概算被害額 (千円)
水道用水供給事業	9	299,292
工業用水道事業	4	31,558

- ② 仙南・仙塩広域水道事務所関係
送水停止 (11日 15:45)
緊急指定業者8社が調査活動中 (全社)
応急復旧作業着手済み (12日 9:35)

区分	件数	概算被害額 (千円)
水道用水供給事業	8	424,506

- ③ 工業用水道事務所関係
中野地区漏水 (11日 15:10現在)、その他調査中
送水停止中
緊急指定業者2社 調査活動中
仙台港方面、津波の影響により調査不能

区分	件数	概算被害額 (千円)
工業用水道	14	170,515

- ④ アクセル関係
職員全員無事 (11日 18:55)
アクセルに700名程度避難
アクセルに700名程度避難していたが、現在の避難者は200名程度、他は帰宅した。妊婦、透析患者もいたが、昨夜のうちに病院へ搬送された。
食事は、カインズとカワチより提供を受けている。
周辺の水は、完全に引いている。車も一部は入れる (12日 10:08現在)
避難者全ては、15:00までに退館予定
港湾事務所、背後地事務所は、仙台土木へ移動
アクセルの入居者、避難者退館完了 (12日 15:30)

区分	件数	概算額 (千円)
応急対策費	1	29,199

5 企業局からの要請事項

- ① A重油 麓山浄水場 2,500L
中峰浄水場 500L
南部山浄水場 4,000L
災害対策本部あて要請済み
- ② 人員 土木職員2名 1週間程度
全国知事会要請項目

要救助者数(宮城県)

凡 例

- : 自衛隊
- : 関係部外機関
- : 終了
- : 今後の焦点
(自衛隊)
- : 前回会議から
の変化

気仙沼市

- 気仙沼合同庁舎 200名
- 気仙沼市 300名(空輸)
- 魚市場 1000名
- 気仙沼向洋高校 49名
- 大島地区 1700~1800名
- 落合小学校 生徒、先生の救出完了
- 中央公民館3階 10数名

東松島市

- 大曲ヨネハマセンター 20~30名 空輸(終了)
- 赤井小学校 600名
- 赤井南小学校 200名
- 矢本第2中学校 600名(食糧の不足)

多賀城市

- 申野小学校 100名(終了)
- ジャスコ多賀城 100名(終了)
- ソニーテクノロジー 1152名
- アタガ電子多賀城研究所 100名
- パナソニックひまわり駐車場 100名

名取市

- 名取市内 5000名(事実なし)
- 岡上小中学校 空輸
- 生協 10名(終了)
- 宮農高校 199名

岩沼市

- 玉村小学校 5名孤立
- 南浜中央病院 人員不明

巨理町

- 阿武隈橋空輸完了
- 勤労青少年ホーム 10名 空輸(終了)
- 南浜中学校 20名(終了)
- 阿武隈川河日 420名 建物屋上
ミナ、食料 SOS (事実なし)



南三陸町

- 南三陸町 大工透折 2名
- 志津川病院 300名
- 志津川高校 500名
- 南三陸町志津川町 空輸
- 志津川ベイサイドアリーナ
800→600名
- 歌津地区 100名

石巻市

- 牡鹿半島 村民300名(空輸中)
- 雄勝町大須小学校 透折1名 空輸
- 女川出島小学校 児童300名
- 北上中学校 252名
- 石巻工業高校屋上 住民500名
- 石巻市北上老人ホーム「きたかみ」100名
- 石巻小中学校 400名
- 石巻中学校 250名
- 女川原発 近隣住民 2000名
- 石巻市北上 老人ホーム「きたかみ」100名
- 石巻カホク総合センター 500名
- (寝たきり負傷者20名)
- 石巻市蛇田中学校 1000名
- (人工透折を必要とする患者有)

牡鹿町

- 小学校 204名

若林区

- 老人ホーム
老人250名、職員30~40名

仙台空港

- ジャスコ仙台孤立 170名
- 航空大学校 170名
- ターミナル屋上 1300名
- イスタ自動車 30名空輸

七ヶ浜町

- 七ヶ浜台 50名

宮城野区

- 仙台新港 20名(終了)
- ゆりあけ小学校 25名(終了)
- 蒲生地区 100名(事実なし)
- 東六郷小学校 100名(終了)
- 高砂中学校 1600名(事実なし)

凡 例

↔ : 輸送支援経路

輸送、給水・給食支援 (宮城県)

14日0600現在
陸上自衛隊

船形コロニー (12日~13日)	
給水	3トﾝ
給食	なし。

郡山・須賀川地区(12日)	
給水	36.2トﾝ
給食	6600食

福島医大(12日)	
給水	10トﾝ
給食	なし。

七ヶ浜(13日)	
給水	8.9トﾝ
給食	なし。


石巻、女川、志津川等(13日)	
給水	なし。
給食	15000食

東松島市(13日)	
給水	14トﾝ
給食	5200食

多賀城駐屯地(12日)	
給水	7.2トﾝ
給食	なし。

精神医療センター がんセンター(13日)	
給水	12トﾝ
給食	なし。

輸送、給水・給食実績	
輸送支援	
大型 × 27	
中型 × 2	
小型 × 1	
給水支援(累積)	
91トﾝ	
給食支援	
26,800食	

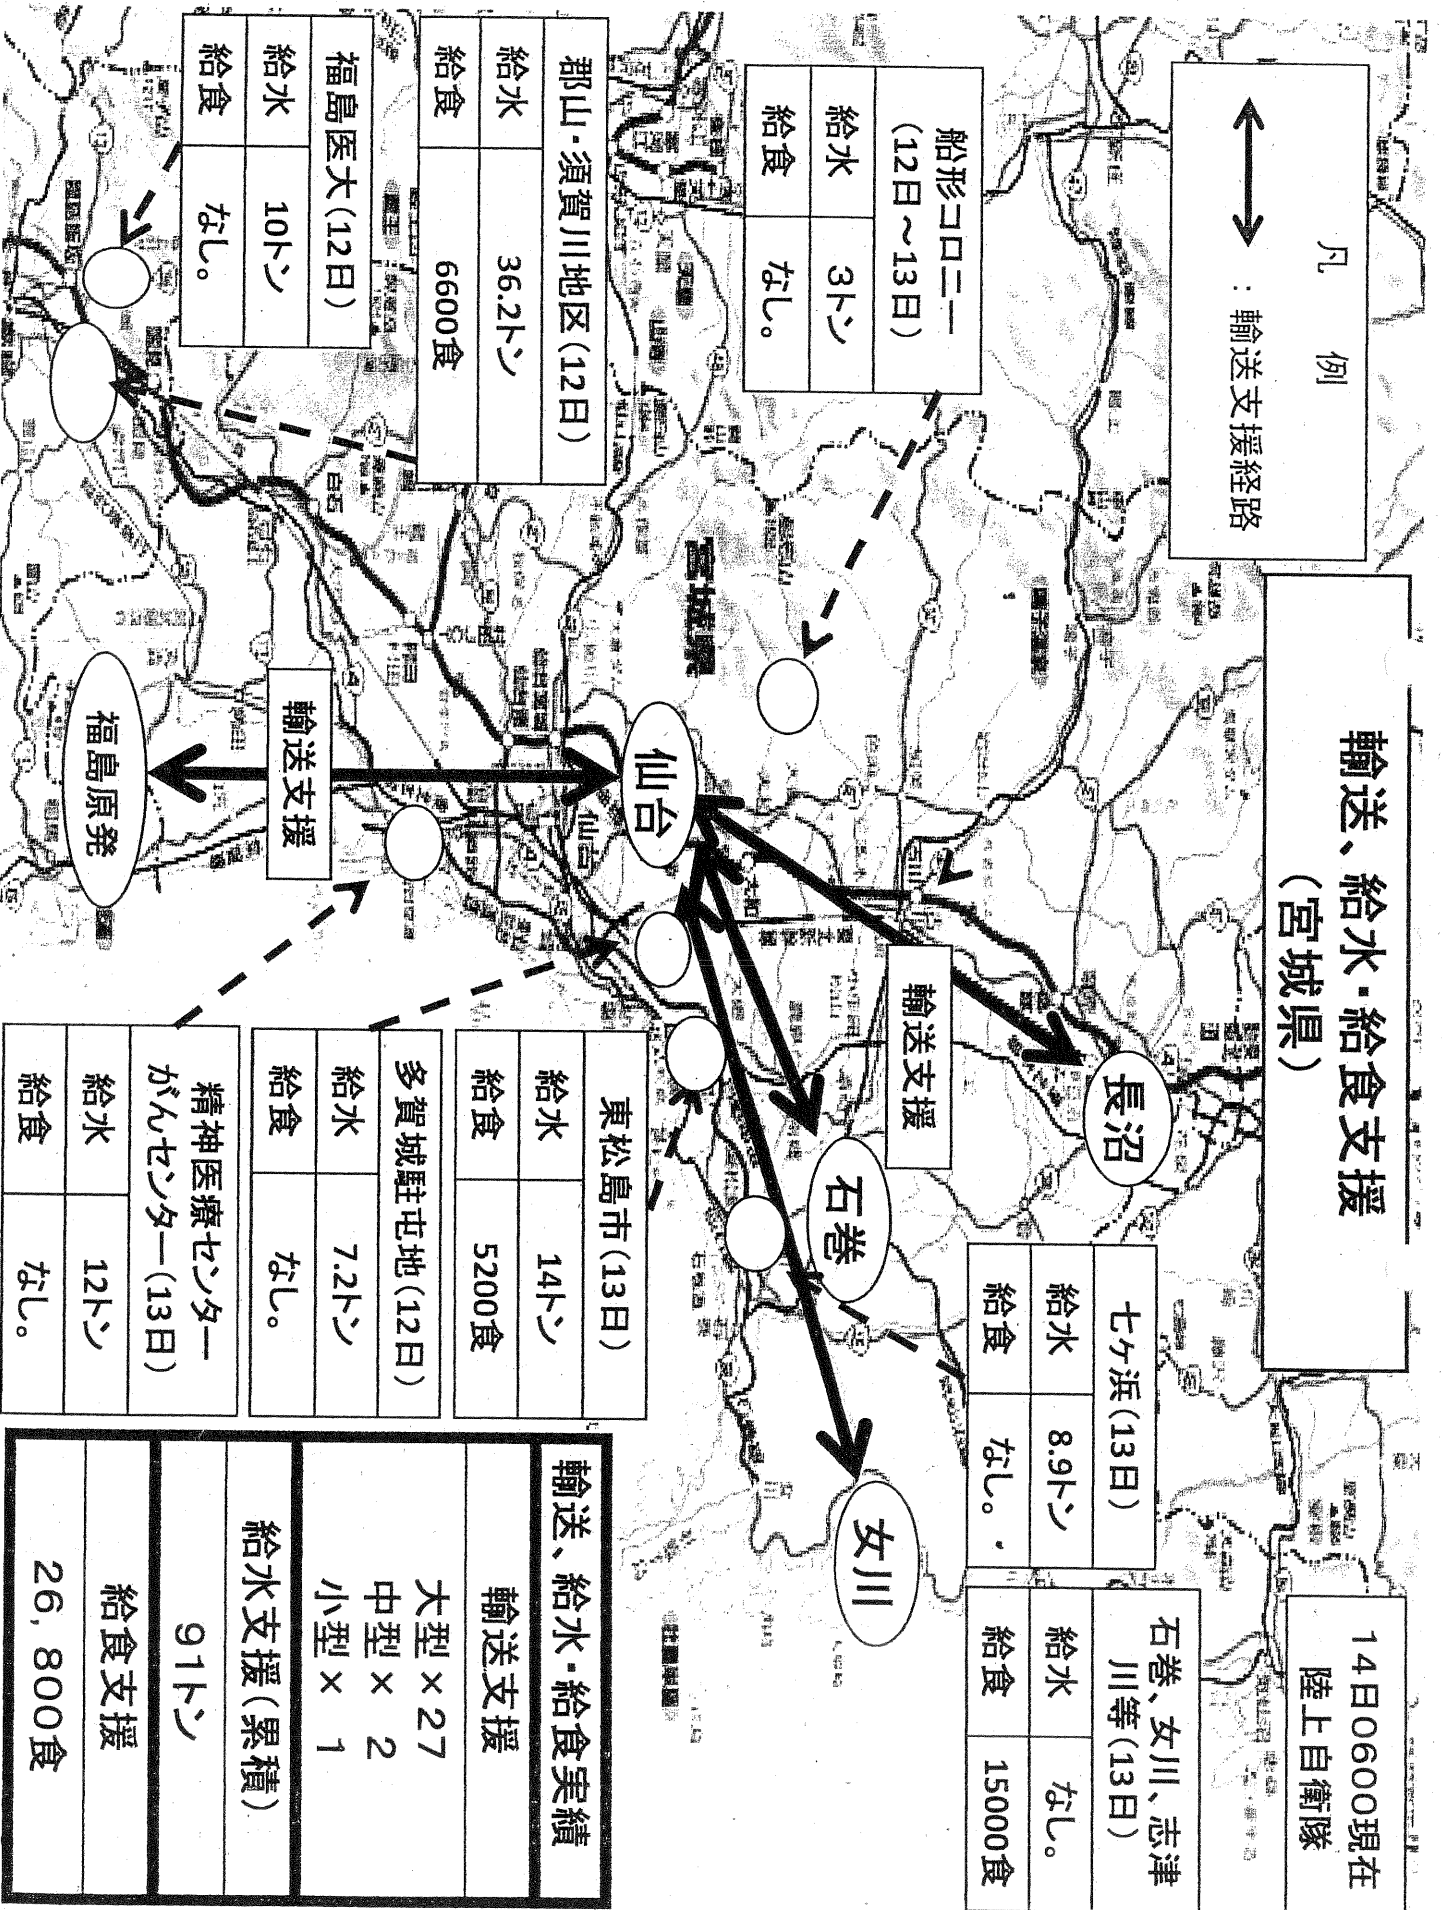


平成23年東北地方太平洋沖地震災害派遣実績

第11回災害対策本部会議 [23.3.13 2000]		陸	9000名
救援実績		海	51名
		空	1名
物資支援		陸	食料：3100食 水：2トン
		海	食料：5000食 水：-
		空	食料：- 水：-
御遺体収容		陸	276体
		海	9体
		空	1体

前回からの変化

+	1400
+	-
+	-

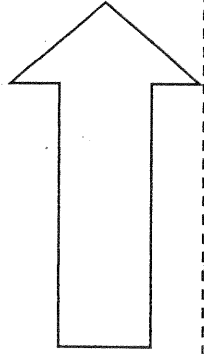

【陸上自衛隊】

食料：+23700食
水：+88トン

+	171
+	-
+	-

第12回災害対策本部会議 [23.3.14 0900]		陸	10400名
		海	51名
		空	1名
物資支援		陸	食料：26800食 水：90トン
		海	食料：5000食 水：-
		空	食料：- 水：-
御遺体収容		陸	447体
		海	9体
		空	1体

遺体の検視作業における現状

警察本部

1 遺体収容状況（3月13日午後8時現在）

収容総数 643体

No.	収容場所	収容数	身元判明	身元不明	引き渡し	継続利用
1	グランディ21	169	72	97	1	○
2	旧角田女子高等学校	42	19	23	6	○
3	宮城県本吉響高等学校	31	11	20	7	○
4	気仙沼市立新城小学校	108	40	68	0	△
5	石巻市総合体育館	13	6	7	0	×
6	東松島市民体育館	181	70	111	0	○
7	名取増田体育館	52	16	36	9	×
8	岩沼市民体育センター	23	17	6	2	○
9	石巻北高等学校飯野川校	20	10	10	2	○
10	南三陸町立戸倉中学校	4	0	4	0	×
合 計		643	261	382	27	

2 検視作業の実情

(1) 遺体収容場所の確保

既設の拠点は、それぞれ一定の機能を果たしているが、収容作業の進展に伴い、遺体は一定箇所に複数体が見られるほか、広範囲に散在しており、これらの状況に応じ、可能な限り、至近の公共施設、用地に収容場所を確保する必要がある。

(2) 公共施設管理者の積極的な対応姿勢を望む

公共施設の管理者にあっては、遺体収容場所としての場所提供について、特別の支障（スペース、避難所として満杯状態等）がない場合には、積極的に提供されるようお願いしたい。

反審等流失 11ヶ所

お知らせ

平成23年3月14日
東北電力(株)広報・地域交流部
TEL(代表)022(225)2111

地震発生による停電等の影響について（14日 7時現在報）

3月11日（金）、14時46分に三陸沖を震源とする東北地方太平洋沖地震が発生し、当社は、直ちに非常災害対策本部を設置し対応にあたっております。この地震により、当社管内の広い地域で停電が発生し、14日7時現在、1,134,934戸が停電しております。（地震発生時からの延べ停電戸数は4,832,180戸です）

現在、既に停電が復旧した秋田、山形、新潟支店管内の事業所からの応援隊1,014名を含め、社員、工事会社あわせて総勢約5,900名、電源車127台の体制で懸命に設備被害、停電状況等の確認と復旧作業を行っております。加えて、北海道電力や中部電力、北陸電力ならびに関西電力より合計741名の応援をいただくとともに、電源車についても41台の応援をいただき復旧作業にあたっておりますが、被害規模が甚大であり、復旧時期等を見通すことが困難な状況です。

送電線、変電所、配電線など電力流通設備については、順次、健全性を確認しながら復旧を進めております。一方、発電所の復旧については、時間を要する見込みであり、電力供給力に不足が生じる可能性があります。こうしたことから、必要最小限の電気をお使いいただき、節電にご協力をいただけますようお願いいたします。

復旧にあたっては、漏電火災等の二次災害を防止する観点から、倒壊している家屋をはじめ、不在あるいは屋内配線の安全性が確認できないお客さま宅等については、送電しないこととしております。

■地震による停電等の影響については、以下の通りです。
（13日 23時現在報からの変更点は下線部です。）

1. 当社管内各県の停電状況 (7時現在)

	地 域	現在停電戸数 (戸)	延べ停電戸数 (戸)
青森県	三八の 一部地域	5, 176	916, 964
岩手県	一部地域	152, 212	807, 572
秋田県	—	[12日 22:19復旧] 0	669, 414
宮城県	全域	933, 458	1, 538, 022
山形県	—	[12日 21:13復旧] 0	529, 774
福島県	浜通りの 一部地域	44, 088	369, 121
新潟県	—	[12日 15:51復旧] 0	1, 313*
合 計		1, 134, 934	4, 832, 180

(上記停電戸数は今後の調査により変動する可能性があります)

※ 新潟県で発生した停電は、12日3時59分に発生した新潟県中越地方を震源とする地震の影響によるものです。

2. 当社発電所・設備の被害状況等

(1) 原子力発電所

当社原子力発電所の状況につきましては、別途お知らせしております。

(2) その他の設備

<火力発電所>

八戸火力発電所	3号機	自動停止
能代火力発電所	1号機	運転再開
	2号機	自動停止後起動準備中
秋田火力発電所	2~4号機	運転再開
仙台火力発電所	4号機	自動停止
新仙台火力発電所	1号機	停止中
	2号機	自動停止

(新仙台火力発電所本館1階浸水。隣接製油所の火災により、構内業者含め全員避難完了)

原町火力発電所	1号機	手動停止
	2号機	停止中

葛根田地熱発電所	1号機	自動停止後起動準備中
	2号機	運転再開
上の岱地熱発電所	1号機	停止中
澄川地熱発電所	1号機	運転再開

<水力発電設備>

設備被害 (3カ所)

建物内落石、土砂流入2カ所 他

<変電設備>

設備被害 (35カ所)

変圧器損傷28台、遮断器損傷3台、断路器損傷25台 他

<送電設備>

設備被害 (36線路)

鉄塔損壊・折損32基、電線断線・がいし折損10カ所、
地すべり5カ所 他

<配電設備>

支持物折損・傾斜等 534基

電線混断線 2,280条間

変圧器・開閉器損傷等 593カ所 他

以 上

※報道に際してのお願い

感電事故および漏電火災などの二次災害防止の観点から、報道の際に以下の点について、注意をお呼びかけいただきますようお願いいたします。

- ・感電の危険があるため、くれぐれも切れた電線には近づいたり、触れたりしないでください。
- ・漏電による火災防止のため、自宅を離れる際には、分電盤のブレーカーを全て下げて外出してください。また、電気給湯器や蓄熱式電気暖房器が転倒した場合は、触らないで専用ブレーカーを下げてください。
- ・外出から戻られた際には、家屋の状況を確認したうえで、コンセントを全て抜いていただいてからブレーカーを順次上げてください。その後順次、必要な機器のコンセントを入れてご使用ください。電気がつかない場合は東北電力コールセンター（0120-175-366）までご連絡をお願いいたします。

