

のり漁場栄養塩情報(第15報)

宮城県のにり養殖安定化対策本部

(調査機関:宮城県漁業協同組合, 仙台地方振興事務所水産漁港部, 水産技術総合センター)

栄養塩分析の結果(平成26年11月19日採水)をお知らせします。また、のり研幹事から提供された海水の栄養塩分析結果も併せて掲載しております。

1. 栄養塩分析結果

(1)平成26年11月19日のり漁場調査時採水分

- 三態窒素濃度は, 2.3~5.9 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ です。
- リン酸態リンは, 0.1~1.0 $\mu\text{g-at}/\text{l}$ です。

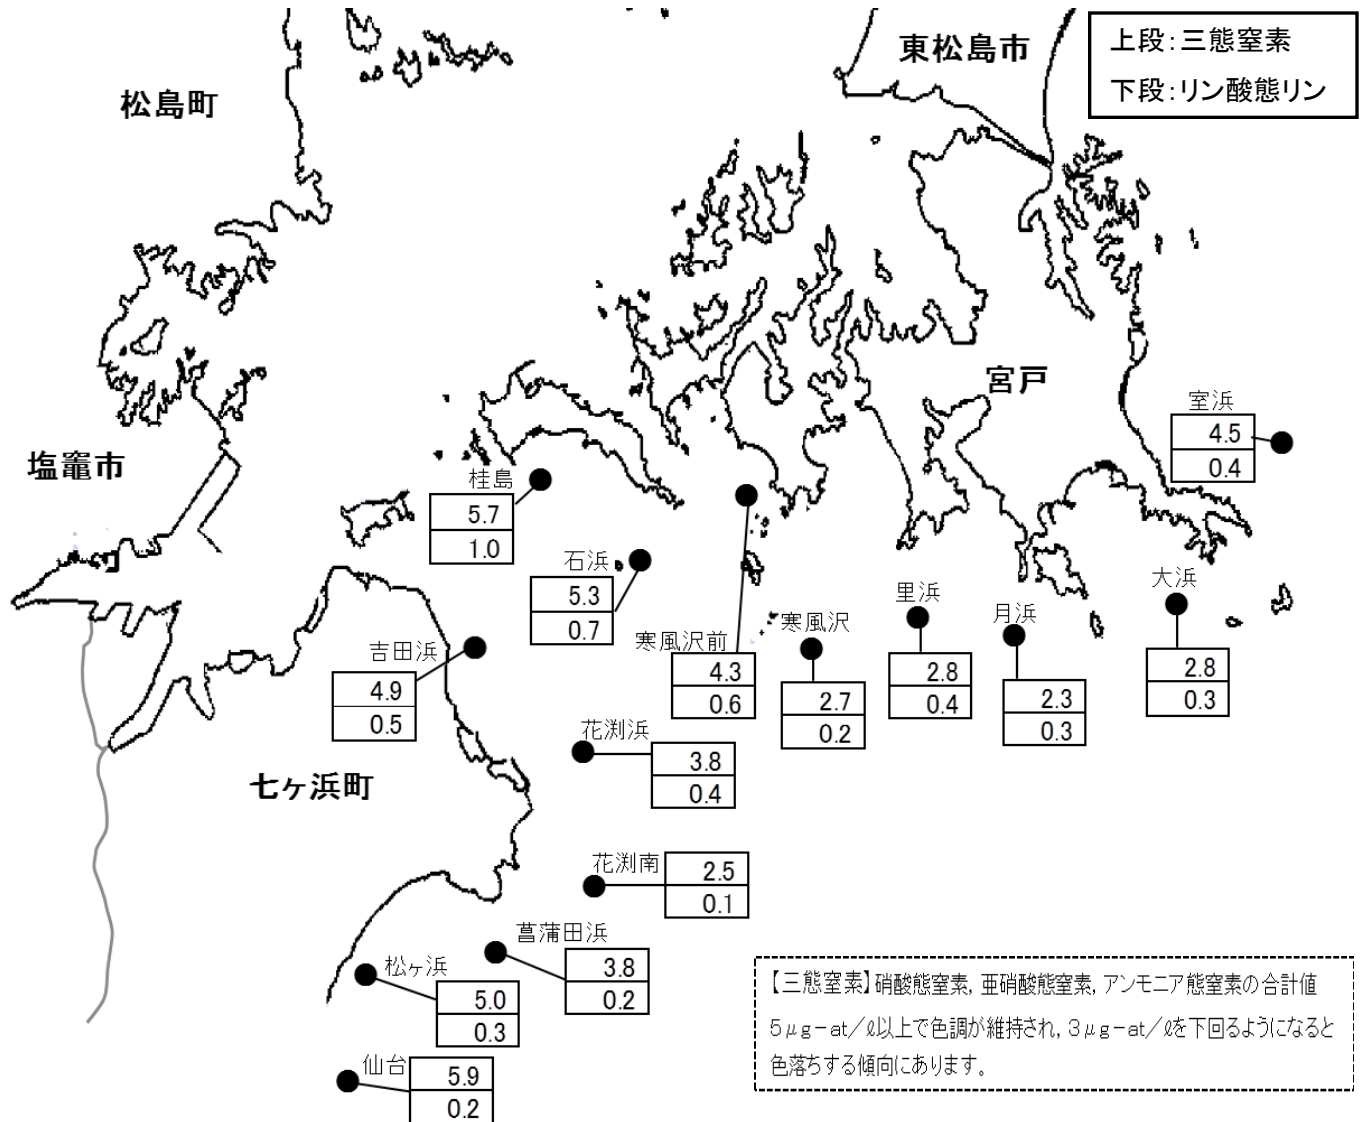


図 松島湾外洋部の栄養塩

(2)のり研幹事提供分

単位: $\mu\text{g-at}/\ell$

漁場名	採水日	三態窒素	リン酸態リン	備考
生草	11月11日	2.7	0.4	
	11月13日	3.8	0.4	
	11月14日	3.5	0.3	
	11月15日	2.3	0.3	
	11月18日	2.2	0.1	
新免	11月12日	2.1	0.2	
桂島水島付近	11月11日	4.0	0.5	
月浜沖	11月18日	3.6	0.3	
浜市沖	11月11日	1.4	1.1	
	11月17日	7.7	0.6	
亘理	①(阿武隈川河口)		18.9	1.0
	②(岸側)	11月18日	11.7	0.6
	③(セット筏付近)		18.7	0.2

・本通報は、水産技術総合センターのホームページ及び携帯電話でもご覧になれます。

ホームページアドレス <http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/mtsc/>



このQRコードを携帯電話のカメラ機能(バーコードリーダー等)で撮影することにより、ホームページアドレスを簡単に取得することができます。

携帯HPアドレス(直接入力の場合)

<http://www.geocities.jp/tbqfg349/info/gyogyoushi.html>

携帯ホームページ

携帯ホームページでは調査概要、注意事項等の情報をご覧になれます。

次回の発行は11月27日(木)を
予定しています。

問い合わせ先 TEL

水産技術総合センター:0225-25-1032

仙台地方振興事務所水産漁港部:022-365-0192

宮城県漁協釜蓋総合支所:022-363-1241