


# 大規模地震発生時における 宮城県企業局業務継続計画（BCP）

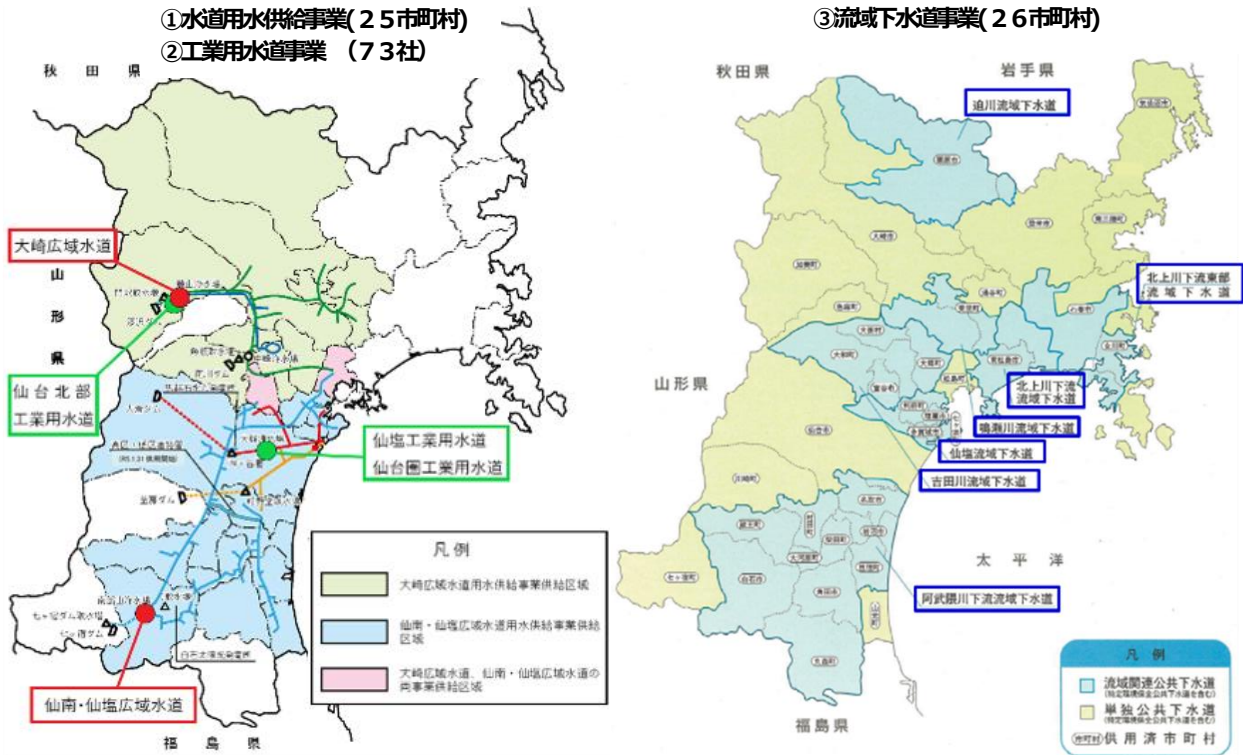

- 宮城県企業局では、震度6以上の地震が県内で発生した場合でも、
- <大崎広域水道について>
    - ◆地震発生から10時間以内に漏水箇所、通水停止市町村の情報提供を開始します。
    - ◆地震発生から16時間以内に応急工事に着手します。
  - <仙南・仙塩広域水道について>
    - ◆地震発生から12時間以内に漏水箇所、通水停止市町村の情報提供を開始します。
    - ◆地震発生から20時間以内に応急工事に着手します。
  - <工業用水道について>
    - ◆地震発生から10時間以内に漏水箇所、通水停止区域の情報提供を開始します。
    - ◆地震発生から16時間以内に応急工事に着手します。
  - <流域下水道について>
    - ◆地震発生から6時間以内に下水処理場の使用について情報提供を開始します。
  - <通常業務について>
    - ◆契約に基づく事務は、通常どおり実施します。

令和5年8月  
宮城県企業局

## 【情報の提供】

◆活動目標への対応について、逐次情報の提供を行います。

## 【情報提供方法】


◆ ホームページで提供します。

- ・宮城県防災情報ポータル：<https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/>
- ・宮城県防災・危機管理ブログ：<http://plaza.rakuten.co.jp/bousaimiyagi>
- ・宮城県企業局：<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/16.html>
- ・各広域水道事務所・下水道事務所ホームページでもご覧いただけます。


## 【関係市町村、工業用水道ユーザーの皆様への約束達成のための取り組み】

- ◆ 東日本大震災と同規模の地震を想定し、職員の登庁想定人数を算出しました。
- ◆ 約束の達成に向け、対応優先業務を抽出しました。
- ◆ 登庁想定人数と対応優先業務の対応についてケーススタディーを行いました。
- ◆ 迅速な復旧に向けて、緊急時の点検情報を共有する体制を構築しました。

## 【活動想定時間】（上水道）

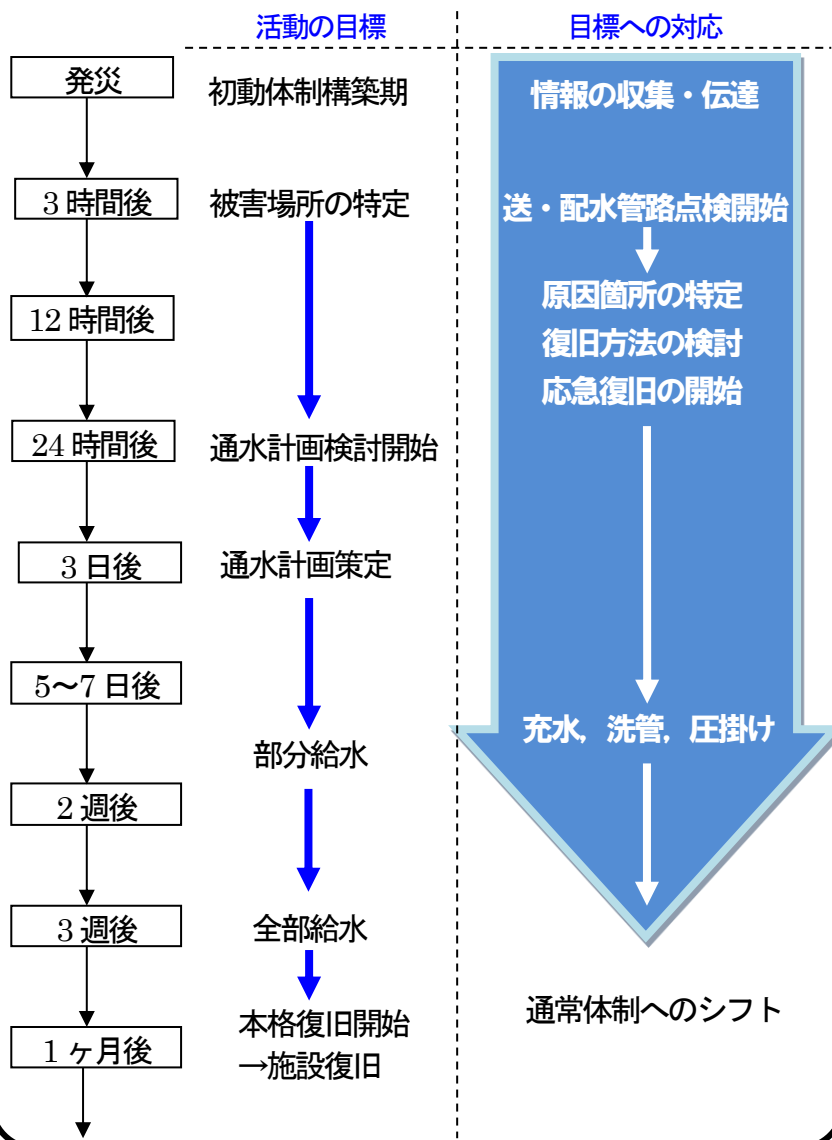

## 【業務継続計画(BCP計画)とは】

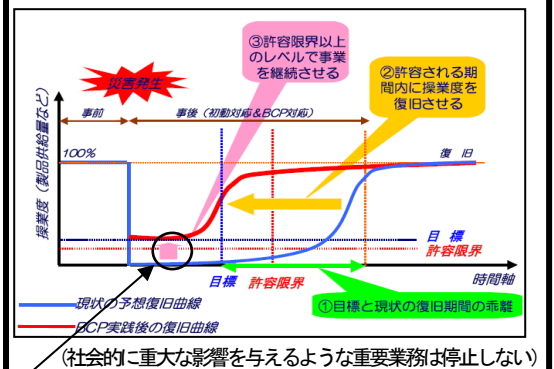

◆宮城県企業局業務継続計画(BCP)は、危機事象発生時において、宮城県企業局として実施すべき業務をなるべく中断させず、中断した場合においても、できるだけ早急に復旧するために必要な取組を定める計画です。

### <策定の効果>

- ◆富県戦略の一助として
  - ・大規模地震発生時における経済活動の早期復旧
  - ・約束の事前公表により、企業の復旧・復興計画が立案可能
  - ・県民サービスの持続

計画に関するお問い合わせ先は  
宮城県企業局公営事業課企画調整班

電話 022-211-3414

FAX 022-211-3499