


参 考 資 料

第 132 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

指標線量率関連資料


平成 26 年度第 3 四半期

女川局

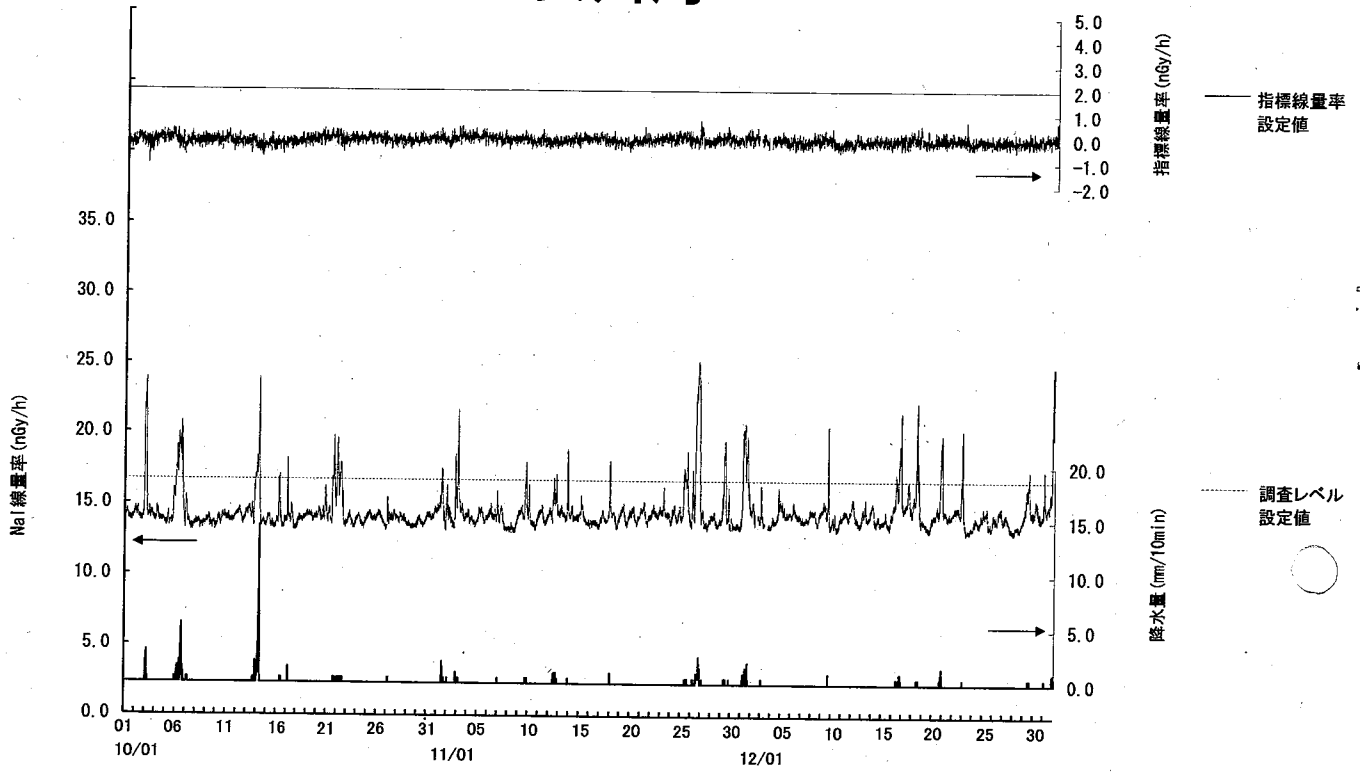


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。
 12月2日及び3日の欠測は、定期点検によるものである。

小屋取局

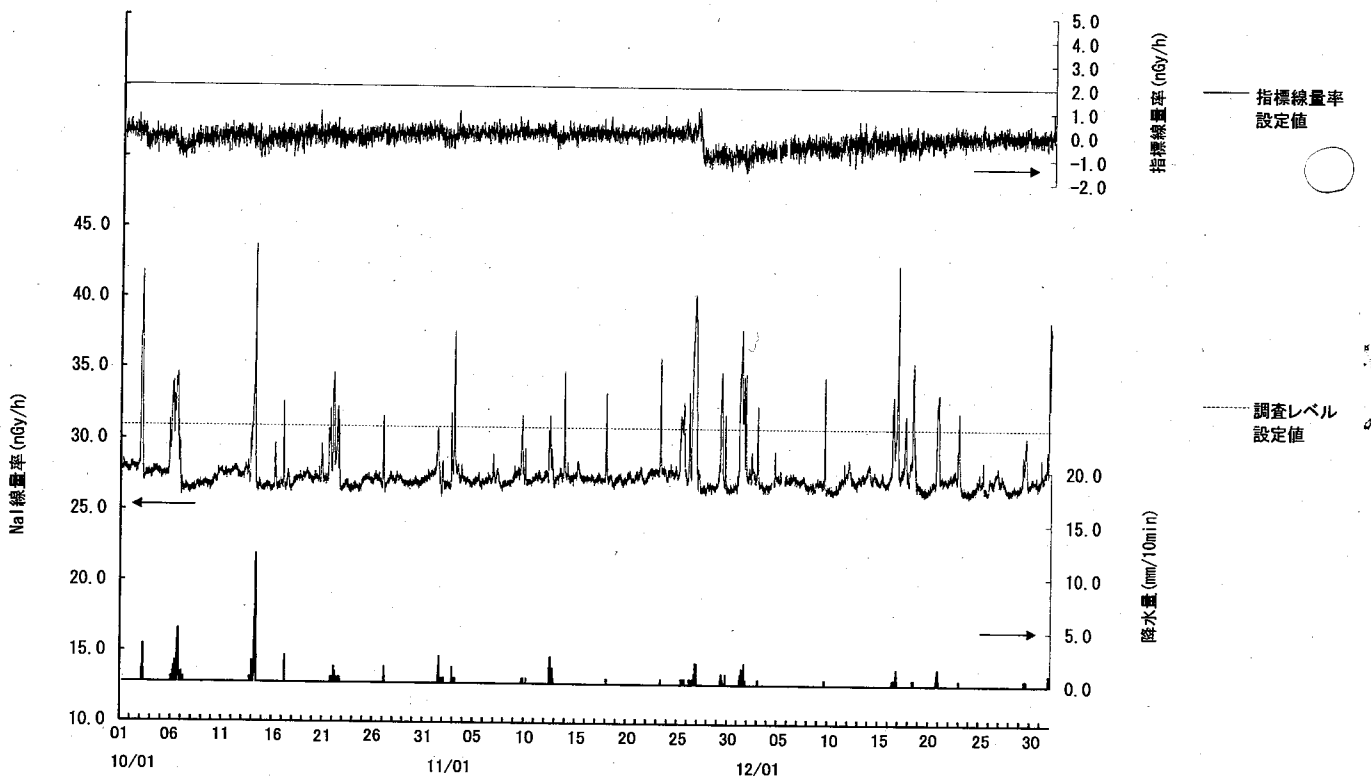


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。
 12月4日及び5日の欠測は、定期点検によるものである。

寄磯局

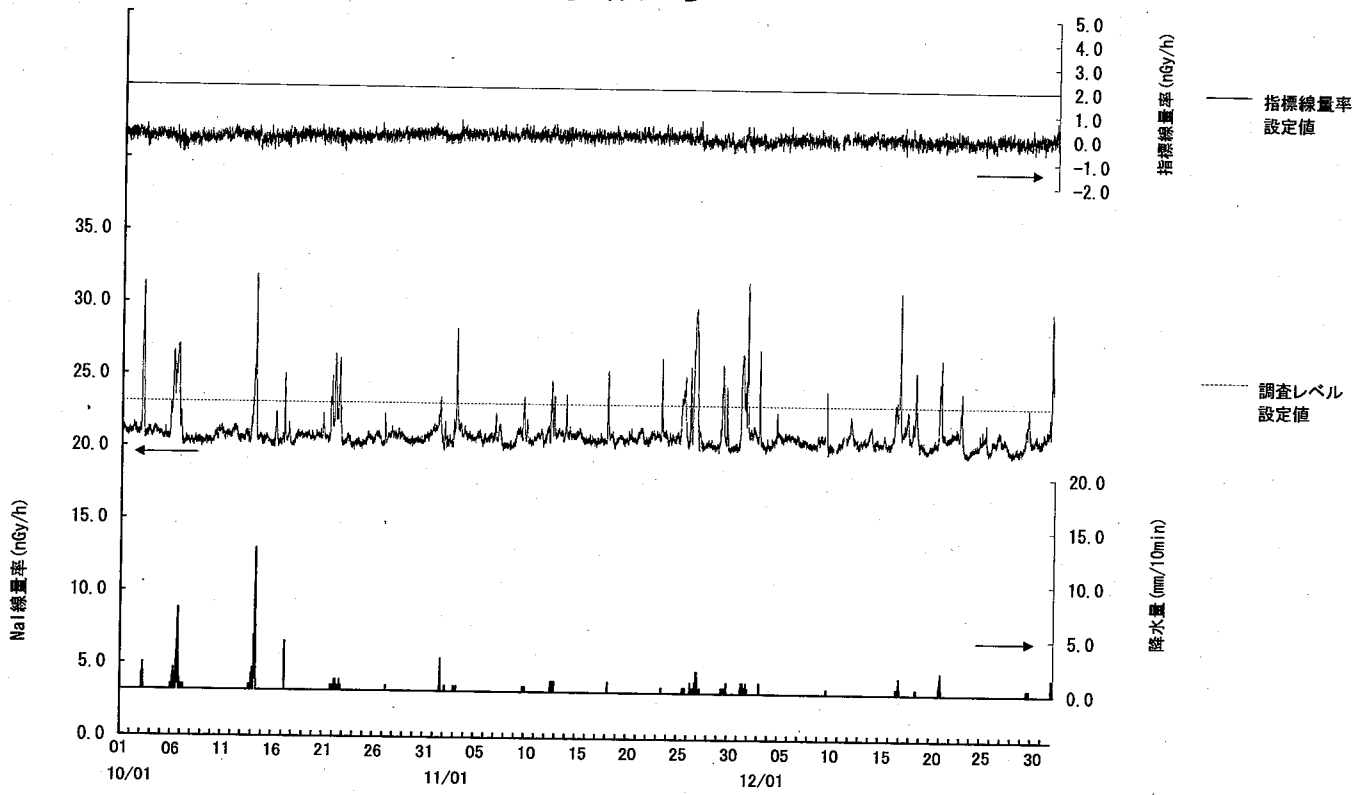


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。
12月9日、10日及び11日の欠測は、定期点検によるものである。

塚浜局

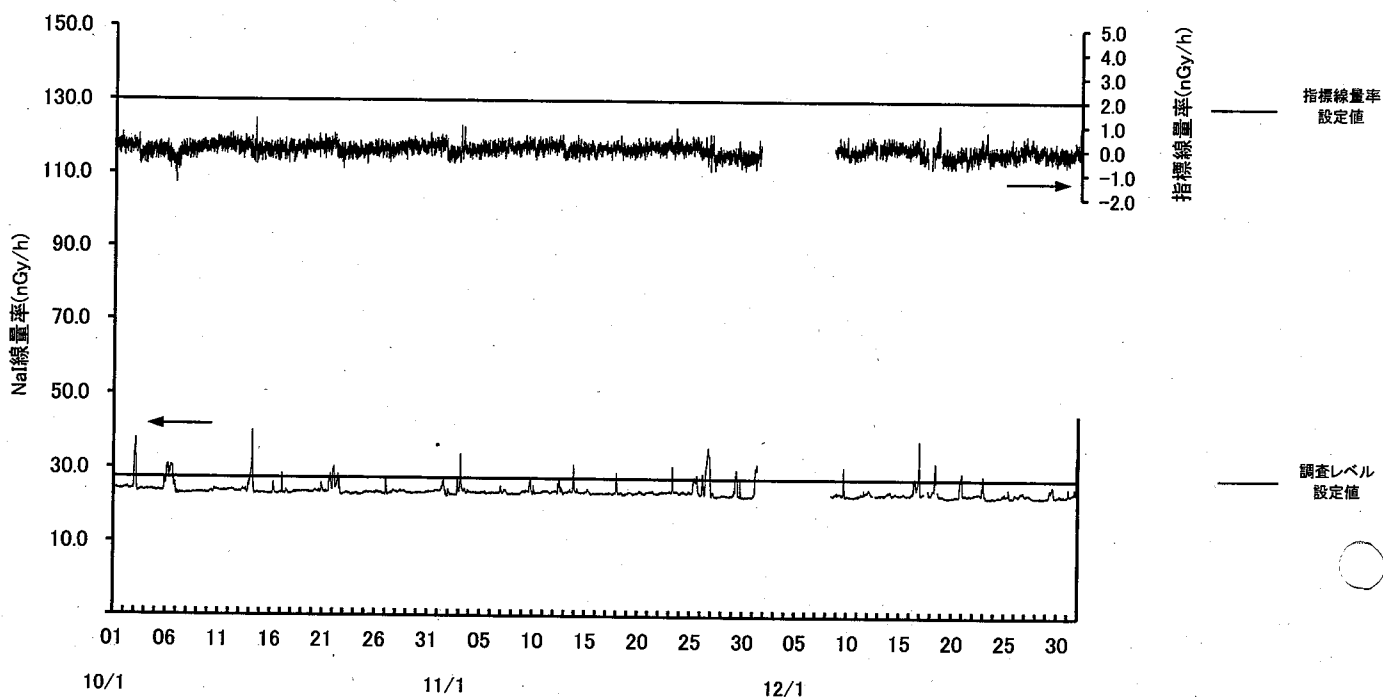


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。
 12月1日～8日、12日及び17日～18日の欠測については、機器更新によるものである。

寺間局

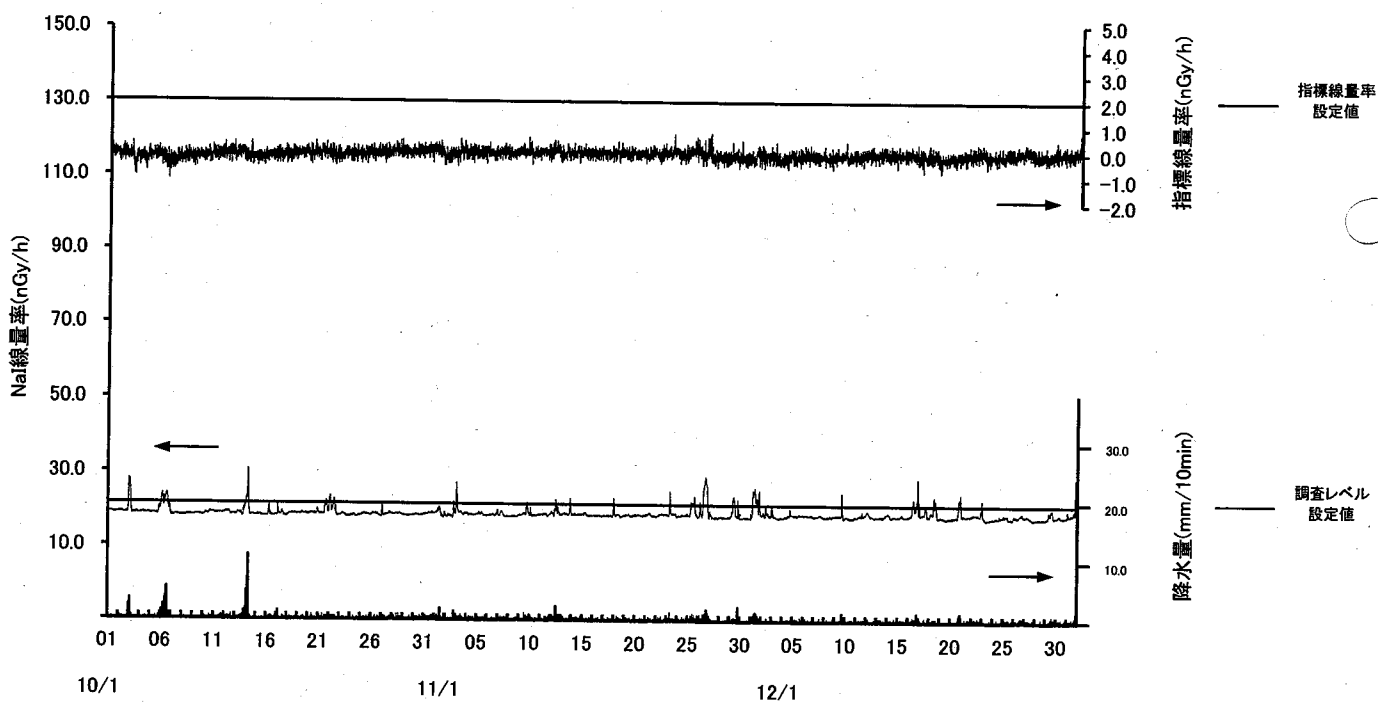


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。

江島局

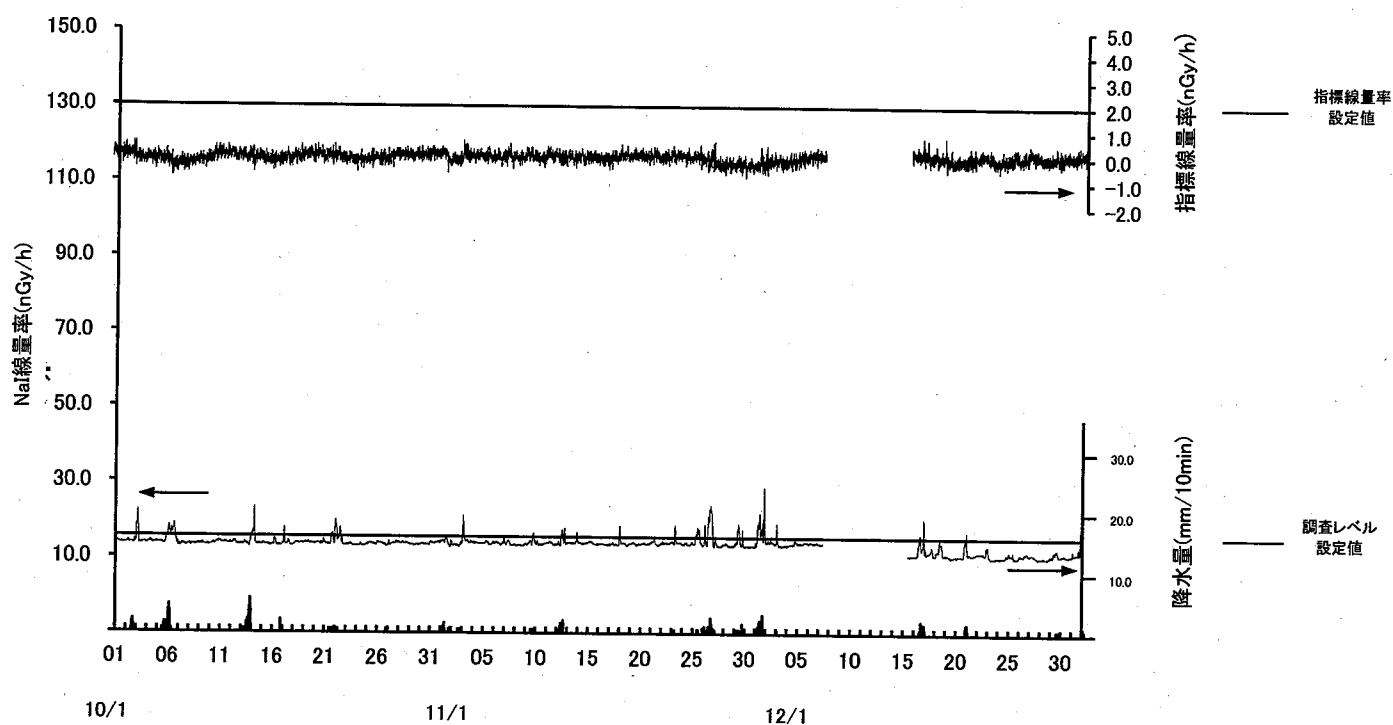

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。
 12月7日～15日の欠測については、機器更新によるものである。
 12月18日の欠測については、停電によるものである。

前網局

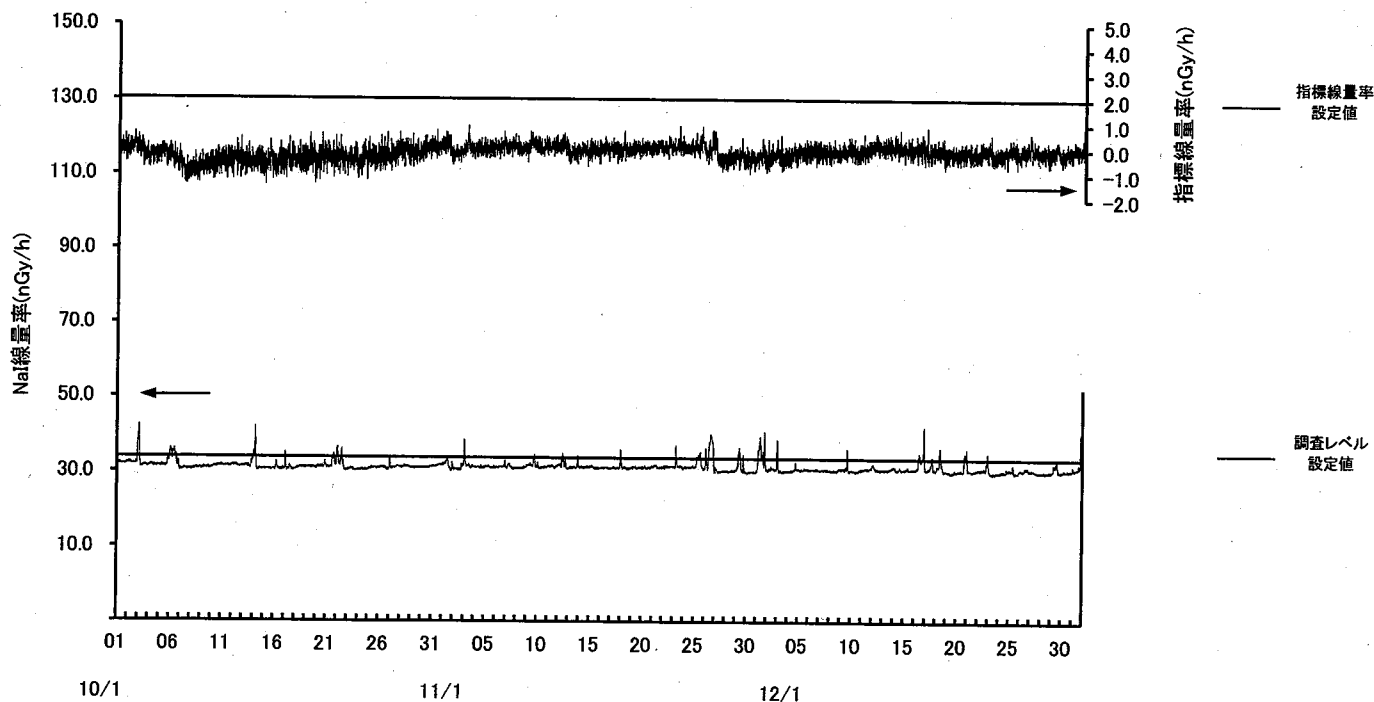

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。

