


参 考 資 料

第 131 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

# 指標線量率関連資料


平成 26 年度第 2 四半期

# 女川局

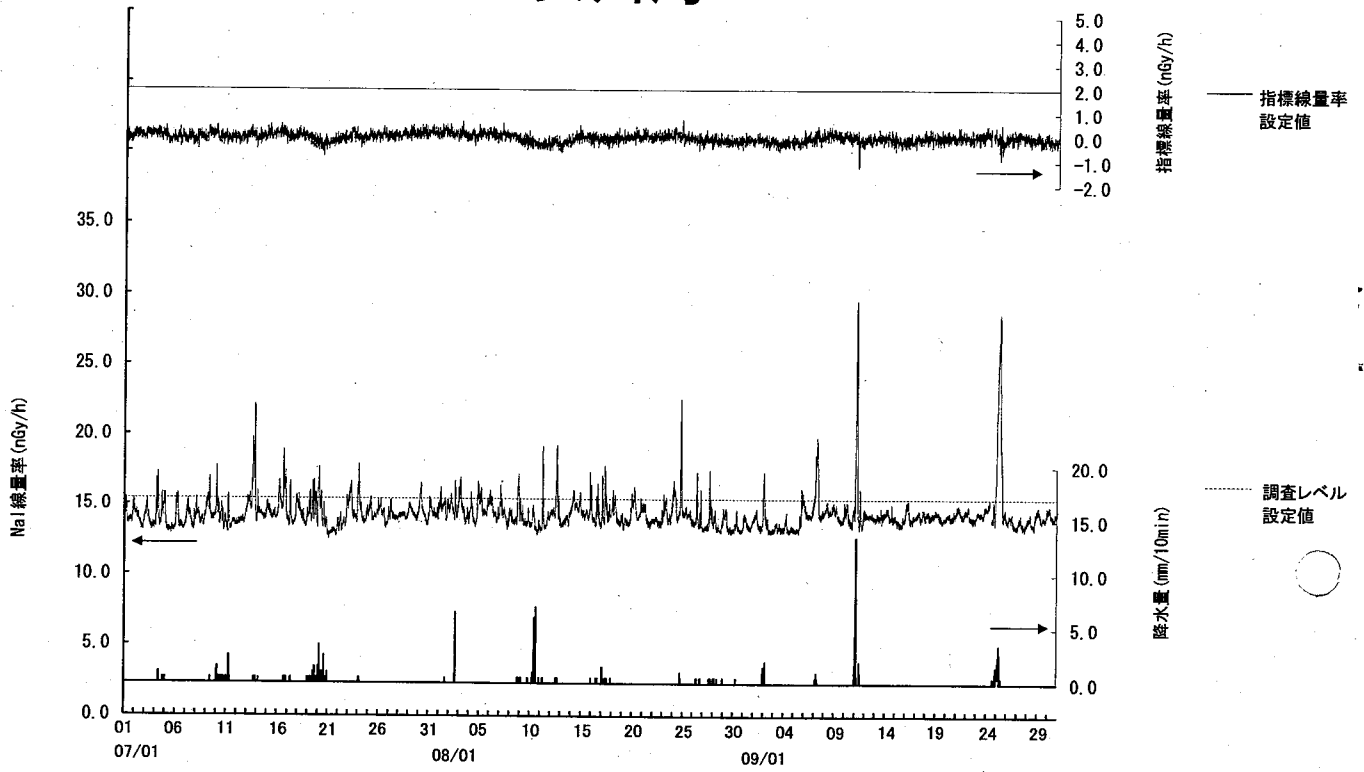


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。  
9月24日の欠測は、定期点検によるものである。

# 小屋取局

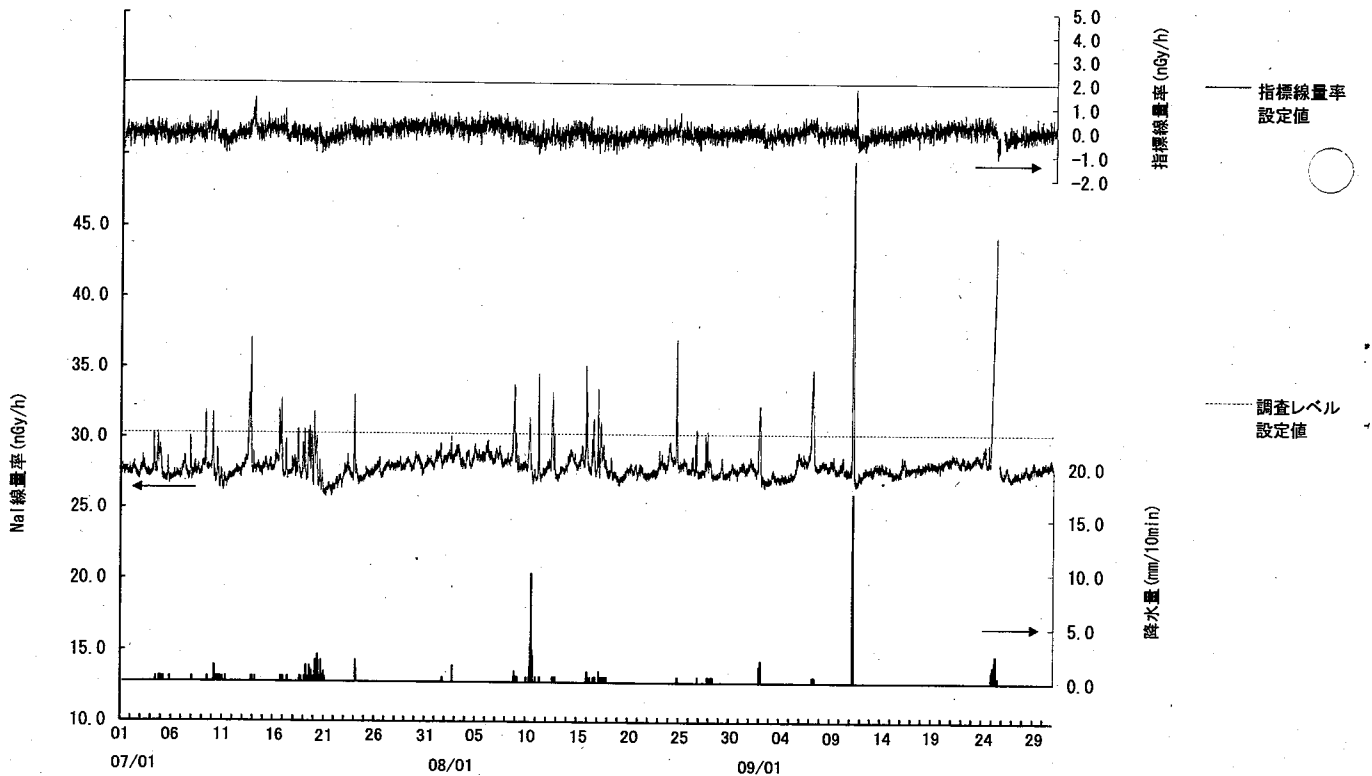


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。  
9月25日の欠測は、定期点検によるものである。

# 寄磯局

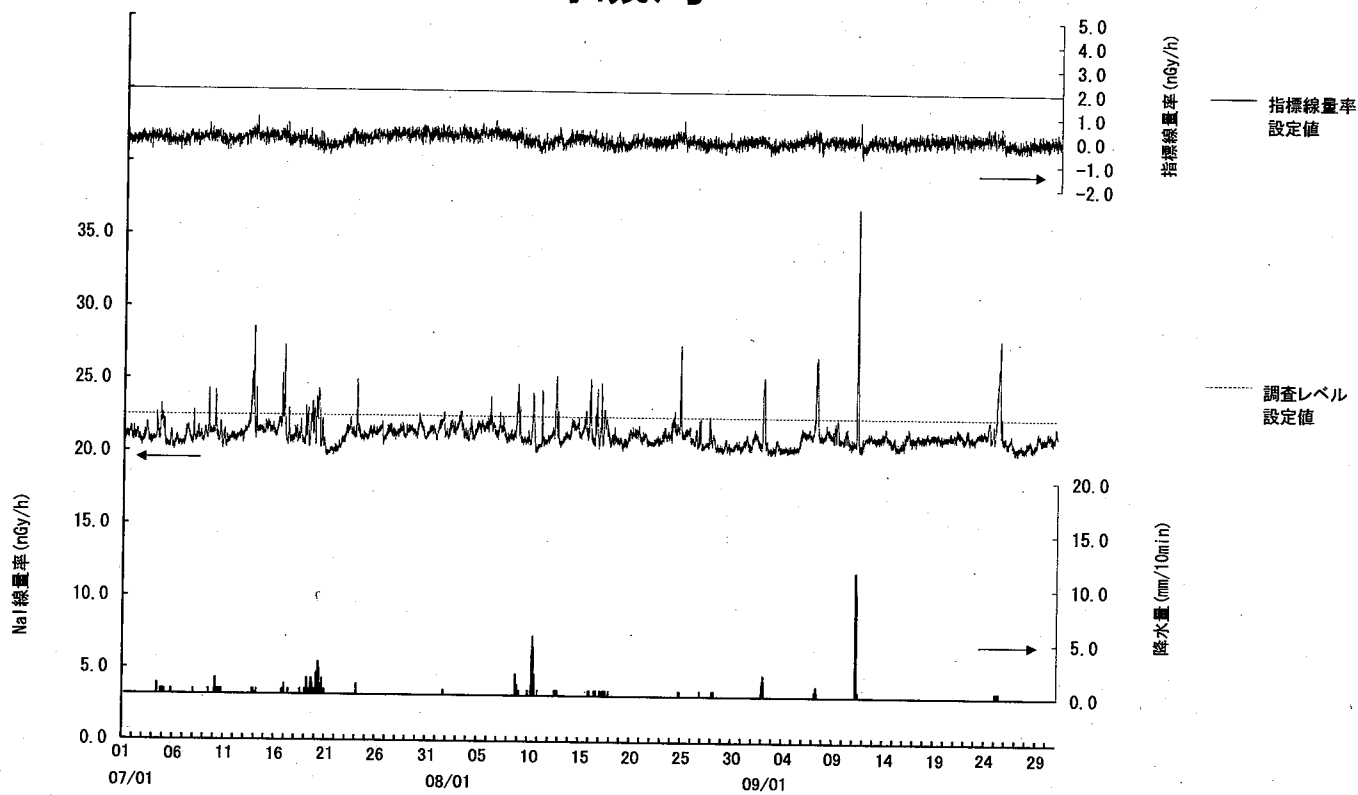


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。

# 塚浜局

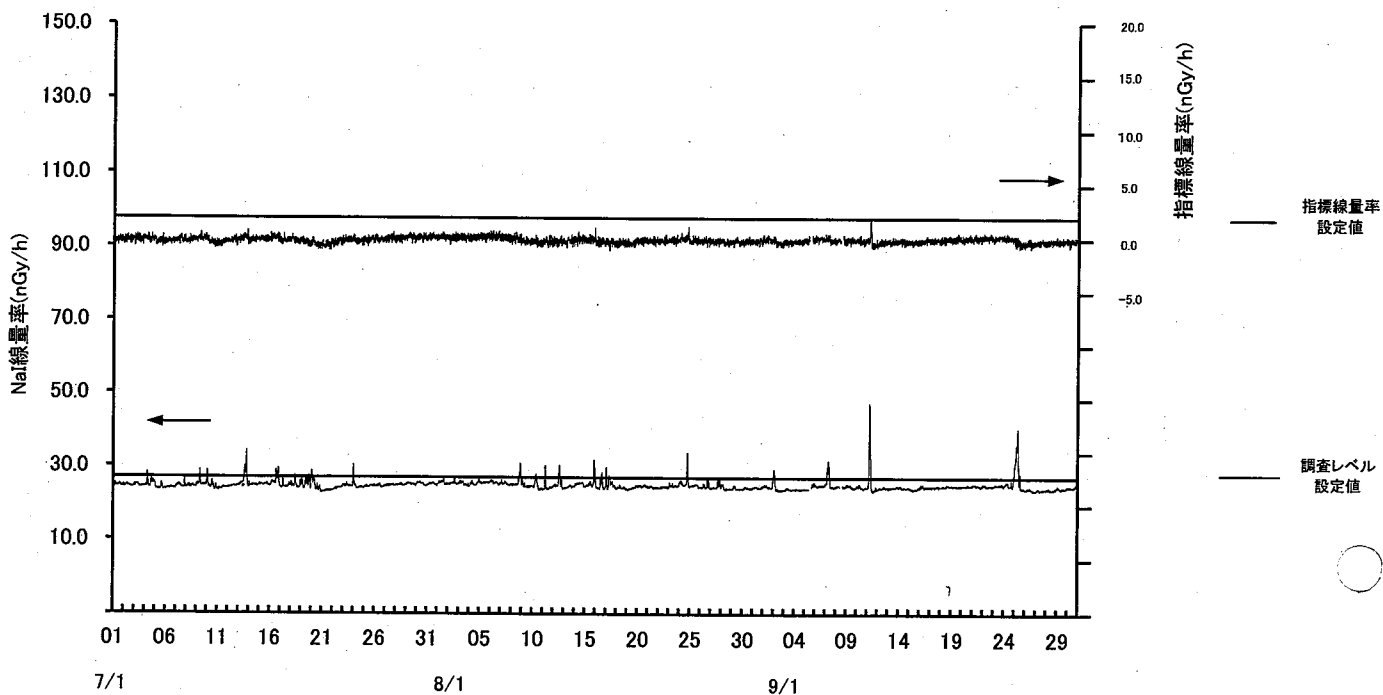


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (T1) 検出器により測定した。  
9月5日および9月8日の欠測については、定期点検によるものである。

# 寺間局

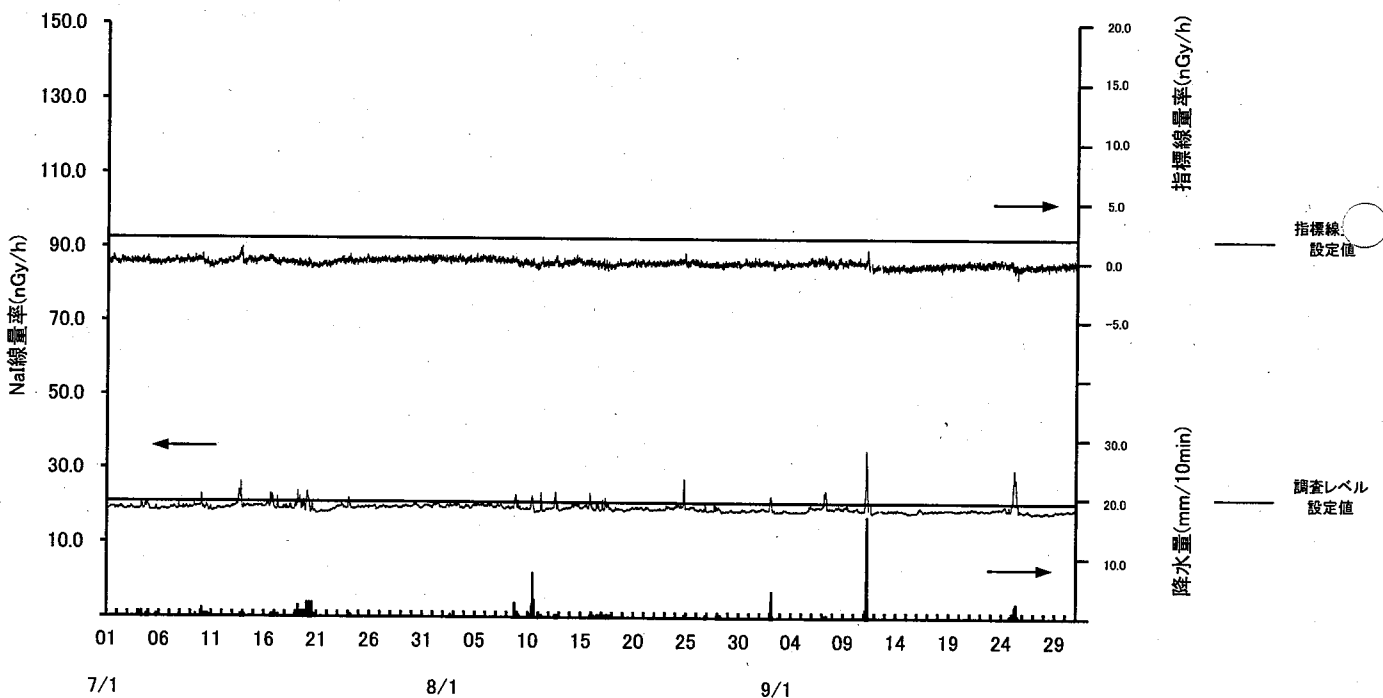


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (T1) 検出器により測定した。  
9月11日～12日の欠測については、定期点検によるものである。

# 江島局

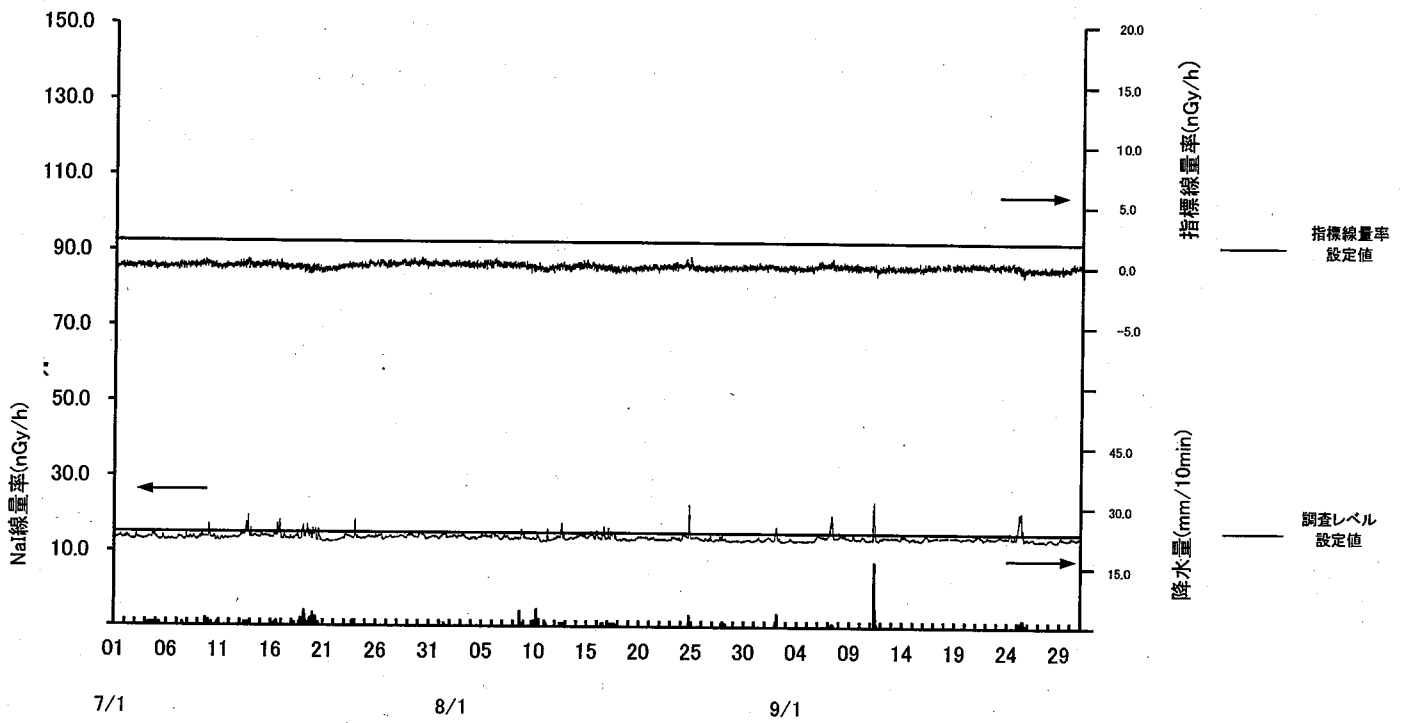

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。  
9月17日～18日の欠測については、定期点検によるものである。

# 前網局

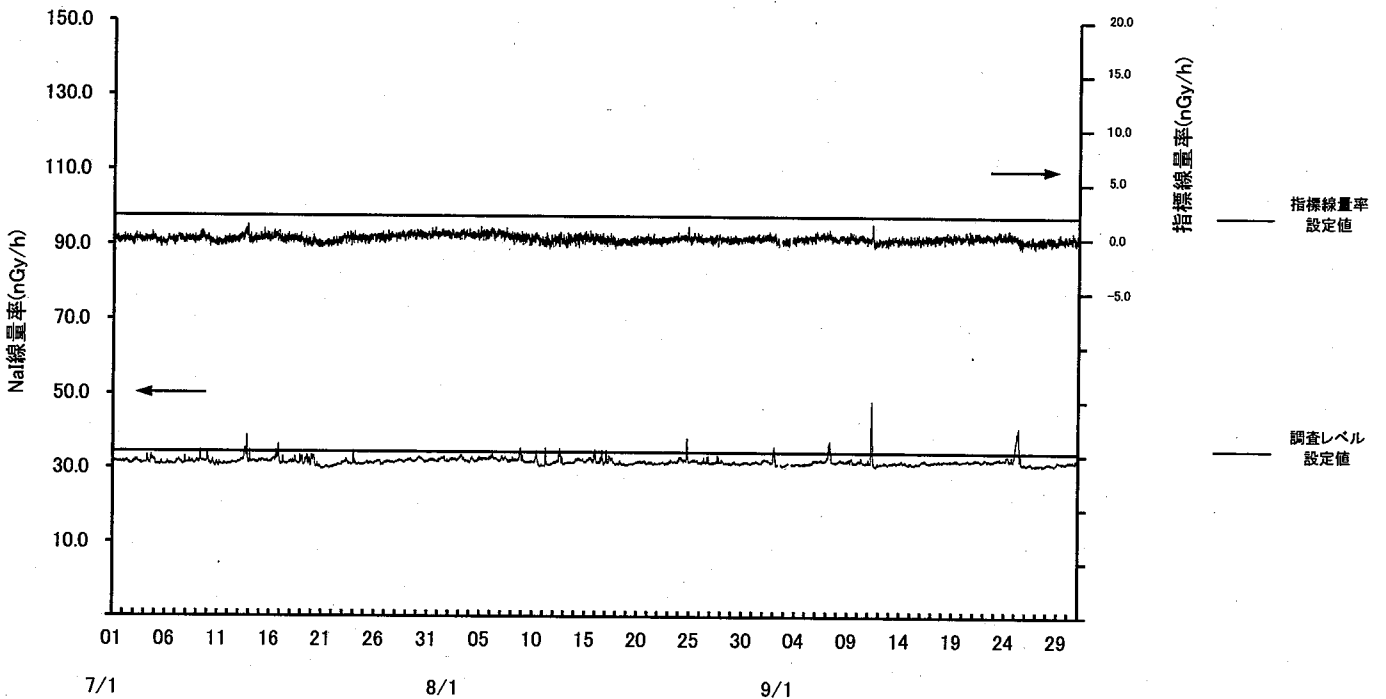

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。  
9月2日～3日の欠測については、定期点検によるものである。

