


参 考 資 料

第 130 回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

指標線量率関連資料


平成 2 6 年度第 1 四半期

女川局

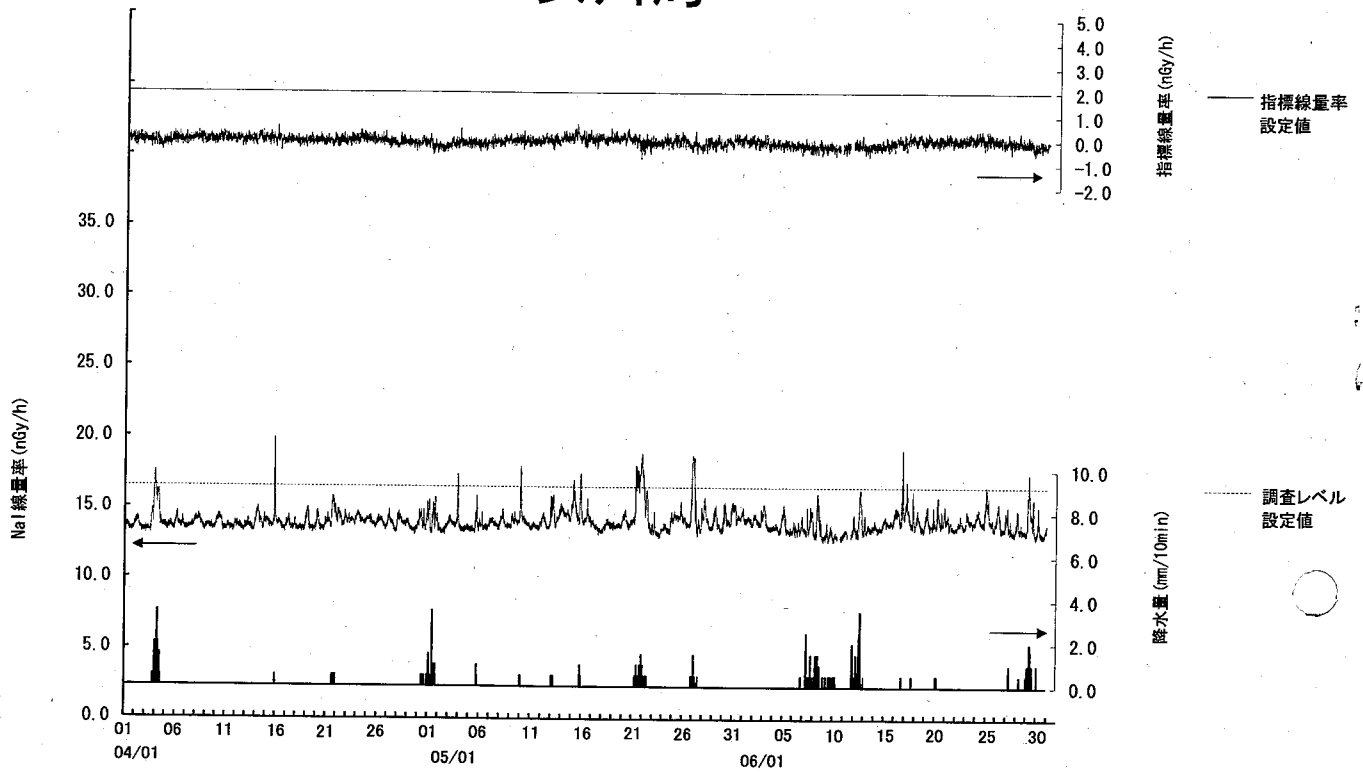


(注) 下方を鉛で遮へいしたNaI(Tl)検出器により測定した。
6月10日、6月11日の欠測は、定期点検によるものである。

小屋取局

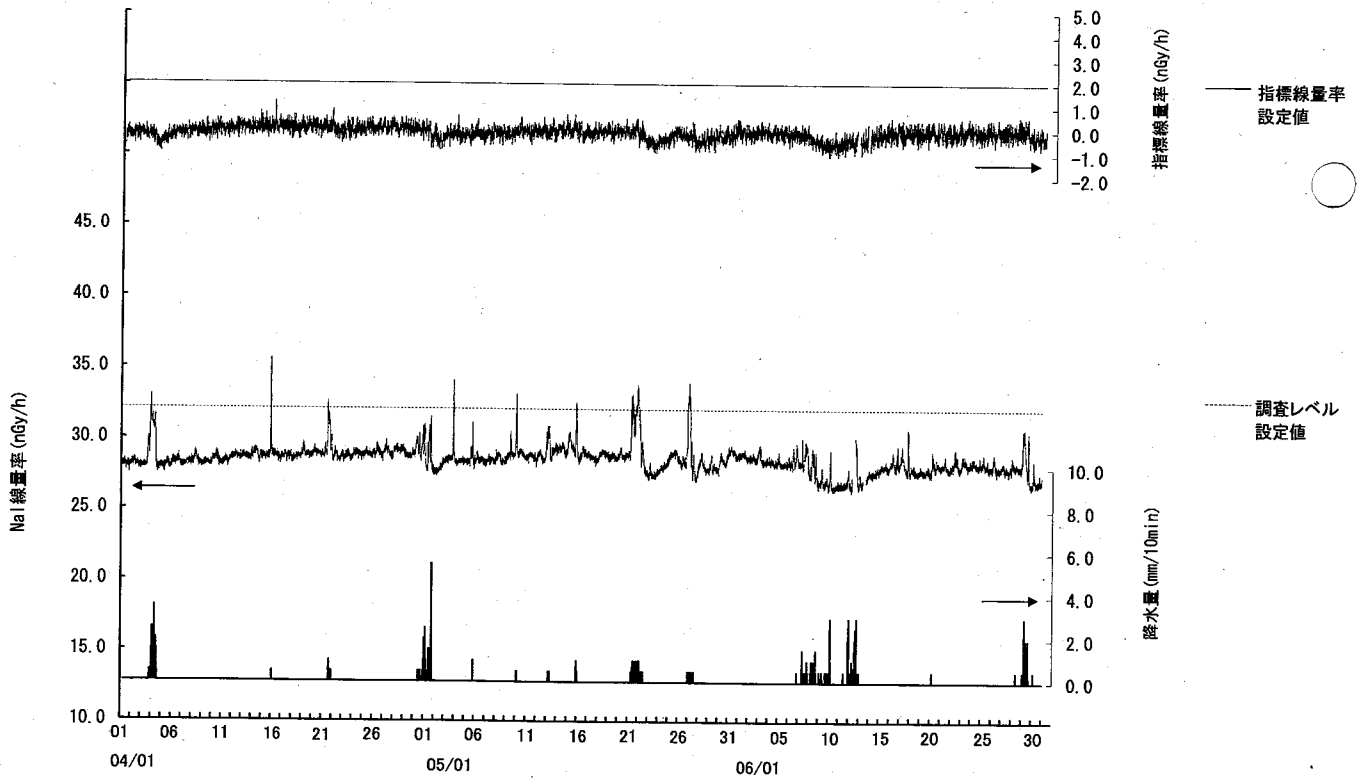


(注) 下方を鉛で遮へいしたNaI(Tl)検出器により測定した。
6月12日、6月13日の欠測は、定期点検によるものである。

寄磯局

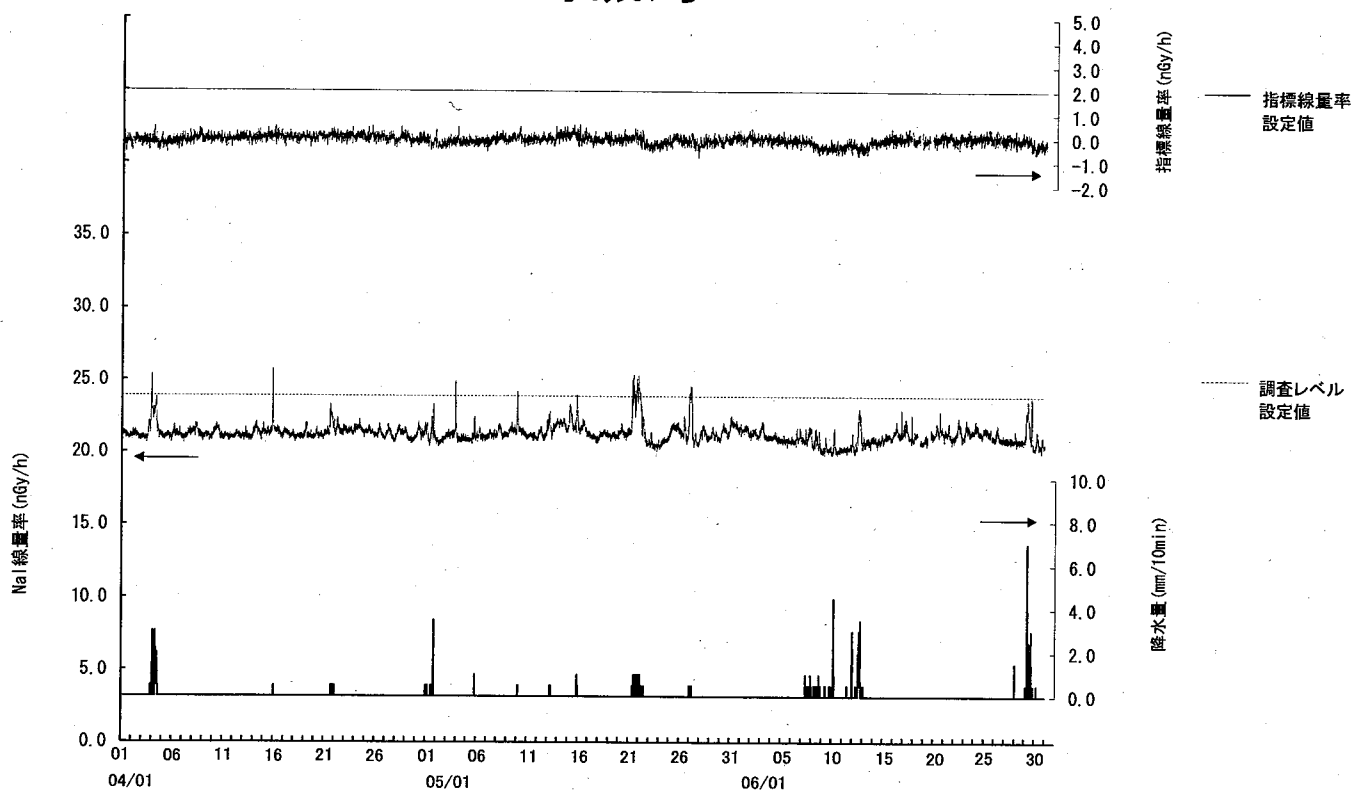


(注) 下方を鉛で遮へいしたNaI(Tl)検出器により測定した。
 6月18日、6月19日の欠測は、定期点検によるものである。

塚浜局

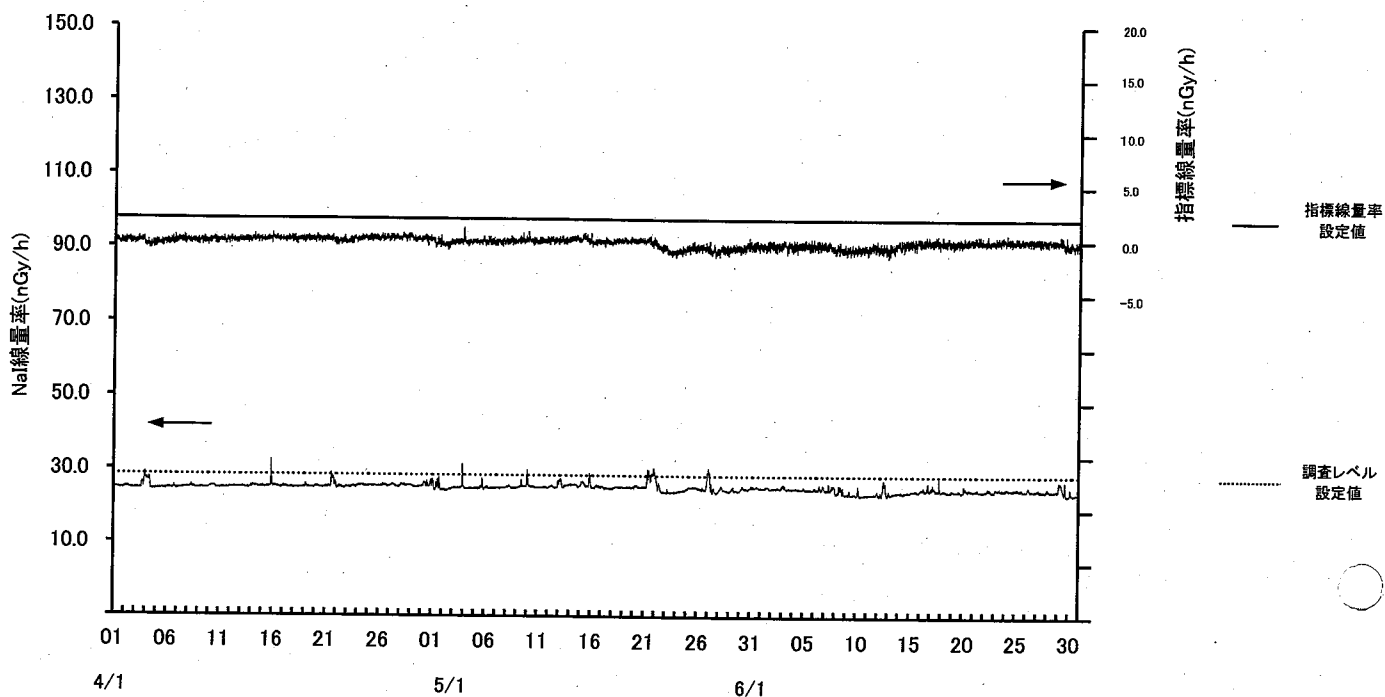


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。

寺間局

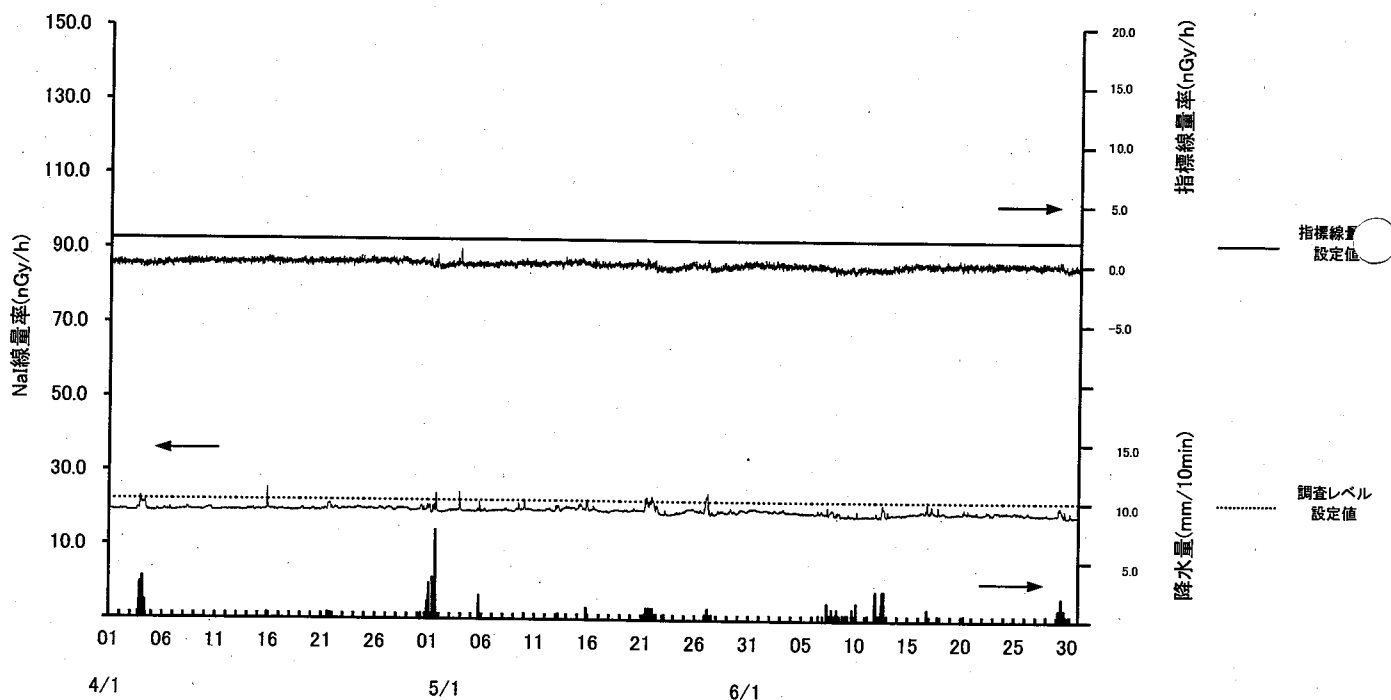


(注) 下方を鉛で遮へいたNaI(Tl)検出器により測定した。

江島局

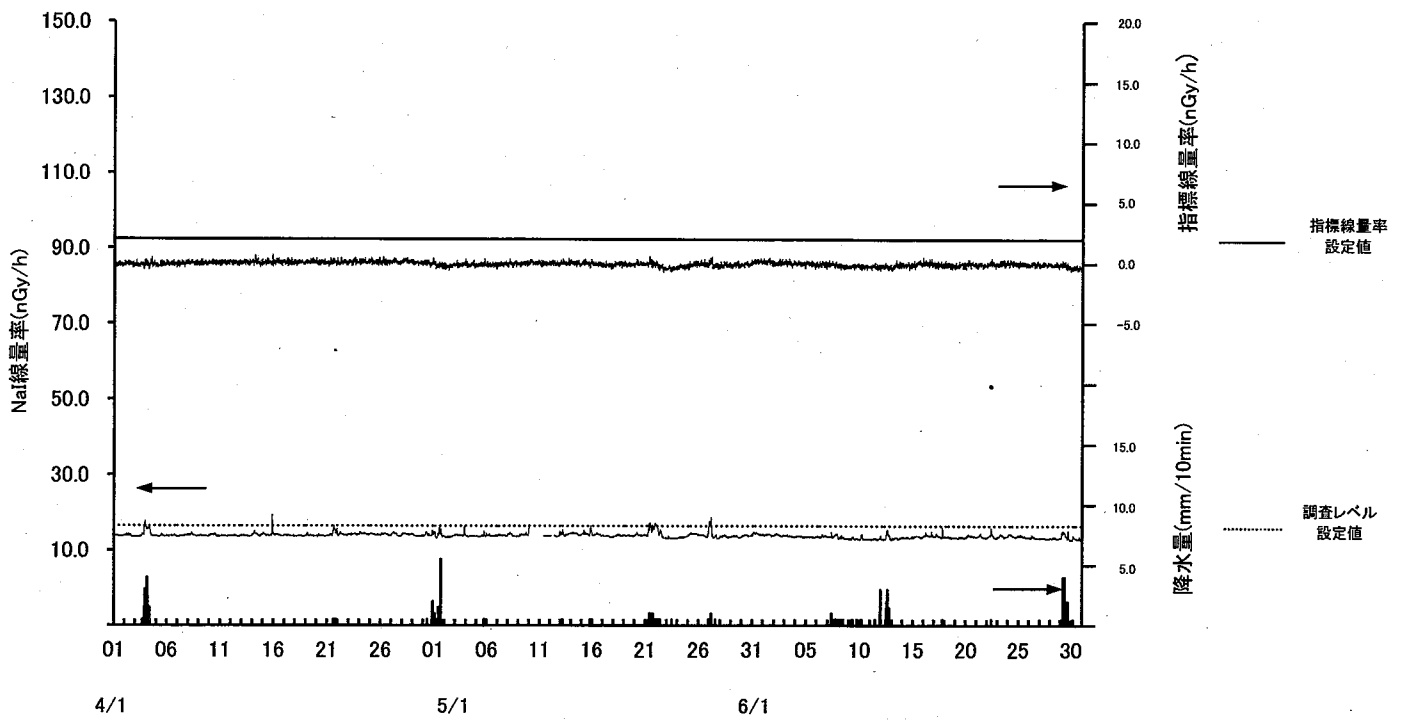

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (Tl) 検出器により測定した。
 5月10日～12日の欠測は、機器の不具合（データ収集装置の故障）によるものである。

前網局

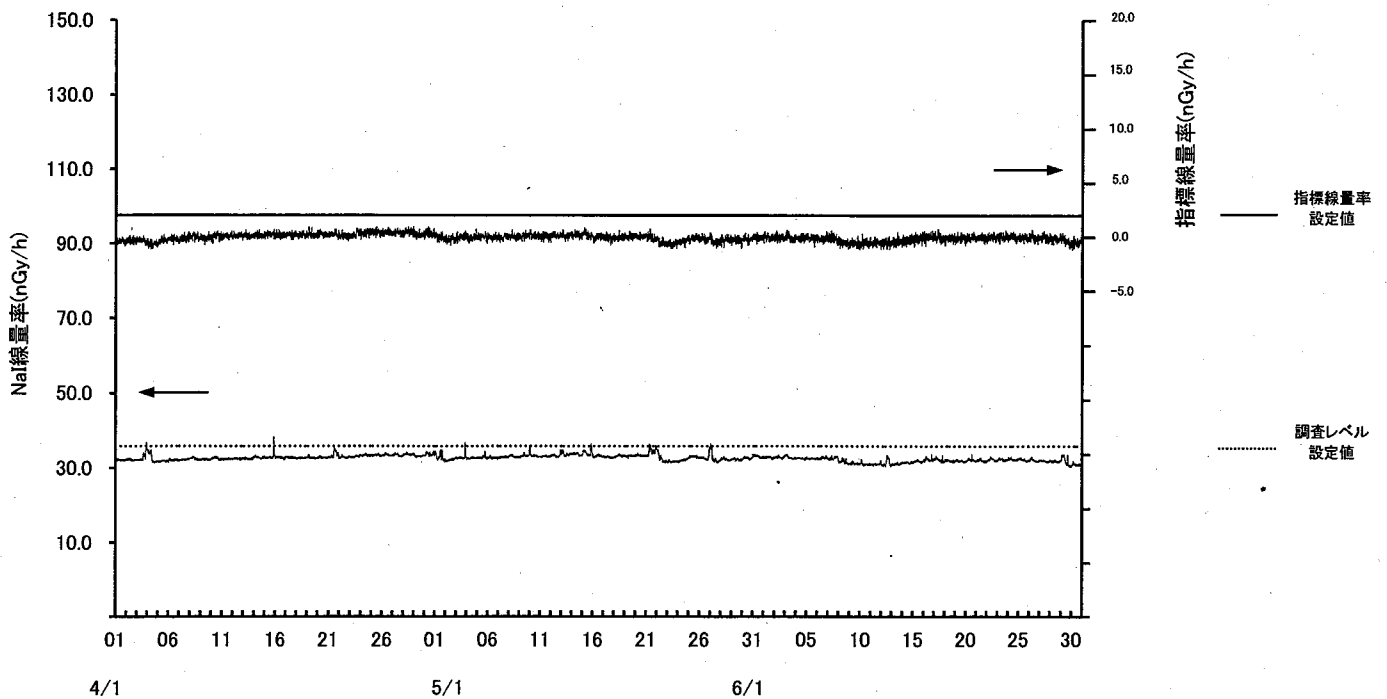

(注) 下方を鉛で遮へいたNaI (Tl) 検出器により測定した。

