







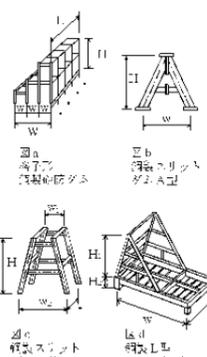
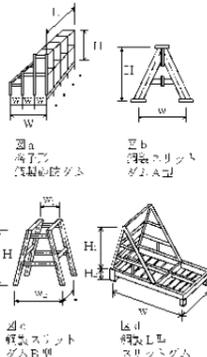


出来形管理基準及び規格値 新旧対照表

出来形管理基準及び規格値

単位：mm

現 行 (平成23年)							改 定 (平成25年10月)													
編	章	節	条	枝	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	編	章	節	条	枝	工 種	測 定 項 目	規 格 値	測 定 基 準	測 定 箇 所	
1	2	3	2		掘削工	基準高▽	±50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は掘削部の両端で測定。		1	2	3	2		掘削工	基準高▽	±50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1箇所につき2箇所。ただし、「T Sを用いた出来形管理要領 (土工編)」(平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号)の規定による場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘削部の両端で測定。		
						法長ℓ	ℓ < 5 m									-200	ℓ < 5 m			-200
		ℓ ≥ 5 m	法長-4%				ℓ ≥ 5 m	法長-4%												
1	2	3			盛土工	基準高▽	-50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は各法層で測定。		1	2	3			盛土工	基準高▽	-50	施工延長40m (測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m (又は50m) 以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は各法層で測定。ただし、「T Sを用いた出来形管理要領 (土工編)」(平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号)の規定による場合は、設計図書の測点毎。基準高は各法層で測定。		
						法長ℓ	ℓ < 5 m									-100	ℓ < 5 m			-100
																ℓ ≥ 5 m	法長-2%			
			幅 w1, w2	-100			幅 w1, w2	-100												
1	2	4	2		掘削工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は、道路中心線及び端部で測定。		1	2	3	2		掘削工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は、道路中心線及び端部で測定。ただし、「T Sを用いた出来形管理要領 (土工編)」(平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号)の規定による場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。		
						法長ℓ	ℓ < 5 m									-200	ℓ < 5 m			-200
		ℓ ≥ 5 m	法長-4%				ℓ ≥ 5 m	法長-4%												
1	2	4	3		路体盛土工 路床盛土工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は、道路中心線及び端部で測定。		1	2	4	3		路体盛土工 路床盛土工	基準高▽	±50	施工延長40mにつき1箇所、延長40m以下のものは1箇所につき2箇所。基準高は、道路中心線及び端部で測定。ただし、「T Sを用いた出来形管理要領 (土工編)」(平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第85号)の規定による場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。		
						法長ℓ	ℓ < 5 m									-100	ℓ < 5 m			-100
																ℓ ≥ 5 m	法長-2%			
			幅 w1, w2	-100			幅 w1, w2	-100												
6	1	9	5	2	鋼製堰堤本體工 (透過型)	堤長L 格	±50	(備考) 格：格子型鋼製砂防ダム A：鋼製スリットダム A型 B：鋼製スリットダム B型 L：鋼製スリットダム L型		6	1	9	5	2	鋼製堰堤本體工 (透過型)	堤長L 格	±50	(備考) 格：格子型鋼製砂防ダム A：鋼製スリットダム A型 B：鋼製スリットダム B型 L：鋼製スリットダム L型		
						堤長ℓ 格・B・L	±10									堤長ℓ 格・B・L	±10			
						堤幅W 格	±30									堤幅W 格	±30			
						堤幅w 格・B・L	±10									堤幅w 格・A・B・L	±10			
						堤幅w A	±5									高さH 格・A・B・L	±10			
						高さH 格・B・L	±10									高さH A	±5			
						高さH A	±5													