


3 年間給水量の推移

(1) 施設別年間給水量の推移

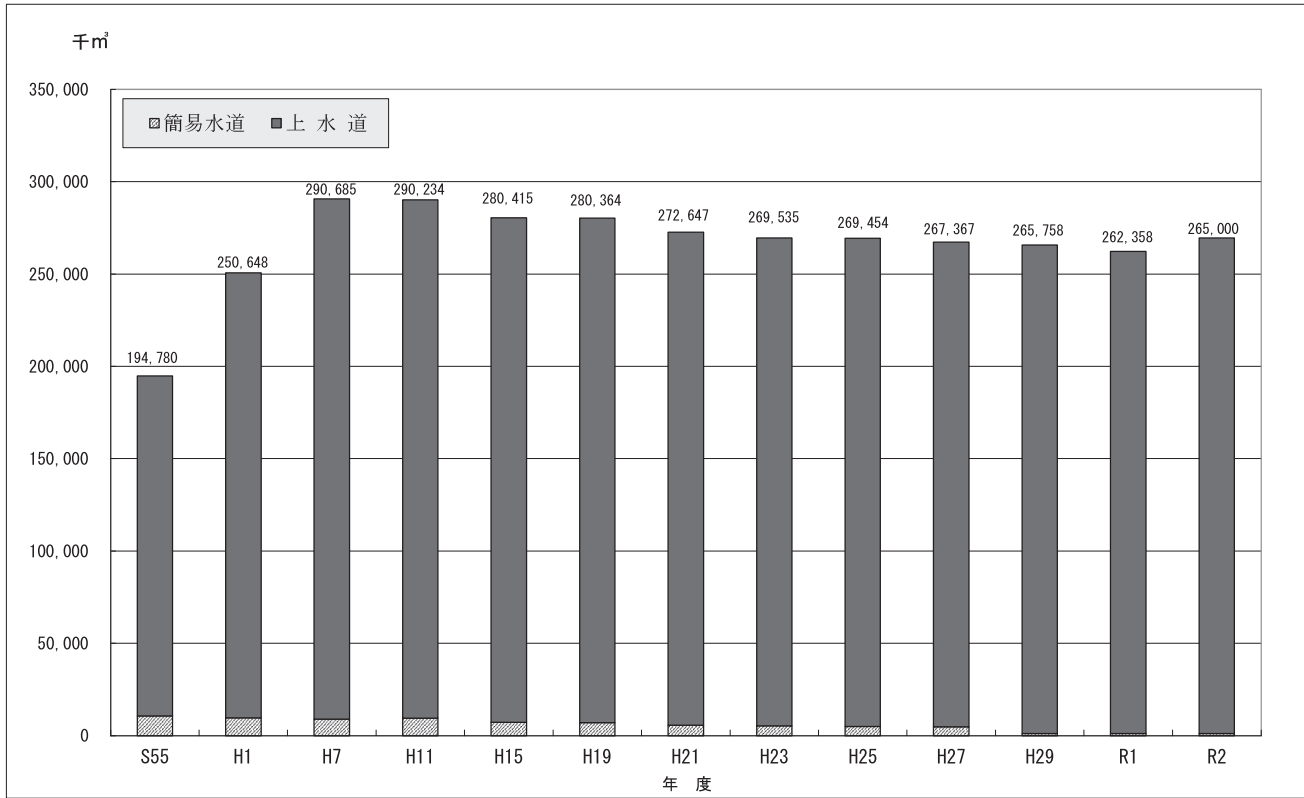


年間給水量等の推移

		S55 (1980)	H1 (1989)	H7 (1995)	H11 (1999)	H15 (2003)	H19 (2007)	H21 (2009)	H23 (2011)	H25 (2013)	H27 (2015)	H29 (2017)	R1 (2019)	R2 (2020)
現在 給水人口 (人)	上水道	1,770,195	2,019,812	2,167,718	2,222,361	2,258,373	2,255,906	2,264,760	2,241,413	2,254,126	2,254,591	2,273,380	2,257,108	2,248,384
	簡易水道	126,761	98,647	82,614	79,087	64,988	57,665	45,676	42,259	37,477	35,454	6,089	5,690	5,560
	計	1,896,956	2,118,459	2,250,332	2,301,448	2,323,361	2,313,571	2,310,436	2,283,672	2,291,603	2,290,045	2,279,469	2,262,798	2,253,944
年間給水量 (千m³)	上水道	184,154	241,135	281,759	280,846	273,259	273,411	267,013	264,352	264,561	262,710	264,619	261,257	263,986
	簡易水道	10,626	9,513	8,926	9,388	7,156	6,953	5,634	5,183	4,893	4,657	1,139	1,101	1,014
	計	194,780	250,648	290,685	290,234	280,415	280,364	272,647	269,535	269,454	267,367	265,758	262,358	265,000
1日最大 給水量 (m³)	上水道	670,763	859,245	952,474	955,877	907,565	891,511	852,316	857,711	830,339	836,506	824,236	813,674	841,423
	簡易水道	42,522	42,550	35,557	36,935	32,545	28,726	23,754	21,797	19,676	21,105	5,964	6,732	5,562
	計	713,285	901,795	988,031	992,812	940,110	920,237	876,070	879,508	850,015	857,611	830,200	820,406	846,985
1日平均 給水量 (m³)	上水道	504,532	661,842	771,942	781,337	760,604	759,626	744,311	736,231	735,966	729,655	736,399	725,261	735,589
	簡易水道	29,112	26,064	24,455	25,651	19,604	19,049	15,437	14,200	13,408	12,760	3,119	3,016	2,777
	計	533,644	687,906	796,397	806,988	780,208	778,675	759,748	750,431	749,374	742,415	739,518	728,277	738,366
	(%)													
1人1日 最大給水量 (%)	上水道	379	425	439	424	396	390	371	378	363	365	358	355	369
	簡易水道	335	431	430	467	501	498	520	516	525	595	980	1,183	1,000
	県平均	376	426	439	431	399	392	374	380	366	369	359	357	370
	全国平均	461	474	482	461	428	410	396	394	384	386	379	367	
1人1日 平均給水量 (%)	上水道	285	328	356	352	332	331	323	321	320	317	319	316	322
	簡易水道	230	264	296	324	302	330	338	336	358	360	512	530	499
	県平均	281	325	354	351	331	332	323	323	322	320	319	318	328
	全国平均	361	387	391	383	363	355	344	340	336	330	332	328	

備考：全国平均は、上水道における平均値である。
給水量には、各水道における分水数量は含まれていない。

(2) 1日給水量の推移

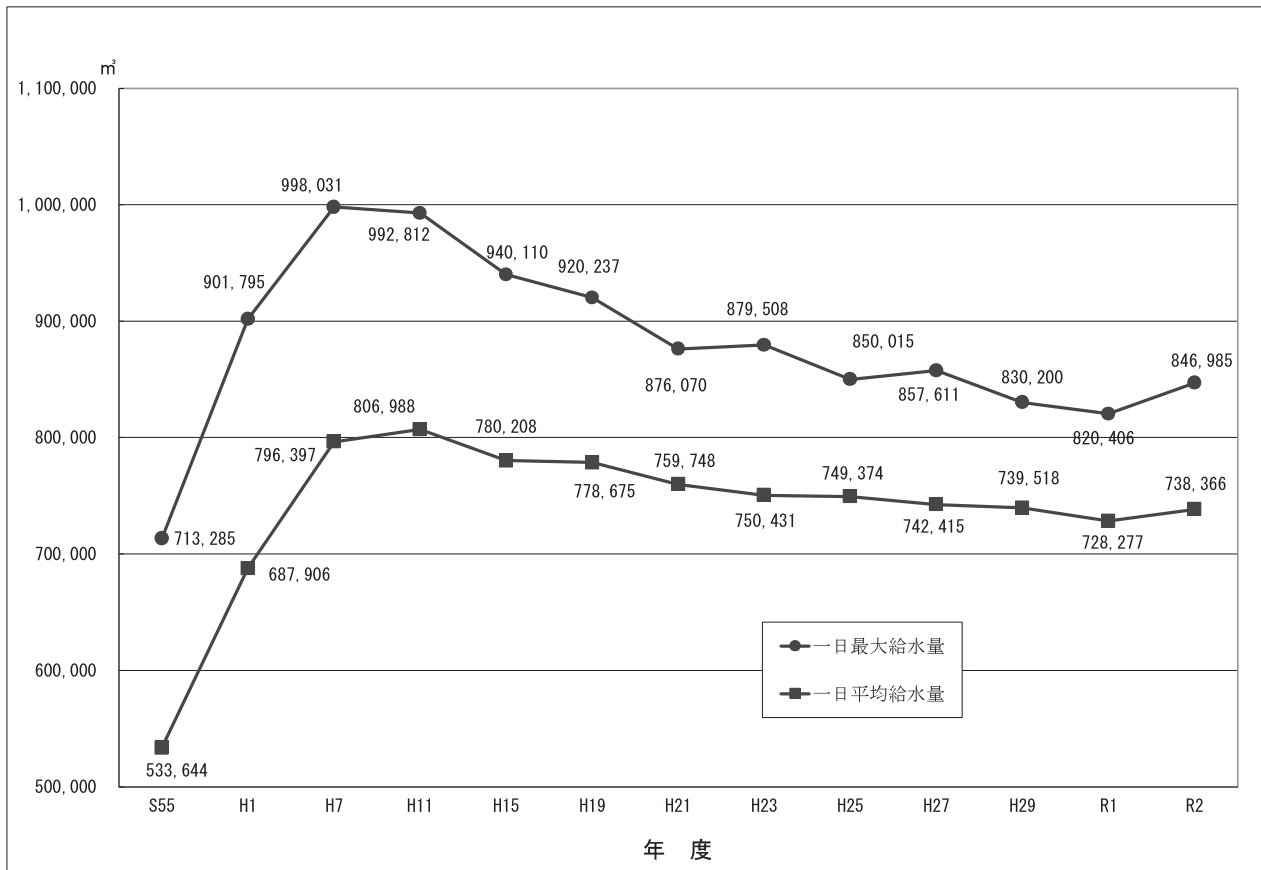

(3) 1人1日給水量の推移

