


# 北上川水系大谷川・岩堂沢・中の沢川 洪水浸水想定区域図 (想定最大規模)

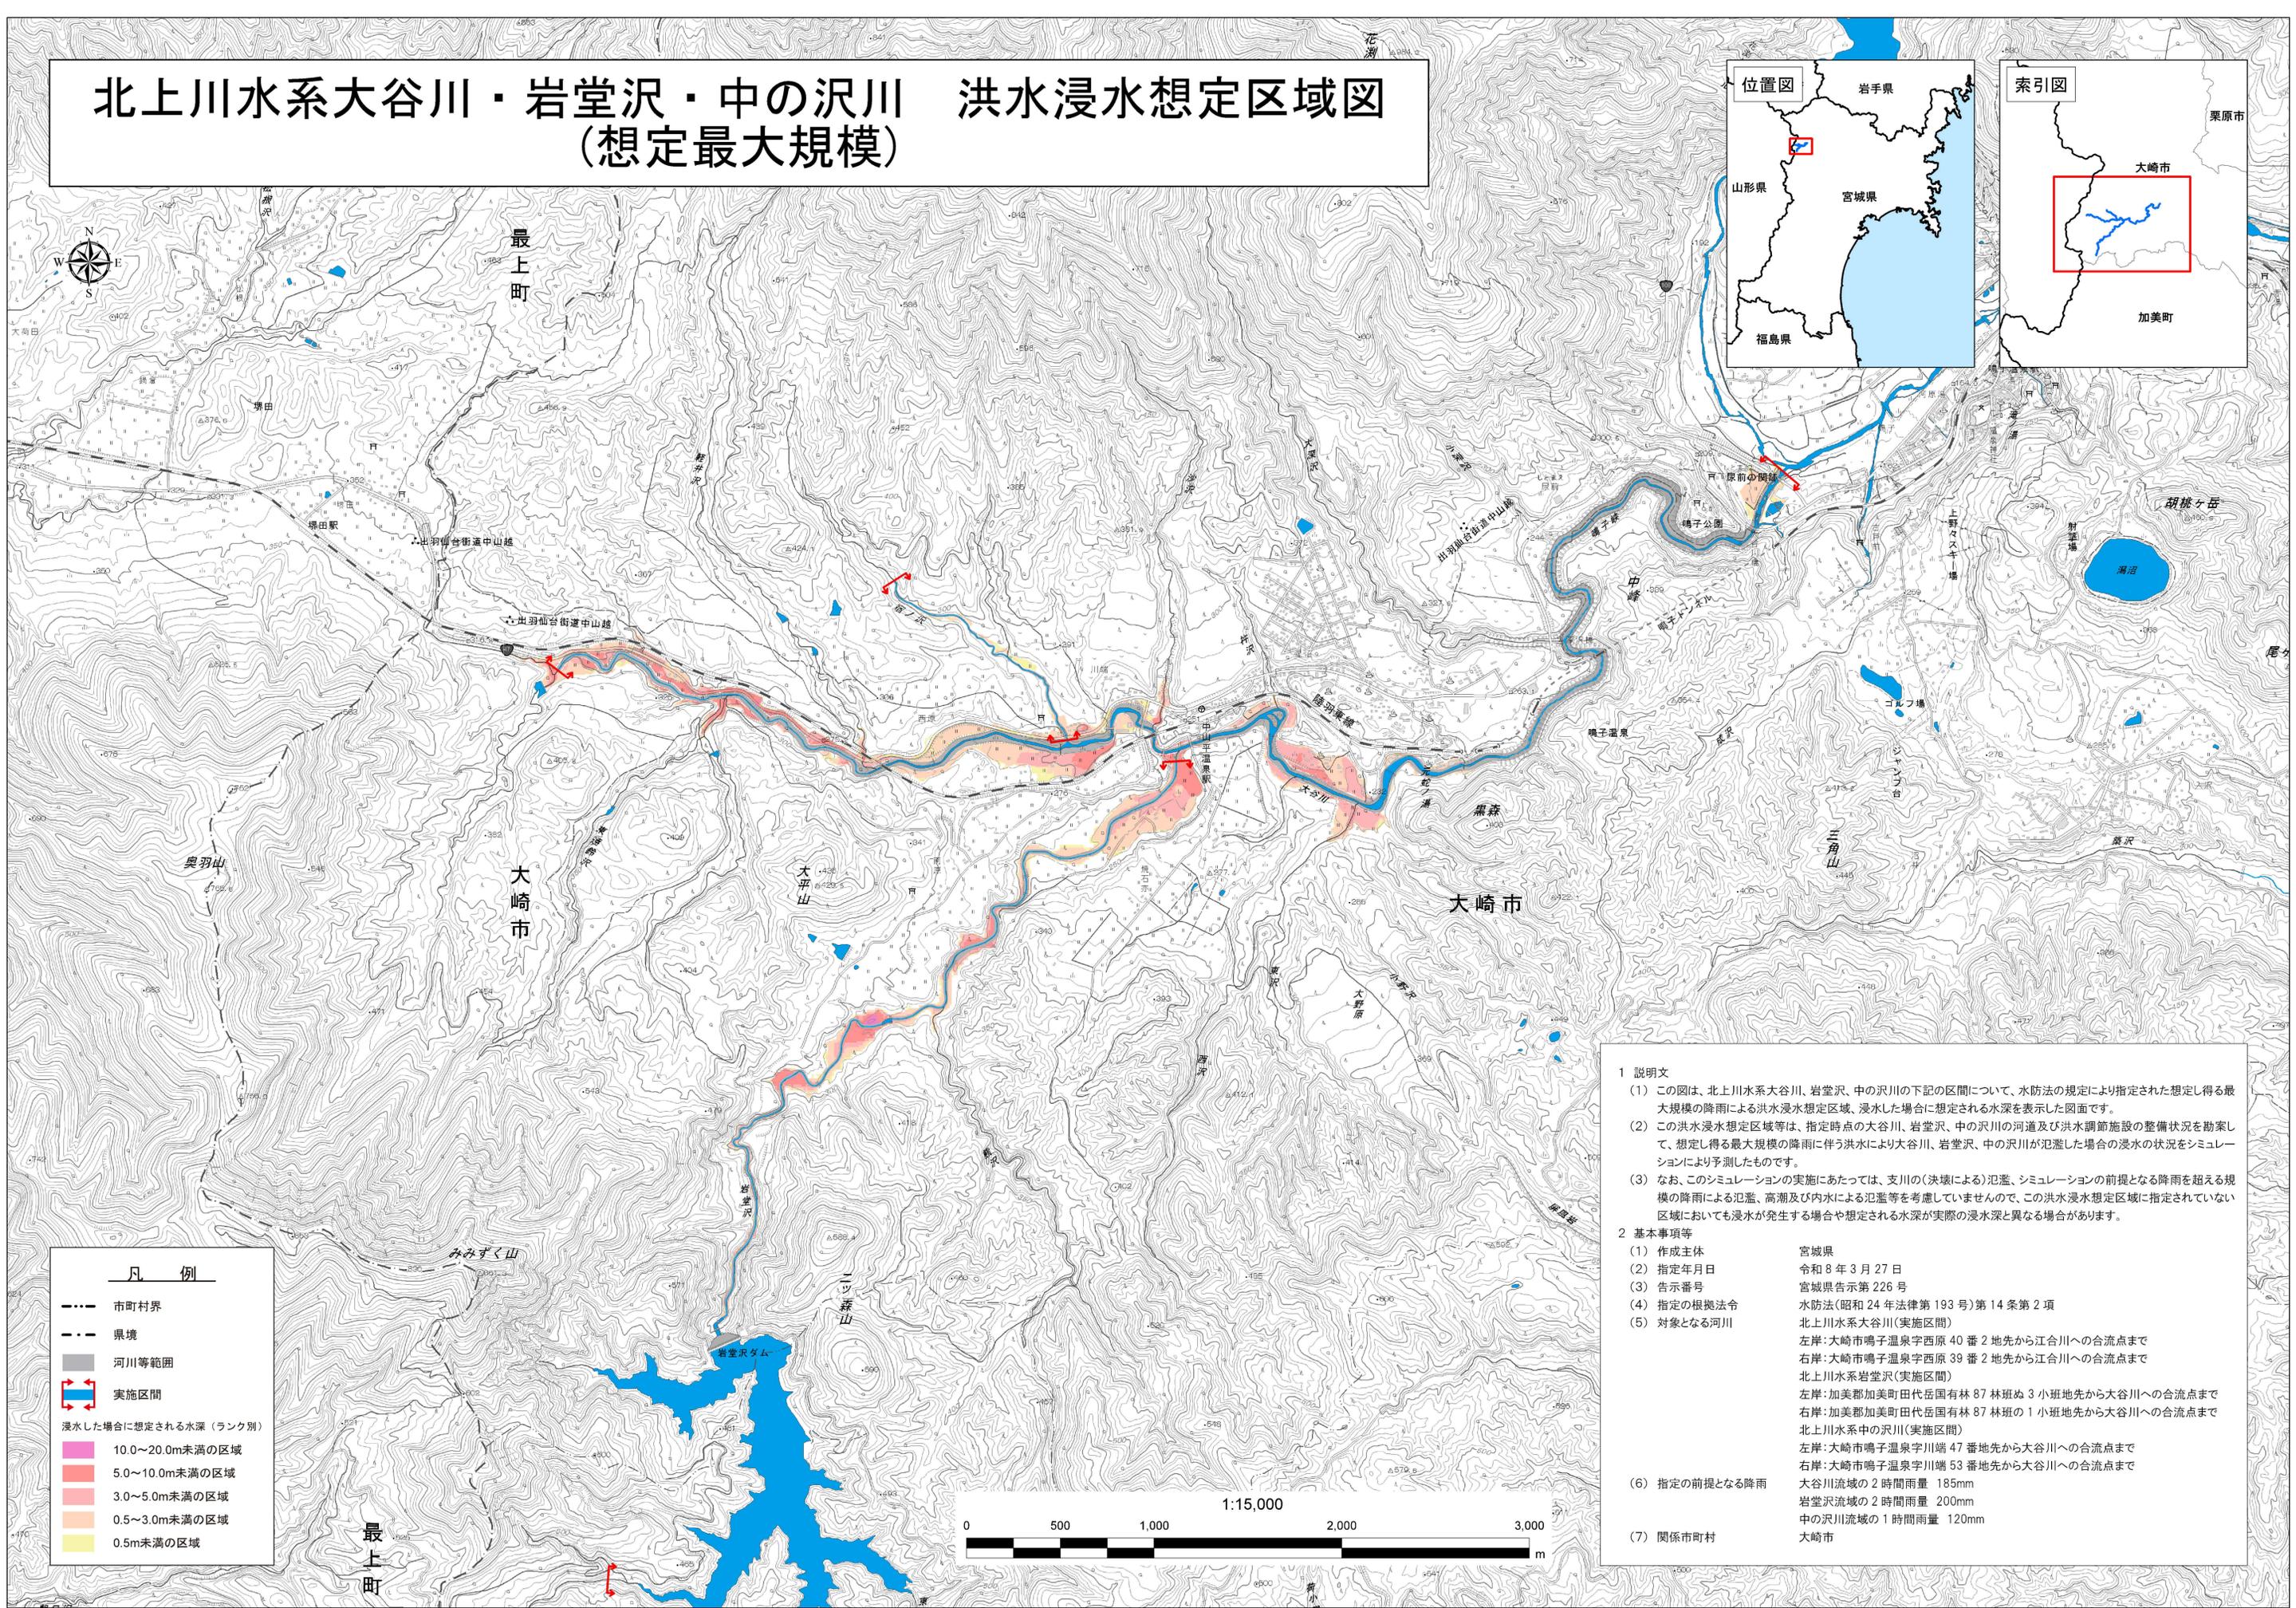

**凡例**

- 市町村界
- 県境
- 河川等範囲
- 実施区間

浸水した場合に想定される水深(ランク別)

- 10.0~20.0m未満の区域
- 5.0~10.0m未満の区域
- 3.0~5.0m未満の区域
- 0.5~3.0m未満の区域
- 0.5m未満の区域



- 1 説明文**
- この図は、北上川水系大谷川、岩堂沢、中の沢川の下記の区間について、水防法の規定により指定された想定し得る最大規模の降雨による洪水浸水想定区域、浸水した場合に想定される水深を表示した図面です。
  - この洪水浸水想定区域等は、指定時点の大谷川、岩堂沢、中の沢川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、想定し得る最大規模の降雨に伴う洪水により大谷川、岩堂沢、中の沢川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより予測したものです。
  - なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支川の(決壊による)氾濫、シミュレーションの前提となる降雨を超える規模の降雨による氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していませんので、この洪水浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
- 2 基本事項等**
- |             |   |
|-------------|---|
| (1) 作成主体    | 宮城県   |
| (2) 指定年月日   | 令和 8 年 3 月 27 日   |
| (3) 告示番号    | 宮城県告示第 226 号  |
| (4) 指定の根拠法令 | 水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 14 条第 2 項  |
| (5) 対象となる河川 | 北上川水系大谷川(実施区間)<br>左岸:大崎市鳴子温泉字西原 40 番 2 地先から江合川への合流点まで<br>右岸:大崎市鳴子温泉字西原 39 番 2 地先から江合川への合流点まで<br>北上川水系岩堂沢(実施区間)<br>左岸:加美郡加美町代岳国有林 87 林班組 3 小班地先から大谷川への合流点まで<br>右岸:加美郡加美町代岳国有林 87 林班の 1 小班地先から大谷川への合流点まで<br>北上川水系中の沢川(実施区間)<br>左岸:大崎市鳴子温泉字川端 47 番地先から大谷川への合流点まで<br>右岸:大崎市鳴子温泉字川端 53 番地先から大谷川への合流点まで |
- (6) 指定の前提となる降雨  
大谷川流域の 2 時間雨量 185mm  
岩堂沢流域の 2 時間雨量 200mm  
中の沢川流域の 1 時間雨量 120mm
- (7) 関係市町村  
大崎市