

(一般局 NO₂)


年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y=2.3906X+0.0002$$

データ数=26

相関係数=0.96460

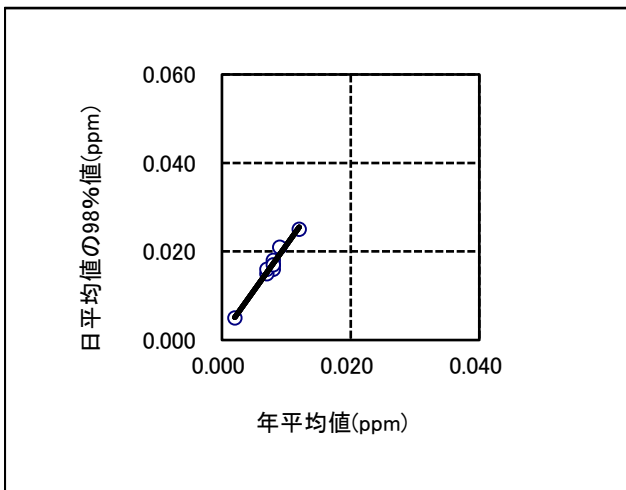

(自排局 NO₂)


年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y=1.9369X+0.002$$

データ数=9

相関係数=0.9661

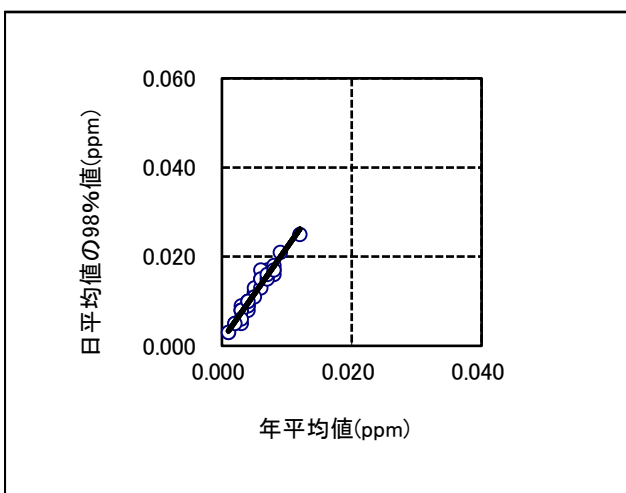

(全局 NO₂)

年平均値 [X]

日平均値の98%値 [Y]

$$Y=2.0785X+0.0013$$

データ数=35

相関係数=0.9762

▲ 図2-4-1-1 年平均値と日平均値の年間98%値の関係(NO₂)