

ワカメ養殖通報（第1報）

令和7年9月26日




宮城県水産技術総合センター気仙沼水産試験場
電話 0226(41)0652
宮城県気仙沼地方振興事務所水産漁港部
宮城県漁業協同組合関係支所
＜協力機関＞仙台管区気象台

- ・ 調査点における水温は、表層(0m)が21.9～24.2℃、2.5mで21.8～23.7℃でした。
- ・ 表層の栄養塩は、三態窒素については0.2～57μg/L、リン酸態リンについては2～7μg/Lでした。
- ・ 漁場の水温が23℃以下、概ね20℃台になったら芽出し作業を行うなど、直近の水温に注意してください。
- ・ 「みやぎ水産NAVI」(<https://suisan-navi.pref.miyagi.jp/index.html>)の定地水温情報などが閲覧できます。



○気仙沼湾（杉ノ下）の表層水温

- ・ 直近の水温（9月25日午後3時）は、23.7℃です。
- ・ 旬平均水温は、9月下旬(26日まで)で23.7℃となっており、昨年より0.9℃、平年値より2.8℃高い水温となっております。

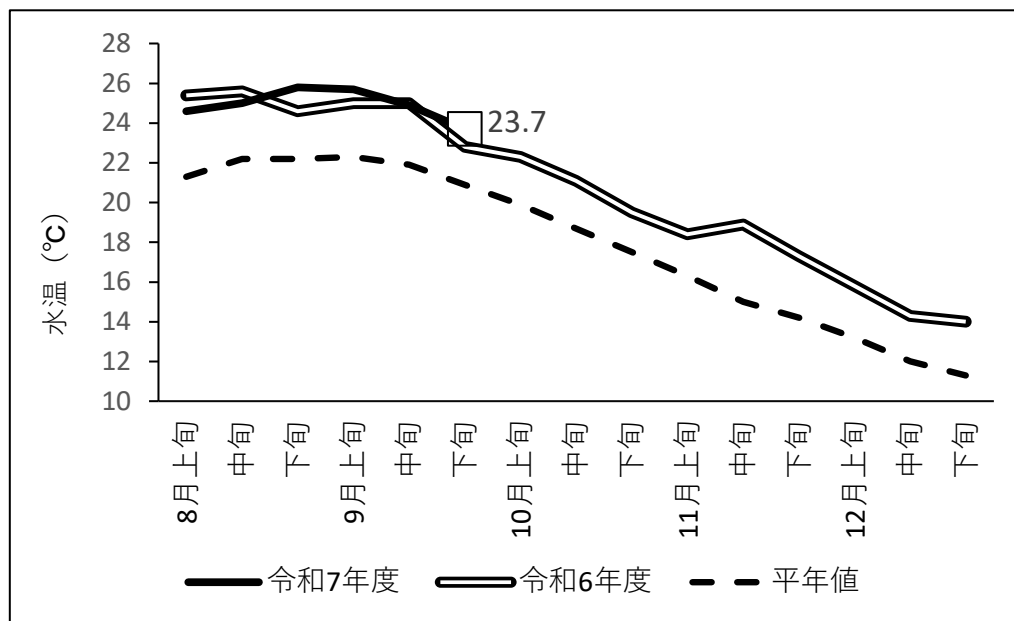

○次回は10月1日（水）に発行の予定です。

ワカメ養殖通報はホームページ (<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kesenmuna-s/>) でご覧になれます。

○各調査点の水温・塩分・透明度・栄養塩濃度

【調査日:9月24日】

調査日: 9/24日


海域		調査点	調査日	水温(℃)				塩分		透明度 (m)	栄養塩(μg/L)			
				0m	2.5m	5m	10m	0m	2.5m		0m		2.5m	
											三態窒素	リン酸態P	三態窒素	リン酸態P
広田湾		只越	9/24	22.5	-	-	-	30.2	-	-	11	3	-	-
		石浜	9/24	22.5	-	-	-	30.2	-	-	9	3	-	-
気仙沼湾	西湾	大口	9/24	21.9	21.8	22.6	22.5	31.2	31.5	3.5	7	2	5	2
		階上	9/24	22.3	22.0	22.7	-	31.2	32.0	3.0	5	3	4	3
		松岩	9/24	23.6	23.7	23.0	22.8	30.9	33.2	3.5	10	3	6	4
		小々汐	9/24	24.2	23.3	23.2	-	32.5	33.2	3.0	4	2	6	4
小泉湾		蔵内	9/24	23.2	-	-	-	33.3	-	-	6	6	-	-
		前浜	9/24	23.4	-	-	-	31.5	-	-	10	3	-	-
		赤牛	9/24	23.3	-	-	-	31.4	-	-	8	2	-	-
		大谷	9/24	-	-	-	-	30.8	-	-	23	4	-	-
		大谷沖	9/24	-	-	-	-	31.3	-	-	8	3	-	-
志津川湾		清水・細浦	9/24	23.2	23.5	23.4	23.2	32.3	32.4	1.5	7	3	3	3
		野島沖	9/24	23.2	23.2	23.2	23.2	32.5	32.6	8.5	1	3	6	2
		平磯前	9/24	23.2	23.3	23.3	23.3	32.0	32.0	6.0	1	2	17	2
		荒島前	9/24	23.8	23.7	23.7	23.7	32.1	32.2	3.5	0.2	2	37	2
		波伝谷	9/24	22.5	23.3	23.5	23.7	30.1	30.3	4.0	5	3	4	2
		椿島	9/24	23.0	23.1	23.2	23.2	30.9	31.6	4.0	1	2	2	3
		藤浜	9/24	23.0	23.0	23.1	23.1	31.5	31.7	4.0	4	3	6	3
		寺浜	9/24	23.0	23.1	23.1	23.1	31.6	31.6	6.0	1	3	12	4
十三浜		小指	9/24	-	-	-	-	25.1	-	-	57	7	-	-
		相川	9/24	22.6	-	-	-	27.1	-	-	37	4	-	-

※ 三態窒素は20 μg/L以下、リン酸態リンは3 μg/L以下の状態が続くと生長停滞や芽落ちのおそれがあります。

※ 「-」は欠測

○1 週間先の海況予報（表層 0m 水温）（令和 7 年 9 月 26 日時点）

< 国立研究開発法人水産研究・教育機構「改良版我が国周辺の海況予報システム（FRA-ROMSII）」から抜粋 >

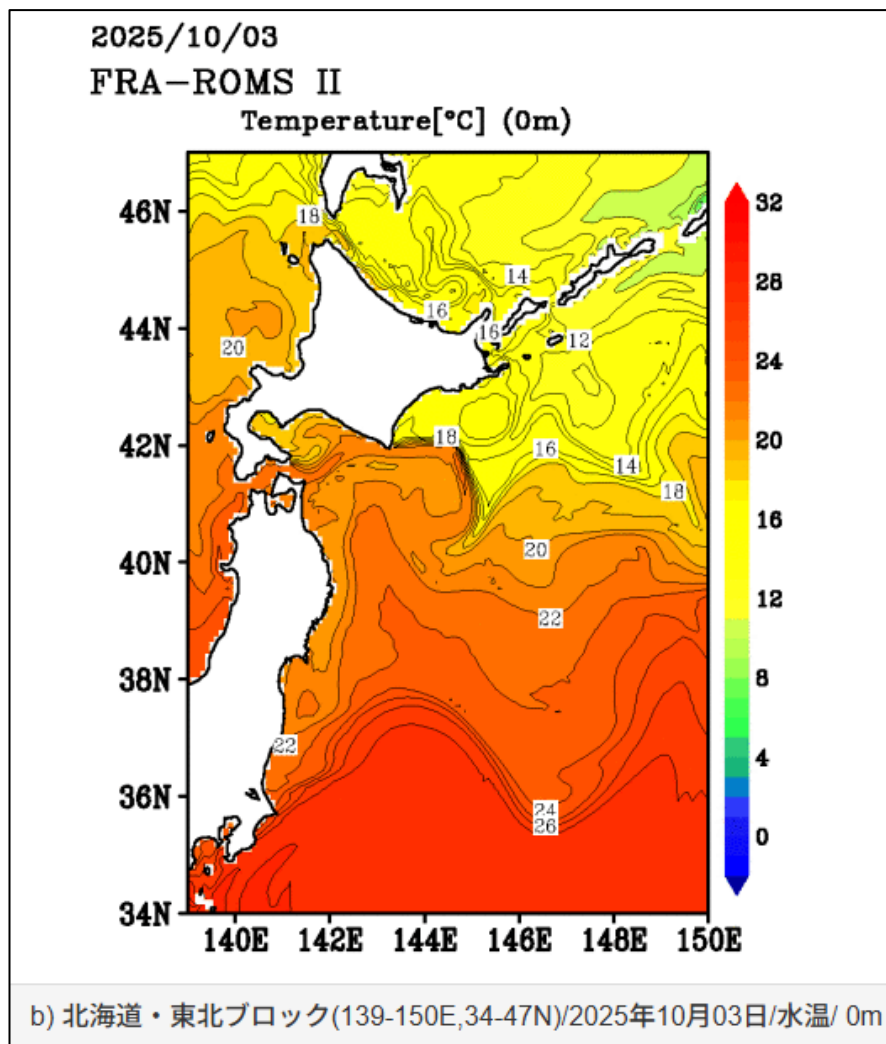

【本県沿岸域の表面水温予報】

- ・概ね22°C台で推移することが予想されております。
- ・一方、常磐海域以南の沖合には水温26°C台の暖水が存在することが予想されております。
- ・暖水の動向や本県沿岸域への接岸について注視し、今後発行する通報で状況をお知らせさせていただきます。