


松島湾わかめ・こんぶ漁場 水質調査結果

(平成26年11月5日 午前8時15分～8時35分 測定・採水)

| 調査点 | 水温 (°C) | 比重 (σ^{15}) | 三態窒素 ($\mu\text{g-at}/\ell$) | リン酸態リン ($\mu\text{g-at}/\ell$) |
|-----|------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 東宮浜 | 15.7 | 22.3 | 18.9 | 1.1 |
| 矢板 | 15.1 | 22.6 | 16.7 | 1.4 |
| 都島 | 14.2 | 22.5 | 13.2 | 1.2 |

※三態窒素濃度は、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の合計値

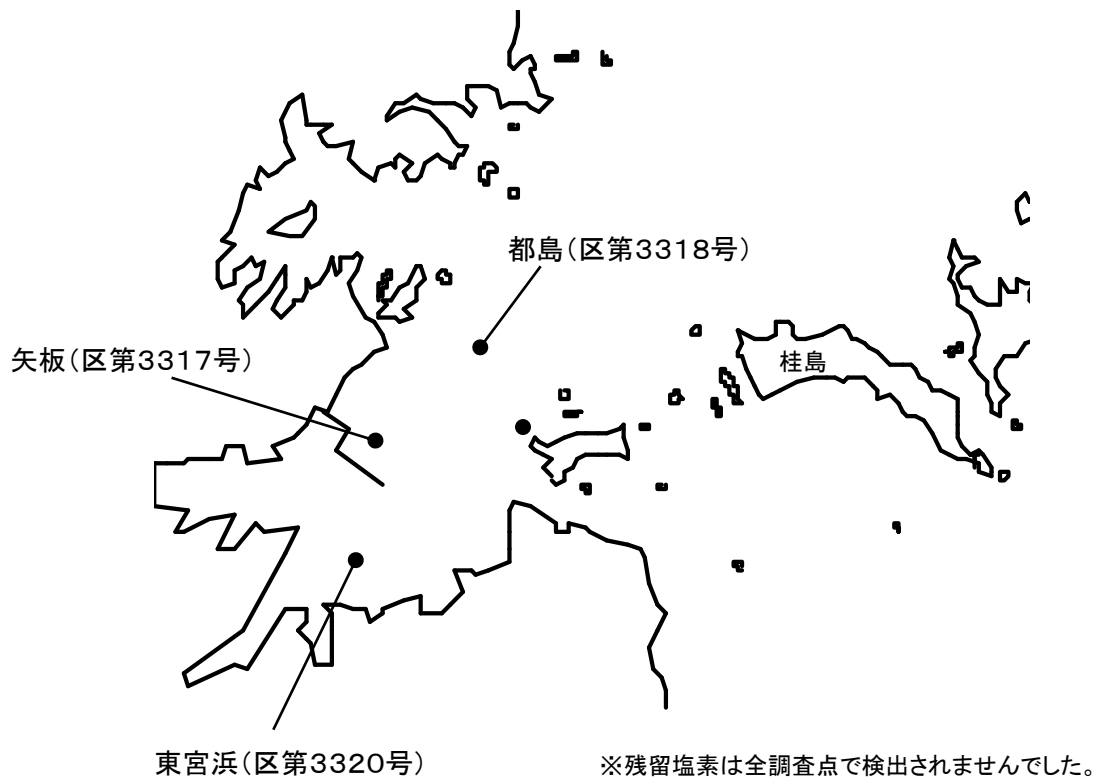

調査点図