


# 松島湾わかめ・こんぶ漁場 水質調査結果(第5報)

(調査月日: 12月21日 午前10時00分~10時10分)

調査点	水温 (°C)	比重 ( $\sigma^{15}$ )	三態窒素 ( $\mu\text{g-at}/\ell$ )	リン酸態リン ( $\mu\text{g-at}/\ell$ )
東宮浜	7.0	22.9	40以上	4.1
矢板	7.0	23.5	2.6	0.3
都島	6.6	23.5	0.9	0.2

※ 三態窒素濃度は、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、アンモニア態窒素の合計値で、 $2\mu\text{g-at}/\ell$ 以下が続くと色落ちのおそれがあります。  
リン酸態リン濃度は、 $0.2\mu\text{g-at}/\ell$ 以下が続くと生理障害が起こるおそれがあります。

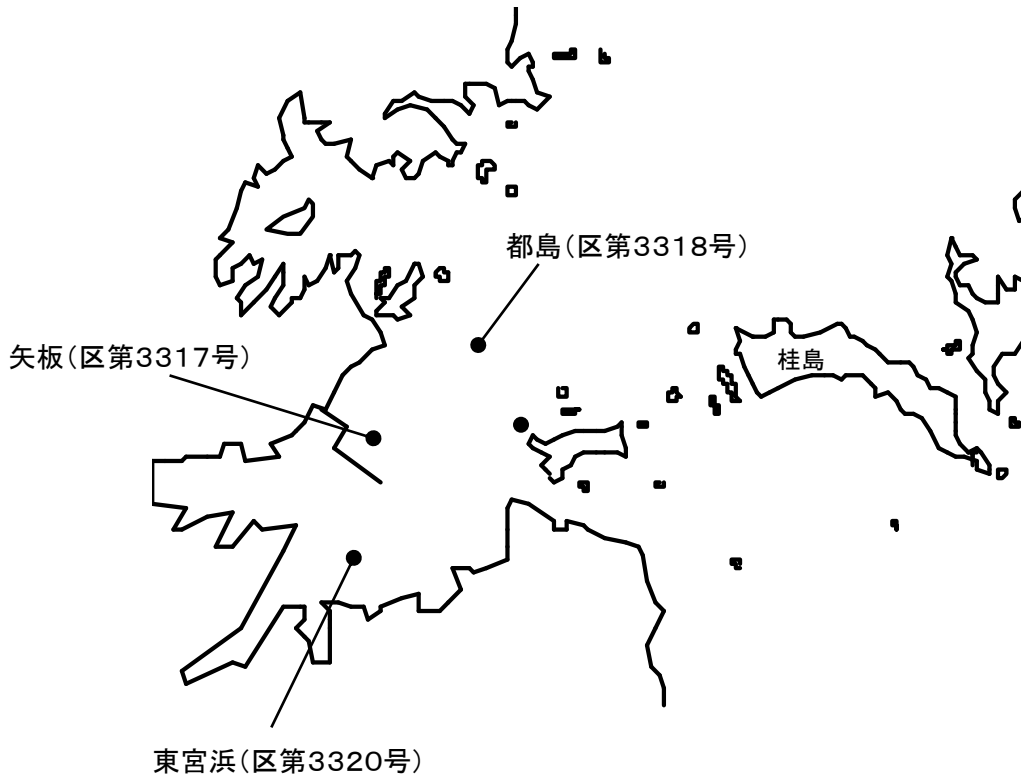

調査点図