

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ 12月号

平成20年12月1日
宮 城 県
発行：竹の内産廃処分場対策室
電話：022-211-2691

県政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。処分場におきましては、施設の定期的な保守管理だけでなく、水質調査や硫化水素等のモニタリングを実施し、周辺環境への影響の有無について確認しております。

【今月号でお知らせする内容】

- 1 健康相談会の御案内(12・1月)について
- 2 専門医による健康相談会の結果について
- 3 避難用住宅の利用について
- 4 硫化水素モニタリングの結果(10月)について

1 健康相談会の御案内(12・1月)について

- (1) 開催日時
12月4日(木), 12月18日(木), 1月8日(木), 1月22日(木)
それぞれ午後1時30分から3時30分まで
- (2) 開催場所
村田町沼辺地区公民館
- (3) 実施内容
医師, 保健師等による問診を行います。また, 希望があれば内科診察を行います。
- (4) 申込方法
・健康相談を希望される方は, 開催日の前々日午後5時15分までに, 下記の直通電話までお申し込みください。なお, 事前申込み者がいない場合には中止とさせていただきますので, 御了承ください。
・相談時間は, お申し込み順に調整します。
・相談会の実施方法について, 御意見・御希望がありましたら, 直通電話に御連絡願います。
- (5) 問い合わせ先
仙南保健福祉事務所 健康対策班直通電話 0224-53-3121
受付は, 午前8時30分から午後5時15分までです。(土・日, 祝日を除く。)

2 専門医による健康相談会の結果について

10月26日(日)に村田町沼辺地区公民館において, アレルギー等の専門医である, かくたこども&アレルギークリニック院長・角田和彦先生による健康指導及び健康相談会を開催しました。

健康指導としての講話「秋・冬に注意する室内環境と食生活」には, 12名の方々が参加され, 寒い季節における環境化学物質への対策, 食材の残留農薬への対策などについてお話があり, 引き続き参加者との質疑応答がありました。

また, 希望された2名の方に対し行われた健康相談では, 角田先生から個別に健康管理や生活上のアドバイスなどをいただきました。

(問い合わせ先) 疾病・感染症対策室 特定疾患班 電話022-211-2636

3 避難用住宅の利用について

- (1) 避難住宅
次の住宅(2戸)を確保し対応しております。
所在地：名取市名取が丘四丁目13番
住宅名：名取が丘四丁目県営住宅 2号棟 [304号、403号]
- (2) 申込方法
鍵の管理については, 次の住民の代表の方をお願いしておりますので, 御利用に当たります場合は, こちらにお申し込み願います。
申込先：村田町沼辺字赤沼163-5 岡 久(おか ひさし)様
0224-83-4021
- (3) 問い合わせ先
仙南保健福祉事務所 健康対策班直通電話 0224-53-3121
受付は, 午前8時30分から午後5時15分まで。(ただし, 土・日, 祝日を除く。)

4 硫化水素モニタリングの結果(10月)について

- (1) 測定期間
平成20年10月1日(水)~平成20年10月31日(金)
- (2) 測定地点
測定地点1 発生ガス処理施設付近
測定地点2 処分場東側敷地境界
測定地点3 村田第二中学校
- (3) 測定結果



| | 硫化水素の最大濃度 (ppm) | 認知閾値濃度*1 超過回数 (回) | 規制基準濃度*2 超過回数 (回) | 全測定回数*3 (回) |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 測定地点1 | 0.015 | 10 | 0 | 88, 935 |
| 測定地点2 | 0 | 0 | 0 | 89, 209 |
| 測定地点3 | 0.005 | 0 | 0 | 89, 238 |

*1 認知閾値濃度：硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い(厳しい)濃度(0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

- (4) 問い合わせ先
竹の内産廃処分場対策室 電話 022-211-2691

作業のお知らせ

モニタリング関係

硫化水素等定期状況調査

処分場内のガス抜き管(7箇所)における硫化水素等を調査します。

大気環境調査

処分場等の空気に含まれる硫化水素等を調査します。

水質調査

処分場及び周辺の地下水や処分場からの放流水等の水質を調査します

処分場内の点検関係

処分場の維持管理として, 週3回, 場内の巡回点検を実施します。巡回点検では, 処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行います。



竹の内地区産業廃棄物最終処分場支障除去対策(覆土整形工)工事

株式会社 NIPPOコーポレーション

竹の内作業所

TEL 0224-52-5291

FAX 0224-52-5691

〒989-1306 宮城県柴田郡村田町大字沼辺竹の内105(産業廃棄物処分場内)

お知らせ
information

工事につきましては、日頃格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

先月までに旧工区西側奥の覆土整形工、多機能性覆土工、種子散布工を行いました。

引き続き12月は、旧工区中央北・南側一部の覆土整形工、種子散布工、及び処分場入口側の覆土整形工を行う予定です。

工事も終盤へ差し掛かってきました。処分場入口へ近付き、場内の重機・ダンプの稼働が多く目に付くと思われそうですが、より安全に配慮し作業を行います。ご協力をお願い申し上げます。



覆土整形

年末年始の休暇について

12月28日(日)～1月4日(日)まで、年末年始休暇のため休工と致します。

12月の予定表

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|------|------|----|------|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 覆土整形 | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休工 | 覆土整形 | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休工 | 覆土整形 | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休工 | 覆土整形 | 休工 | 覆土整形 | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 年末休暇 | | | | | | |

予定につき変更する場合があります。



竹の内地区産業廃棄物最終処分場支障除去対策(排水工)工事

株式会社 深松組

竹の内事務所

0224-53-6281

〒989-1306 宮城県柴田郡村田町大字沼辺竹の内105(産業廃棄物処分場内)

お知らせ
information

工事につきましては、日頃格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

工事も順調に進み終盤を迎えており、引続き農道部の施工をしております。現地は通行規制等により通りにくくなっておりますので、通行時には十分注意されるようお願い致します。(昼間は誘導員による片側交互通行、夜間は簡易信号機による片側通行、昼夜間片側交互通行で作業致します。)


正月休暇のお知らせ

12/28(日)から1/4(日)までの8日間は正月の休暇とし、工事は休工といたします。作業区域は巡回致しますが、緊急時はお手数ですが連絡(0224-53-6281)をくださるようお願い致します。

今月も、降雪等による問題が発生することがないよう十分配慮しながら施工致します。今後もお不便をおかけすると思いますが、工事にご協力くださるよう、お願い申し上げます。

12月の予定表

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|----|-----|----|-----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 休工 | 農道部 | | | | | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 休工 | 農道部 | | | | | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 休工 | | 休工 | 農道部 | | | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| 休工 | 休工 | 休工 | 休工 | | | |

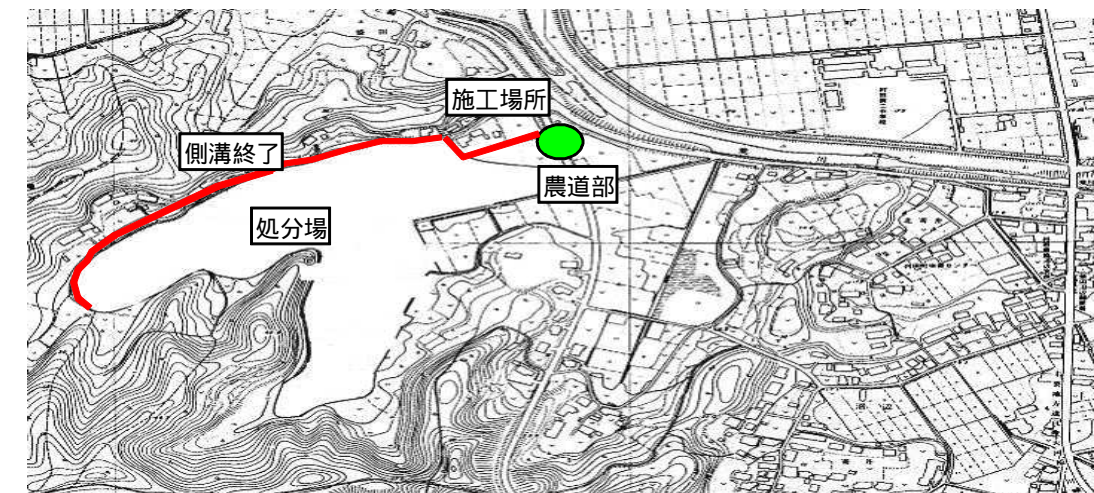

予定につき変更する場合があります。